


SCHÉMA OPS PAVILON M+O+P

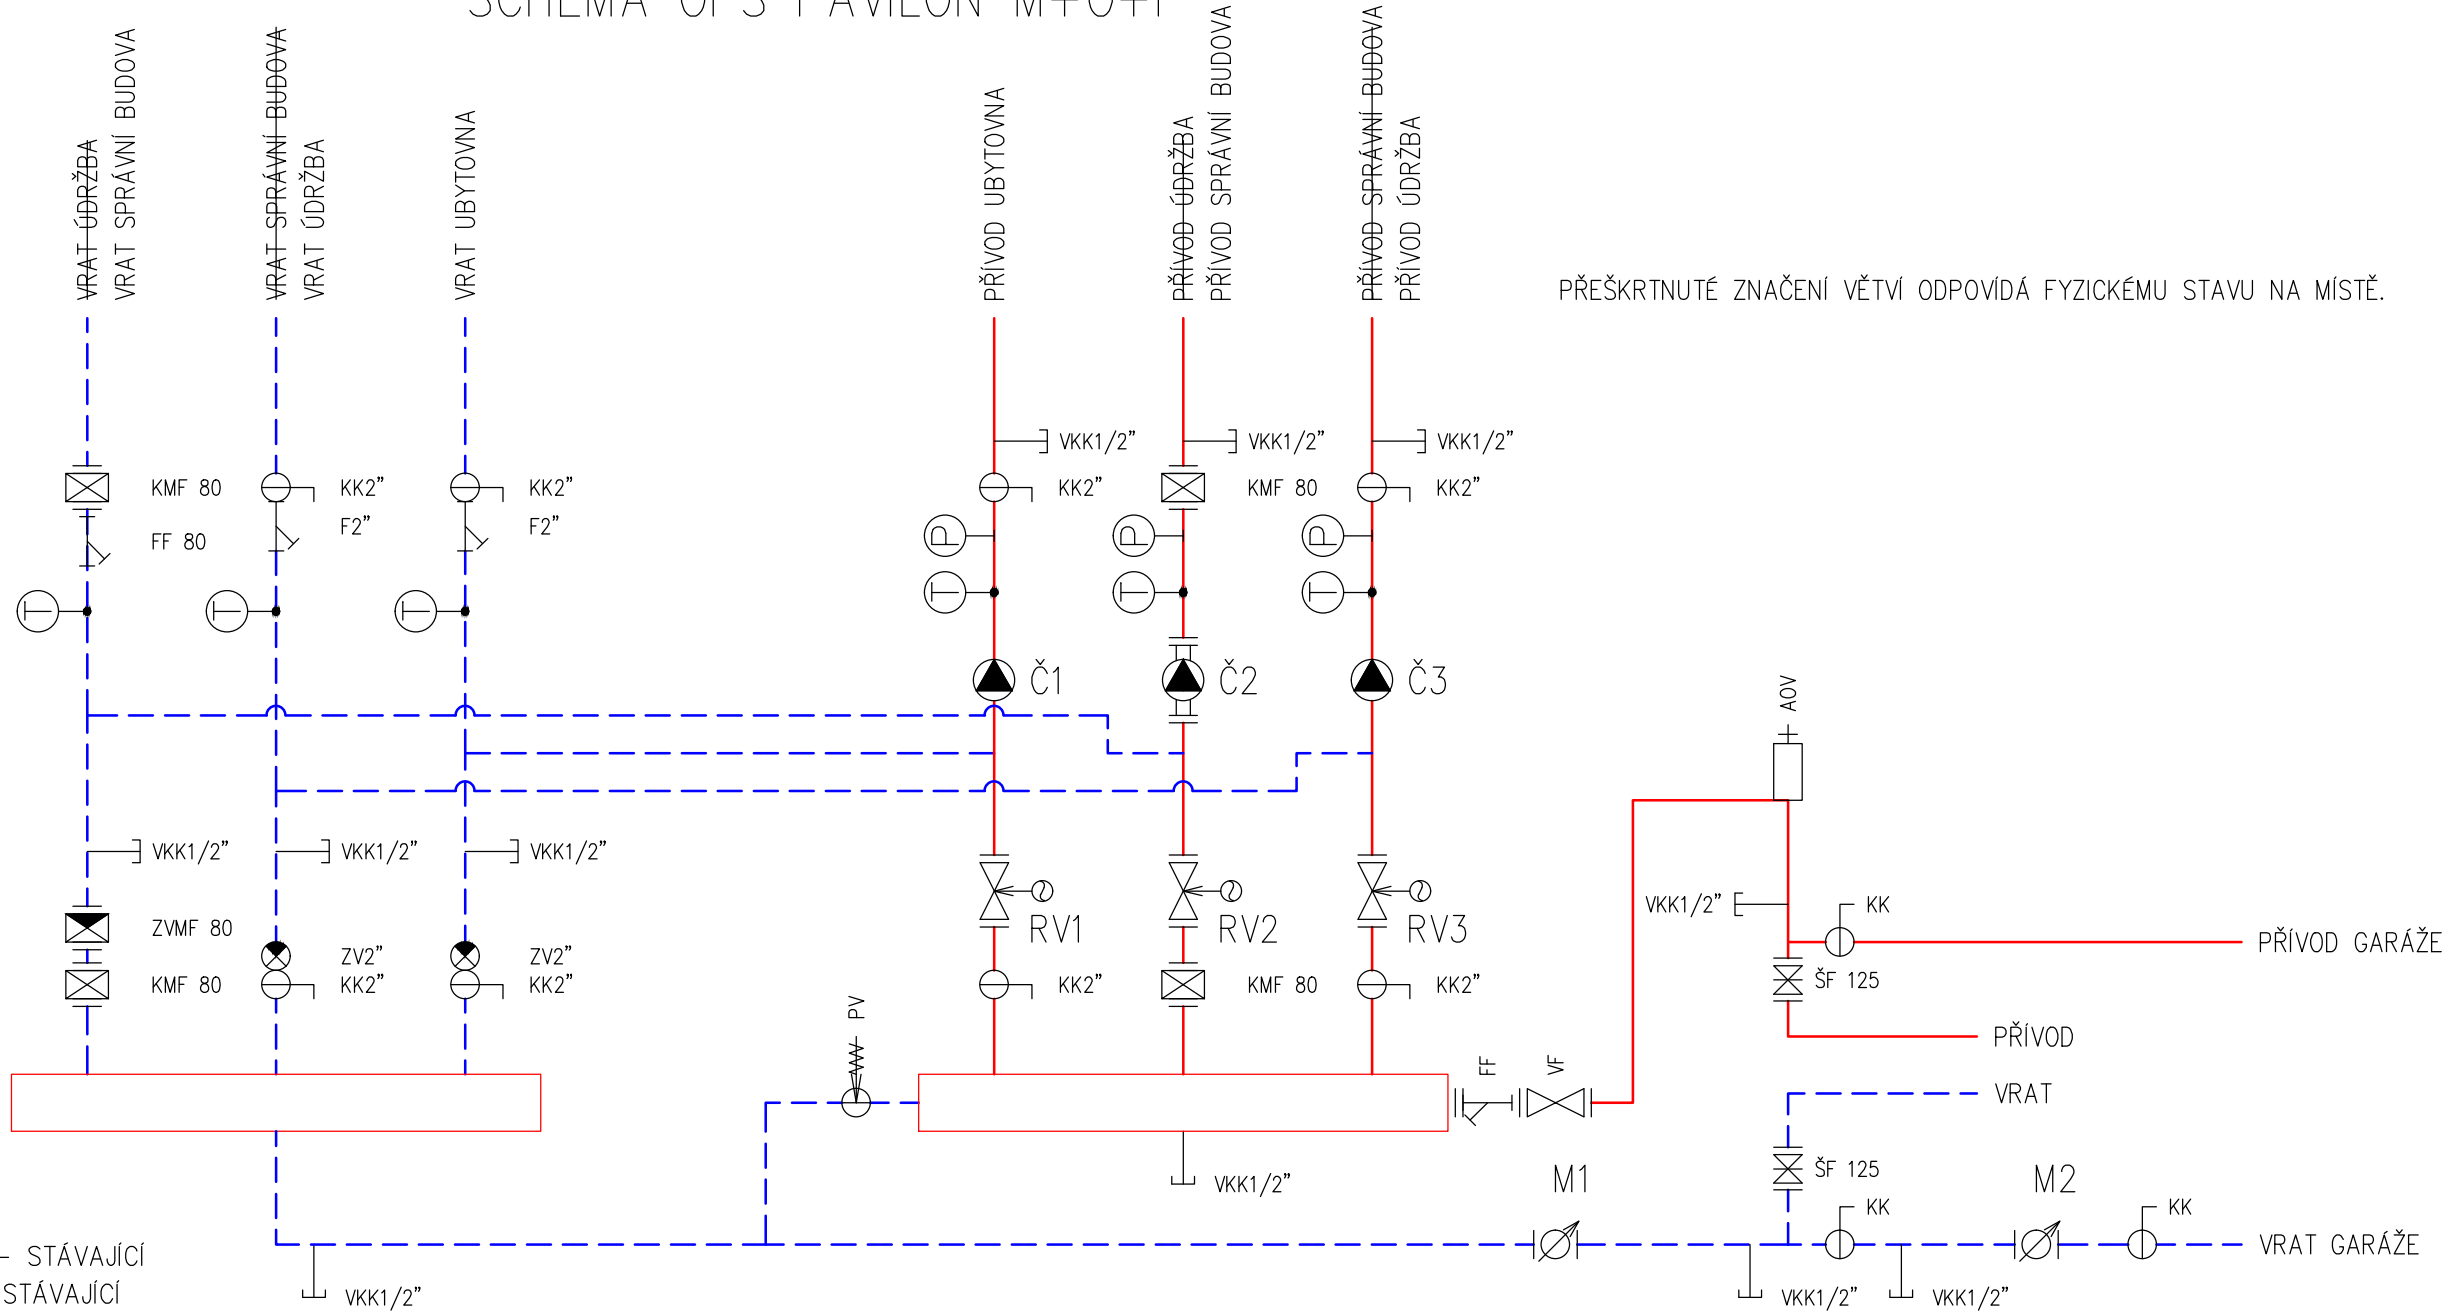

LEGENDA

- PŘÍVOD ÚT – STÁVAJÍCÍ
- VRAT ÚT – STÁVAJÍCÍ

- Č1 ČERPADLO, GRUNDFOS MAGNA1 32–80 180, H=15,7 kPa, Q=5,42 M3/H
- Č2 ČERPADLO, GRUNDFOS MAGNA1 40–100F 220, H=22,3 kPa, Q=8,94 M3/H
- Č3 ČERPADLO, GRUNDFOS MAGNA1 32–80 180, H=9,8 kPa, Q=2,45 M3/H
- RV1 DVOUCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL DN40, KVS=16M3/H
- RV2 DVOUCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL DN50, KVS=31,5M3/H
- RV3 DVOUCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL DN40, KVS=16M3/H
- M1, M2 MĚŘENÍ
- KK KULOVÝ KOHOUT
- VKK KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚČÍ
- F FILTR
- ZV ZPĚTNÝ VENTIL
- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- KMF Klapka uzavírací mezipřírubová
- ZVMF ZPĚTNÝ VENTIL mezipřírubový
- ŠF Šoupátko přírubové
- VF VENTIL přírubový
- FF FILTR přírubový

POZNÁMKA: NOVÉ ARMATURY / ZAŘÍZENÍ OZNAČENY ČERVENÝM POPISEM.

Vypracoval BLAŽEK	Kontroloval ING. CZERNIK	Zodpovědný projektant ING. CZERNIK	ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Střítež č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080		
Investor NSP KARVINÁ-RÁJ, P.O., VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ					
Místo VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ					
Stavba OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ S HLAVICEMI PAVILON O			Č. zakázky 024/16	Změna A	Datum vydání 2016-12-05
Profesní část ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ		Druh dokumentu	Účel vydání DPS	Číslo dokumentu CZ-3-130-16	
Název SCHÉMA OPS			Měřítko -	List D.1.4 b)380	