


SCHÉMA OPS PAVILON C

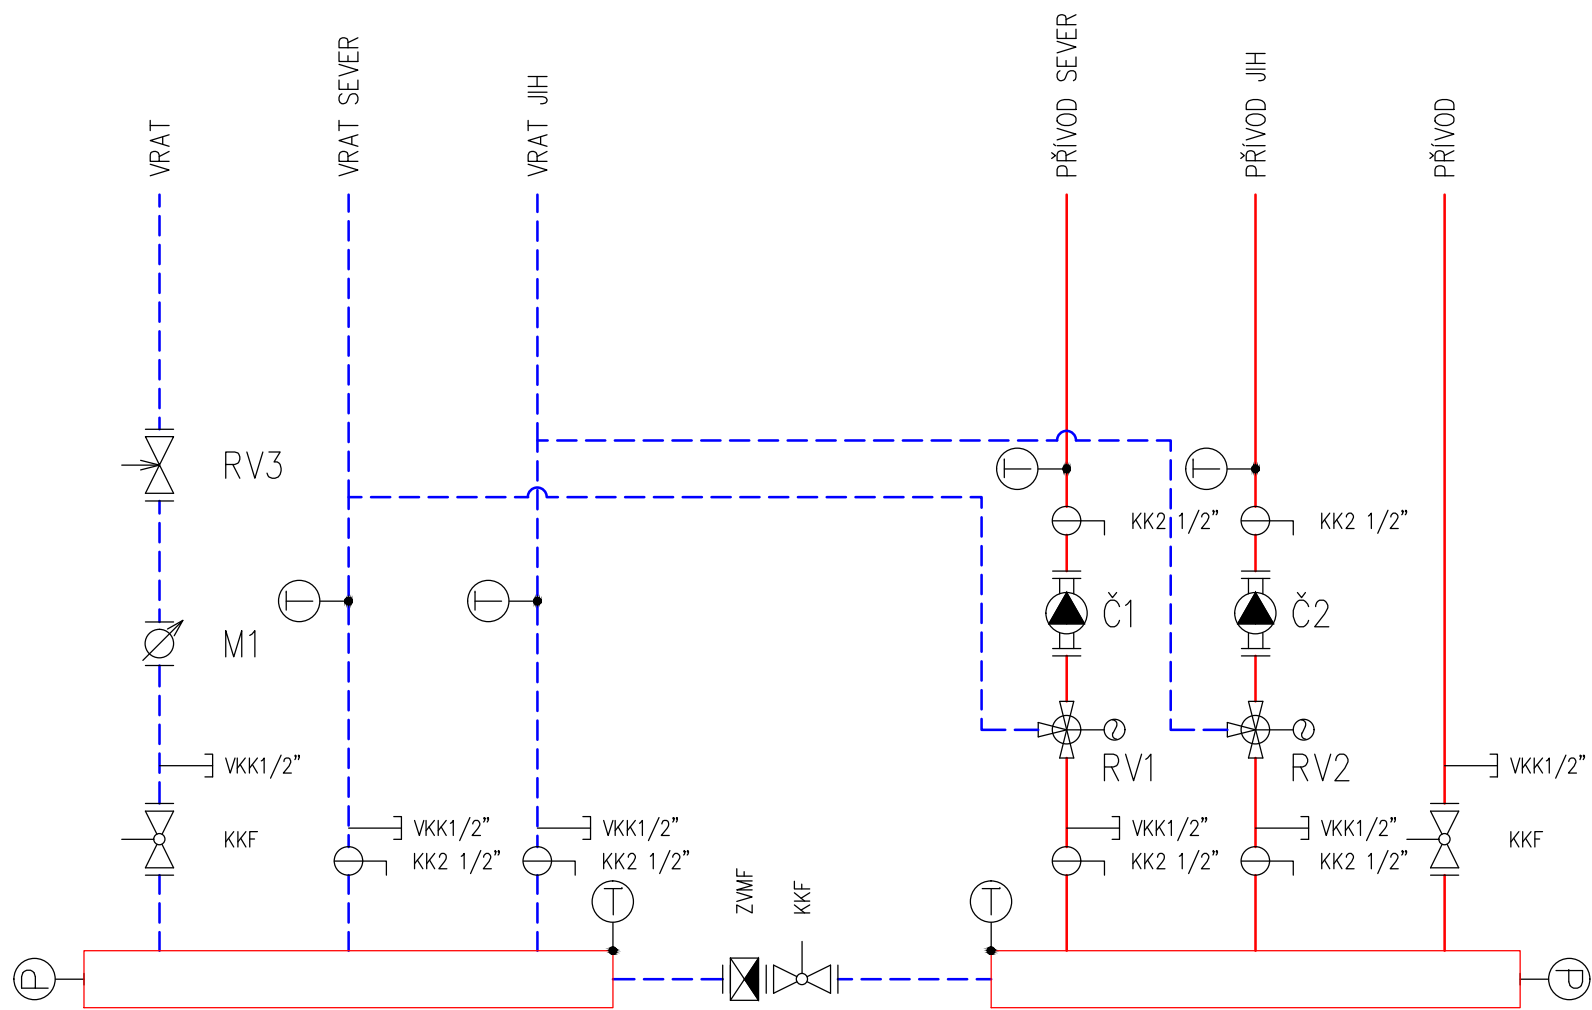

LEGENDA

- PŘÍVOD ÚT – STÁVAJÍCÍ
- VRAT ÚT – STÁVAJÍCÍ
- Č1

ČERPADLO, WILO TOP–E50/1–7, H=59,4 kPa, Q=6,92 M3/H
- Č2

ČERPADLO, WILO TOP–E50/1–7, H=42,0 kPa, Q=5,41 M3/H
- RV1

TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN25, KVS=10M3/H
- RV2

TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN25, KVS=10M3/H
- RV3

SMYČKOVÝ REGULAČNÍ VENTIL, HYDROCONTROL F
- M1

MĚŘENÍ
- KK

KULOVÝ KOHOUT
- VKK

KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚČÍ
- KKF

KULOVÝ KOHOUT PŘÍRUBOVÝ
- ZVMF

ZPĚTNÝ VENTIL MEZIPŘÍRUBOVÝ

POZNÁMKA: NOVÉ ARMATURY / ZAŘÍZENÍ OZNAČENY ČERVENÝM POPISEM.

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------|--------------|
| Vypracoval | Kontroloval | Zodpovědný projektant | <div>ENERGETING.CZ, s.r.o.</div> <div>sídlo: 739 59 Střítež č. 252</div> <div>provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín</div> <div>IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862</div> <div>tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080</div> | | |
| BC. SLOWIKOVÁ | BLAŽEK | ING. CZERNIK | | | |
| Investor NSP KARVINÁ-RÁJ, P.O., VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ | | | | | |
| Místo | VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ | | | | |
| Stavba OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ S HLAVICEMI PAVILON C | | | Č. zakázky | Změna | Datum vydání |
| | | | 024/16 | A | 2016-12-05 |
| Profesní část | | Druh dokumentu | Účel vydání | Číslo dokumentu | |
| ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ | | | DPS | CZ-3-114-16 | |
| Název | | | Měřítko | List | |
| SCHÉMA OPS | | | - | D.1.4 b)340 | |