


SCHÉMA OPS PAVILON H – BUFET

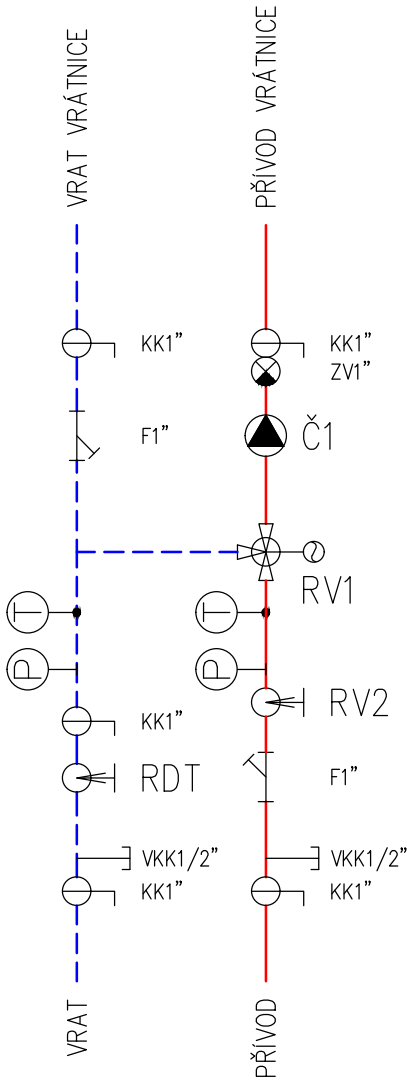

LEGENDA

- PŘÍVOD ÚT – STÁVAJÍCÍ
- VRAT ÚT – STÁVAJÍCÍ
- Č1

ČERPADLO, WILO STAR EP 25/1–5, H=4,3 kPa, Q=0,39 M3/H
- RV1

TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN20, KVS=6,3M3/H
- RV2

SMYČKOVÝ REGULAČNÍ VENTIL, STAD, Np=
- RDT

SMYČKOVÝ REGULAČNÍ VENTIL, DA516, DpSET=5,0 kPa
- KK

KULOVÝ KOHOUT
- VKK

KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ
- ZV

ZPĚTNÝ VENTIL
- F

FILTR

POZNÁMKA: NOVÉ ARMATURY / ZAŘÍZENÍ OZNAČENY ČERVENÝM POPISEM.

Vypracoval		Kontroloval	Zodpovědný projektant		ENERGETING.CZ, s.r.o. sídl: 739 59 Střítež č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080			
BC. SLOWIKOVÁ		BLAŽEK	ING. CZERNIK					
Investor NSP KARVINÁ-RÁJ, P.O., VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ								
Místo		VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ						
Stavba		OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ S HLAVICEMI PAVILON H				Č. zakázky	Změna	Datum vydání
						024/16	A	2016-12-05
Profesní část			Druh dokumentu			Účel vydání	Číslo dokumentu	
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ						DPS	CZ-3-125-16	
Název						Měřítko		List
SCHÉMA OPS - BUFET						-		D.1.4 b)366