


SCHÉMA OPS PAVILON F

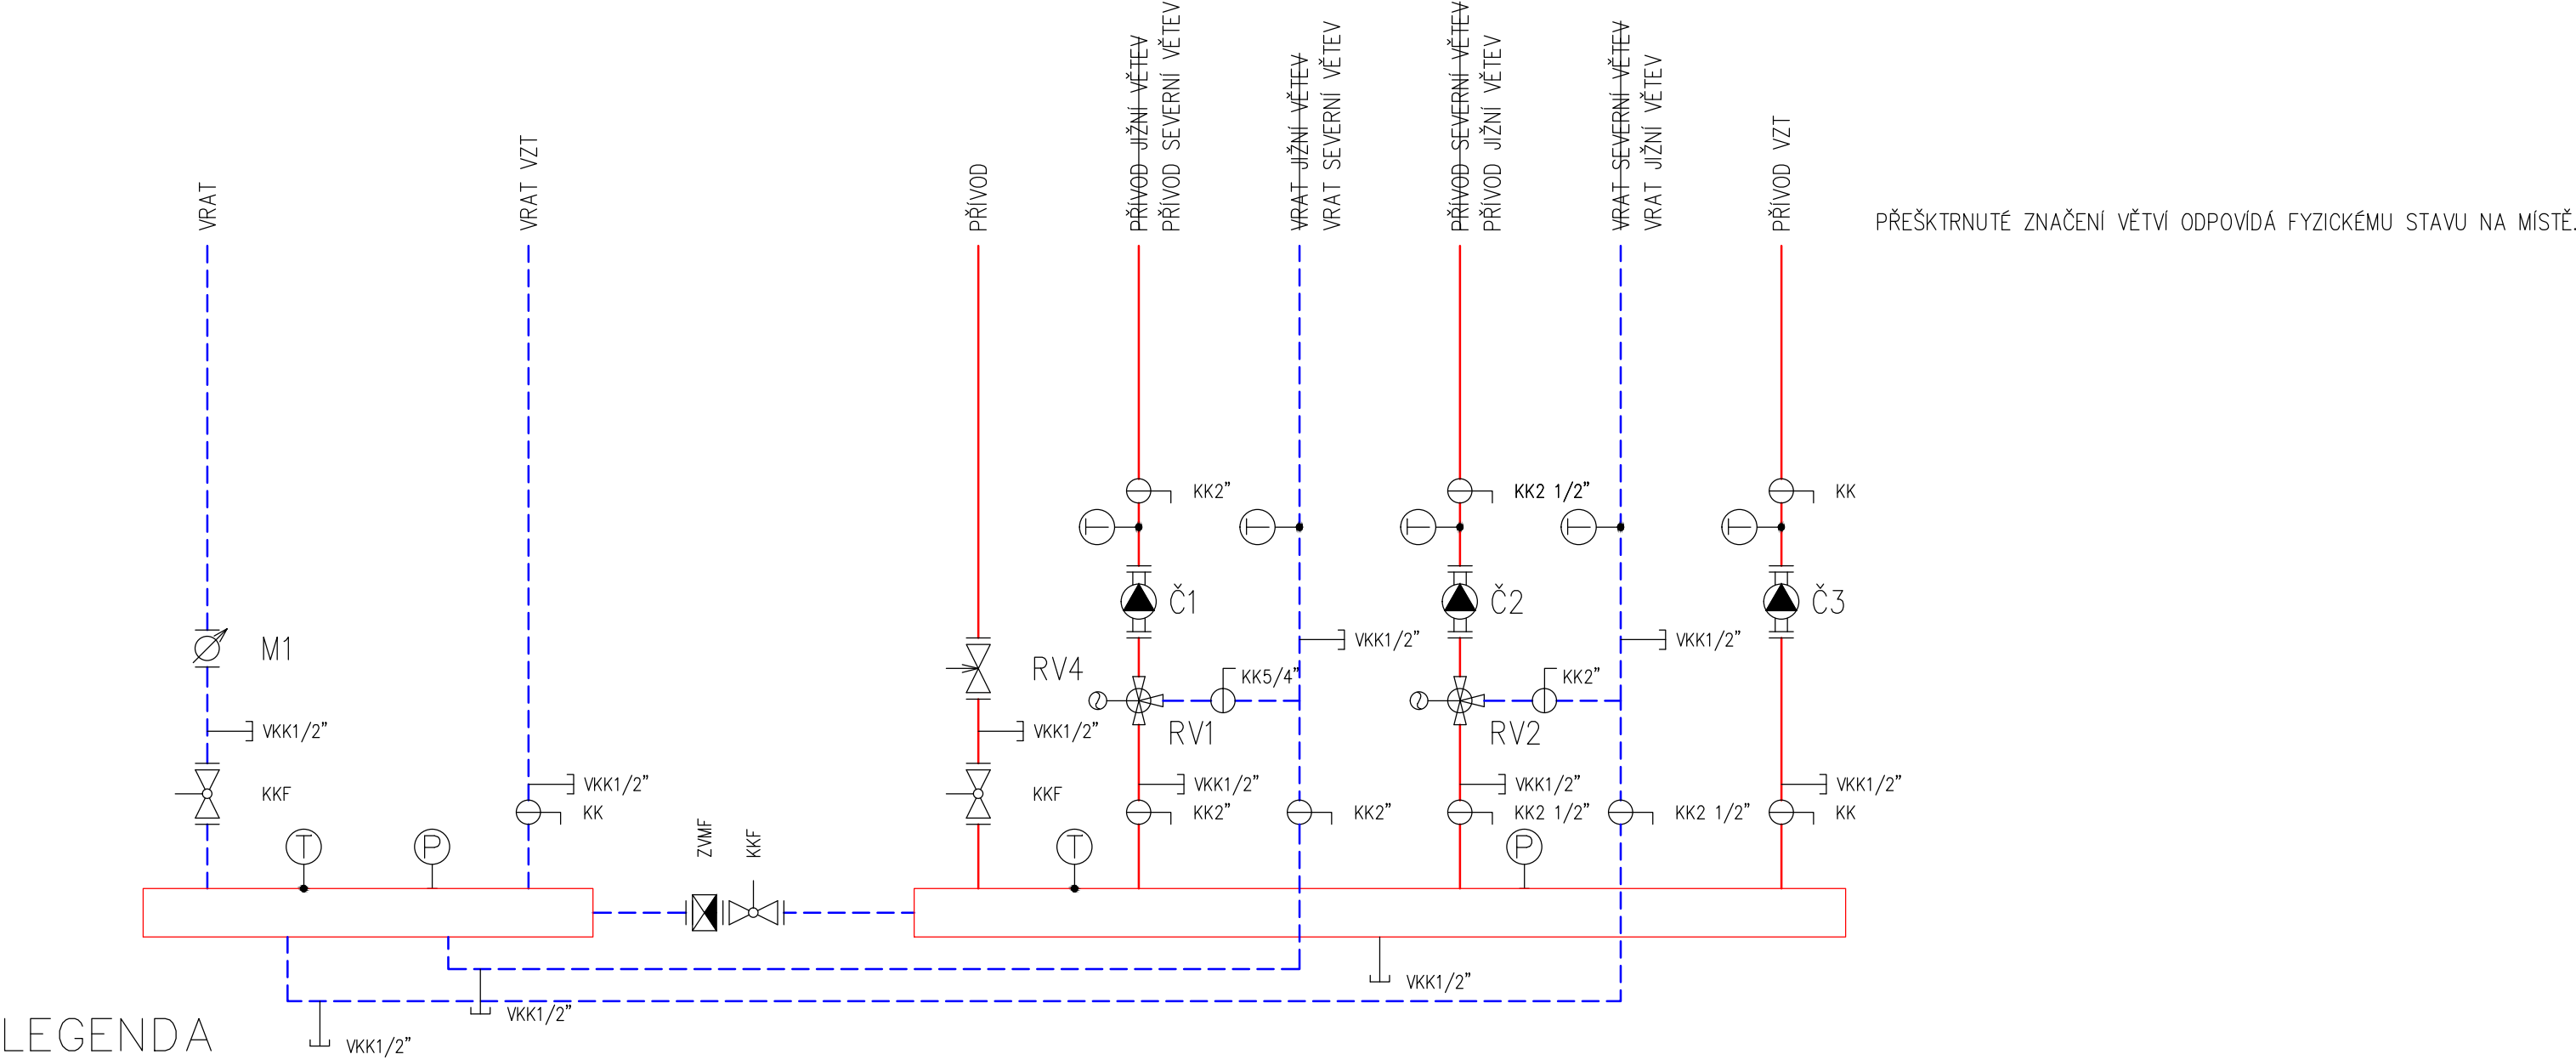

LEGENDA

- PŘÍVOD ÚT – STÁVAJÍCÍ
- VRAT ÚT – STÁVAJÍCÍ
- Č1

ČERPADLO, WILO E40/1–5, H=12,1 kPa, Q=1,92 M3/H
- Č2

ČERPADLO, WILO TOP–E50/1–10, H=14,5 kPa, Q=8,38 M3/H
- Č3

ČERPADLO
- RV1

TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN32, KVS=10M3/H
- RV2

TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN50, KVS=40M3/H
- RV4

SMYČKOVÝ REGULAČNÍ VENTIL, HYDROCONTROL F
- M1

MĚŘENÍ
- KK

KULOVÝ KOHOUT
- VKK

KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ
- KKF

KULOVÝ KOHOUT PŘÍRUBOVÝ
- ZVMF

ZPĚTNÝ VENTIL MEZIPŘÍRUBOVÝ

POZNÁMKA: NOVÉ ARMATURY / ZAŘÍZENÍ OZNAČENY ČERVENÝM POPISEM.

Vypracoval		Kontroloval	Zodpovědný projektant		<div>ENERGETING.CZ, s.r.o.</div> <div>sídlo: 739 59 Střítež č. 252</div> <div>provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín</div> <div>IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862</div> <div>tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080</div>			
BC. SLOWIKOVÁ		BLAŽEK	ING. CZERNIK					
Investor NSP KARVINÁ-RÁJ, P.O., VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ								
Místo		VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ						
Stavba OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ S HLAVICEMI PAVILON F					Č. zakázky	Změna	Datum vydání	
					024/16	A	2016-12-05	
Profesní část			Druh dokumentu		Účel vydání	Číslo dokumentu		
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ					DPS	CZ-3-120-16		
Název					Měřítko	List		
SCHÉMA OPS					-	D.1.4 b)356		