


SCHÉMA OPS PAVILON G – LÉKÁRNA + HTO

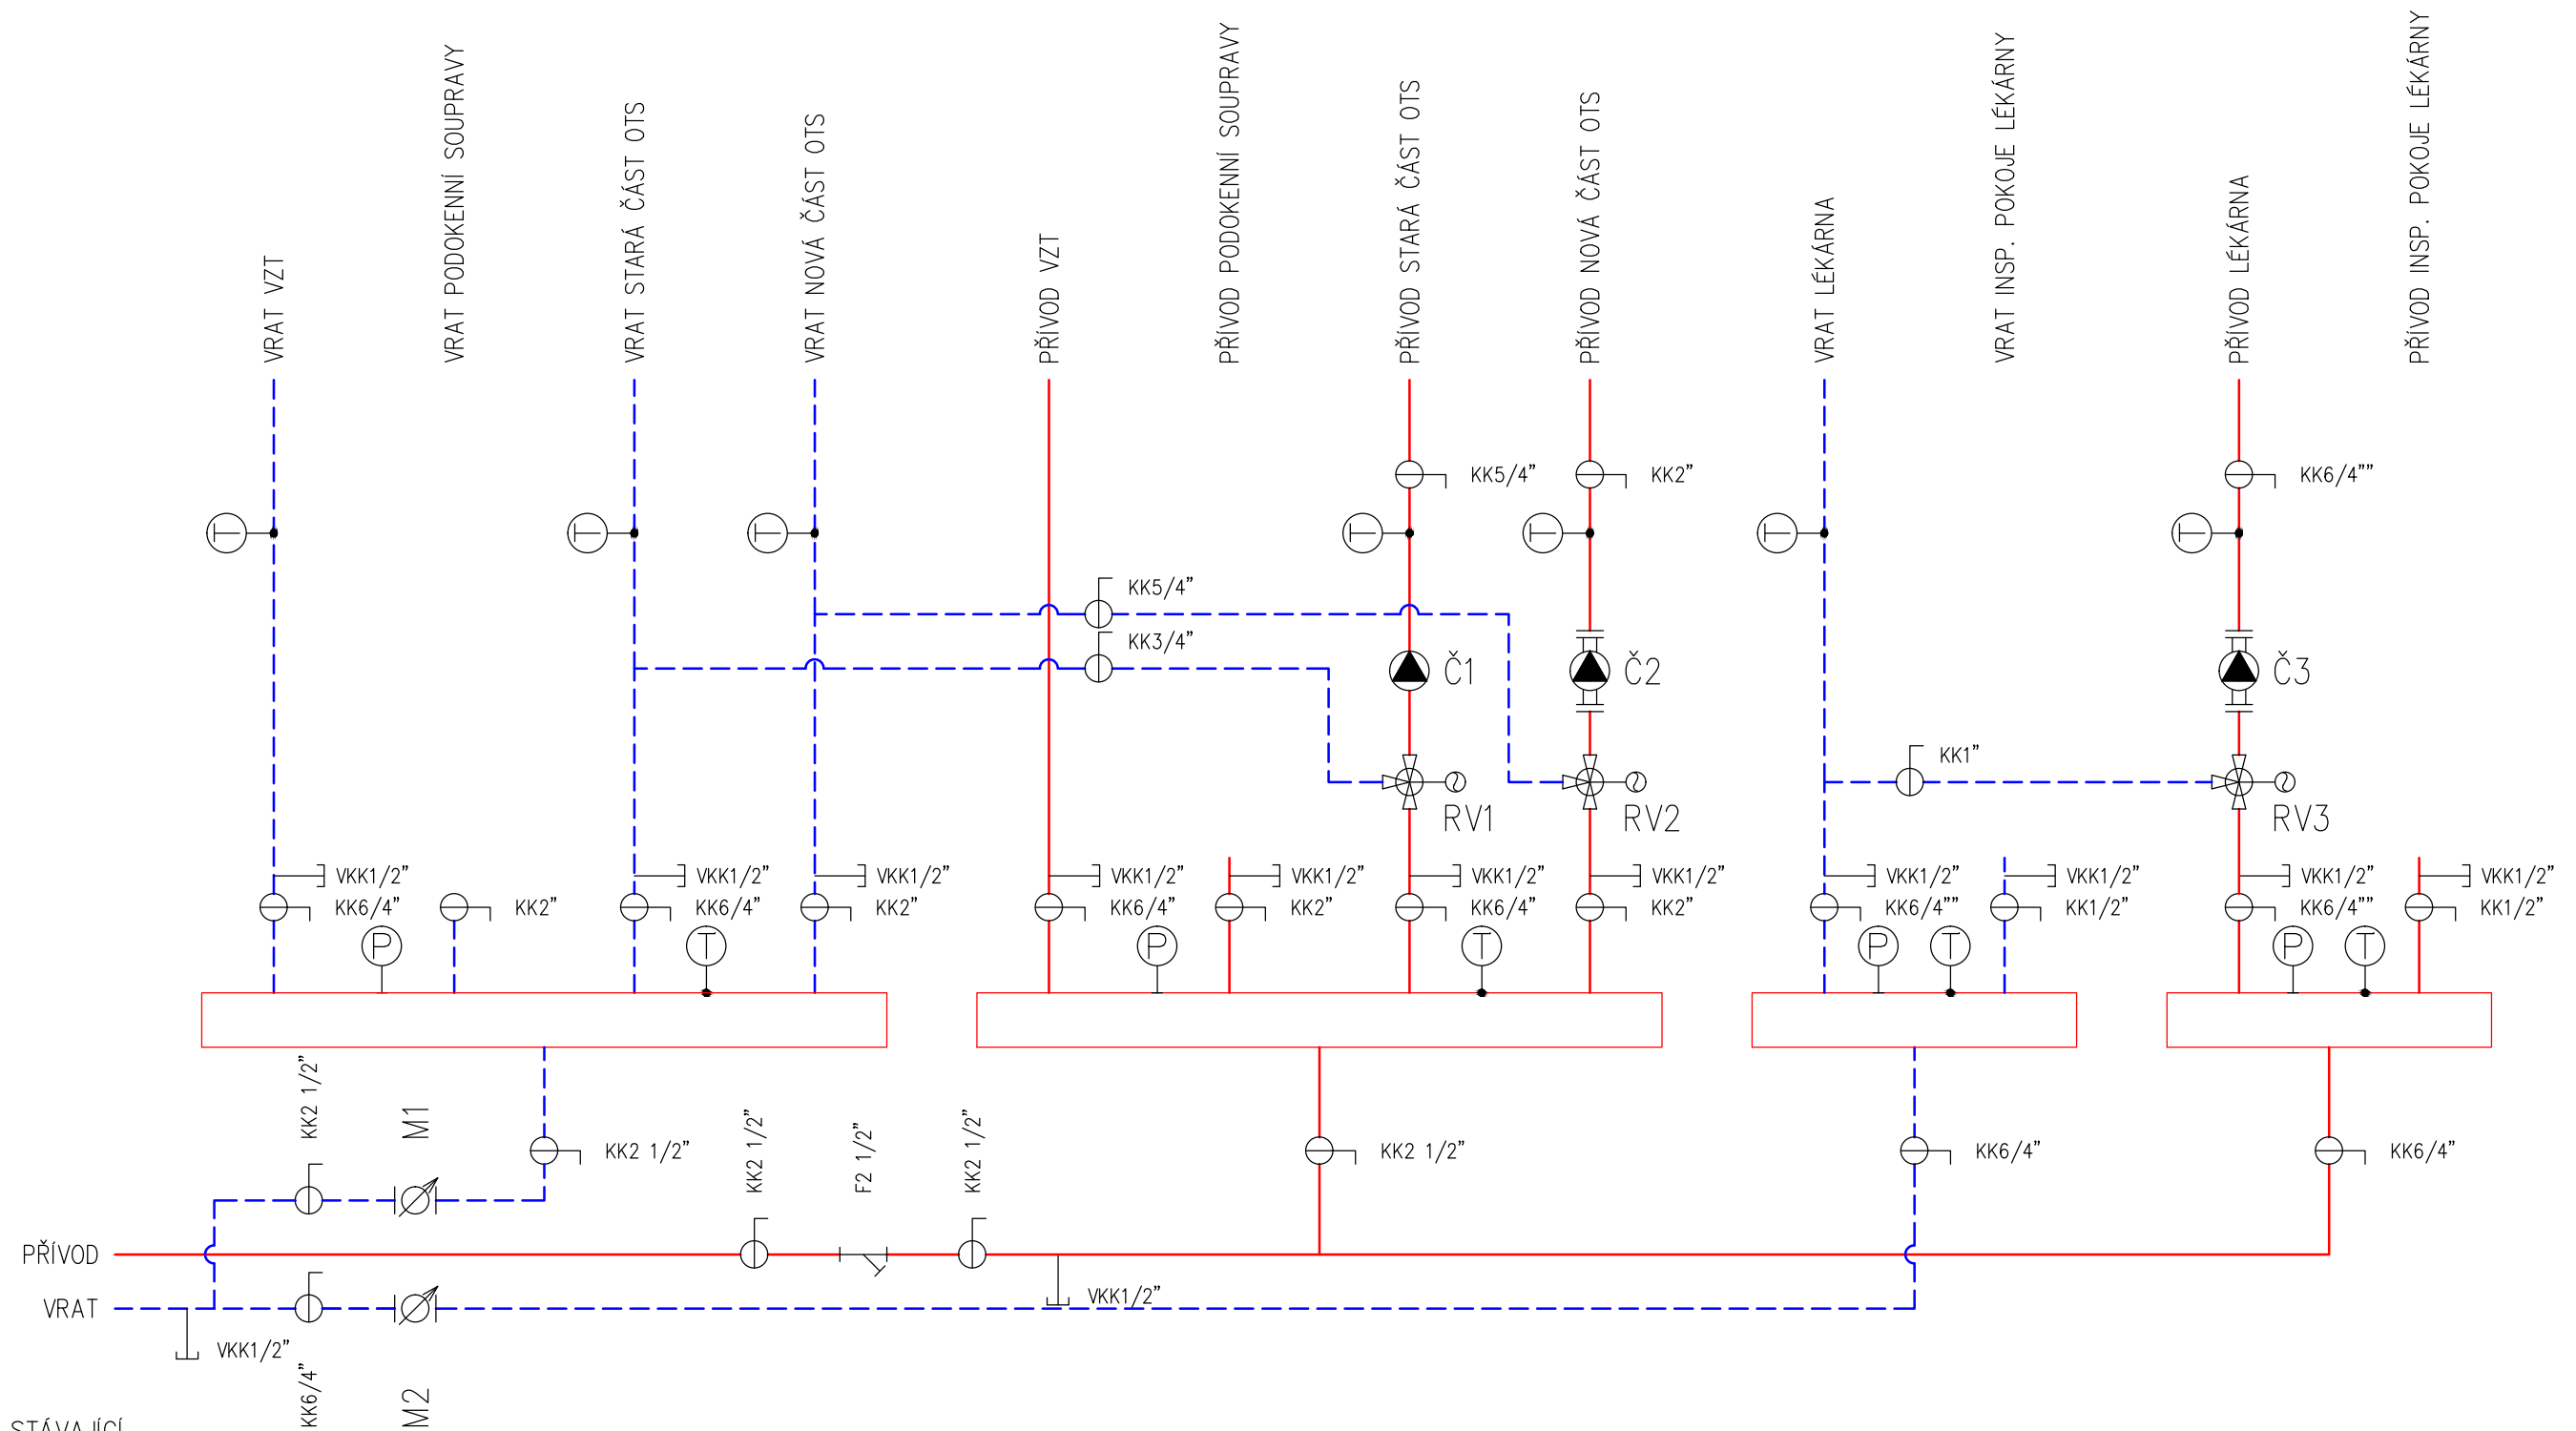

LEGENDA

- PŘÍVOD ÚT – STÁVAJÍCÍ
- - - VRAT ÚT – STÁVAJÍCÍ

- Č1 ČERPADLO, WILO E30/1–5, H=11,6 kPa, Q=1,15 M3/H
- Č2 ČERPADLO, GRUNDFOS MAGNA1 40–60F 220, H=13,4 kPa, Q=3,22 M3/H
- Č3 ČERPADLO, WILO STRATOS 40/1–4, H=15,7 kPa, Q=2,50 M3/H
- RV1 TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN20, KVS=6,3M3/H
- RV2 TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN32, KVS=16M3/H
- RV3 TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN25, KVS=10M3/H
- M1–M2 MĚŘENÍ
- KK KULOVÝ KOHOUT
- VKK KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚČÍ
- F FILTR

POZNÁMKA: NOVÉ ARMATURY / ZAŘÍZENÍ OZNAČENY ČERVENÝM POPISEM.

Vypracoval	Kontroloval	Zodpovědný projektant	ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Střítež č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080				
BLAŽEK	ING. CZERNIK	ING. CZERNIK					
Investor NSP KARVINÁ-RÁJ, P.O., VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ							
Místo VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ							
Stavba OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ S HLAVICEMI PAVILON G			Č. zakázky	Změna	Datum vydání		
			024/16	A	2016-12-05		
Profesní část		Druh dokumentu	Účel vydání	Číslo dokumentu			
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ			DPS	CZ-3-122-16			
Název			Měřítko	List			
SCHÉMA OPS - LÉKÁRNA + HTO			-	D.1.4 b)361			