


SCHÉMA OPS PAVILON H – PATOLOGIE

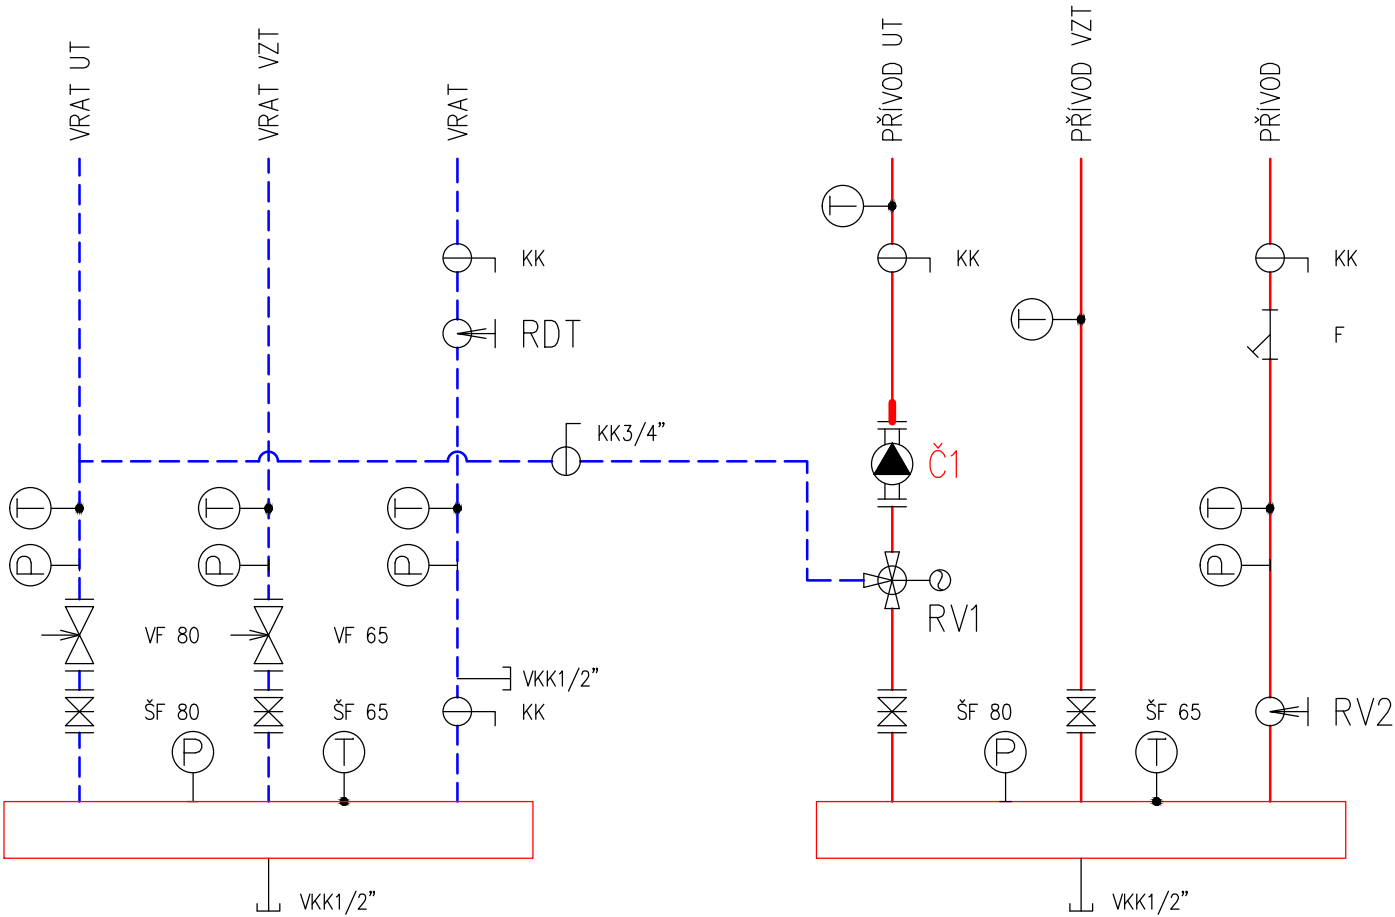

LEGENDA

- PŘÍVOD ÚT – STÁVAJÍCÍ
- VRAT ÚT – STÁVAJÍCÍ
- Č1

ČERPADLO, GRUNDFOS MAGNA3 40–40 F, H=12,8 kPa, Q=5,42 M3/H
- RV1

TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN50, KVS=40M3/H
- RV2

SMYČKOVÝ REGULAČNÍ VENTIL, STAD, Np=
- RDT

SMYČKOVÝ REGULAČNÍ VENTIL, DA516, DpSET=5,0 kPa
- KK

KULOVÝ KOHOUT
- VKK

KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ
- F

FILTR
- ŠF

ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ
- VF

VENTIL PŘÍRUBOVÝ

POZNÁMKA: NOVÉ ARMATURY / ZAŘÍZENÍ OZNAČENY ČERVENÝM POPISEM.

Vypracoval	Kontroloval	Zodpovědný projektant	ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Střítež č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080				
BC. SLOWIKOVÁ	BLAŽEK	ING. CZERNIK					
Investor NSP KARVINÁ-RÁJ, P.O., VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ							
Místo VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ							
Stavba OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ S HLAVICEMI PAVILON H			Č. zakázky	Změna	Datum vydání		
			024/16	A	2016-12-05		
Profesní část		Druh dokumentu	Účel vydání		Číslo dokumentu		
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ			DPS		CZ-3-126-16		
Název			Měřítko		List		
SCHÉMA OPS - PATOLOGIE			-		D.1.4 b)367		