


SCHÉMA OPS PAVILON M+O+P

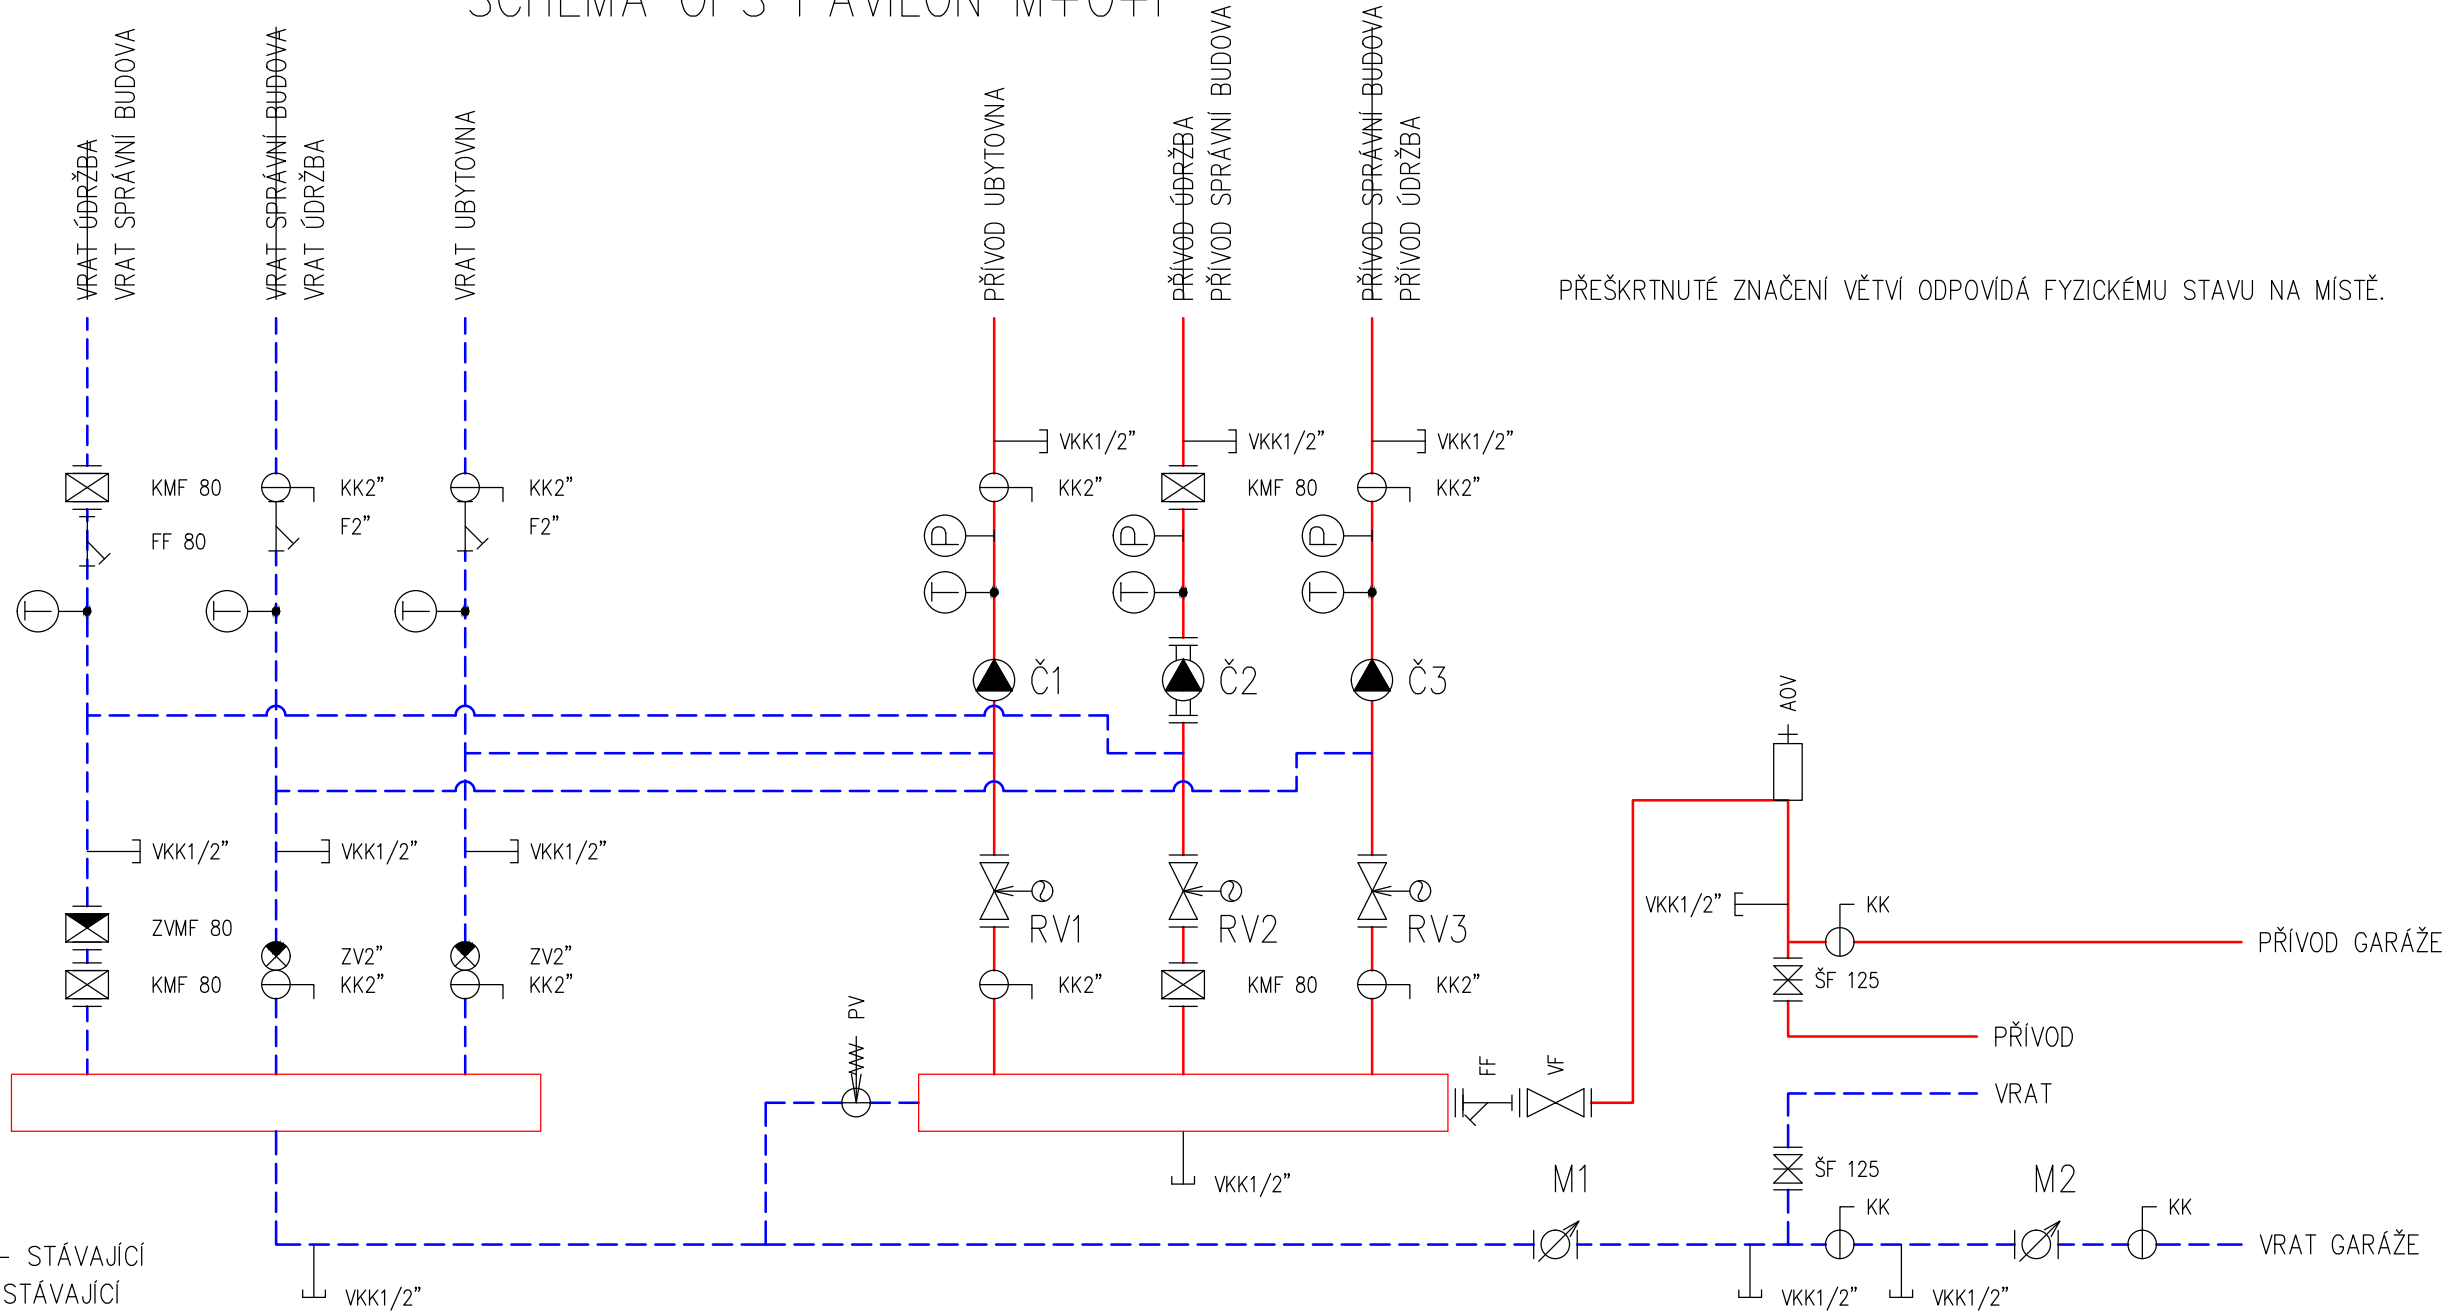

LEGENDA

— PŘÍVOD ÚT – STÁVAJÍCÍ  
- - - VRAT ÚT – STÁVAJÍCÍ

- Č1 ČERPADLO, GRUNDFOS MAGNA1 32–80 180, H=15,7 kPa, Q=5,42 M3/H  
Č2 ČERPADLO, GRUNDFOS MAGNA1 40–100F 220, H=22,3 kPa, Q=8,94 M3/H  
Č3 ČERPADLO, GRUNDFOS MAGNA1 32–80 180, H=9,8 kPa, Q=2,45 M3/H  
RV1 DVOUCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL DN40, KVS=16M3/H  
RV2 DVOUCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL DN50, KVS=31,5M3/H  
RV3 DVOUCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL DN40, KVS=16M3/H  
M1, M2 MĚŘENÍ  
KK KULOVÝ KOHOUT  
VKK KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚČÍ  
F FILTR  
ZV ZPĚTNÝ VENTIL  
AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL  
KMF Klapka uzavírací mezipřírubová  
ZVMF ZPĚTNÝ VENTIL MEZIPŘÍRUBOVÝ  
ŠF ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ  
VF VENTIL PŘÍRUBOVÝ  
FF FILTR PŘÍRUBOVÝ

POZNÁMKA: NOVÉ ARMATURY / ZAŘÍZENÍ OZNAČENY ČERVENÝM POPISEM.

Vypracoval <b>BLAŽEK</b>	Kontroloval <b>ING. CZERNIK</b>	Zodpovědný projektant <b>ING. CZERNIK</b>	<b>ENERGETING.CZ, s.r.o.</b> sídlo: 739 59 Střítež č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080		
Investor <b>NSP KARVINÁ-RÁJ, P.O., VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ</b>					
Místo <b>VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ</b>					
Stavba <b>OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ S HLAVICEMI PAVILON M</b>			Č. zakázky <b>024/16</b>	Změna <b>A</b>	Datum vydání <b>2016-12-05</b>
Profesní část <b>ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ</b>		Druh dokumentu	Účel vydání <b>DPS</b>	Číslo dokumentu <b>CZ-3-130-16</b>	
Název <b>SCHÉMA OPS</b>			Měřítko <b>-</b>	List <b>D.1.4 b)376</b>	