


SCHÉMA OPS PAVILON B – SV

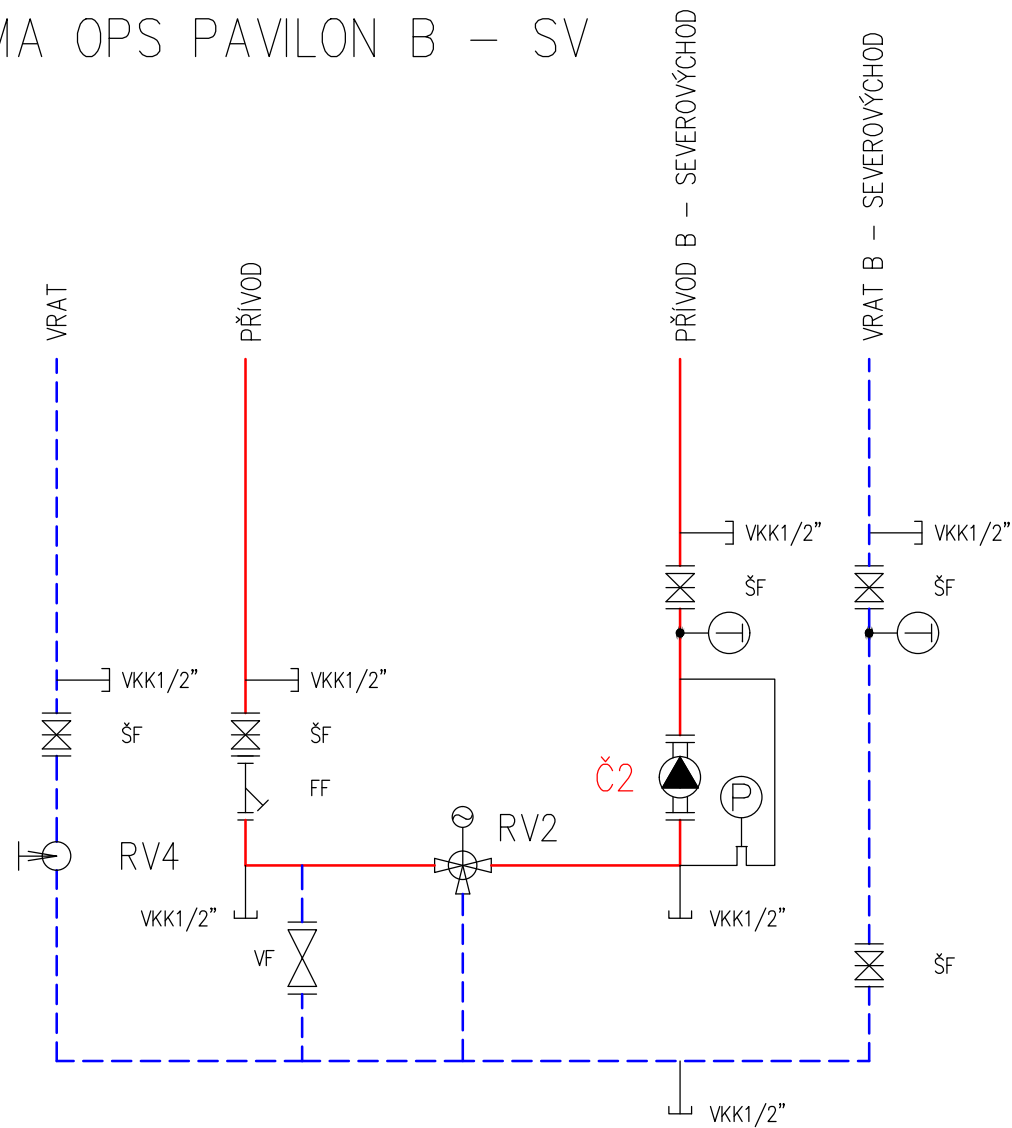

LEGENDA

- PŘÍVOD ÚT – STÁVAJÍCÍ
- VRAT ÚT – STÁVAJÍCÍ
- Č1

ČERPADLO, GRUNDFOS MAGNA3 50–40 F, H=24,7 kPa, Q=6,12 M3/H
- Č2

ČERPADLO, GRUNDFOS MAGNA3 50–60 F, H=31,8 kPa, Q=6,40 M3/H
- RV1

TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN40, KVS=25M3/H
- RV2

TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN32, KVS=16M3/H
- RV3

SMYČKOVÝ REGULAČNÍ VENTIL, HYDROCONTROL R
- RV4

SMYČKOVÝ REGULAČNÍ VENTIL, HYDROCONTROL R
- KK

KULOVÝ KOHOUT
- VKK

KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ
- ŠF

ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ
- VF

VENTIL PŘÍRUBOVÝ
- FF

FILTR PŘÍRUBOVÝ

POZNÁMKA: NOVÉ ARMATURY / ZAŘÍZENÍ OZNAČENY ČERVENÝM POPISEM.

Vypracoval BLAŽEK		Kontroloval ING. CZERNIK	Zodpovědný projektant ING. CZERNIK		ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Střítež č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080		
Investor NSP KARVINÁ-RÁJ, P.O., VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ							
Místo VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ							
Stavba OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ S HLAVICEMI PAVILON B				Č. zakázky 024/16	Změna A	Datum vydání 2016-12-05	
Profesní část ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ			Druh dokumentu	Účel vydání DPS	Číslo dokumentu CZ-3-112-16		
Název SCHÉMA OPS - SV				Měřítko -		List D.1.4 b)332	