


SCHÉMA OPS PAVILON A, A1

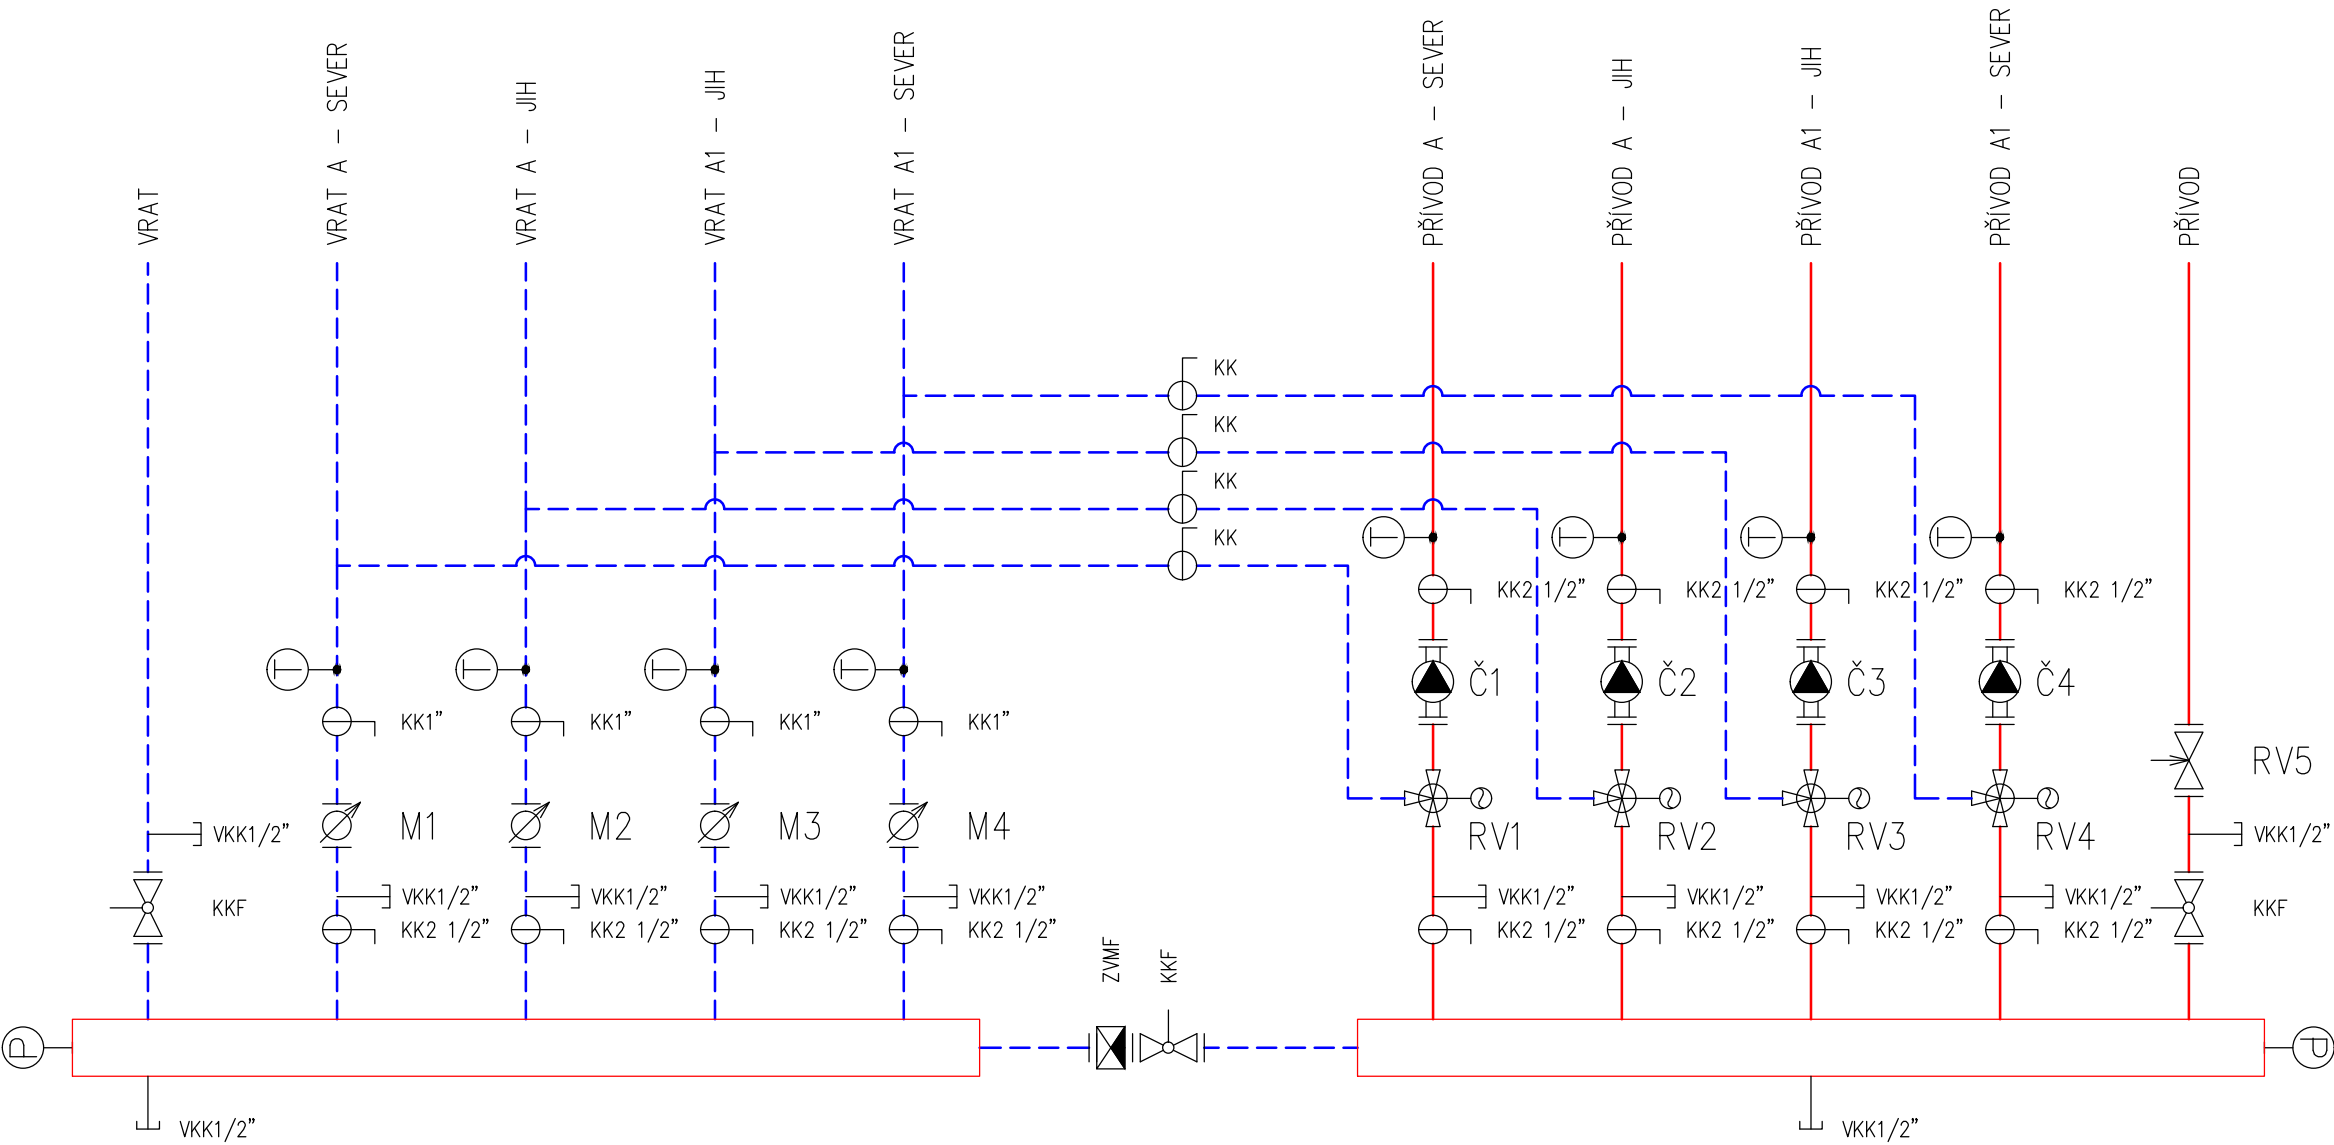

LEGENDA

- PŘÍVOD ÚT – STÁVAJÍCÍ
- VRAT ÚT – STÁVAJÍCÍ

- Č1 ČERPADLO, WILO TOP–E50/1–7, H=17,5 kPa, Q=6,33 M3/H
- Č2 ČERPADLO, GRUNDFOS MAGNA 50–120F, H=18,1 kPa, Q=7,06 M3/H
- Č3 ČERPADLO, GRUNDFOS MAGNA3 50–120F 280, H=15,9 kPa, Q=6,33 M3/H
- Č4 ČERPADLO, GRUNDFOS MAGNA 50–120F, H=23,9 kPa, Q=6,90 M3/H
- RV1 TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN50, KVS=40M3/H
- RV2 TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN50, KVS=40M3/H
- RV3 TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN50, KVS=40M3/H
- RV4 TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN50, KVS=40M3/H
- RV5 SMYČKOVÝ REGULAČNÍ VENTIL, HYDROCONTROL F
- M1–M4 MĚŘENÍ DN25
- KK KULOVÝ KOHOUT
- VKK KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ
- KKF KULOVÝ KOHOUT PŘÍRUBOVÝ
- ZVMF ZPĚTNÝ VENTIL MEZIPŘÍRUBOVÝ

POZNÁMKA: NOVÉ ARMATURY / ZAŘÍZENÍ OZNAČENY ČERVENÝM POPISEM.

Vypracoval	Kontroloval	Zodpovědný projektant	ENERGETING,CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Střítež č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080		
BLAŽEK	ING. CZERNIK	ING. CZERNIK			
Investor NSP KARVINÁ-RÁJ, P.O., VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ					
Místo VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ					
Stavba OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ S HLAVICEMI PAVILON A1		Č. zakázky 024/16		Změna A	Datum vydání 2016-12-05
Profesní část ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ		Druh dokumentu		Účel vydání DPS	Číslo dokumentu CZ-3-108-16
Název SCHÉMA OPS		Měřítko -			List D.1.4 b)320