

LEGENDA

- PŘÍVOD ÚT – STÁVAJÍCÍ
- VRAT ÚT – STÁVAJÍCÍ
- KK

KULOVÝ KOHOUT
- VKK

KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ
- TRV

TERMOSTATICKÝ VENTIL; TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- RŠ

RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ
- X

STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ TRV
- Y

STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ RŠ

OTOPNÁ TĚLESA:
PJ3 ZD.***x**** OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP.VÝŠKAXDĚLKA – STÁVAJÍCÍ
R-2x2000-76/3/156 REGISTR Z ŽEBROVANÝCH TRUBEK, ZNAČENÍ: POČET PRAMENŮxDĚLKA – ROZMĚR TRUBEK – STÁVAJÍCÍ

TRV*****

DIMENZE

s–STÁVAJÍCÍ

n–PROJEKTOVANÝ

O–OVENTROP*

D–DANFOSS

G–GIENGER

H–HEIMEIER

P–PŘÍMÝ

R–ROHOVÝ

RŠ*****

DIMENZE

s–STÁVAJÍCÍ

n–PROJEKTOVANÝ

O–OVENTROP*

D–DANFOSS




M–V4300

P–PŘÍMÝ

R–ROHOVÝ

*TRV OVENTROP STÁVAJÍCÍ RFV6, PROJEKTOVANÝ RFV9. RŠ OVENTROP COMBI3

- POZNÁMKA:
- 1) VNITŘNÍ DISPOZICE NEJSOU PŘEDMĚTEM TÉTO PD. DISPOZICE JE ZAKRESLENA NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ A MAPOVÁNÍ OBJEKTU, PROTO NEMUSÍ ZCELA ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI.
 - 2) V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A SPECIFIKACI MATERIÁLU JE UVAŽOVÁNO S VÝROBKÝ, KTERÉ MAJÍ SPECIFICKÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI NUTNÉ PRO NAVRŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY. NEVYLUČUJE SE POUŽITÍ OBDOBNÝCH VÝROBKŮ JINÝCH FIREM, JE ALE NUTNÉ POŽÁDAT PROJEKTANTA O PŘEPOČET!
 - 3) POZNÁMKA U OTOPNÝCH TĚLES: TH – DOPLNIT NOVOU TERMOSTATICKOU HLAVICI. AV – ZAJIŠTĚNÍ PROTI KRÁDEŽI.
 - 4) NOVÉ ARMATURY OZNAČENY ČERVENÝM POPISEM.

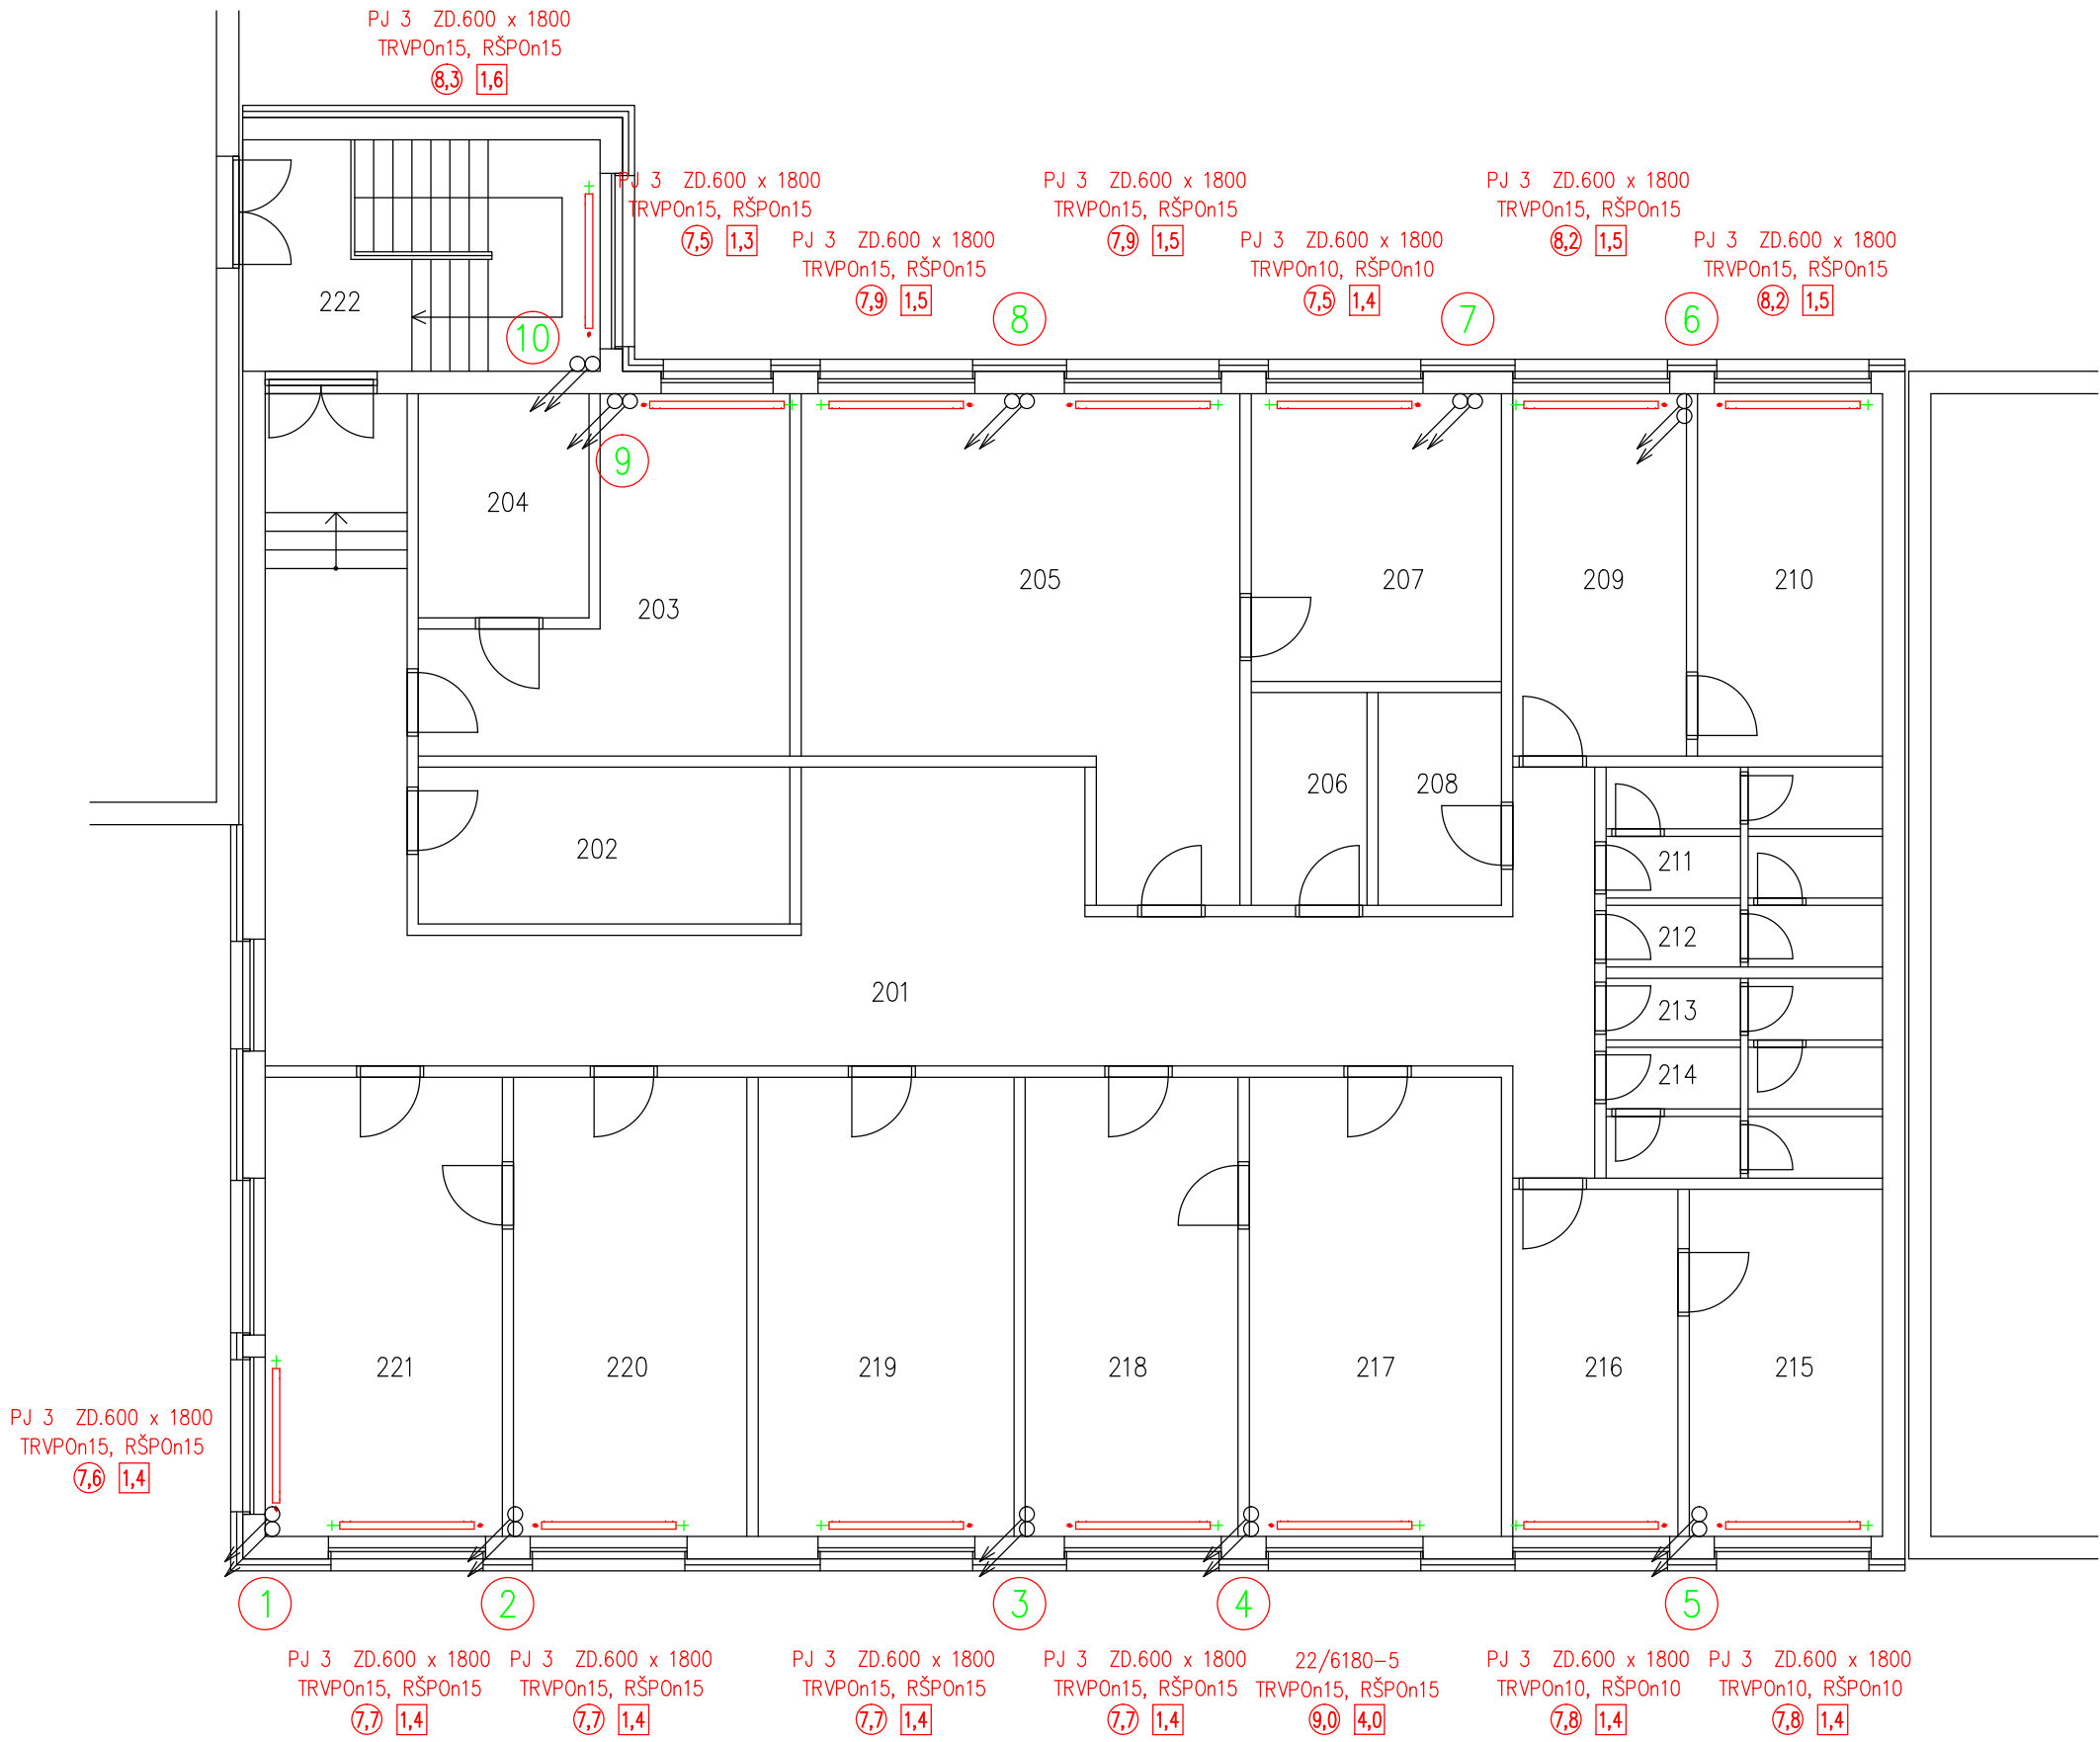

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Vypracoval BLAŽEK | Kontroloval ING. CZERNIK | Zodpovědný projektant ING. CZERNIK | ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Svinov č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Čáslav Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080 | | |
| Investor NSP KARVINÁ-RÁJ, P.O., VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ | | | | | |
| Místo VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ | | | | | |
| Stavba OSAŽENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ S HLAVICEMI PAVILON O | | | Č. zakázky 024/16 | Změna A | Datum vydání 2016-12-05 |
| Profesní část ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ | | Druh dokumentu | Účel vydání DPS | Číslo dokumentu CZ-2-122-16 | |
| Název PŮDORYS 2.NP | | | Měřítko 1:100 | List D.1.4 b)379 | |