


5.ETAPA

ÚPRAVA A PŘEPOJENÍ KABELOVÝCH VÝVODŮ

POSTUP PRACÍ – 5. ETAPA

- 1) ODPojENÍ KABELOVÝCH VÝVODŮ Z POLI 1 AŽ 3
A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ
- 2) REKONSTRUKCE, PŘEZBROJENÍ POLI 1 AŽ 4
ROZVADĚČE HR 2
- 3) OPĚTOVNÉ PŘÍPOJENÍ KABELOVÝCH VÝVODŮ
DO ROZVADĚČE HR 2, POLE 1 AŽ 3

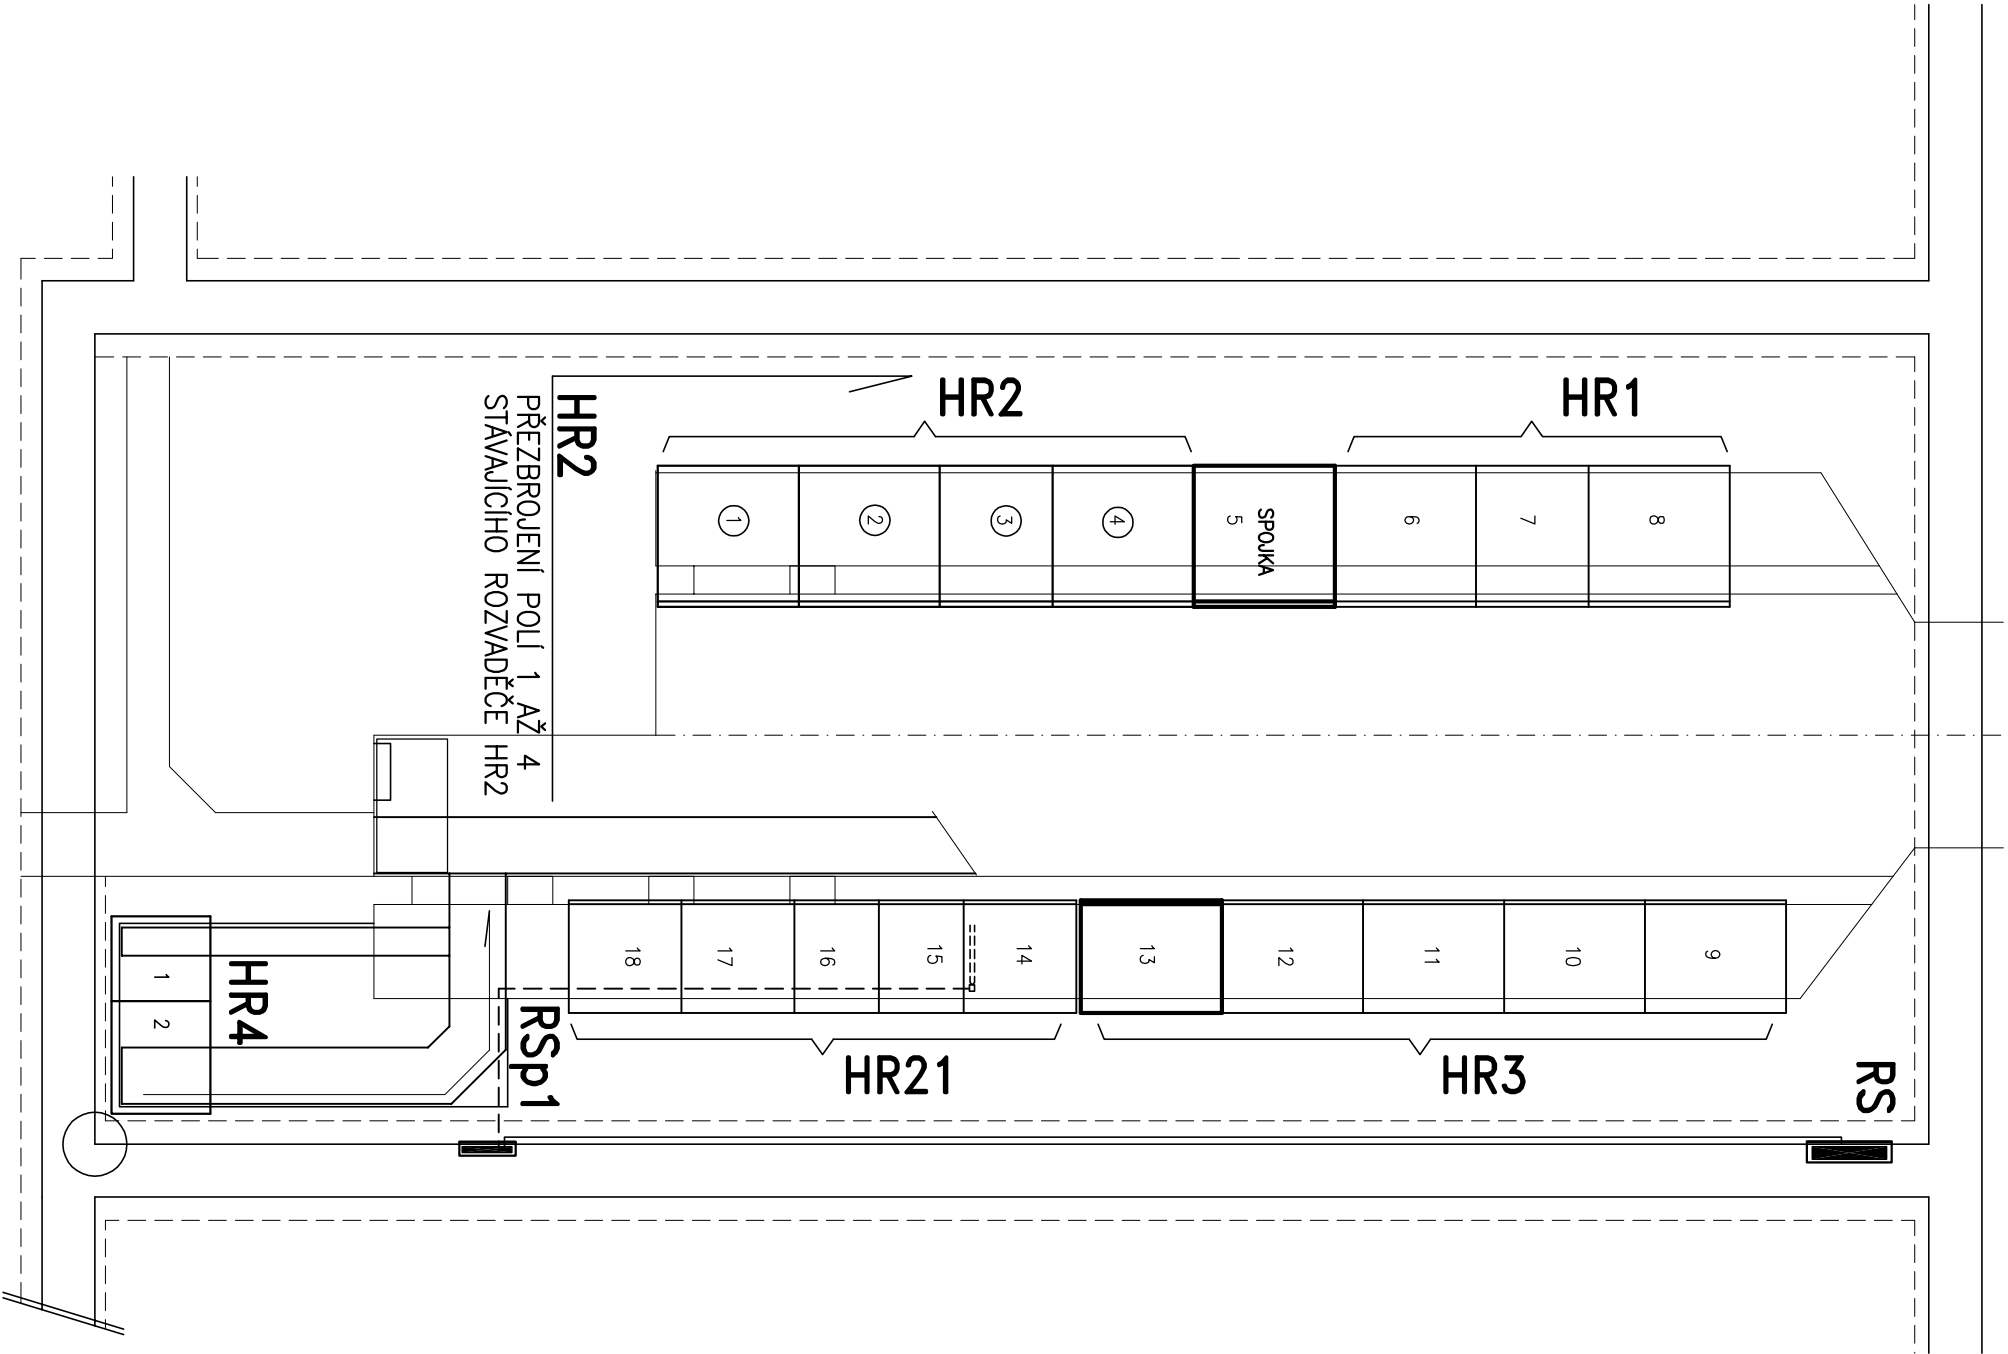

DRUH SÍTĚ

: 3PEN, AC, 50 Hz, 400V / TN-C
: 1NPE, AC, 50 Hz, 230V / TN-S

OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2/Z1 : ZÁKLADNÍ OCHRANA – čl. 411.2 : OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM (PŘÍMÝ DOTYK) DLE 411.2 PŘÍLOHA A

– Přepážky nebo kryty

: OCHRANA PŘI PORUŠE – čl. 411.3 :

- OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ (NEPŘÍMÝ DOTYK) DLE 411.3
- Ochranné uzemnění a ochranné pospojování
- Automatickým odpojením v případě poruchy v síti TN
- Doplňková ochrana doplňující ochranné pospojování

: Sítě TN ve smyslu čl. 411.4 (ČSN 33 2000–4–41 ed.2/Z1)

ROZ/...
ROJ/...
REVIZE / DATUM	POPIS	VYPRACOVÁNÍ

ZPRACOVÁNÍ	Ing. Josef Hlubáček	ZPRACOVATEL	GENERÁLNÍ PROJEKTANT
KONTROLOVÁNÍ	Ing. Bohuslav Šulák		EP Roznov, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Roznov pod Radhoštěm Ia, ST 1 684 111, fax ST 1 684 400 e-mail: ep@eproznov.cz
SCHVÁLIL (HIP)	Ing. Miroslav Běhal		
INVESTOR	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace		
MÍSTO STAVBY	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Orlová	ČÍSLO ZKÁZKY	K17/100016

STAVBA Aktualizace PD - Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí - pracoviště Orlová

OBJEKT	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení			
STAVEBNÍ/INŽENÝRSKÝ OBJEKT	D.2.1 Silnoproudá elektrotechnika			
NÁZEV VÝKRESU	DATUM	06/2017	MĚŘÍTKO	KOPIE
TS KABELOVÉ ROZVODY	POČET A4	3	1:50	
5.ETAPA	STUPEŇ	DPS	OZNAČENÍ VÝKRESU	418E62-18