


4. ETAPA


ÚPRAVA A PŘEPOJENÍ KABELOVÝCH VÝVODŮ

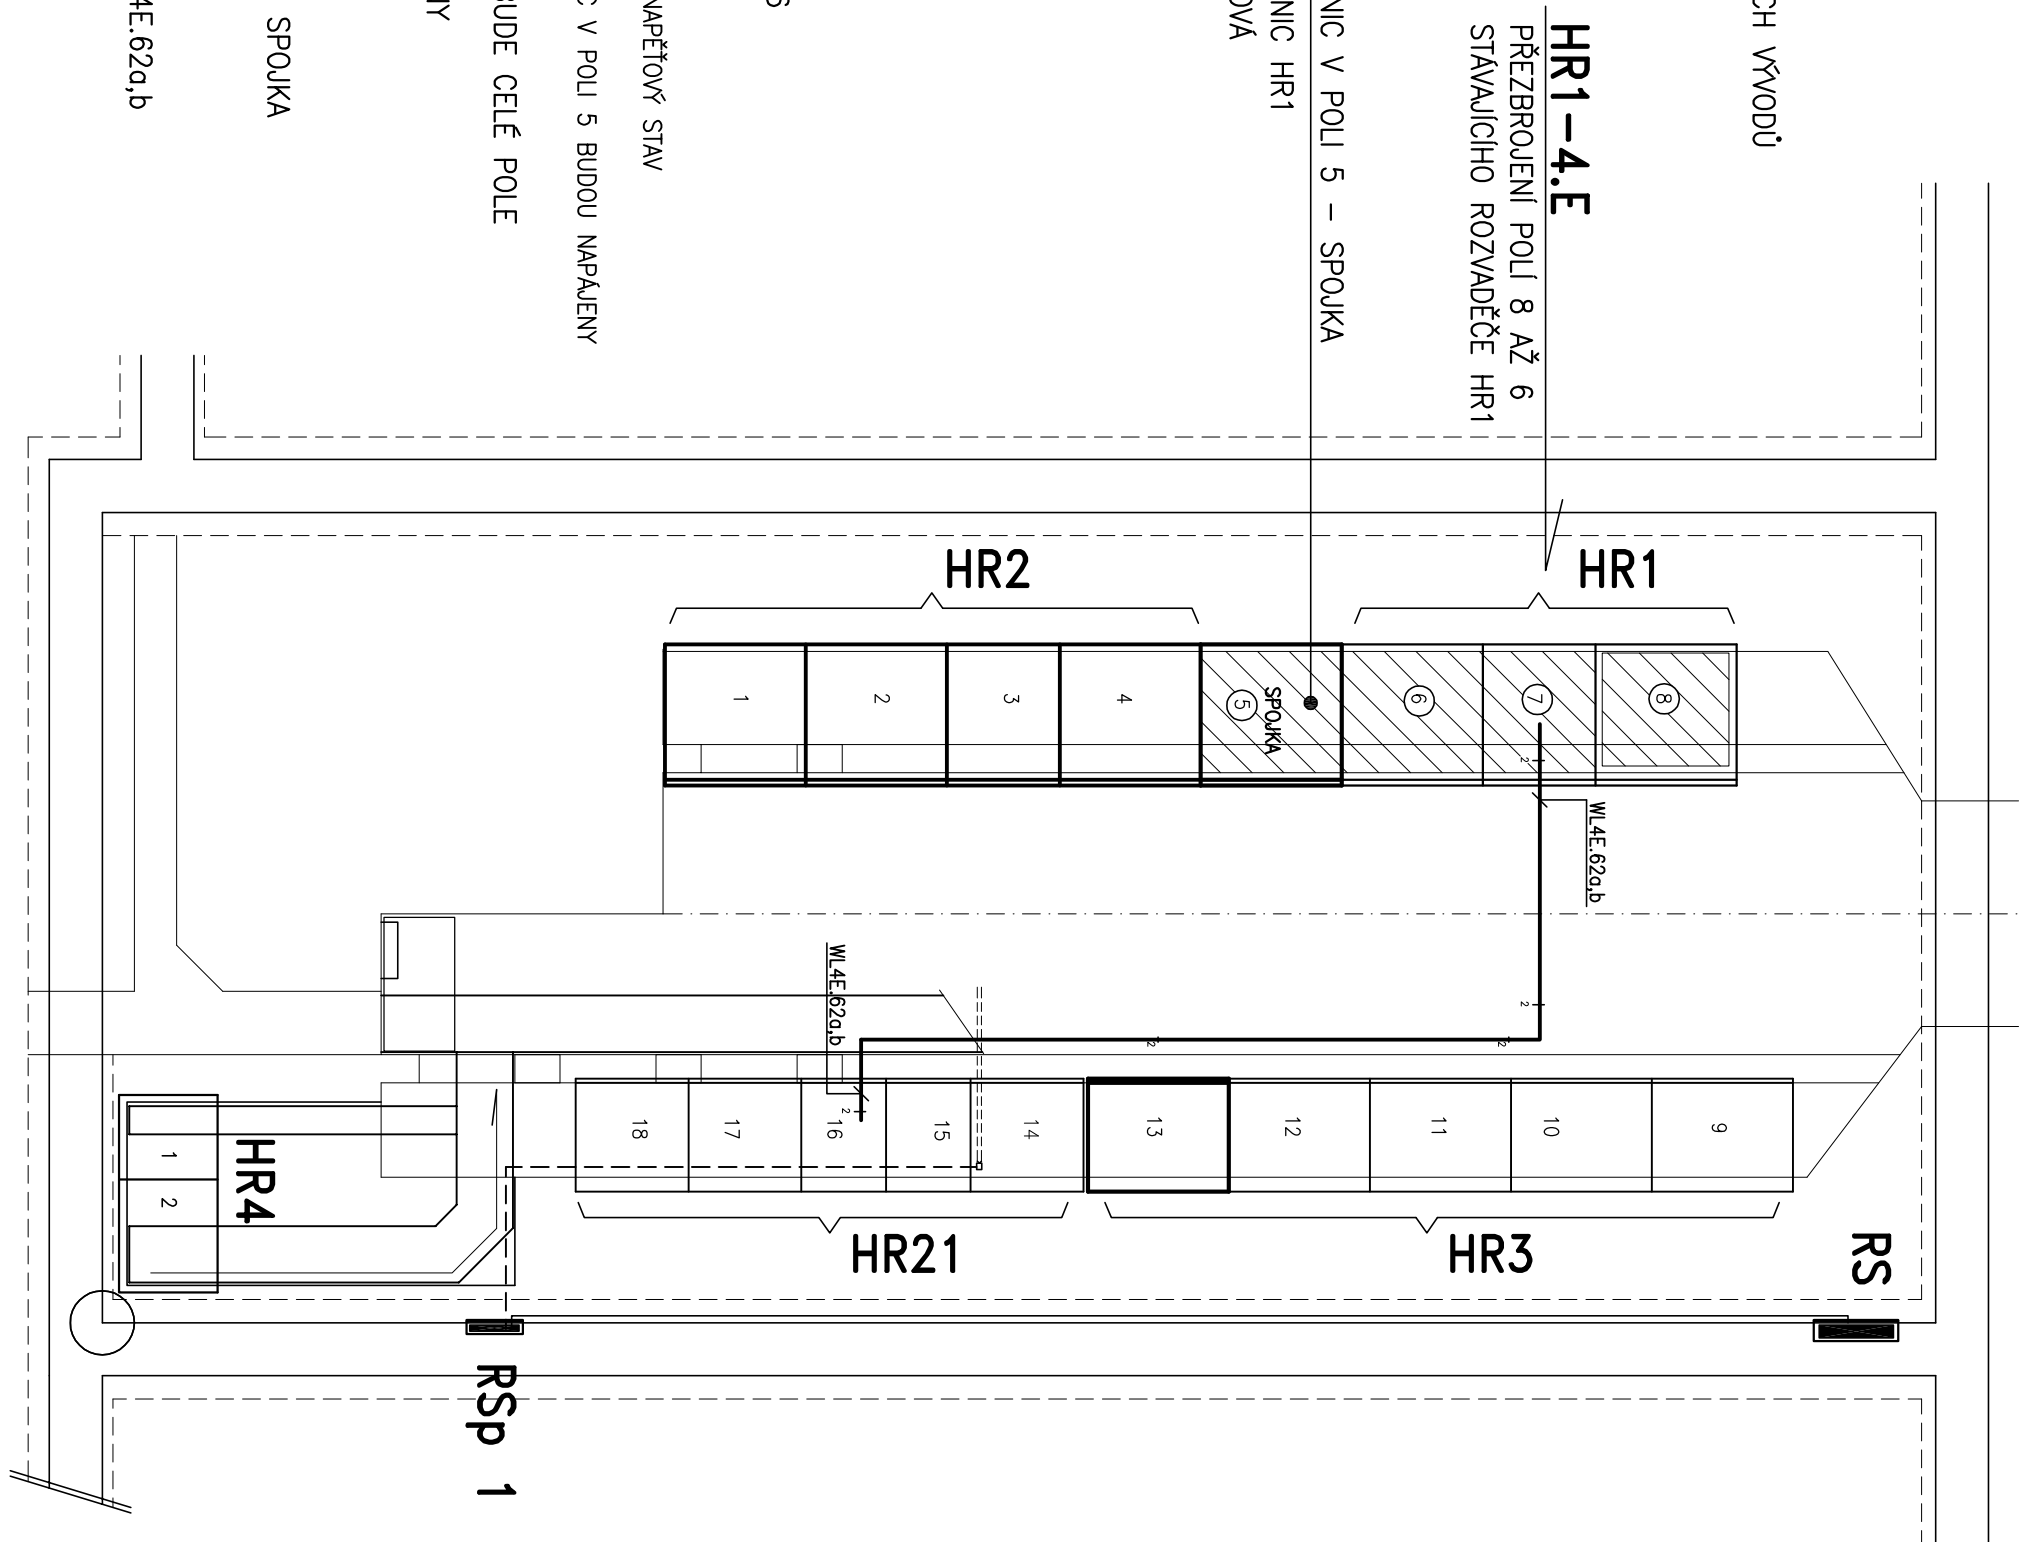

POSTUP PRACÍ – 4. ETAPA

- 1) ODPOLÉHEN KABELOVÝCH VÝVODŮ Z POLÍ 7 a 6 A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ
- 2) ROZPOJENÍ PŘÍPOJNIC V POLI 5 – SPOJKA – PRO ROZPOJENÍ PŘÍPOJNIC V POLI 5 BUDE NUTNÝ BEZNAPEŤOVÝ STAV ROZVADĚČU HR1 A HR2
- POLE ROZVADĚČŮ DO PO DOBU ROZPOJOVÁNÍ PŘÍPOJNIC V POLI 5 BUDOU NÁPÁJENY Z NAHRAZDILHO ZDROJE DA
- 3) V RÁMCI ROZPOJOVÁNÍ PŘÍPOJNIC V POLI 5 BUDE CELÉ POLE REKONSTRUOVANO.
STAVAJÍCÍ ODPOLJOVAČE 0–2000A DEMONTOVÁNY
A NAHRAZENY NOVÝMI VYPÍNAČI.
- 3) REKONSTRUKCE, PŘEZBOJENÍ POLÍ 7 A 8
ROZVADĚČE HR 1
- 4) OPĚTOVNÉ PROPOJENÍ PŘÍPOJNIC V POLI 5 – SPOJKA
- 5) OPĚTOVNÉ PŘÍPOJENÍ KABELOVÝCH VÝVODŮ DO ROZVADĚČE HR 1, POLE 7 a 6
- 6) REALIZACE NOVÉHO KABELOVÉHO PŘÍKUDU WL4E.62a,b
Z POLÉ 7 ROZVADĚČE HR1 DO POLÉ 16
ROZVADĚČE HR21

R02/...
R01/...
REVIZE/DATUM	PCPS	VPPRACIOVAL

ZPRACOVAVEL	Ing. Josef Hubáček	ZPRACOVATEL
KONTROLOVAL	Ing. Bohuslav Štátek	 <p>EP Roznovy s.s. Běteřiny čimcova 1720 CZ-758 61 Roznov pod Radhoštinm IČ: 571 664 111, IČA: 571 664-400 e-mail: ep@eproznov.cz</p>
SCHÁLL (HP)	Ing. Miroslav Běhal	
INVESTOR	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace	
MÍSTO STAVBY	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Ochráné	ČÍSLO ZAKAZKY K17700016

STAVBA

Aktualizace PD - Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí - pracoviště Orlová

OBJEKT	D.2. Dokumentace technických a technologických zařízení		
STÁNEBNÍ/NAZNAČNÍK	D.2.1 Silnoproudá elektrotechnika		
OBJEKT			
NAZEV VÝKRESU			
TS KABELOVÉ ROZVODY 4.ETAPA	DATA	06/2017	MĚŘITKO
	POČET A4	3	1:50
	STUPEŇ	OZNAČENÍ VÝKRESU	
	DPS	418E62-17	KOPIE

DRUH SÍTĚ

: 3PEN, AC, 50 Hz, 400V / TN-C
: 1NPE, AC, 50 Hz, 230V / TN-S

OCHRANA DLE
ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1

: ZÁKLADNÍ OCHRANA – čl. 411.2 :
OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM (PŘÍMÝ DOTYK) DLE 411.2 PŘÍLOHA A

: ZÁKLADNÍ OCHRANA – čl. 411.2 :

OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM

- Základní izolace živých částí

- Přepážky nebo kryty

: OCHRANA PŘI PORUŠE – čl. 411.3 :

OCHRANA PRED DOTYKEM NEZIVYCH CASI (NEPRIMY DOTYK) DLE 411.3

- Ochranné uzemnění a ochranné pospojování

- Automatickým odpojením v případě poruchy

POSITION

- Doplňková ochrana

doplňující ochranné pospojování

: Sít TN ve smyslu čl. 411.4 (ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1)