


2. ETAPA

ÚPRAVA A PŘEPOJENÍ KABELOVÝCH VÝVODŮ

POSTUP PRACÍ – 2. ETAPA

- 1) MONTAŽ NOVÉHO ROZVADĚČE HR21
(POLE 14 AŽ 18)
- 2) NÁPOJENÍ NOVÉHO ROZVADĚČE HR21
(KÁBEL WLZE.61a,b)
- 3) PŘEPOJENÍ STAVAJÍCÍCH KABELOVÝCH VÝVODŮ
Z ROZVADĚČŮ HR1, HR2 A HR3
DO NOVÉHO ROZVADĚČE HR21
- 4) ODPOJENÍ A ZAJIŠTĚNÍ OSTATNÍCH STAVAJÍCÍCH
VÝVODŮ (DO) Z ROZVADĚČE HR3,
POLE 9 AŽ 12

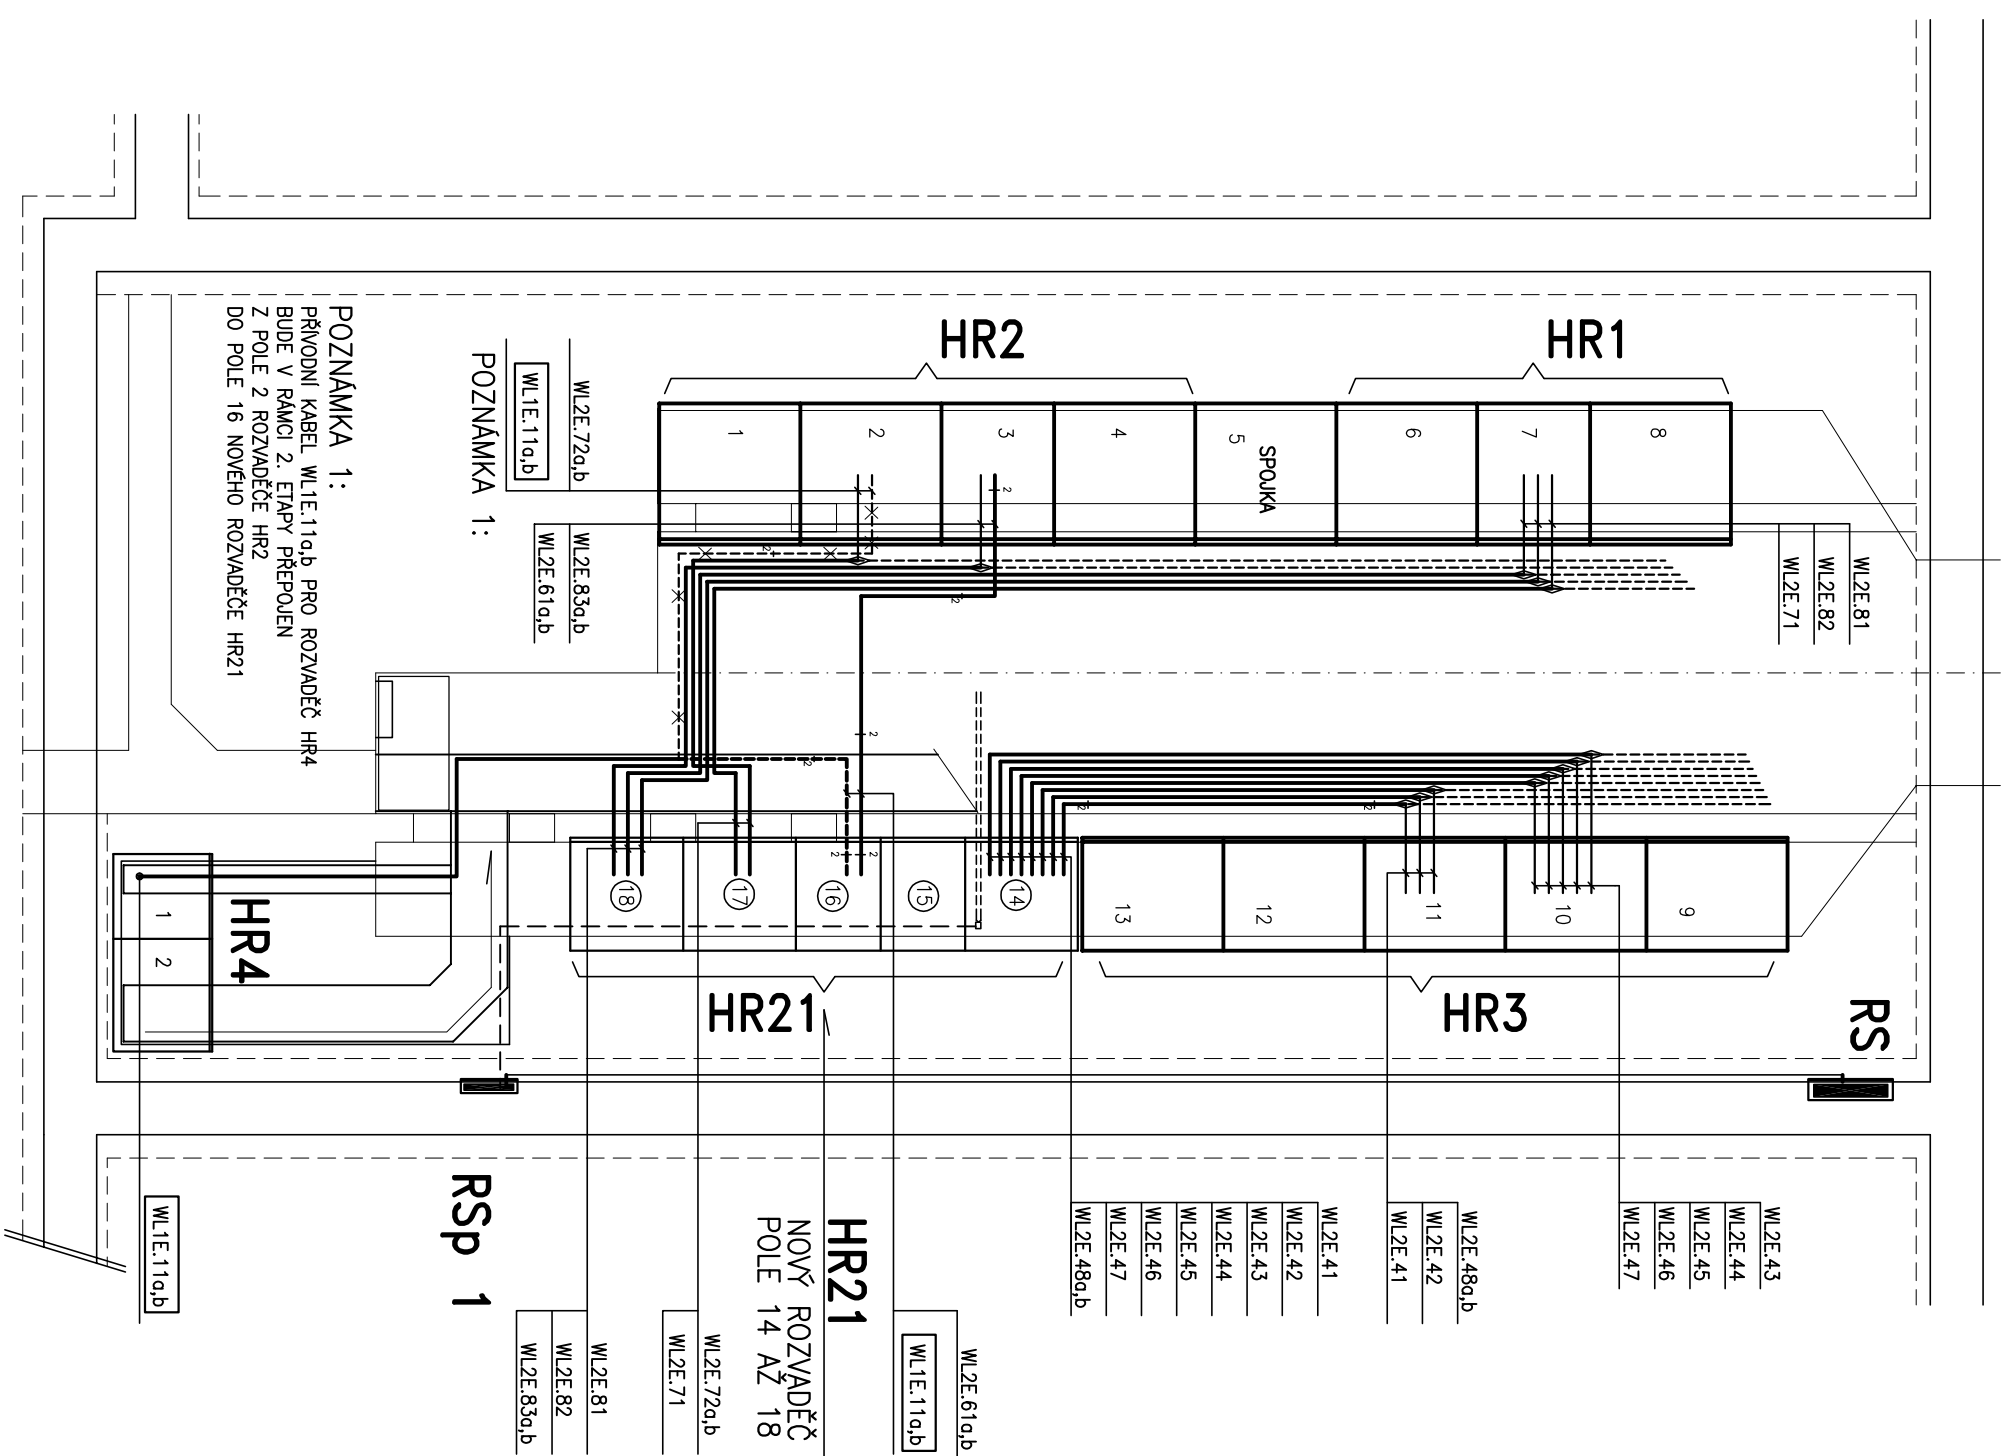

DRUH SITE

: 3PEN, AC, 50 Hz, 400V / TN-C

: 1NPE, AC, 50 Hz, 230V / TN-S

OCHRANA DLE

: ZÁKLADNÍ OCHRANA – čl. 411.2 :

ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1

OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM (PŘÍMÝ DOTYK) DLE 411.2 PŘÍLOHA A

- Přepážky nebo kryty

: OCHRANA PŘI PORUŠE - čl. 411.3 :

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ (NEPŘÍMÝ DOTYK) DLE 411.3

- Ochranné uzemnění a ochranné pospojování


- Automatickým odpojením v prípade poruchy v sieti TN

- Doplnková ochrana

doplňující ochranné pospojování

: Sřř TN ve smyslu řl. 411.4 (řřN 33 2000-4-41 ed.2/Z1)

ROZ/...
RO/...
RENZE/IDATUM	POPIS	VÝPRAČOVNÁ

ZPRACOVAVL	Ing. Josef Hubáček	ZPRACOVATEL	 <p>EP Roznov, a.s. Božany Náměstí 1120 ČZ 756 61 Roznov pod Radhoštěm tél.: 571 684 111, fax: 571 684 400 e-mail: ep@eproznov.cz</p>
KONTROLOVAL	Ing. Bohušlav Šulák		
SCHVÁLIL (H/P)	Ing. Miroslav Dětal		
INVESTOR	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace		
MÍSTO STAVBY	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Chotivě		
		ČÍSLO ZAKÁZKY	K17100016

STAVBA

Aktualizace PD - Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí - pracoviště Orlová

OBJEKT	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení		
STAVBA/M/ŽENINRSKÝ	D.2.1 Silnoproudá elektrotechnika		
OBJEKT			
NÁZEV VÝKRESU	TS KABELOVÉ ROZVODY		
	2. ETAPA		
	DATUM	09.2017	MEŘENO
	POČET A4	3	1:50
	STUPĚŇ	ODKUDEN VÝKRESU	
	DPS	418E62-15	
			KOPIE