


ZÁLOŽNÍ KABELOVÝ PŘÍVOD – NEMOCNICE POLIKLINIKA

PSP
POUŠTKOVÁ SKŘÍŇ
PLASTOVÁ

PSP
POUŠTKOVÁ SKŘÍŇ
R1-P, PSP 8x 400A
R1-N, PSP 8x 400A

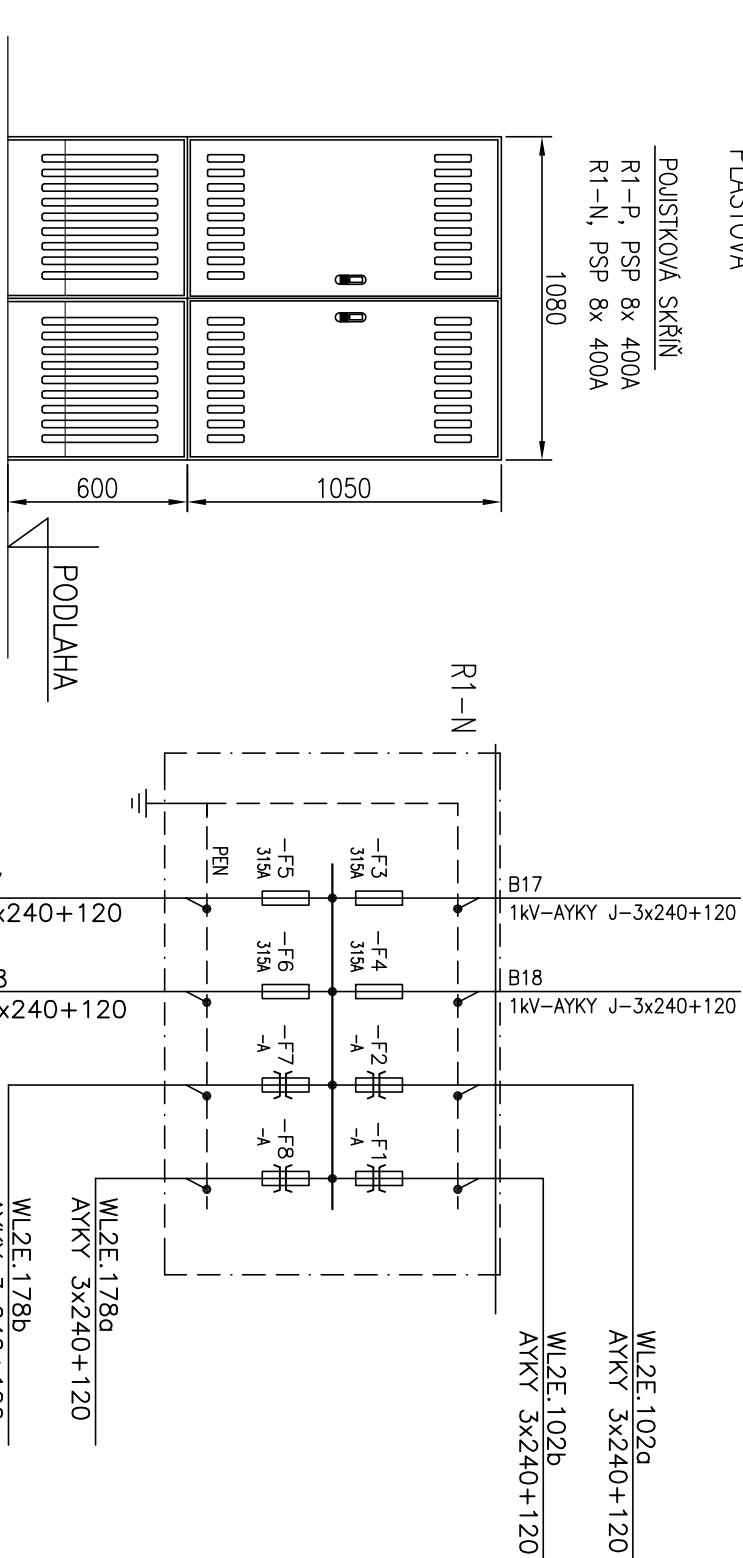

SCHEMA JIŠTĚNÍ A ZAPOJENÍ
OBVODU:

KONEC REKONSTRUKCE


POLE 1
POLE 3

LEGENDA:
ROZPOLEVÝ OBVOD
VÝTAŽNÉ POUŠTKY

- Druh sítě : 3PEN, AC, 50 Hz, 400V / TN-C
: TNPE, AC, 50 Hz, 230V / TN-S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed2/21 : ZÁKLADNÍ OCHRANA – čl. 411.2 :
OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM (PŘÍMÝ DOTYK) DLE 411.2. PŘÍLOHA A
– Základní izolace živých částí
– Přepážky nebo kryty
: OCHRANA PŘI PORUŠĚ – čl. 411.3 :
OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ (NEPŘÍMÝ DOTYK) DLE 411.3
– Ochranné uzemnění a ochranné pospojování
– Automatickým odpojením v případě poruchy
v síti TN
– Doplnkové ochrana
doplňující ochranné pospojování
: Sít TN ve smyslu čl. 411.4 (ČSN 33 2000-4-41 ed2/21)

POLIKLINIKA – 1.PP – CHODBA

KABELY BUDOU ZAVĚŠENY VE ŽLABU POD STROPEM
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KABELOVÉ TRASY UPRVNÍ INVAŠTOR A PROVOZOVATEL PŘI REALIZACI

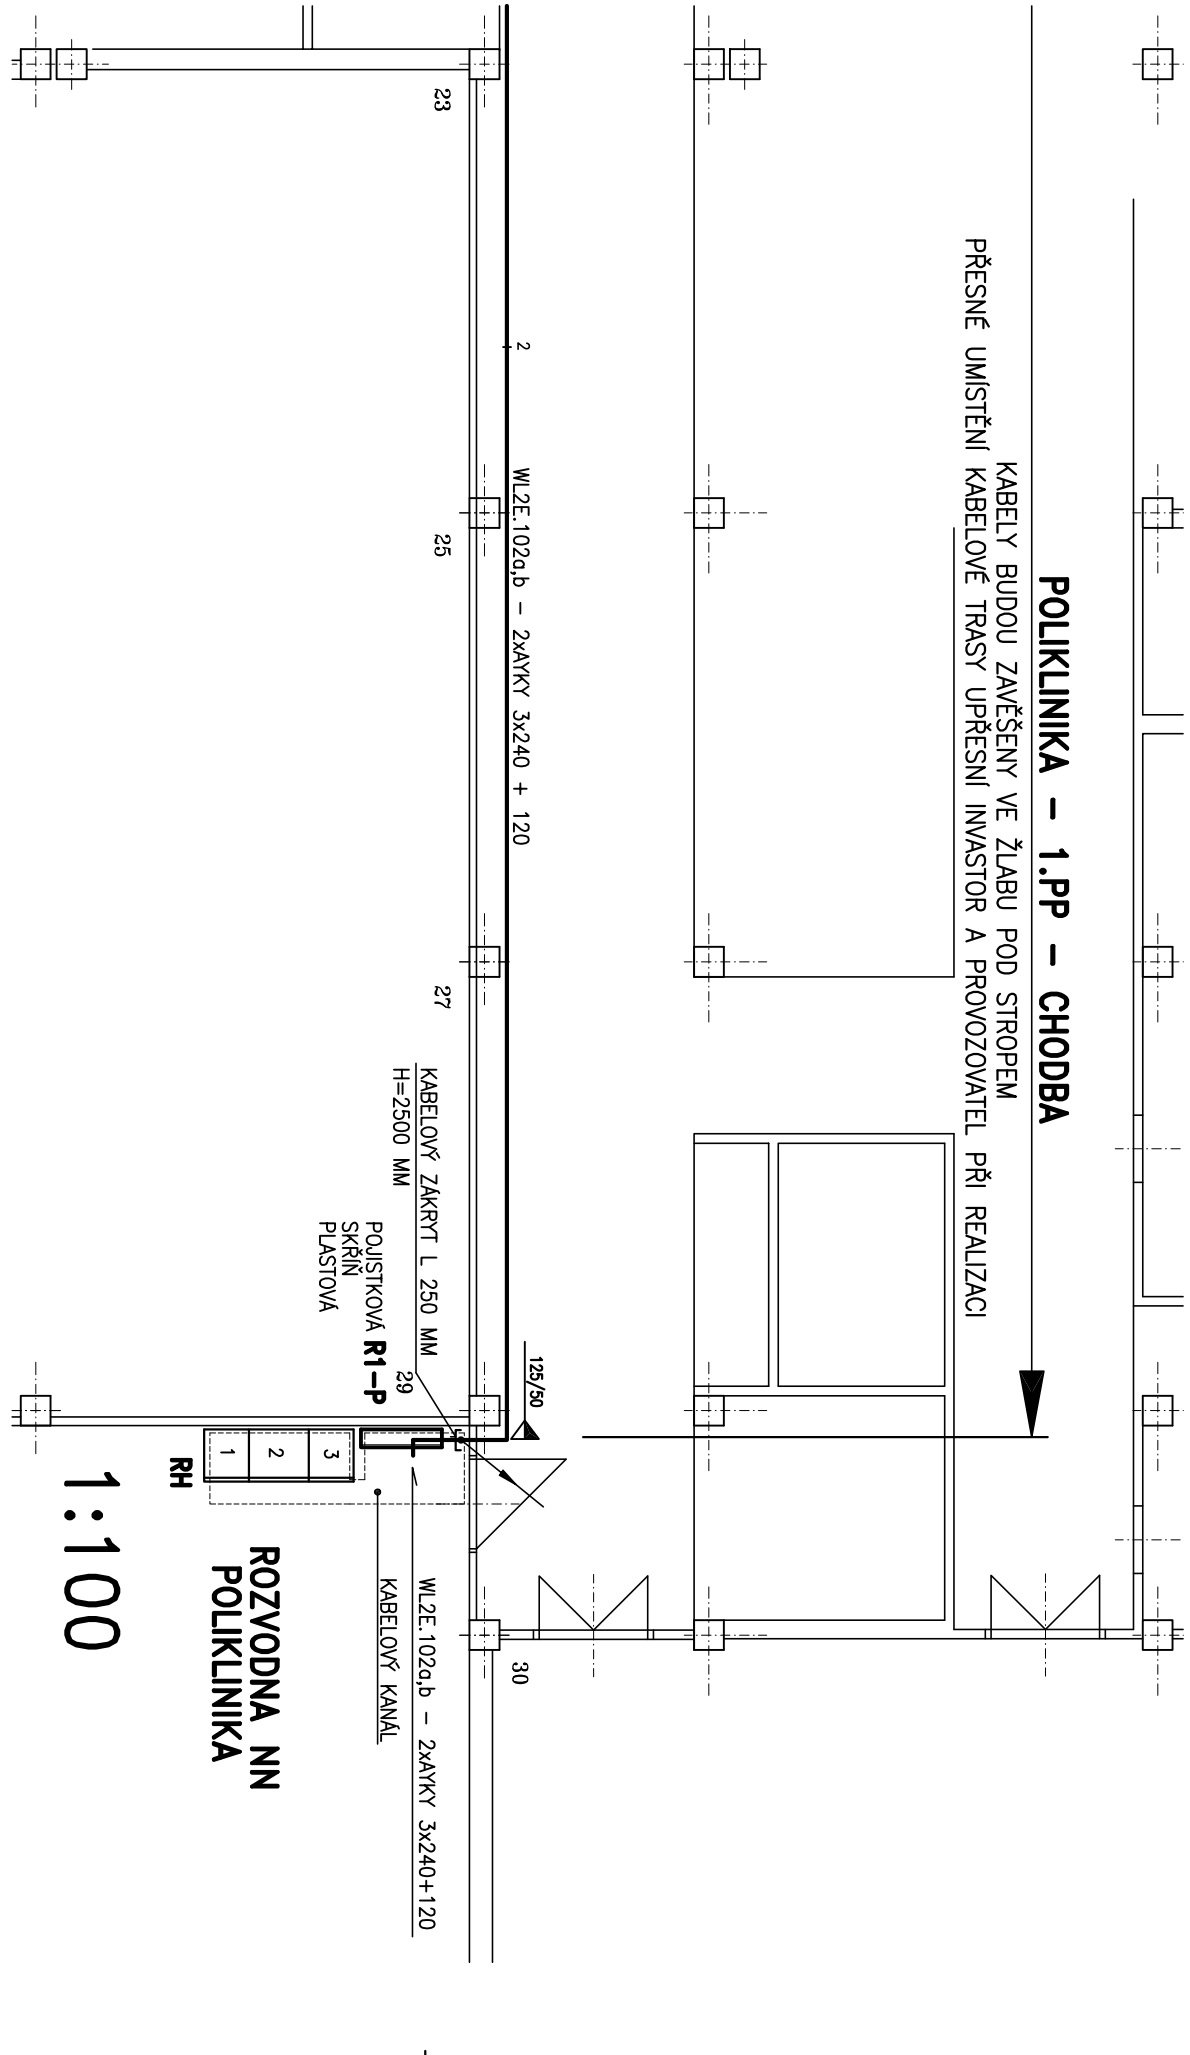

POUŽITÉ KABELY: 2 x AYKY-J 3 x 240 + 120
DĚLKA KABELOVÉ TRASY: 110 BM
ZPŮSOB ULOŽENÍ: V KABELOVÝCH ŽLABECH

ROZ./...
ROZ./...
REVIZE/DATUM	PODS	VYPRACOVAN

ZPRACOVAN	Ing. Josef Hladěček	ZPRACOVATEL	GENERÁLNÍ PROJEKTANT
KONTROLOVAN	Ing. Bohuslav Štěpánek		
SCHVÁLIL (MPP)	Ing. Miroslav Běhal		
INVESTOR	Nemocnice s poliklinikou Klatavská Ráje, příspěvková organizace		
MÍSTO STAVBY	Nemocnice s poliklinikou Klatavská Ráje, pracoviště Otová		
STAVBA	Aktualizace PD - Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí - pracoviště Otová		



OBJEKT	D.2.2 Dokumentace technických a technologických zařízení	DATUM	08/2017	MĚŘENO	1:100	KOPE	
STAVBY/INVESTOR	D.2.1 Snížení elektrického napětí	POČET A4	8	OPRAVENÍ VÝKRESU	418E62-22		
OBJEKT	KABELOVÉ ROZVODY NEMOCNICE, POLIKLINIKA	STAVBY	DPS	OPRAVENÍ VÝKRESU	418E62-22		