

[illegible]



Projekt ROZVADEČ HR21	==1		
	+		
Císlo zakázky K17100016	Císlo výkresu 06-418E62	List z 19	4

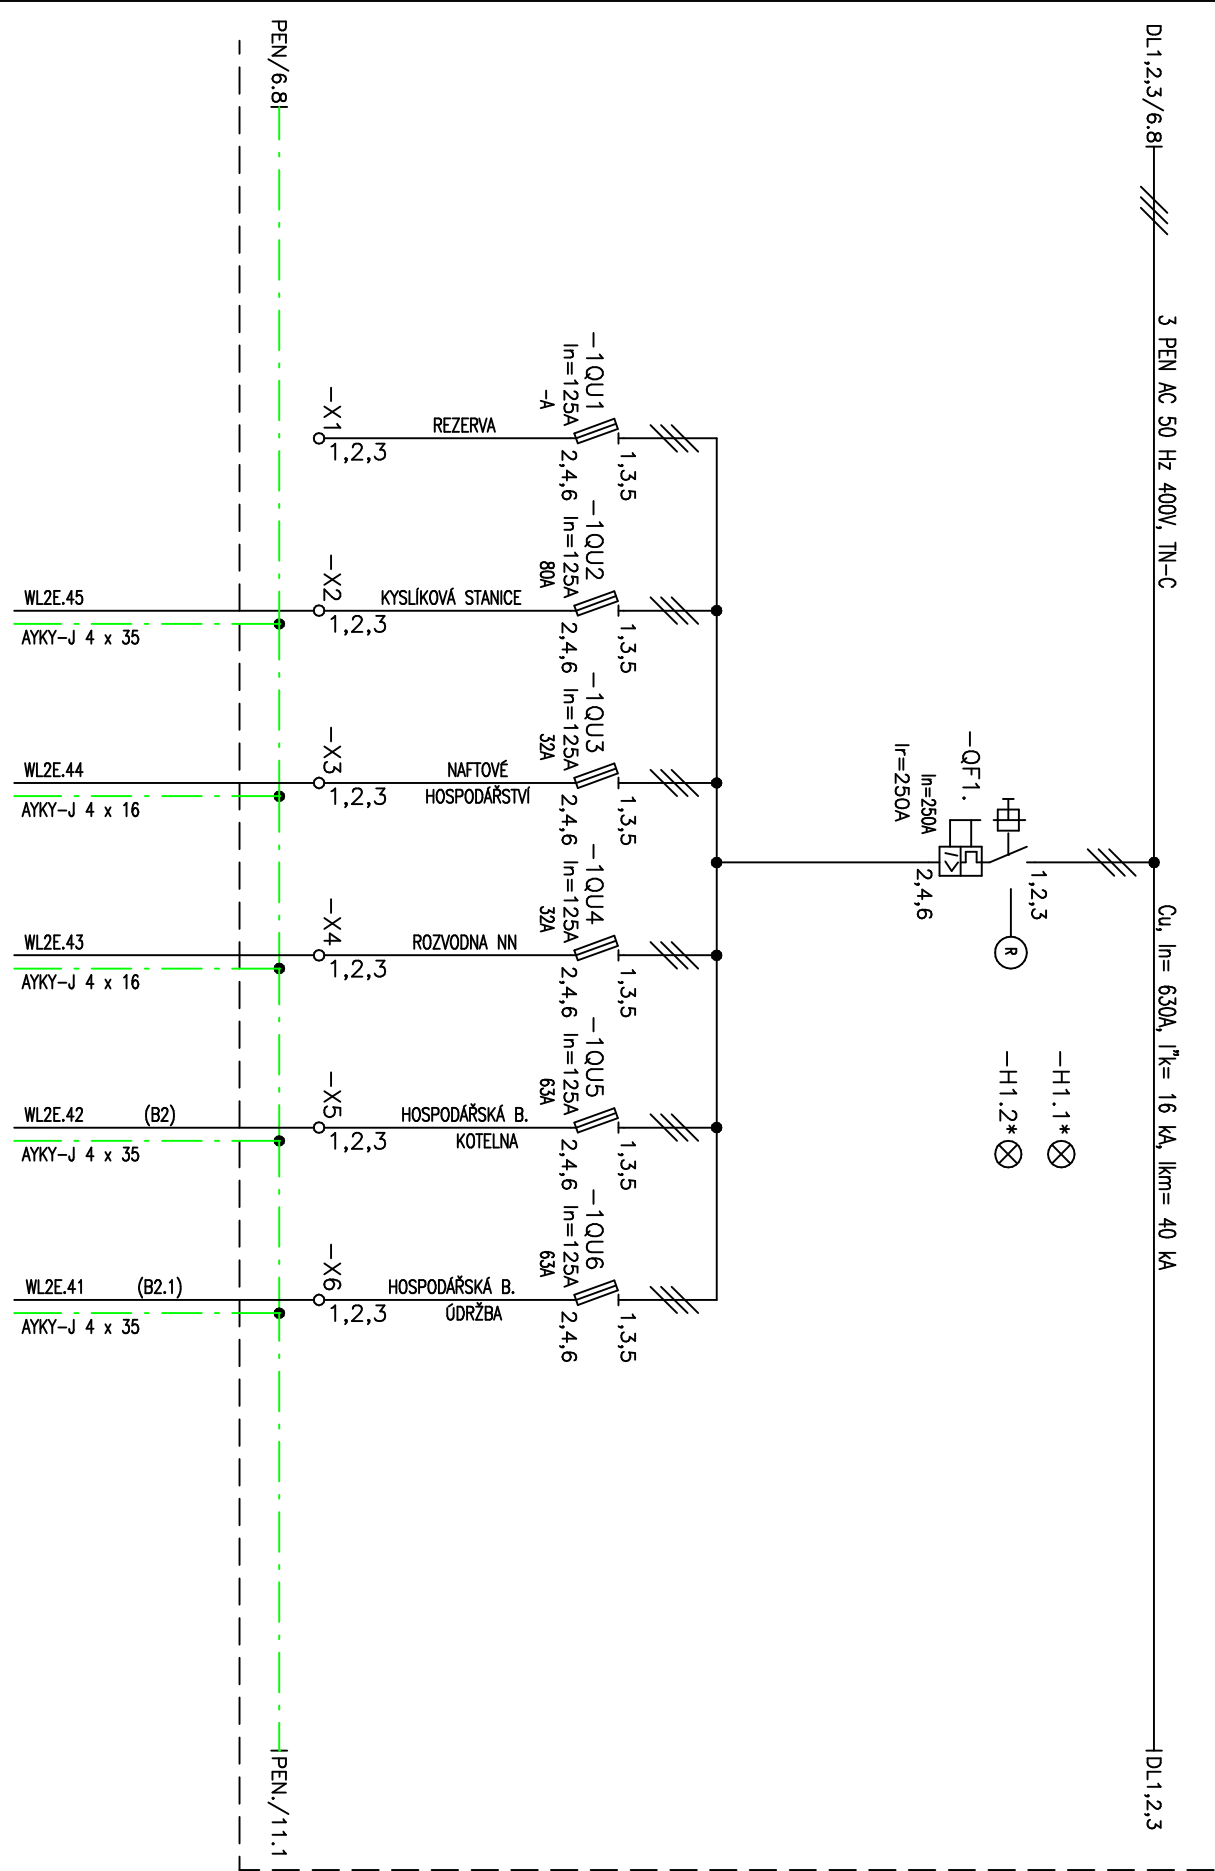

Revize	Datum	Jméno	Datum	Jméno	Projekt		Číslo výkresu		Lst	
a					Aktualizace PD		ROZVADĚČ HR21		+	
b			20.06.17	ECS	REKONSTRUKCE ROZVODNY NÍZKÉHO NAPĚTÍ		Číslo zakázky		06-418E62	
c					-PRACOVNÍŠTĚ ORLOVÁ		K17100016		z 19	
d					ROZVADĚČ HR 21				6A	

HR21- POLE 16

POMOCNÉ OBVODY – SIGNALIZACE



POZNÁMKA:

NA SVORKOVICI – X1, X2 – A POJISTKOVÉM ODPÍNAČI Q2.1
JE NAPĚTÍ I PŘI VYPNUTÉM ODPÍNAČI Q2.1 A Q2.2
OZNAČT TABULKOU

			Aktualizace PD REKONSTRUKCE ROZVODNY NÍZKÉHO NAPĚTÍ -PRACoviŠTE ORLOVA		
Revize	Datum	Jméno			
d			kres.	20.06.17	ECS
b					
c			kont.		
d					
			ROZMADEČ HR 21	Projekt ROZMADEČ HR21	
			Císlo zakázky K17100016	Císlo výkresu 06-418E62	=1
					+
				Lístí z 19	10

1

2

3

4

5

6

7

8

Č. typu Průměru Délka Kabel

Vodič

Svorkovnice X1
pole 16

Z

=Install+Loc-ID:CP

Křížové
referencie

Místek

Svorko-
č.

do

=Install+Loc-ID:CP

Vodič

Č. typu Průměr Délka Kabel

WL 816 - CYKY-J 5x2,5

Poznámky

vnitřní spoj rozvaděče

X1 – pole 16

-1:201 x x x 1 1:2X1 /POLE8/HR1

-3:201 2 2:2X1 /POLE8/HR1

-5:501 3 3:2X1 /POLE8/HR1

4 4:2X1 /POLE8/HR1

5 PEN

L1

L2

L3

N

PEN

X

X

X

X

X

a	Revize	Datum	Jméno		Datum	Jméno
b				kres.	20.06.17	ECS
c				kont.		
d						

Aktualizace PD
REKONSTRUKCE ROZVODNY NÍZKÉHO NAPĚTÍ
-PRACOVNÍŠTĚ ORLOVA

ROZVADĚČ HR 21


Projekt
ROZVADĚČ HR21
Číslo zakázky
K17100016

Číslo výkresu
06-418E62


31
+

Lst
z 19

15

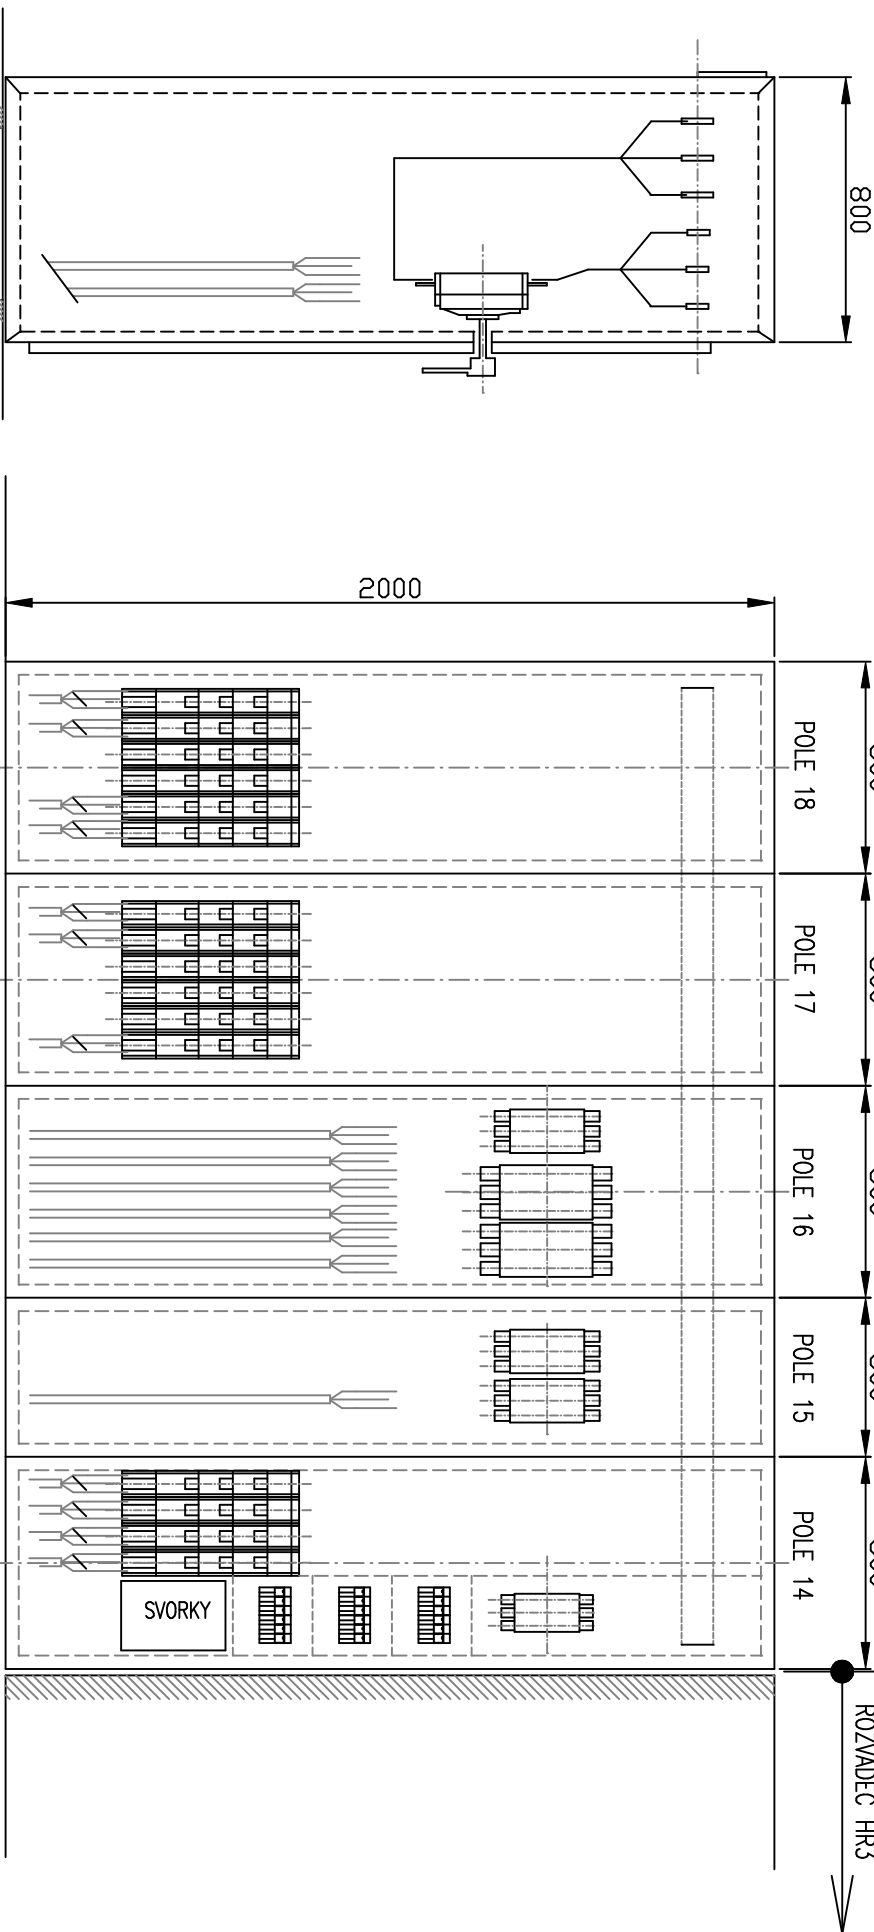


NEMOCNICE ORLOVÁ
VSTUPNÍ TRAFOSTANICE – ROZVODNA 0,4 kV
REKONSTRUKCE ROZVODNÝ NN

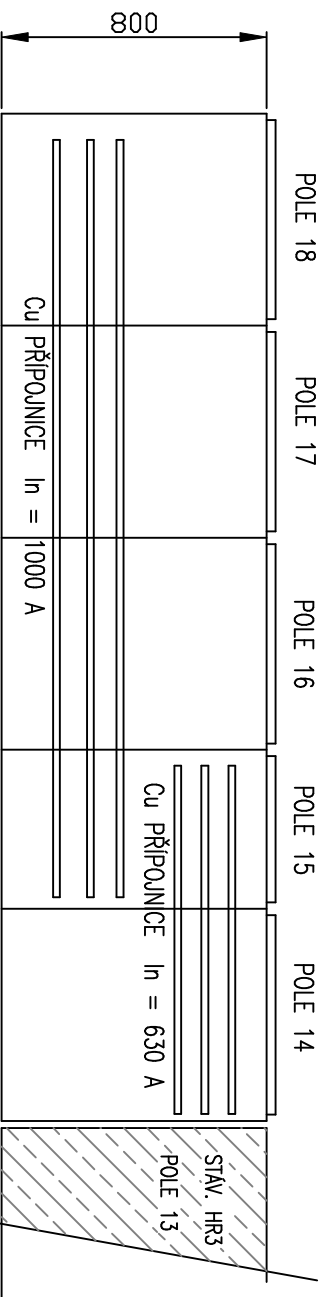

Revize	Datum	Jméno	Datum	Jméno	Aktualizace PD REKONSTRUKCE ROZVODNÝ NÍZKÉHO NAPĚTÍ –PRACoviŠTĚ ORLOVA	ROZVADEČ HR 21	Projekt			
							ROZVADEČ HR21		=1	
a			kres. 20.06.17	ECS			Číslo zakázky K17100016	Číslo výkresu 06-418E62	17	z 19
b										
c										
d			kont.							

ROZVADĚČ HR21

POHLED ZE PŘEDU

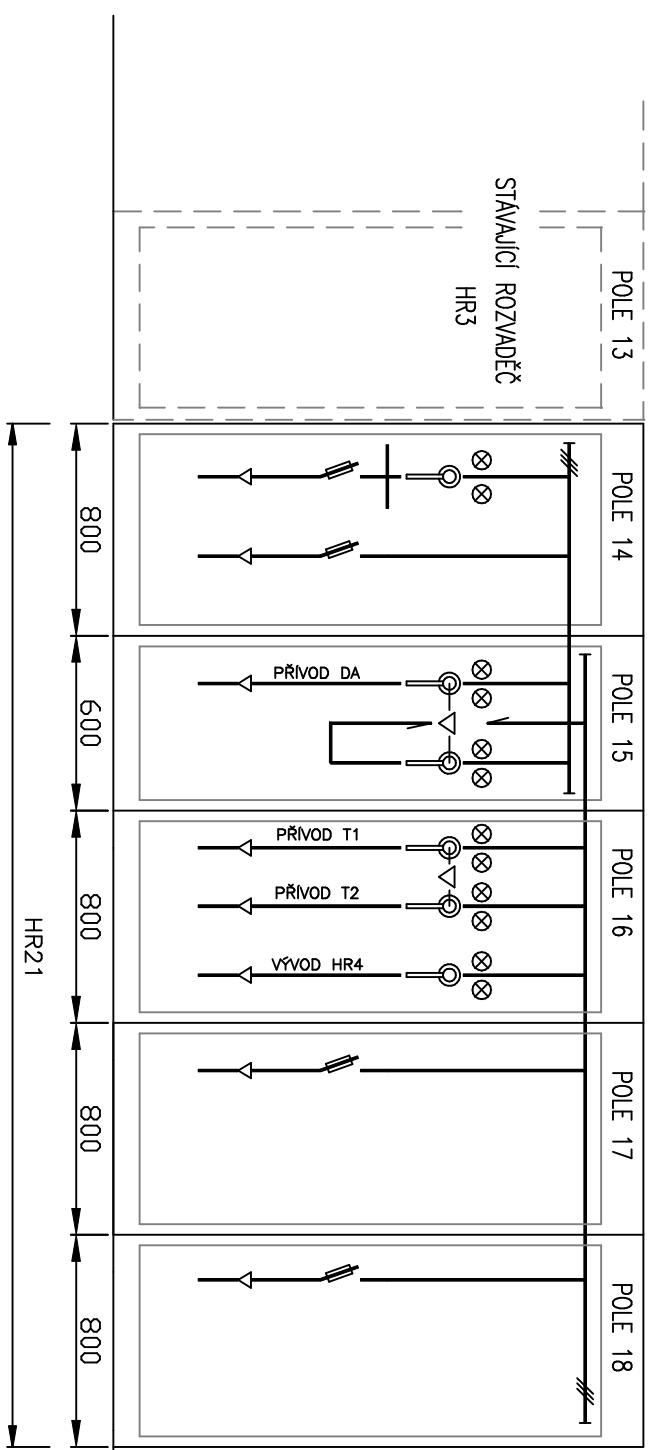

NEMOCNICE ORLOVÁ
VSTUPNÍ TRAFOSTANICE
REKONSTRUKCE ROZVODNY NN

TP ROZVADĚČE: RÁMOVÝ VOLNĚ STOJÍCÍ

POČET POLÍ: 5 KS

ROZMĚR ROZVADĚČE: (800 + 600 + 800 + 800+ 800) x 2000 x 1000 mm

KRYTÍ ROZVADĚČE Z ČELA A ZE SHORA: IP 40

KRYTÍ ROZVADĚČE ZE ZADU: IP 00

	Revize	Datum	Jméno	Datum	Jméno	Aktualizace PD REKONSTRUKCE ROZVODNY NÍZKÉHO NAPĚTÍ -PRACoviŠTĚ ORLOVA		ROZVADĚČ HR 21 SESTAVA		Projekt ROZVADĚČ HR21		Číslo zakázky K17100016		Číslo výkresu 06-418E62		=1 +			
a																			
b					kres.	20.06.17	ECS												
c																			
d					kont.														