


3.ETAPA

ÚPRAVA A PŘEPojENÍ KABELOVÝCH VÝVODŮ

POSTUP PRACÍ – 3. ETAPA

- 1) PŘEPojENÍ SILOVÉHO PŘÍVODU WL3E.7a,b,
PRO KOMPENZAČI KS1 Z POLE 9
ROZVADĚČE HR3 DO POLE 7
ROZVADĚČE HR1
- 2) REKONSTRUKCE, PŘEZBROJENÍ POLI 9 AŽ 12
ROZVADĚČE HR 3
- 3) OPĚTOVNÉ PŘÍPojENÍ KABELOVÝCH VÝVODŮ (DO)
DO ROZVADĚČE HR 3, POLE 9 AŽ 12
- 4) REALIZACE NOVÉHO KABELOVÉHO PŘÍVODU WL3E.15a,b
Z POLE 12 ROZVADĚČE HR3 DO POLE 15
ROZVADĚČE HR3

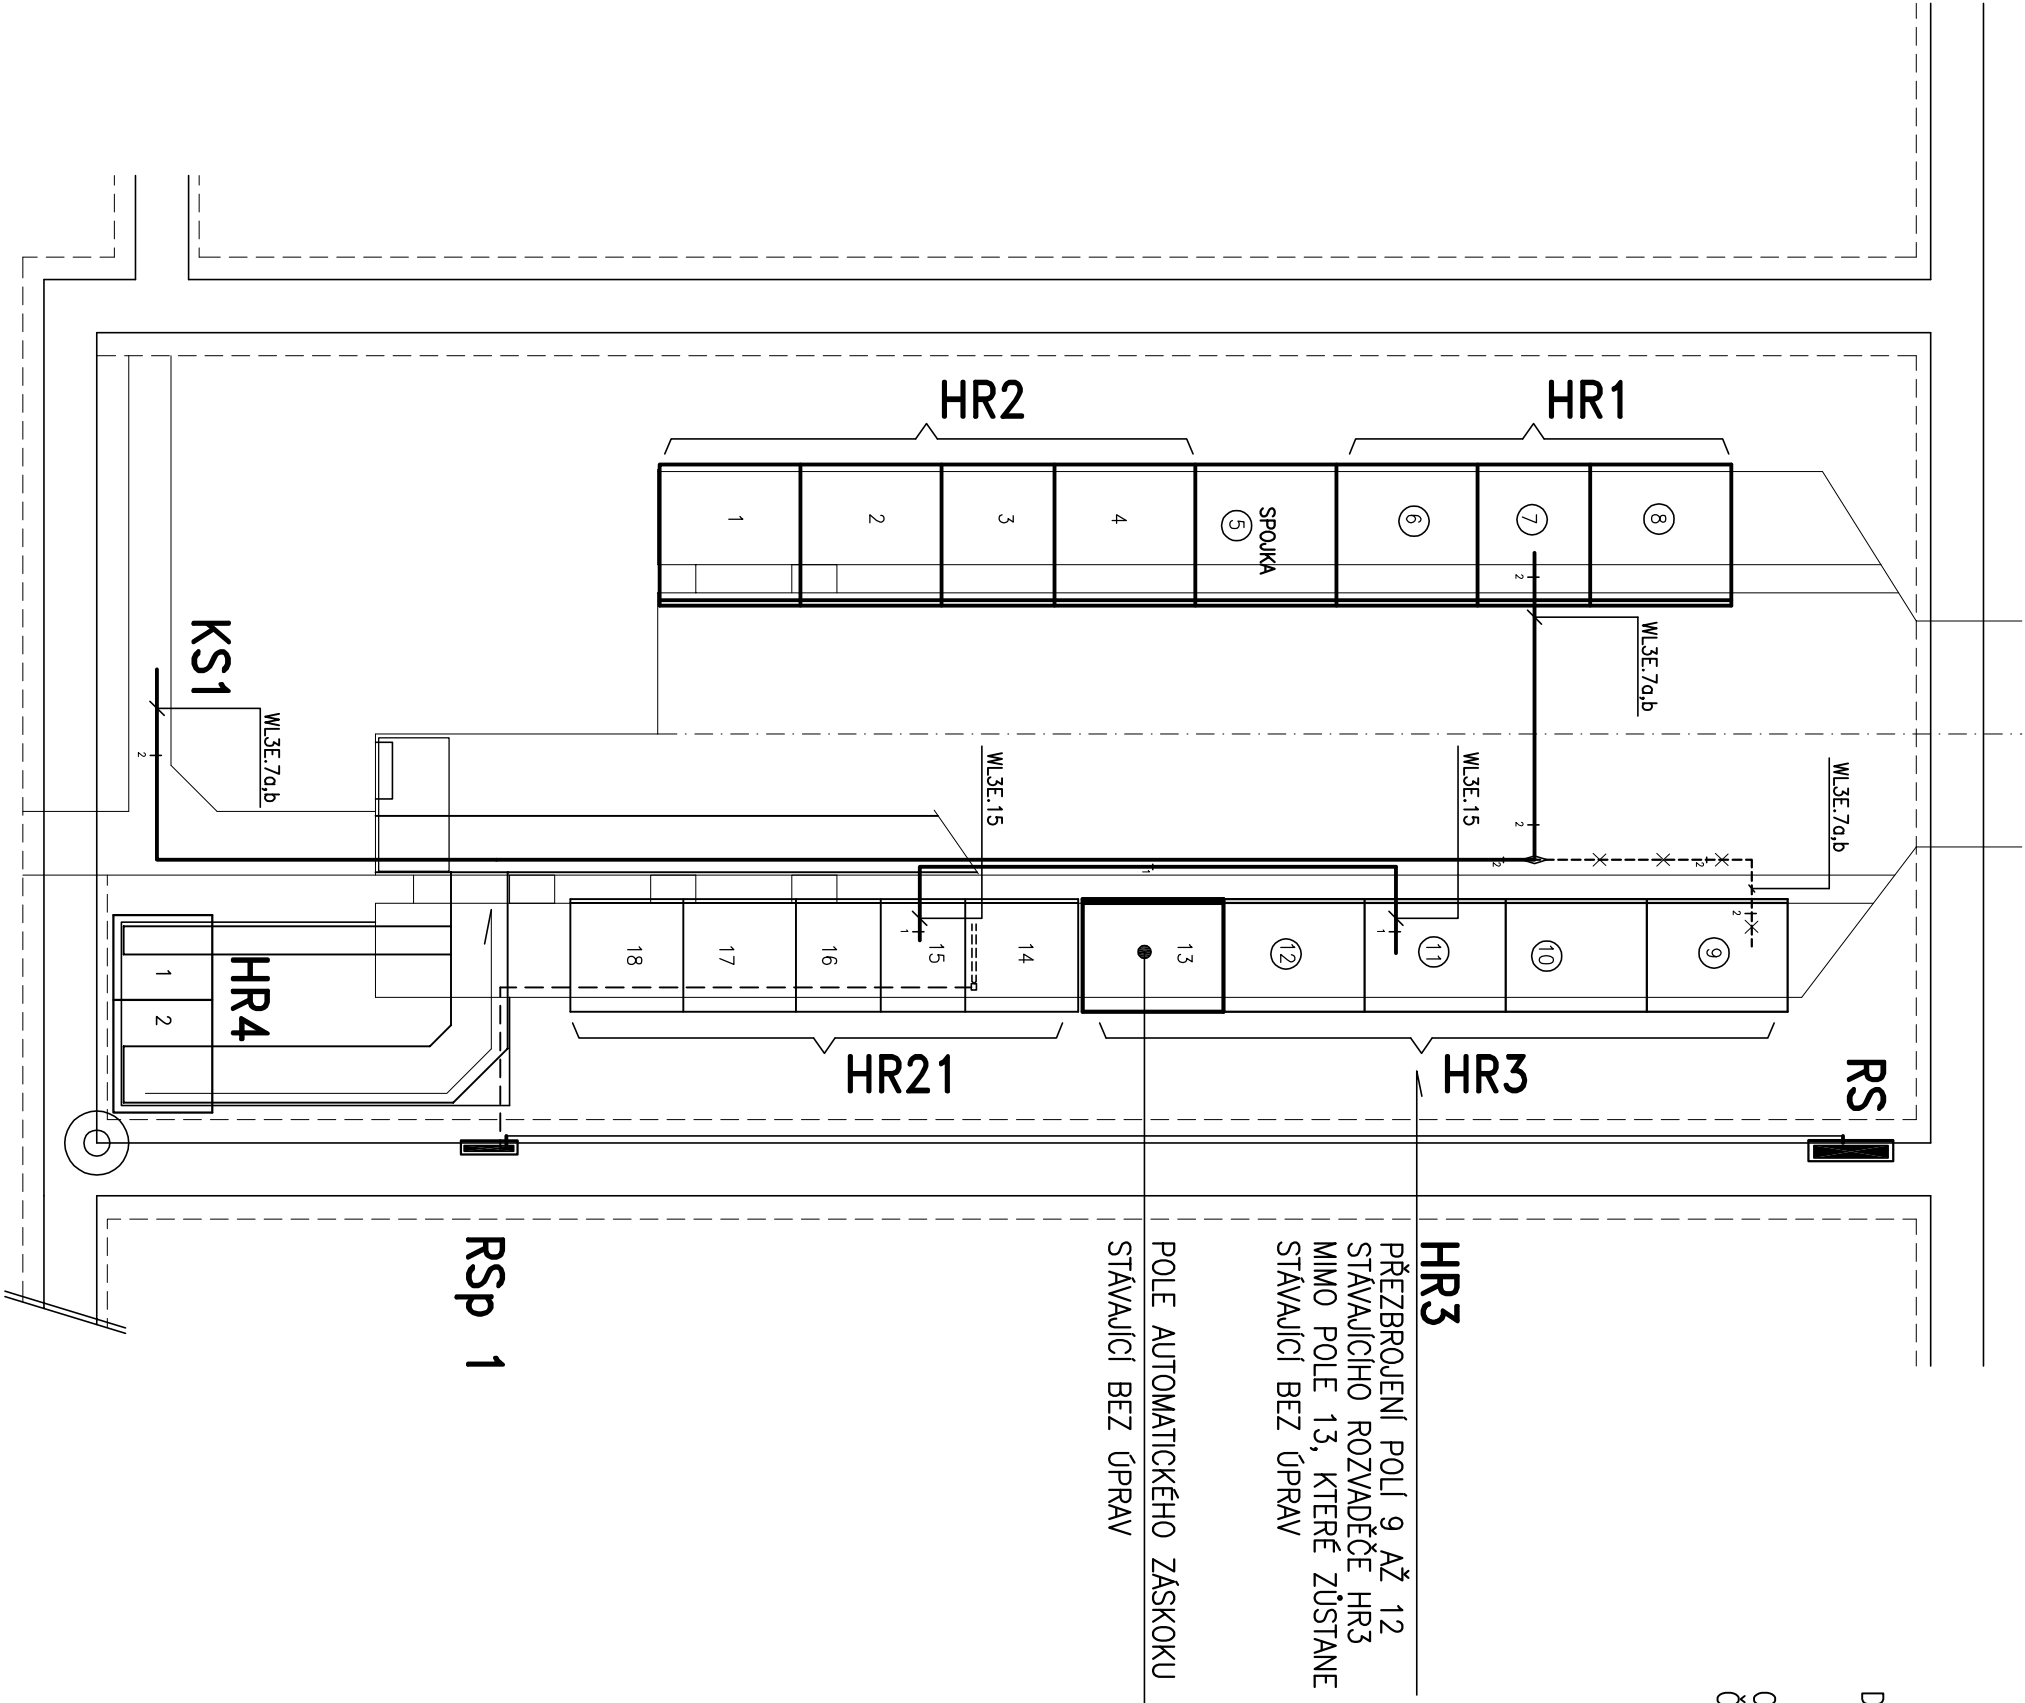

DRUH SÍTĚ

: 3PEN, AC, 50 Hz, 400V / TN-C
: 1NPE, AC, 50 Hz, 230V / TN-S

OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2/Z1 : ZÁKLADNÍ OCHRANA – čl. 411.2 : OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM (PŘÍMÝ DOTYK) DLE 411.2 PŘÍLOHA A

– Základní izolace živých částí

– Přepážky nebo kryty

: OCHRANA PŘI PORUŠE – čl. 411.3 :

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTI (NEPŘÍMÝ DOTYK) DLE 411.3

– Ochranné uzemnění a ochranné pospojování

– Automatickým odpojením v případě poruchy v síti TN

– Doplňková ochrana

doplňující ochranné pospojování

: Síť TN ve smyslu čl. 411.4 (ČSN 33 2000–4–41 ed.2/Z1)

ROZ/...
ROJ/...
REVIZE / DATUM	POPIS	VYPRACOVÁN

ZPRACOVAL	Ing. Josef Hubáček	ZPRACOVATEL	GENERÁLNÍ PROJEKTANT
KONTROLOVAL	Ing. Bohuslav Šulák		
SCHVÁLIL (HP)	Ing. Miroslav Běhal		EP ROZNOV Březny Nimcové 1720 CZ 736 61 Roznov pod Radhoštěm Ia, ST 1 664 111, fax ST 1 664 400 e-mail: ep@eproznov.cz
INVESTOR	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace		
MÍSTO STAVBY	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Orlová	ČÍSLO ZKAZKY	K17100016

STAVBA

Aktualizace PD - Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí - pracoviště Orlová

OBJEKT	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení		
STAVBY/INŽENÝRSKÝ OBJEKT	D.2.1 Silnoproudá elektrotechnika		
NAZEV VÝKRESU	DATUM	06.2017	MĚŘÍTKO
TS KABELOVÉ ROZVODY	POČET A4	3	1:50
3.ETAPA	STUPEŇ	DPS	418E62-16
			KÓPE