

LEGENDA:

”C”

TRÍDA ČISTOTY

+30 Pa

PŘETLAK V MÍSTNOSTI K ”0”

15 Pa

PŘETLAK MEZI MÍSTNOSTMI

200/-230

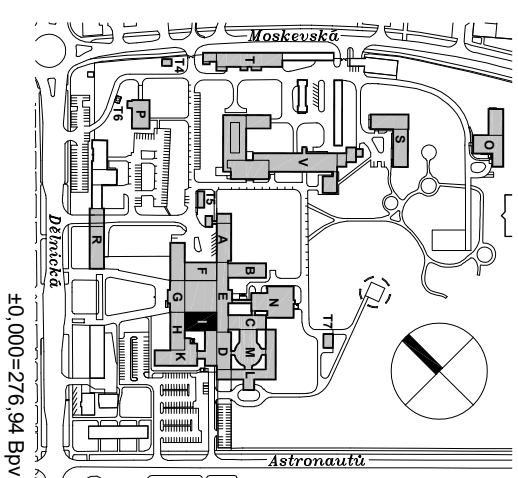


PROJEKTOVANÉ HODNOTY PRŮTOKŮ VZDUCHU Z PŮVODNÍ PD VZT – HODNOTY BUDOU PŘI ZAREGULOVÁNÍ UPRAVENÝ, ABY BYLO DOSAŽENO NAVRŽENÝCH TLAKOVÝCH POMĚRŮ

M

DIFERENČNÍ DEFORMAČNÍ MANOMETR

ΔP

OPTICKÁ SIGNALIZACE DLE TLAKOVÉ DIFFERENCE – DODÁVKA MoR

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV				DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Stavebník: NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov		Autorizační razítko:		Schema: 			
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz							
Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDĚK VACULA							
Akce: <b>NSP Havířov</b> <b>Příprava sterilních léčivých přípravků</b>							
Zpracovatel částí:		Zodpovědný projektant		Vyraboval		Pare:	
 Technika budov, s.r.o. Křenová 307/42 602 00 Brno		Ing. Petr Andrys		Ing. Jiří Eliš			
							
Soubor (PS): <b>PS 01 - Vzduchotechnika</b>				Datum:		SRPEN 2017	
Část PD: Vzduchotechnika				Zakázkové číslo:		DPS-04-2017	
Příloha: PŮDORYS 5.NP				Formát:		2 x A4	
				Stupeň:		DPS	
				Měřítko:		Číslo přílohy: <b>D.2-2</b>	
				1:50			