




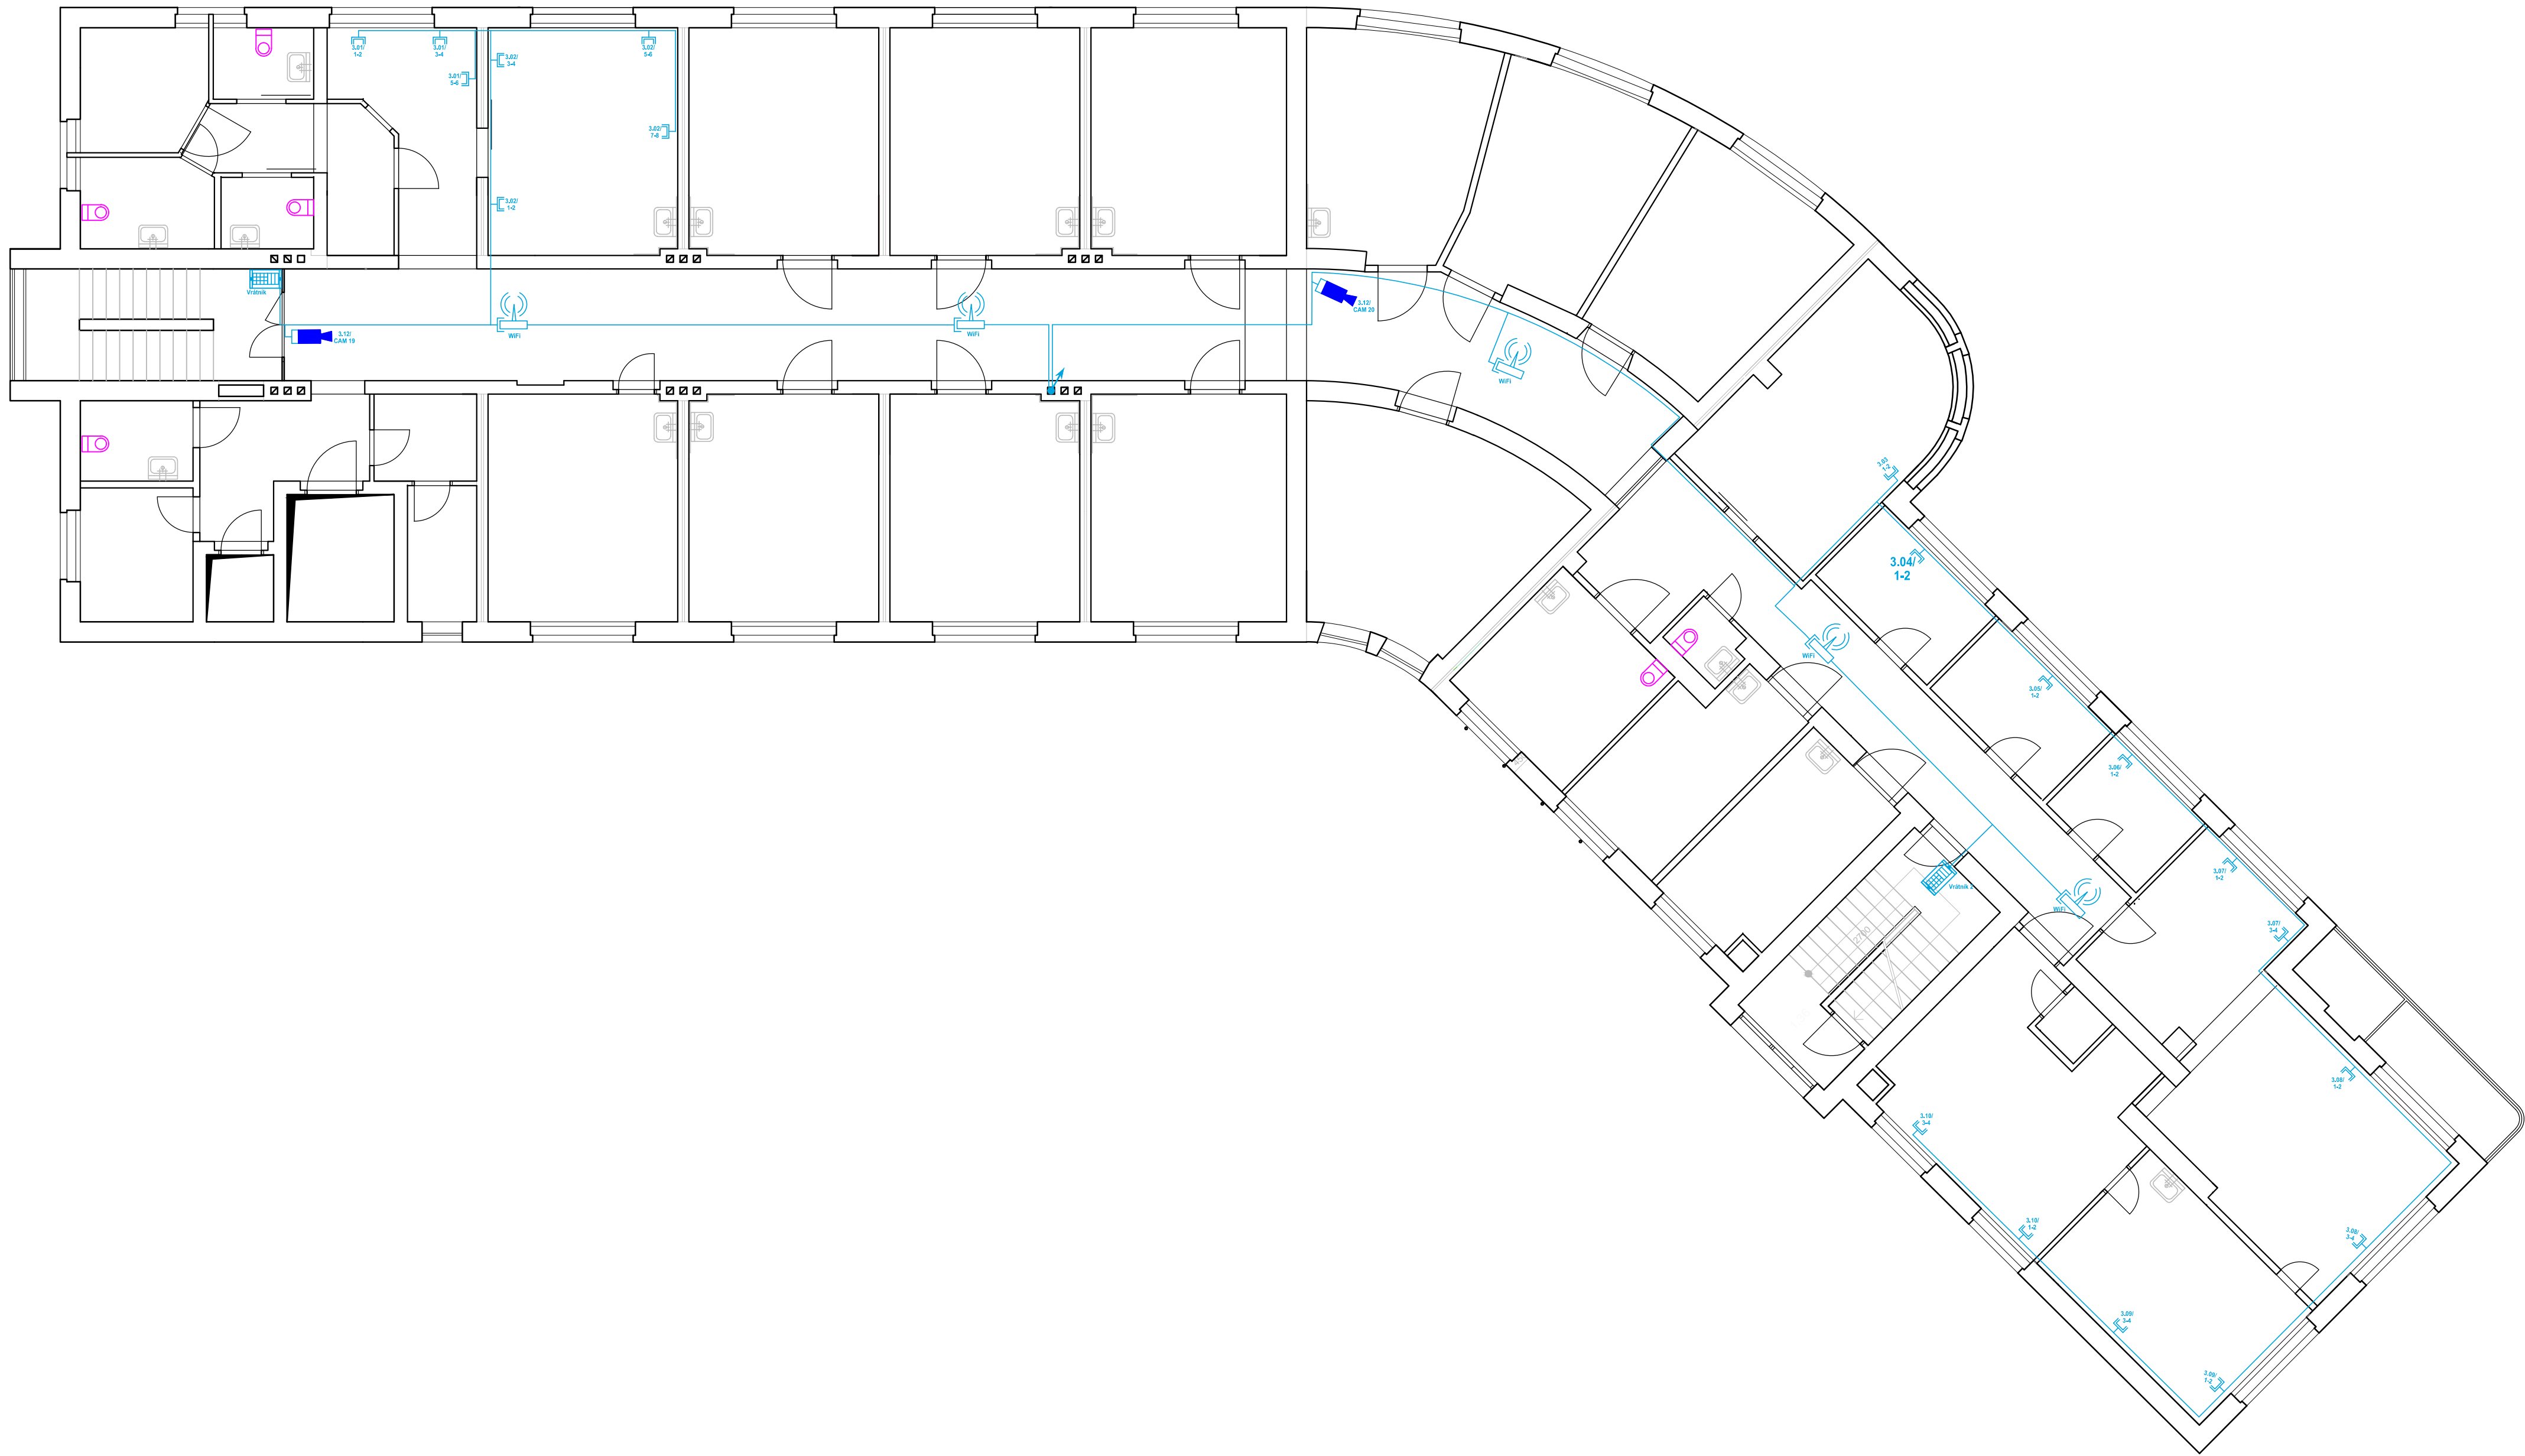

PRVKY SK

- datová zásuvka 2xRJ45
- datová zásuvka pro Wi-Fi 1xRJ45
- přístupový bod Wi-Fi
- IP dveřní komunikátor – vrátník
- STA zásuvka

PRVKY CCTV

- kamera
- monitor
- digitální záznamové zařízení



	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPS KANIA <small>PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ ČINNOST</small></div><div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 686/10, 709 00 tel: 586 245 252, fax: 586 245 253, e-mail: projekce@pps-kania.cz</div></div>	
	Ing. Kania Jan	Michal Raška	Ing. Foldyna David		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Frýdek (634956), par.č. 657			ARCHIV	
	MÍSTO STAVBY : Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace El. Krásnohorské 320, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek – budova "Y"			STUPEŇ DPS	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek					
NÁZEV AKCE : NIP a DIOP					
OBJEKT :	DATUM ZÁŘÍ 2017		PARÉ		
ČÁST : D.1.4.5 SLABOPROUDÉ ROZVODY	Č. ZAKÁZKY PPS- 32/17				
OBSAH :	MĚŘITKO 1 : 100		ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 32/17-D.1.4.5		Č.V. 6.13
SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODŮ SLP PŮDORYS 3.NP					