

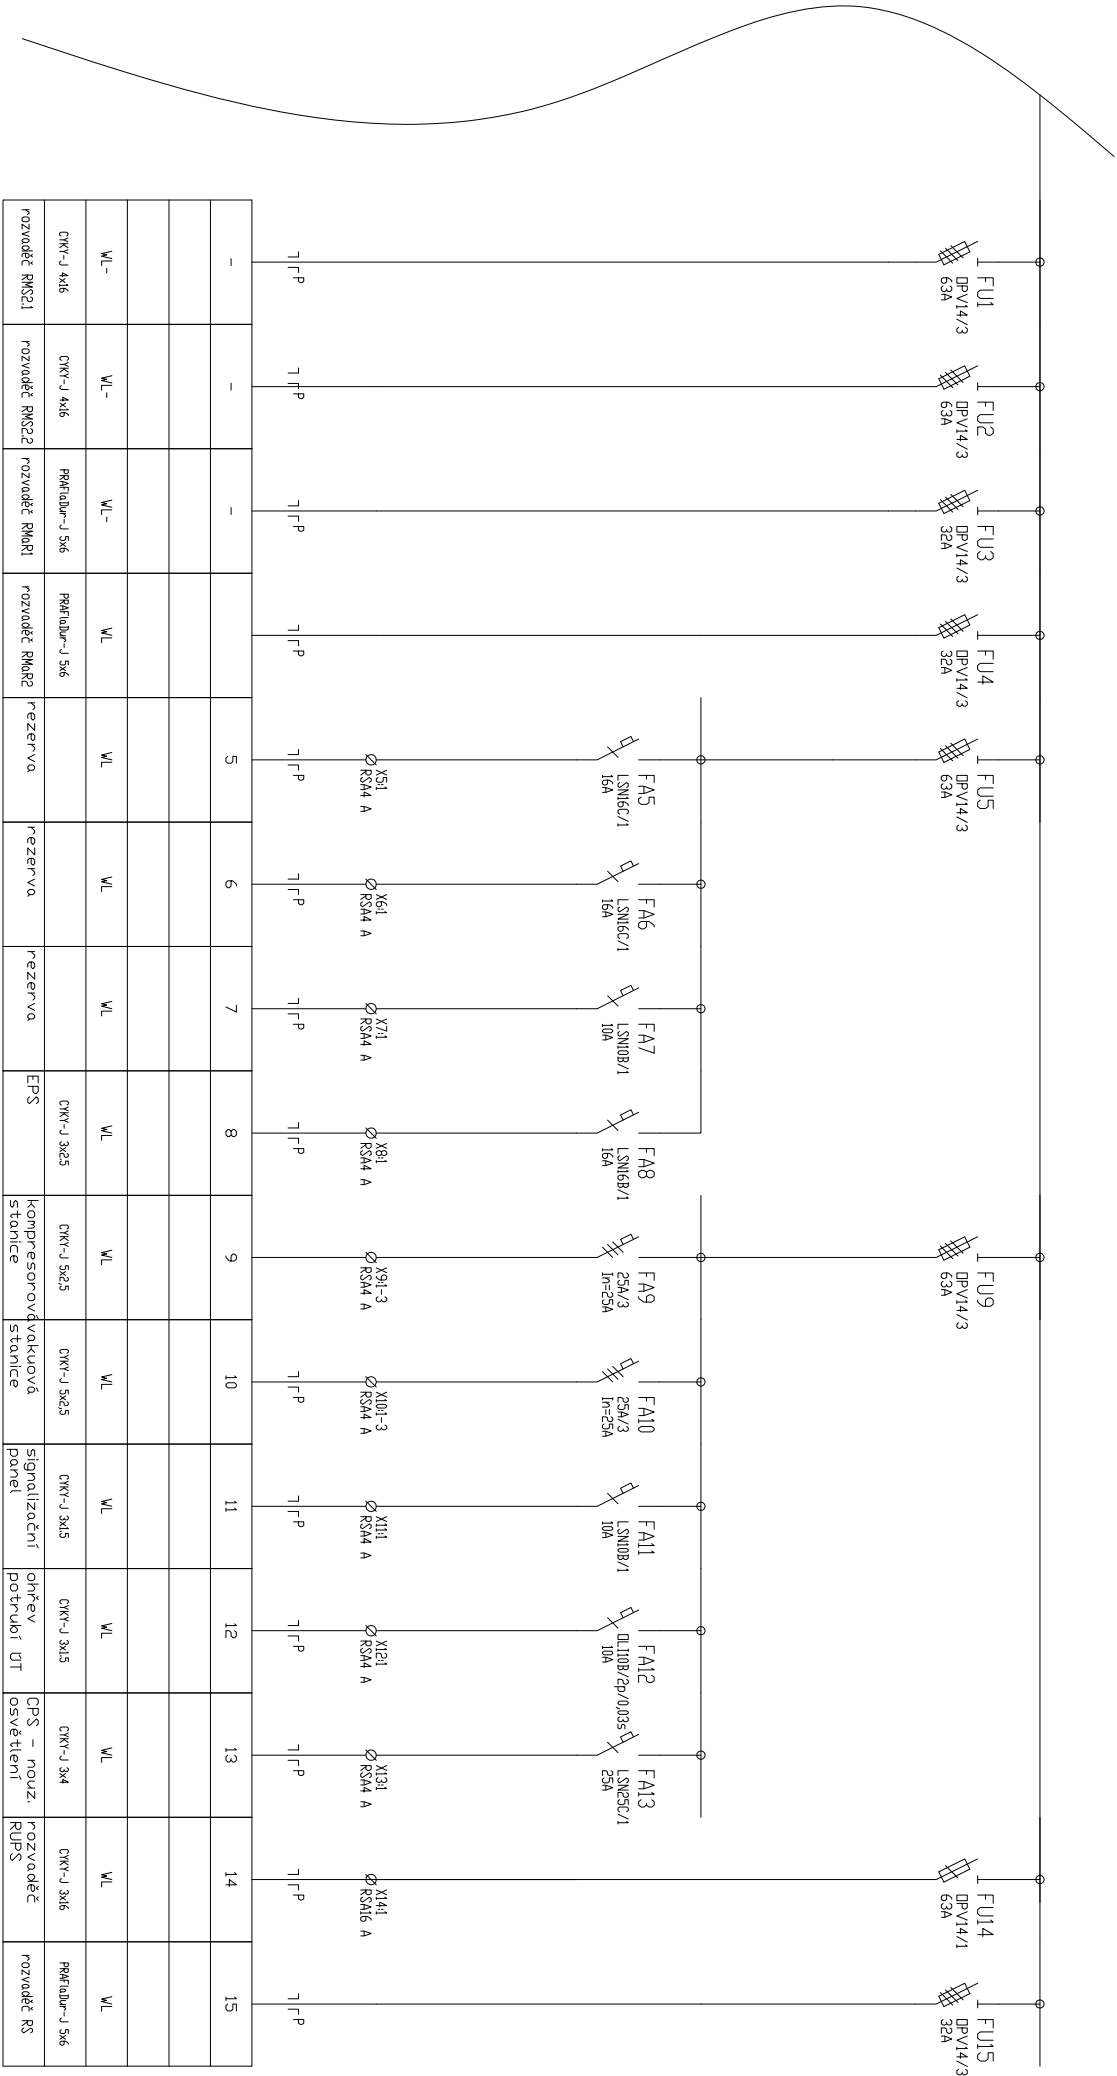


	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPS KANIA</div><div><small>PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ ČINNOST</small></div></div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 686/10, 709 00 tel : 596 246 282, fax : 596 246 282 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div>	
	Ing. Kania Jan	Ing. Josef Nezval	Ing. Josef Nezval		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Frýdek (634956), por.č. 657				
	MÍSTO STAVBY : Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace El. Křidelnorské 320, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek – budova "V"			ARCHIV	
	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace El. Křidelnorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek			STUPEŇ DPS	
NÁZEV AKCE : NIP a DIOP				DATUM	PARÉ
				Zaří 2017	
				Č. ZAKÁZKY PPS- 32/17	
OBJEKT :				MÉRITKO	
ČÁST : D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 32/17-D.1.4.4	
OBSAH : ROZVADĚČ RHD- DOPLNĚNÍ				Č. V. 07	



-	-	-		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WL-	WL-	WL-	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL
CKK-J 4x16	CKK-J 4x16	PRR100B-J 5x6	PRR100B-J 5x6				CKK-J 3x25	CKK-J 5x25	CKK-J 5x25	CKK-J 3x15	CKK-J 3x15	CKK-J 3x4	CKK-J 3x6	PRR100B-J 5x6
rozvoděč RMS2.1	rozvoděč RMS2.2	rozvoděč RMA1.1	rozvoděč RMA2.2	rezerva	rezerva	rezerva	EPS	kompresorová stanice	stanice	signalizační panel	ohřev potrubí UT	CPS – nouz. osvětlení	rozvoděč RUPS	rozvoděč RS