


4.NP – BLOK A
26L+3L ODD. GYNEKOLOGIE

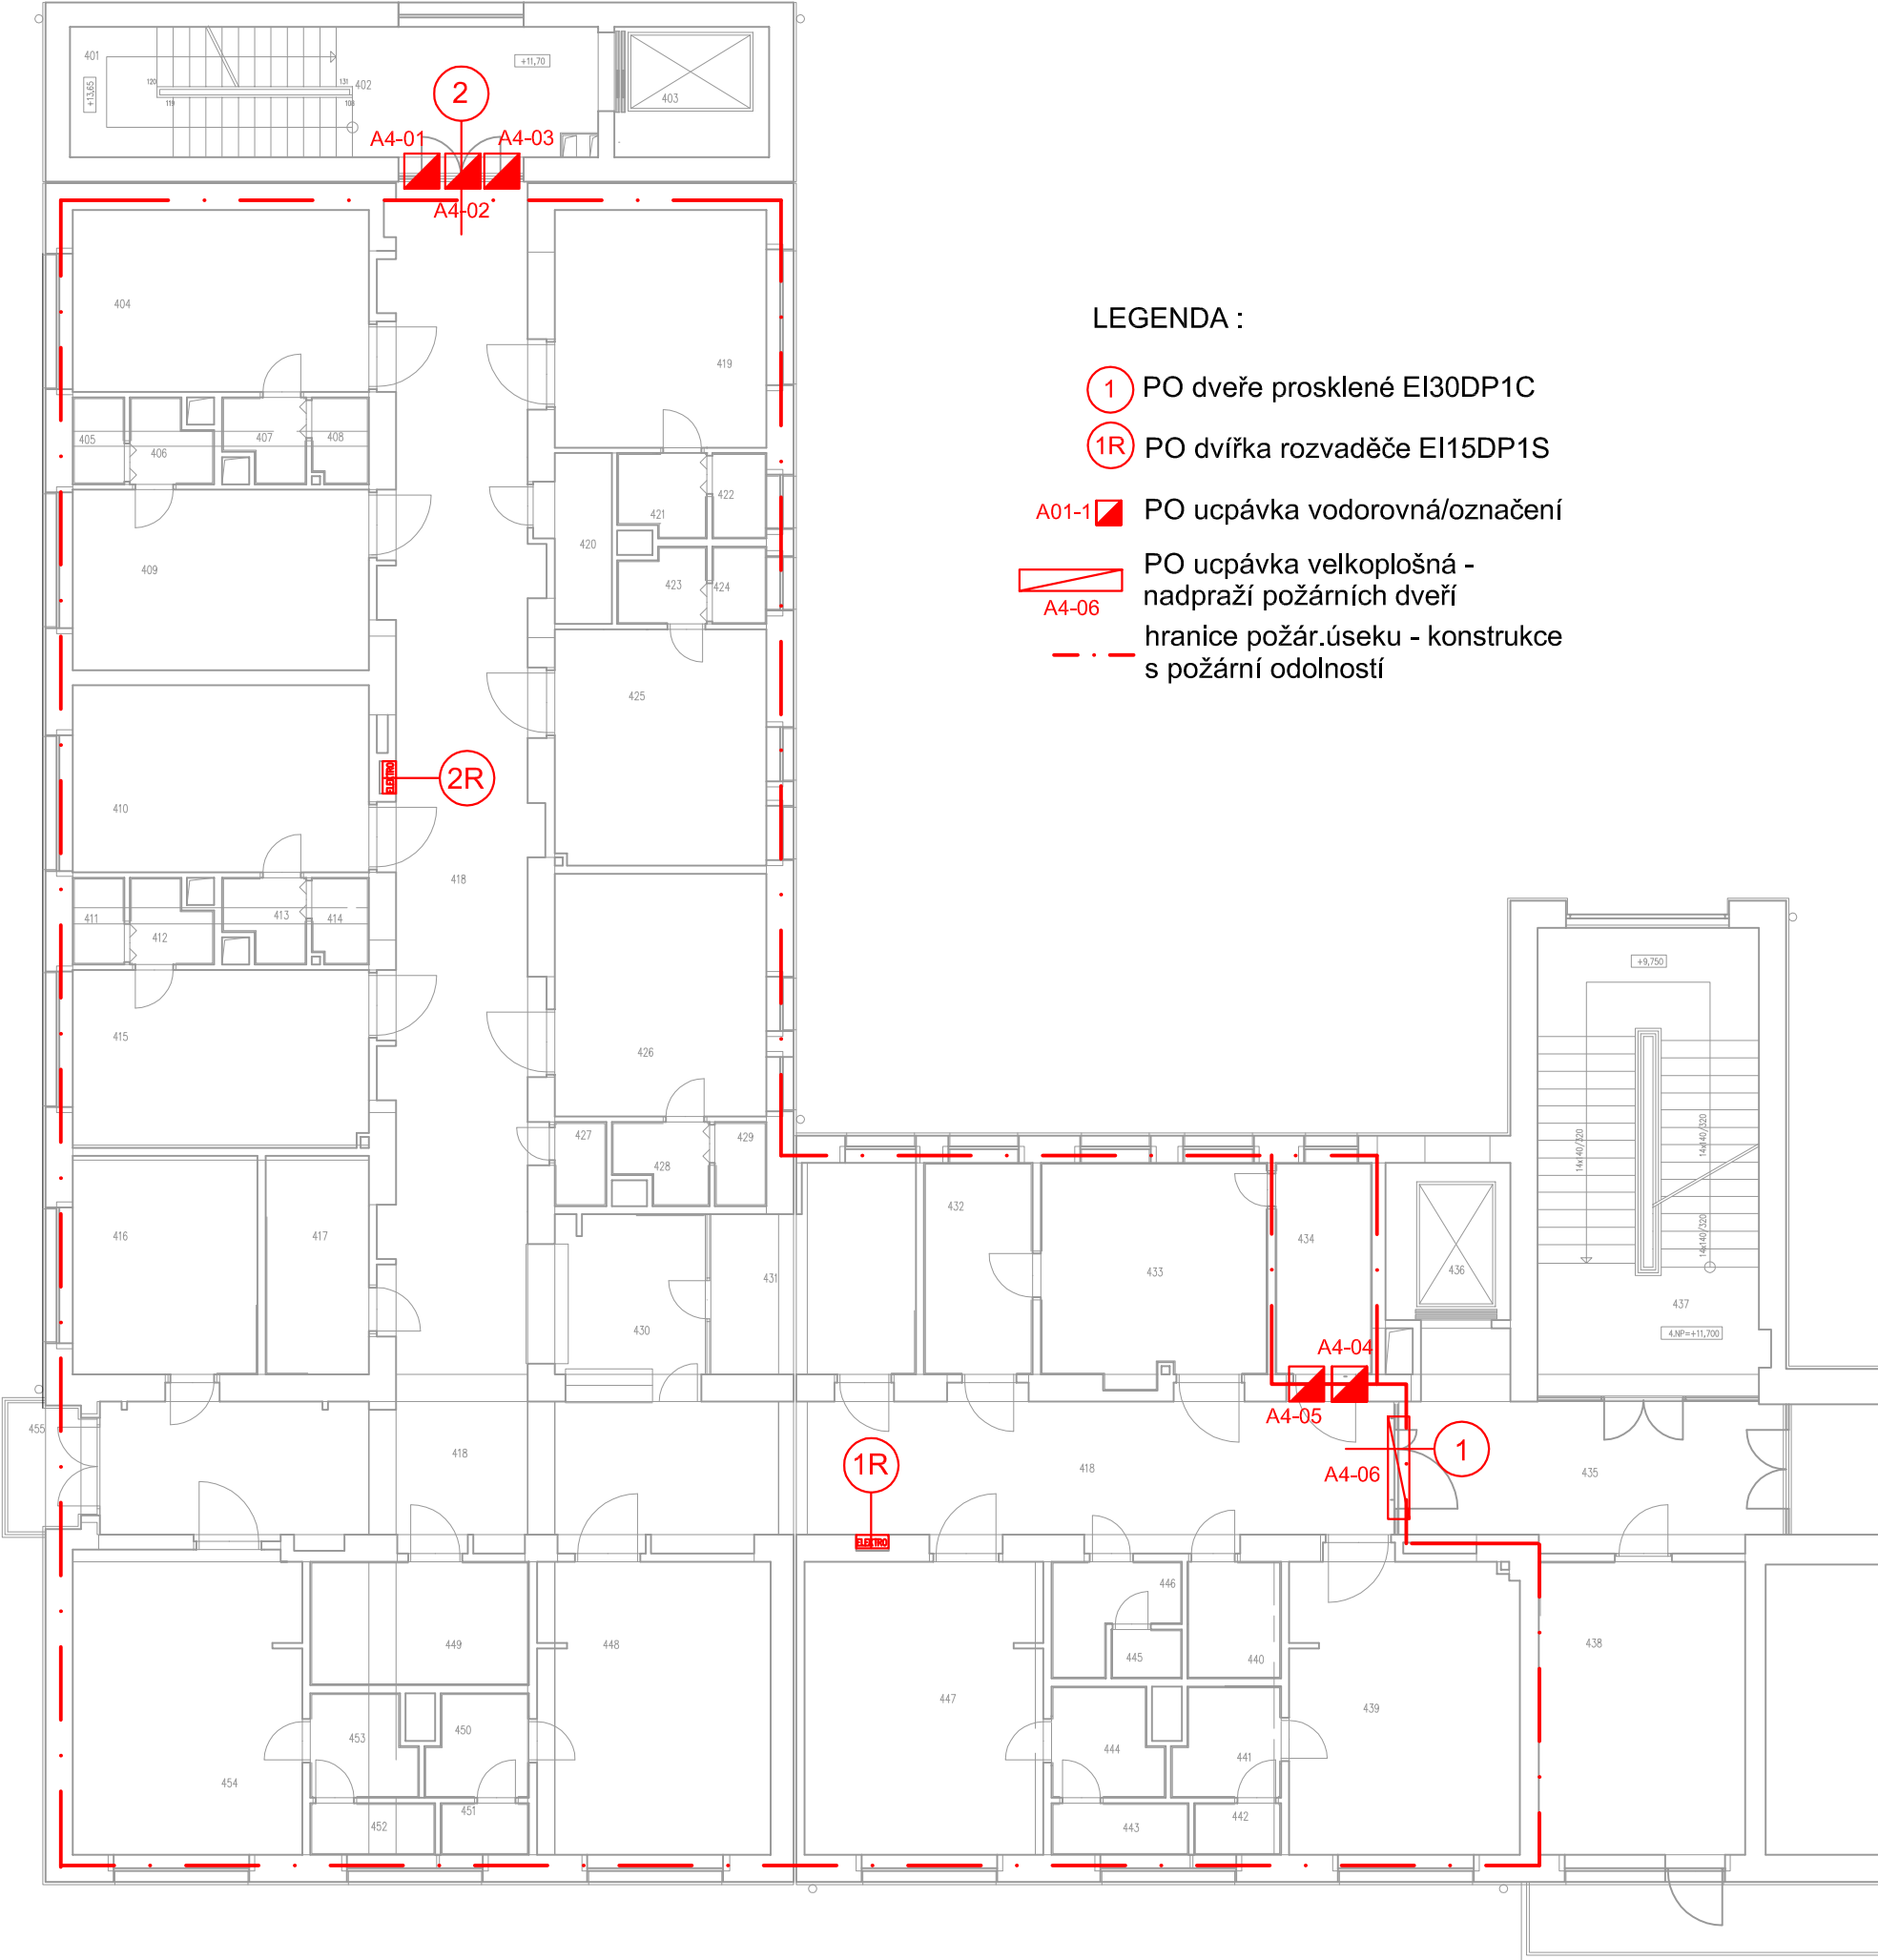

LEGENDA :


1 PO dveře prosklené EI30DP1C

1R PO dvířka rozvaděče EI15DP1S

A01-1 PO ucpávka vodorovná/označení

PO ucpávka velkoplošná -
nadpraží požárních dveří

— — — — —
hranice požár.úseku - konstrukce
s požární odolností



POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Projektant:	Ing.Jan Česelský	Vypracoval:	Ing.J.Česelský
INVESTOR:			
Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o.			
NEMOCNICE VE FRÝDKU - MÍSTKU			
PAVILON A			
4.np			

Ing.Jan Česelský	
tel.: 596 638009	
www.prounie.cz	
e-mail:jan.ceselsky@prounie.cz	
Pujmanové 10	
709 00 Ostrava - Mar.Hory	
DATUM	08-2017
STUP.P.D.	PROJEKT
Č.ZAKÁZKY	2017037
	Č.VÝKRESU
	18