


**POUŽITÍ**  
OCELOPEČHOVÁ SKŘEŇ M 2000, ZVUŠTĚNÁ,  
POŽÁRNÍ OCHRANA EI 300P1  
TYP 2U-18  
VELIKOSTI: ŠVABL (380x631x160)  
PŘÍVOD KABEL ŠROUKA  
VÝVOD I KABEL I NAHORNÍ


OCHRANA DLE ČSN 332000-4-61d43:  
AUTOMATICKÁ ODPOLNĚNÍ  
ROZVODNÁ SOUSTAVA  
3 NPE AC 400 V / TN-S

PŘÍSTROJE SPOJIT DLE SKUPIN A OZNAČIT:  
-D-, -Df-

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ING. VLADIMÍR KUNDERA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JAROMÍR GLOVINA
INVESTOR: NPE KARVINA-R&J	<i>Musica</i>
NPE KARVINA--REKONSTRUKCE BUDOVY NÁSLEDNĚ PÉČE PŘEMÍSTĚNÍ ODDĚLENÍ REHABILITACE	
ROZVADEČ RSO.3	
DATUM	02/2018
STUPEŇ	DPS
ZÁK. ČÍSLO	DPS 07-2017
VERZE	01
ROZVADEČ RSO.3	D.1.5-10

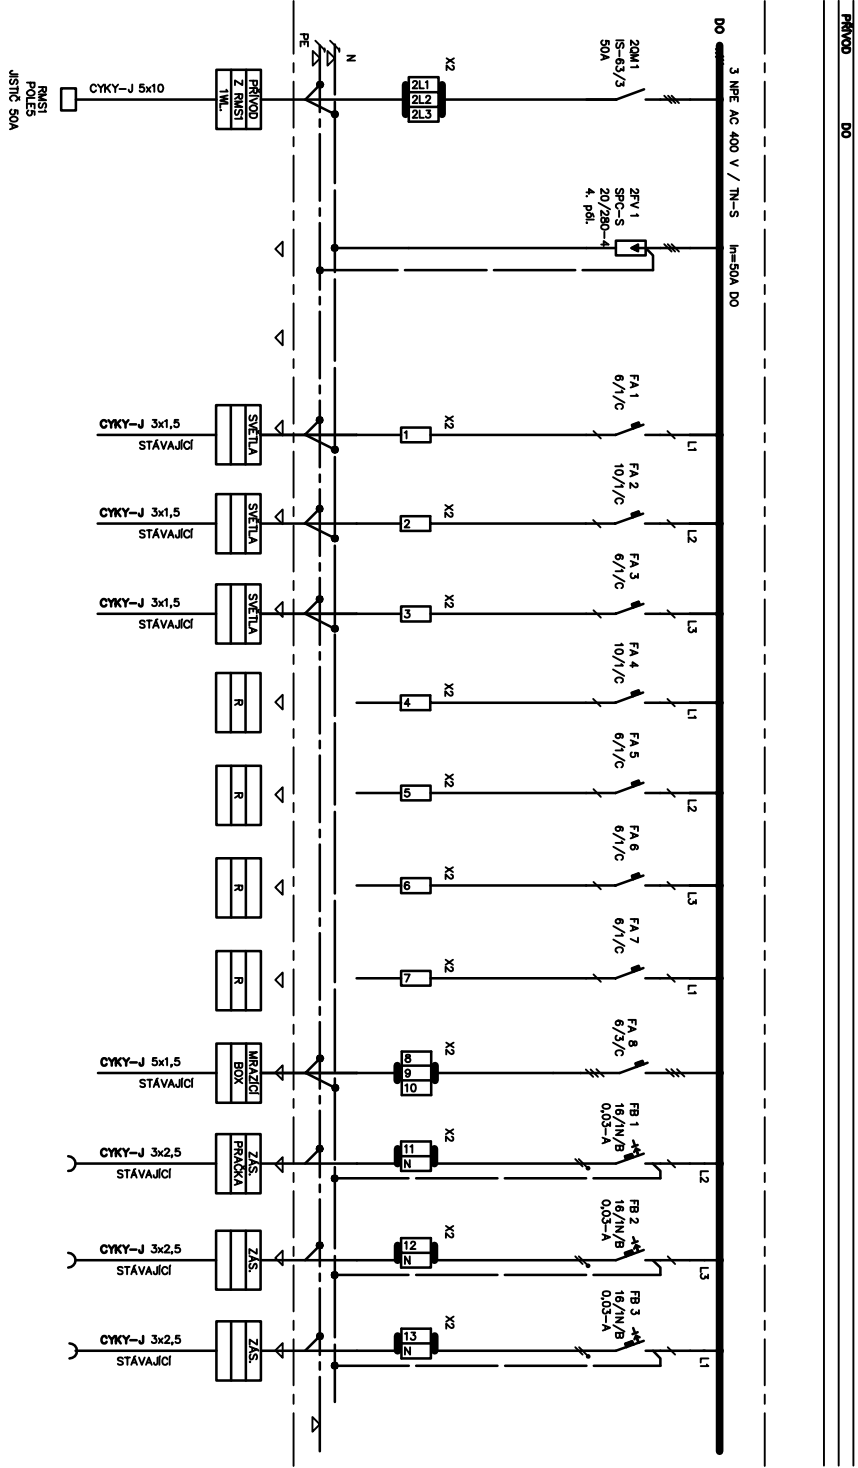

Ing. GLOVINA Jaromír Pruštněcký 4 628 00 Brno	Hlavní Ing. projekt: Ing. Jaromír Glovina Zodpovědný projektant: <i>Musica</i> Zák. č. DPS 07-2017	Acce: BUDOVA NÁSLEDNĚ PÉČE PŘEMÍSTĚNÍ ODDĚLENÍ REHABILITACE	Podle: 03 Lst: 02
Datum: 05/2017 Investor: NPE Karviná-R&J		Období výstavby: ROZVADEČ RSO.3	Č. výk.: D.1.5-10



Ing. GLOVINA Jaromír Pruštněcký 4 628 00 Brno	Hlavní Ing. projekt: Ing. Jaromír Glovina Zodpovědný projektant: <i>Musica</i> Zák. č. DPS 07-2017	Acce: BUDOVA NÁSLEDNĚ PÉČE PŘEMÍSTĚNÍ ODDĚLENÍ REHABILITACE	Podle: 03 Lst: 03
Datum: 05/2017 Investor: NPE Karviná-R&J		Období výstavby: ROZVADEČ RSO.3	Č. výk.: D.1.5-10