


SCHÉMA NU – SO 03 – LDN

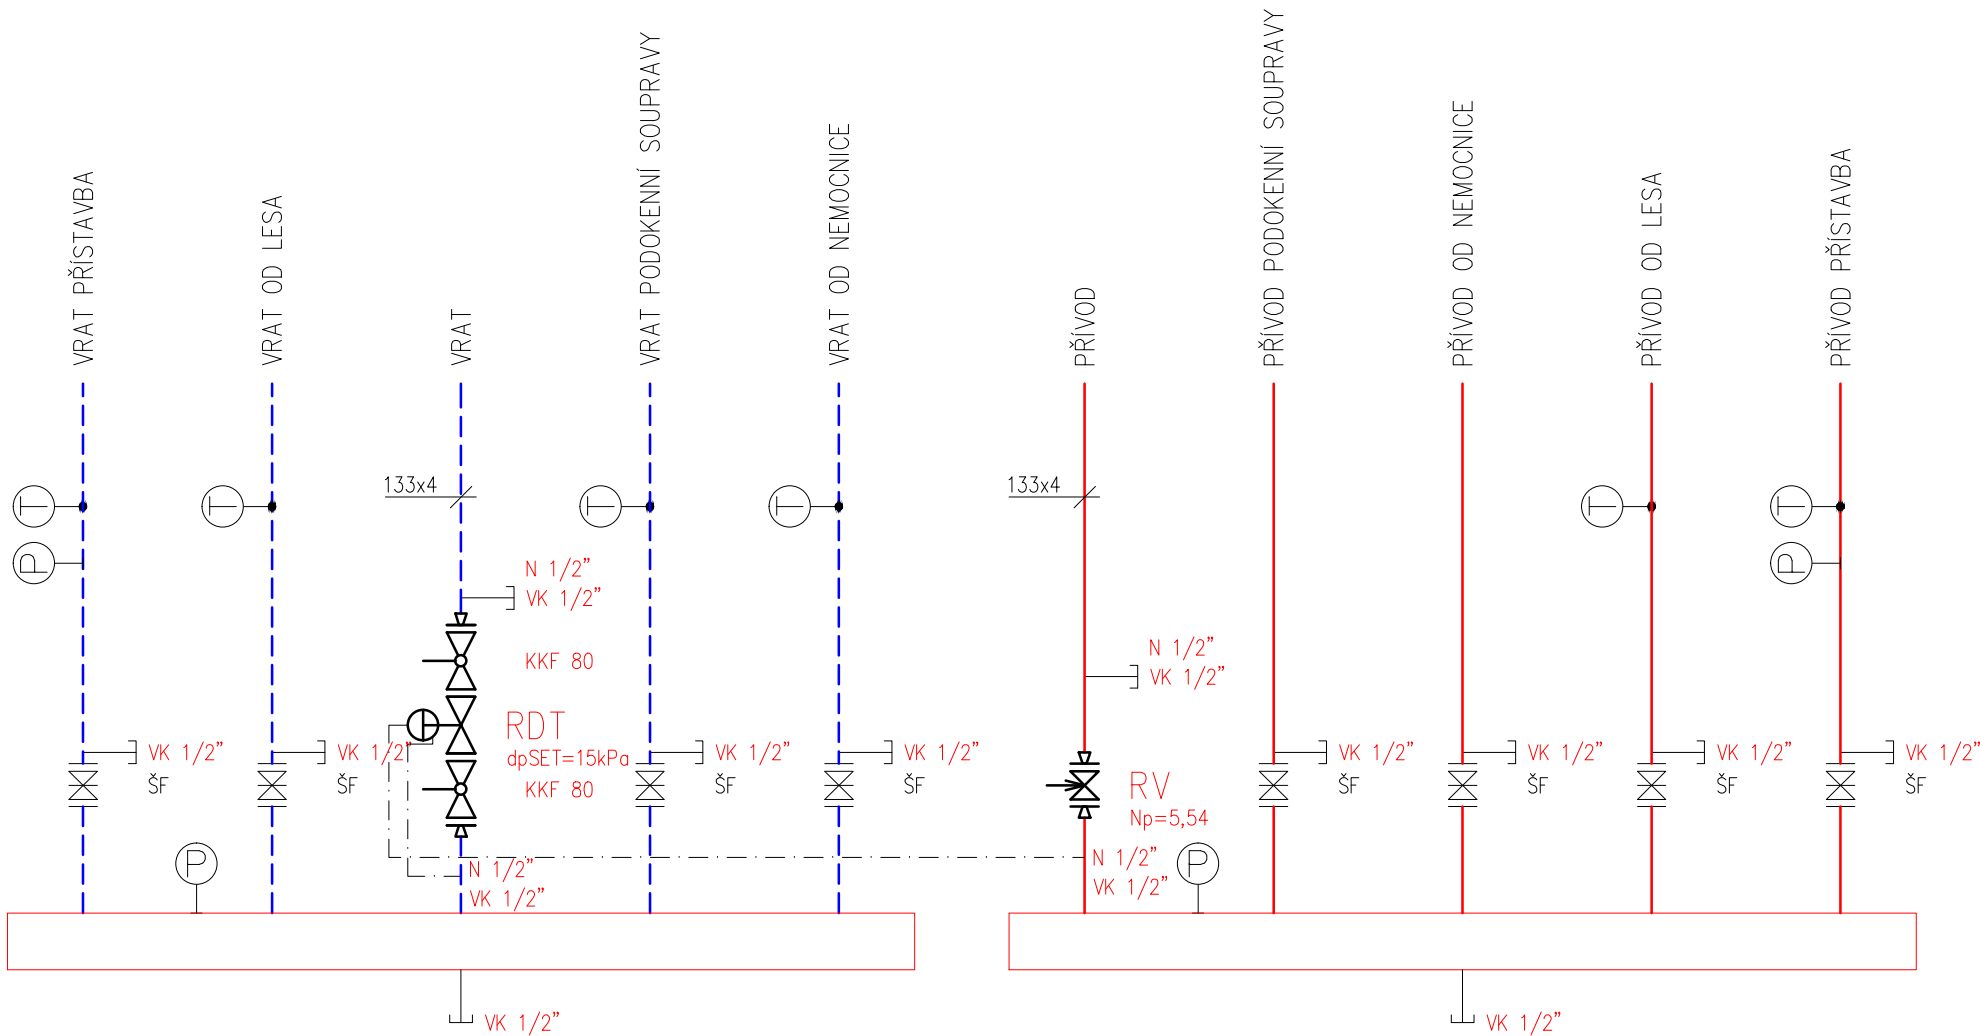

LEGENDA

- PŘÍVOD ÚT – STÁVAJÍCÍ
- VRAT ÚT – STÁVAJÍCÍ
- RV  
SMYČKOVÝ REGULAČNÍ VENTIL, HYDROCONTROL VFC DN80 KVS=122
- RDT  
REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFERENCE, DAF516 DN80 KVS=60
- KKF  
KULOVÝ UZÁVĚR PŘÍRUBOVÝ
- VK  
KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ
- ŠF  
ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ
- N  
NÁVAREK

POZNÁMKA: NOVÉ ARMATURY / ZAŘÍZENÍ OZNAČENY ČERVENÝM POPISEM.

Vypracoval	Kontroloval	Zodpovědný projektant	<div>ENERGETING.CZ, s.r.o.</div> <div>sídlo: 739 59 Střítež č. 252</div> <div>provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín</div> <div>IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862</div> <div>tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080</div>		
BLAŽEK	ING. CZERNIK	ING. CZERNIK			
Investor NSP KARVINÁ-RÁJ, P.O., VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ					
Místo MASARYKOVA TŘÍDA 900, LUTYNĚ, 735 14 ORLOVÁ					
Stavba OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ S HLAVICEMI SO 03 LDN			Č. zakázky	Změna	Datum vydání
			017/19	A	2019-07-02
Profesní část		Druh dokumentu	Účel vydání	Číslo dokumentu	
VYTÁPĚNÍ			DPS	CZ-3-105-19	
Název			Měřítko	List	
SCHÉMA NU			-	D.1.4 b)334	