

LEGENDA




- PŘÍVOD ÚT – STÁVAJÍCÍ
- - - VRAT ÚT – STÁVAJÍCÍ
- KK KULOVÝ KOHOUT
VK KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ
TRV TERMOSTATICKÝ VENTIL; TERMOSTATICKÁ HLAVICE
RŠ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ
X STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ TRV
Y STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ RŠ

OTOPNÁ TĚLESA:
SLA*25/500/160 OTOPNÉ TĚLESO LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP*POČET ČLÁNKŮ/VÝŠKA/HLOUBKA – STÁVAJÍCÍ
R- 2 x 2000-57/3 REGISTR Z HLADKÝCH TRUBEK, ZNAČENÍ: POČET PRAMENŮxDÉLKA – ROZMĚR TRUBEK – STÁVAJÍCÍ

- TRV*****
DIMENZE
s-STÁVAJÍCÍ
n-PROJEKTOVANÝ
H-HEIMEIER*
P-PŘÍMÝ
R-ROHOVÝ
- RŠ*****
DIMENZE
s-STÁVAJÍCÍ
n-PROJEKTOVANÝ
H-HEIMEIER*
M-V4300
P-PŘÍMÝ
R-ROHOVÝ

*TRV HEIMEIER STÁVAJÍCÍ V-EXACT, PROJEKTOVANÝ V-EXACT II, RŠ HEIMEIER REGULUX

- POZNÁMKA:
1) VNITŘNÍ DISPOZICE NEJSOU PŘEDMĚTEM TÉTO PD. DISPOZICE JE ZAKRESLENA NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ A MAPOVÁNÍ OBJEKTU, PROTO NEMUSÍ ZCELA ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI.
2) V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A SPECIFIKACI MATERIÁLU JE UVAŽOVÁNO S VÝROBKÝ, KTERÉ MAJÍ SPECIFICKÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI NUTNÉ PRO NAVRŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY. NEVYLUČUJE SE POUŽITÍ OBDOBNÝCH VÝROBKŮ JINÝCH FIREM, JE ALE NUTNÉ POŽÁDAT PROJEKTANTA O PŘEPOČET!
3) POZNÁMKA U OTOPNÝCH TĚLES: AV – ZAJIŠTĚNÍ PROTI KRÁDEŽI.
4) NOVÉ ARMATURY OZNAČENY ČERVENÝM POPISEM.

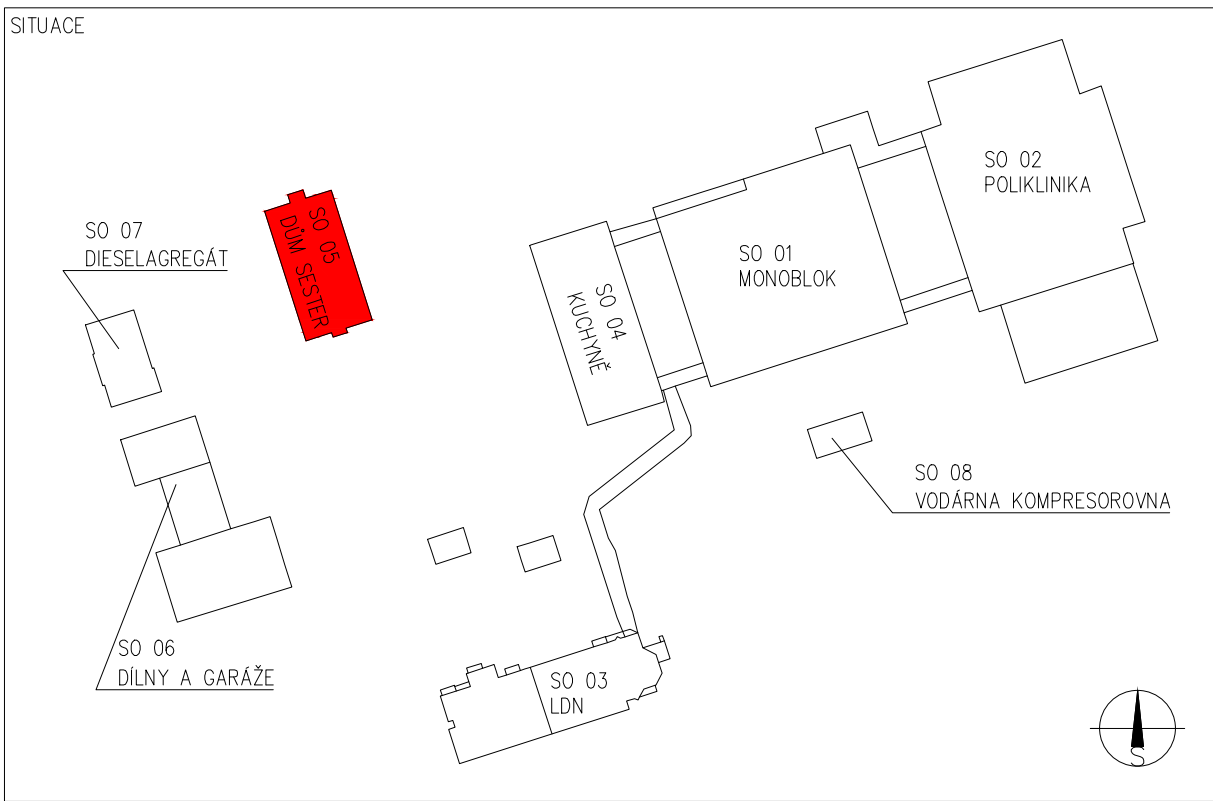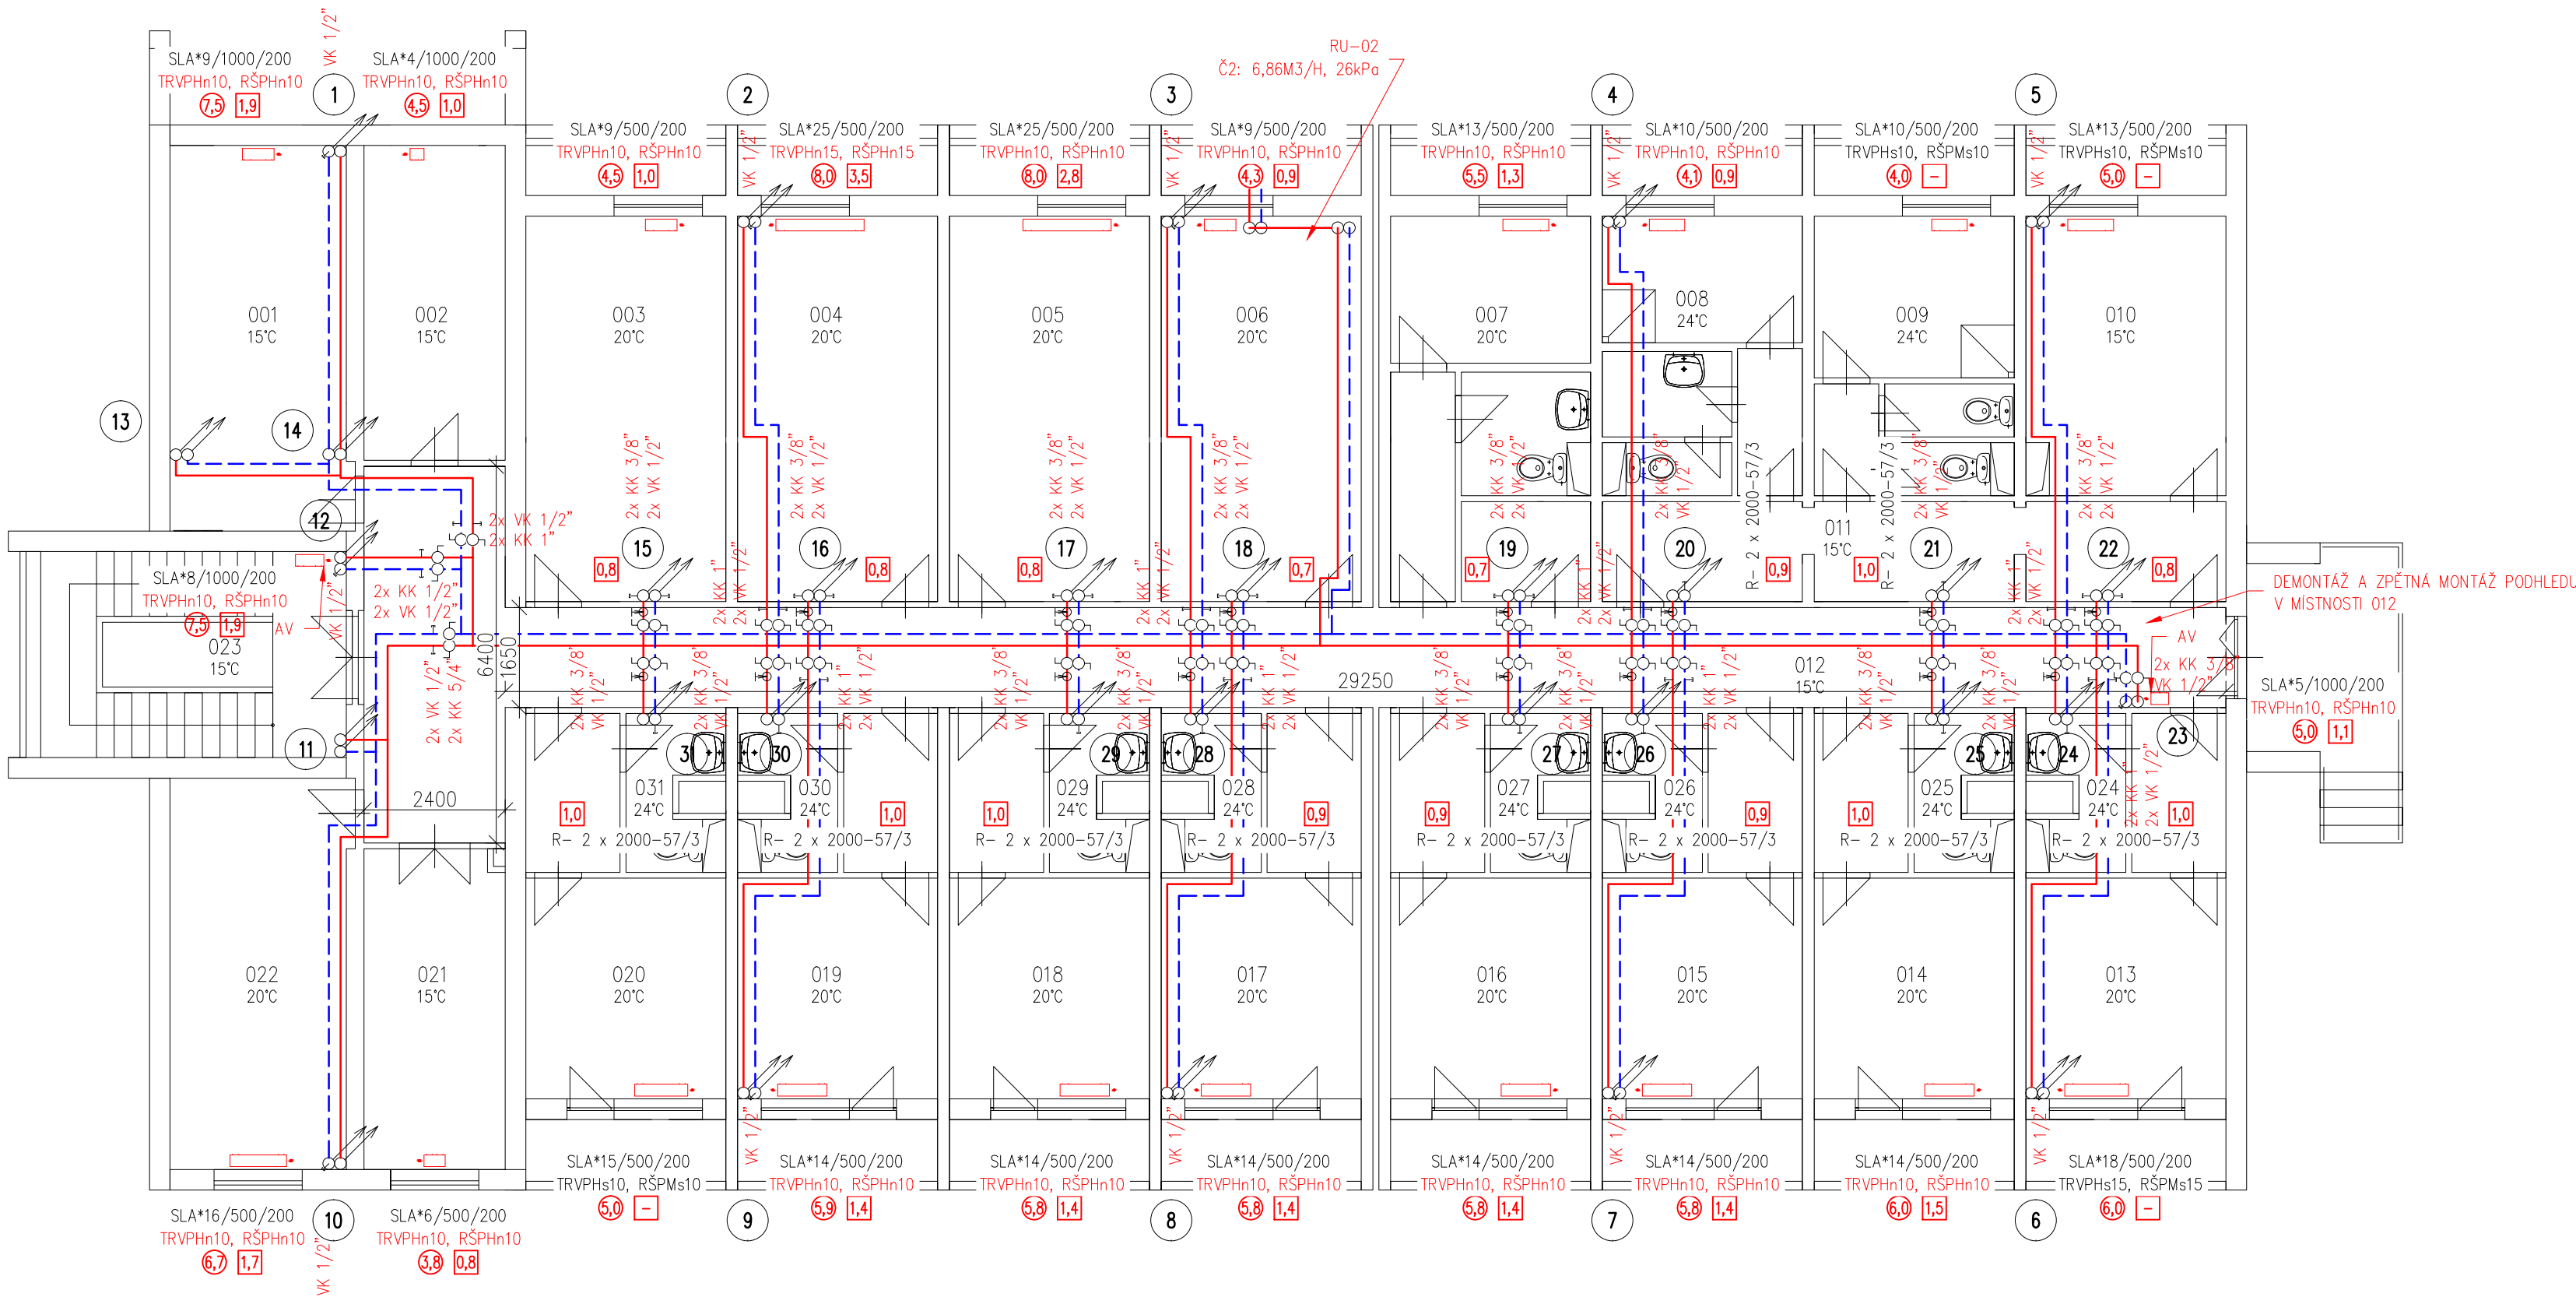

Vypracoval BLAŽEK		Kontroloval ING. CZERNIK	Zodpovědný projektant ING. CZERNIK		ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Sviněv č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080		
Investor NSP KARVINÁ-RÁJ, P.O., VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ							
Místo MASARYKOVA TRÍDA 900, LUTYNĚ, 735 14 ORLOVÁ							
Stavba OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ S HLAVICEMI SO 05 DŮM SESTER				Č. zakázky 017/19	Změna A	Datum vydání 2019-07-02	
Profesní část VYTÁPĚNÍ		Druh dokumentu		Účel vydání DPS	Číslo dokumentu CZ-2-076-19		
Název PŮDORYS 1.PP				Měřítko 1:100	List D.1.4 b)338		