

LEGENDA


- PRÍVOD ÚT – STÁVAJÚCI
- - - VRAT ÚT – STÁVAJÚCI
- KK KULOVÝ KOHOUT
- VK KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠŤEČI
- RV SMÝČKOVÝ REGULAČNÝ VENTIL, HYDROCONTROL VTR
- TRV TERMOSTATICKÝ VENTIL; TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- RŠ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ
- ⑧ STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ TRV
- ⑦ STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ RŠ

OTOPNÁ TĚLESA:  
KAL\*25/500/160 OTOPNÉ TĚLESO LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP\*POČET ČLÁNKŮ/VÝŠKA/HLOUBKA – STÁVAJÚCI  
\*\*/\*\*\*\* OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP/HLL – STÁVAJÚCI  
KL 1220x450 OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP VÝŠKAxŠÍRKA – STÁVAJÚCI  
R-2x1000-76/3,2 REGISTR Z HLADKÝCH TRUBEK, ZNAČENÍ: POČET PRAMENŮxDELKA – ROZMĚR TRUBEK – STÁVAJÚCI

- |          |              |         |              |
|----------|--------------|---------|--------------|
| TRV***** | ⑧ DIMENZE    | RŠ***** | ⑦ DIMENZE    |
| s–       | STÁVAJÚCI    | s–      | STÁVAJÚCI    |
| n–       | PROJEKTOVANÝ | n–      | PROJEKTOVANÝ |
| O–       | OVENTROP*    | O–      | OVENTROP*    |
| D–       | DANFOSS      | D–      | DANFOS       |
|          |              | M–      | V4300        |
| P–       | PŘÍMÝ        | P–      | PŘÍMÝ        |
| R–       | ROHOVÝ       | R–      | ROHOVÝ       |

\*TRV OVENTROP RFV9 (DN10–DN20), A (DN25, DN32), RŠ OVENTROP COMBI3

- POZNÁMKA:
- 1) VNITŘNÍ DISPOZICE NEJSOU PŘEDMĚTEM TĚTO PD. DISPOZICE JE ZAKRESLENA NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ A MAPOVÁNÍ OBJEKTU, PROTO NEMUSÍ ZCELA ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI.
  - 2) V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A SPECIFIKACI MATERIÁLU JE UVAŽOVÁNO S VÝROBKÝ, KTERÉ MAJÍ SPECIFICKÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI NUTNÉ PRO NAVRŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY. NEVYLÚČUJE SE POUŽITÍ ODOBNÝCH VÝROBKŮ JINÝCH FIREM, JE ALE NUTNÉ POŽADAT PROJEKTANTA O PŘEPČETI.
  - 3) POZNÁMKA U OTOPNÝCH TĚLES: AV – ZAJIŠTĚNÍ PROTI KRADEŽI; DČ – DÁLKOVÉ ČIDLO; ÚP – ÚPRAVA PŘIPOJKY
  - 4) NOVÉ ARMATURY OZNAČENY ČERVENÝM POPISEM.

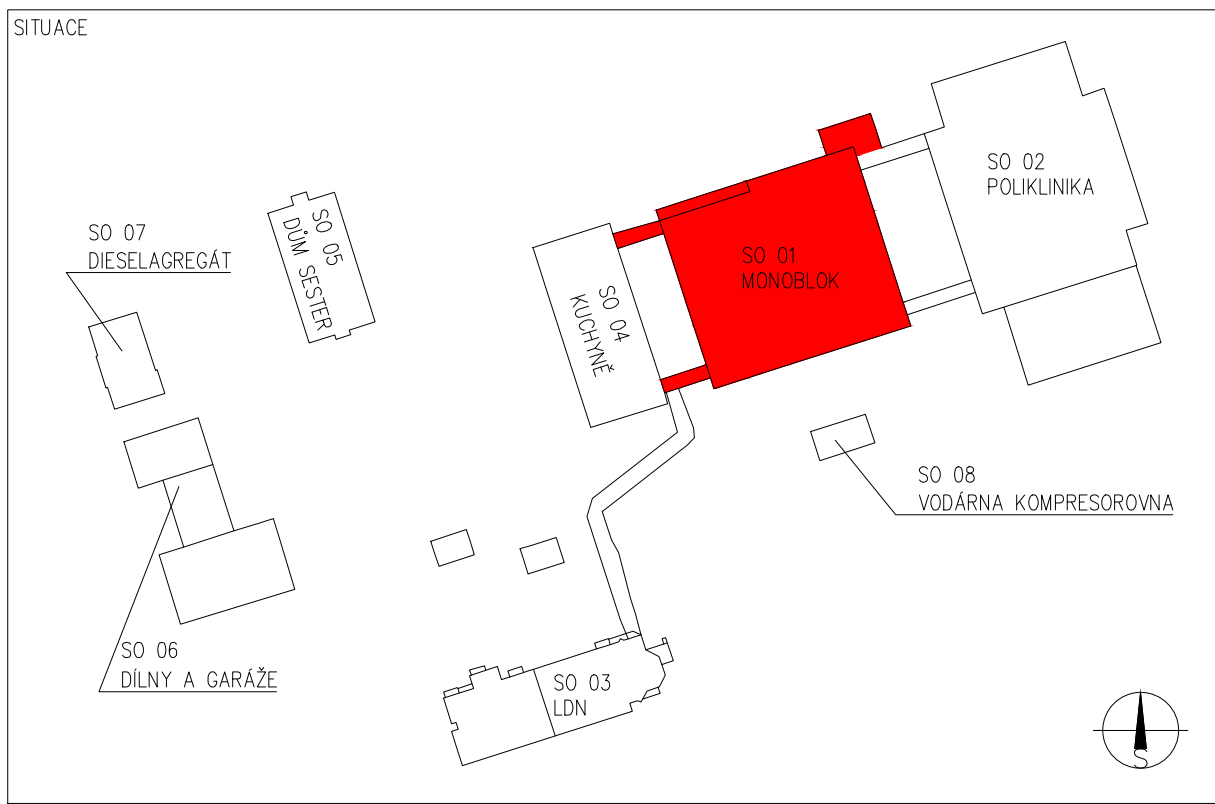

Vypracoval <b>BLÁŽEK</b>	Kontroloval <b>ING. CZERNIK</b>	Zodpovědný projektant <b>ING. CZERNIK</b>	<b>ENERGETING.CZ, s.r.o.</b> IČO: 179 58 894 provoz: Praha 17771, 737 01 Česká republika K: 20190802, OČ: 20190802 tel.: 555 745 130 mobil: 603 785 080					
Investor <b>NSP KARVINÁ-RÁJ, P.O., VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ</b>								
Místo <b>MASARYKOVA TRÁDA 900, LUTYNĚ, 735 14 ORLOVÁ</b>								
Stavba <b>OSAŽENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ S HLAVICEMI</b> <b>SO 01 MONOBLOK</b>						Č. zakázky <b>017/19</b>	Změna <b>A</b>	Datum vydání <b>2019-07-02</b>
Průřezní část <b>VYTÁPĚNÍ</b>						Účel vydání <b>DPS</b>	Číslo dokumentu <b>CZ-1-015-19</b>	
Název <b>ROZVODNÝ KANÁL</b>						Měřítko <b>1:100</b>	List <b>D.1.4 b)301</b>	