



LEGENDA

- PŘÍVOD ÚT – STÁVAJÍCÍ
- - - VRAT ÚT – STÁVAJÍCÍ
- KK KULOVÝ KOHOUT
- VK KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚČÍ
- RVo SMYČKOVÝ REGULAČNÍ VENTIL, HYDROCONTROL VTR
- RVt SMYČKOVÝ REGULAČNÍ VENTIL STÁVAJÍCÍ, TACONOVA
- TRV TERMOSTATICKÝ VENTIL; TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- RŠ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ
- ⓧ STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ TRV
- Ⓨ STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ RŠ

OTOPNÁ TĚLESA:
KAL*25/500/160 OTOPNÉ TĚLESO LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP*POČET ČLÁNKŮ/VÝŠKA/HLOUBKA – STÁVAJÍCÍ
10/1000/200 OTOPNÉ TĚLESO LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ, ZNAČENÍ: POČET ČLÁNKŮ/VÝŠKA/HLOUBKA – STÁVAJÍCÍ
R-2x1000-76/3,2 REGISTR Z HLADKÝCH TRUBEK, ZNAČENÍ: POČET PRAMENŮxDĚLKA – ROZMĚR TRUBEK – STÁVAJÍCÍ

- TRV****
 - L-DIMENZE
 - s-STÁVAJÍCÍ
 - n-PROJEKTOVANÝ
 - O-OVENTROP*
 - P-PŘÍMÝ
 - R-ROHOVÝ
- RŠ****
 - L-DIMENZE
 - s-STÁVAJÍCÍ
 - n-PROJEKTOVANÝ
 - O-OVENTROP*
 - M-V4300
 - P-PŘÍMÝ
 - R-ROHOVÝ

*TRV OVENTROP RFV9 (DN10-DN20), A (DN25), RŠ OVENTROP COMBI3

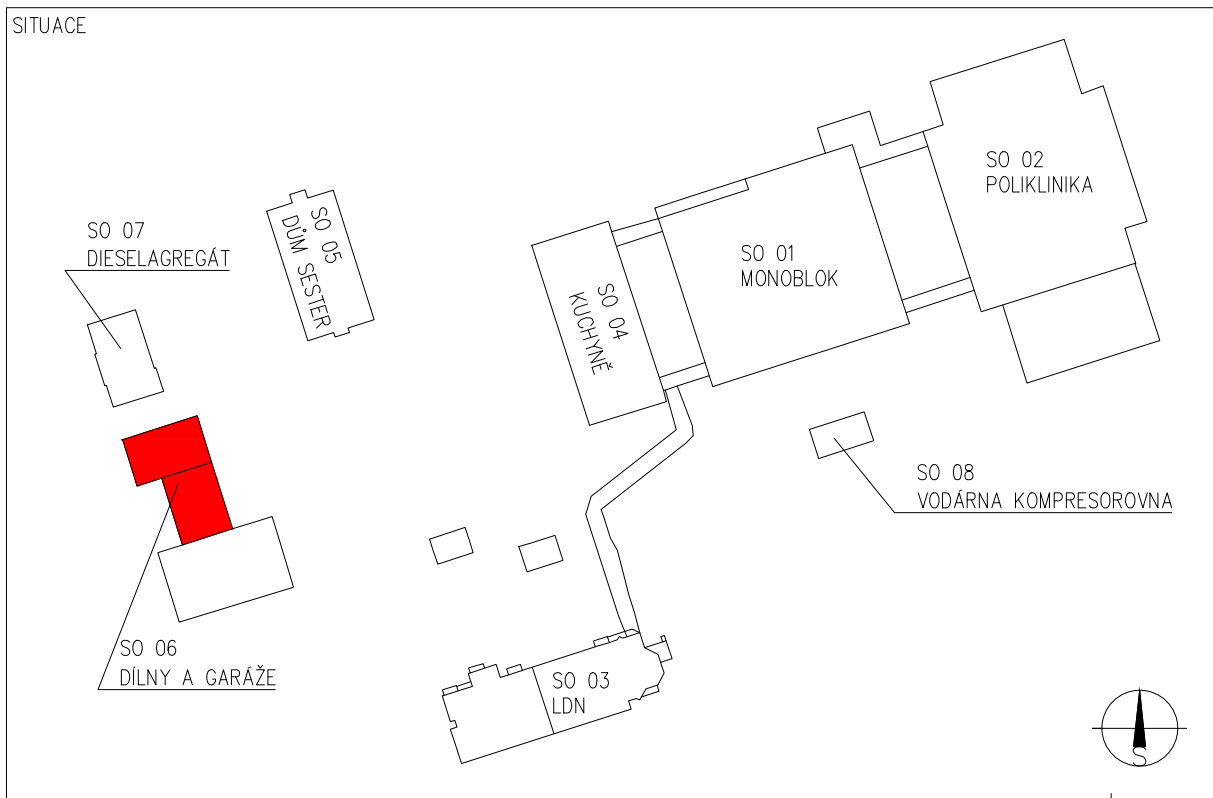

POZNÁMKA:

- 1) VNITŘNÍ DISPOZICE NEJSOU PŘEDMĚTEM TÉTO PD. DISPOZICE JE ZAKRESLENA NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ A MAPOVÁNÍ OBJEKTU, PROTO NEMUSÍ ZCELA ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI.
- 2) V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A SPECIFIKACI MATERIÁLU JE UVAŽOVÁNO S VÝROBKÝ, KTERÉ MAJÍ SPECIFICKÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI NUTNÉ PRO NAVRŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY. NEVYLUCUJE SE POUŽITÍ OBDOBNÝCH VÝROBKŮ JINÝCH FIREM, JE ALE NUTNÉ POŽÁDAT PROJEKTANTA O PŘEPOČET!
- 3) NOVÉ ARMATURY OZNAČENY ČERVENÝM POPISEM.

Vypracoval BLAŽEK	Kontroloval ING. CZERNIK	Zodpovědný projektant ING. CZERNIK	ENERGETING.CZ, s.r.o. <small>sídlo: 739 59 Svinov č. 252 provoz: Průběžná 1377/1, 737 01 Čekov Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080</small>		
Investor NSP KARVINÁ-RÁJ, P.O., VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ			Místo MASARYKOVA TRŽDA 900, LUTYNĚ, 735 14 ORLOVÁ		
Stavba OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ S HLAVICEMI			Č. zakázky	Změna	Datum vydání
SO 06 DÍLNY A GARÁŽE SO 07 DIESELAGREGÁT			017/19	A	2019-07-02
Profesní část VYTÁPĚNÍ		Druh dokumentu	Účel vydání	Číslo dokumentu	
			DPS	CZ-2-079-19	
Název SO 06 - PŮDORYS 1.NP			Měřítko	List	
			1:100	D.1.4 b)342	