


LEGENDA



- PRÍVOD ÚT – STÁVAJÍCÍ
- - - VRAT ÚT – STÁVAJÍCÍ
- KK KULOVÝ KOHOUT
- VK KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠŤEČÍ
- TRV TERMOSTATICKÝ VENTIL; TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- RŠ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ
- (X) STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ TRV
- (Y) STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ RŠ

OTOPNÁ TĚLESA:  
KAL\*25/500/160 OTOPNÉ TĚLESO LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP\*POČET ČLÁNKŮ/VÝŠKA/HLOUBKA – STÁVAJÍCÍ  
\*\*/\*\*\*\*\* OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP/HHLLL-M – STÁVAJÍCÍ  
00\*10/500/150 OTOPNÉ TĚLESO OCELOVÉ ČLÁNKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP\*POČET ČLÁNKŮ/VÝŠKA/HLOUBKA – STÁVAJÍCÍ  
R-2x1000-76/32 REGISTR Z HLADKÝCH TRUBEK, ZNAČENÍ: POČET PRAMENŮ/DĚLKA – ROZMĚR TRUBEK – STÁVAJÍCÍ



\*TRV OVENTROP RFV9, RŠ OVENTROP COMBI3

- POZNÁMKA:
- 1) VNITŘNÍ DISPOZICE NEJSOU PŘEDMĚTEM TĚTO PD. DISPOZICE JE ZAKRESLENA NA ZAKLADĚ PODKLADŮ A MAPOVÁNÍ OBJEKTU, PROTO NEMUSÍ ZCELA ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI.
  - 2) V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A SPECIFIKACI MATERIÁLU JE UVAŽOVÁNO S VÝROBKÝ, KTERÉ MAJÍ SPECIFICKÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI NUTNÉ PRO NAVRŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY. NEVYLUCUJE SE POUŽITÍ ODBORNÝCH VÝROBKŮ JINÝCH FIREM, JE ALE NUTNÉ POŽÁDAT PROJEKTANTA O PŘEPÓČET!
  - 3) POZNÁMKA U OTOPNÝCH TĚLES: AV – ZAJIŠTĚNÍ PROTI KRADEŽI; DČ – DÁLKOVÉ ŮDLO
  - 4) NOVÉ ARMATURY OZNAČENY ČERVENÝM POPISEM.

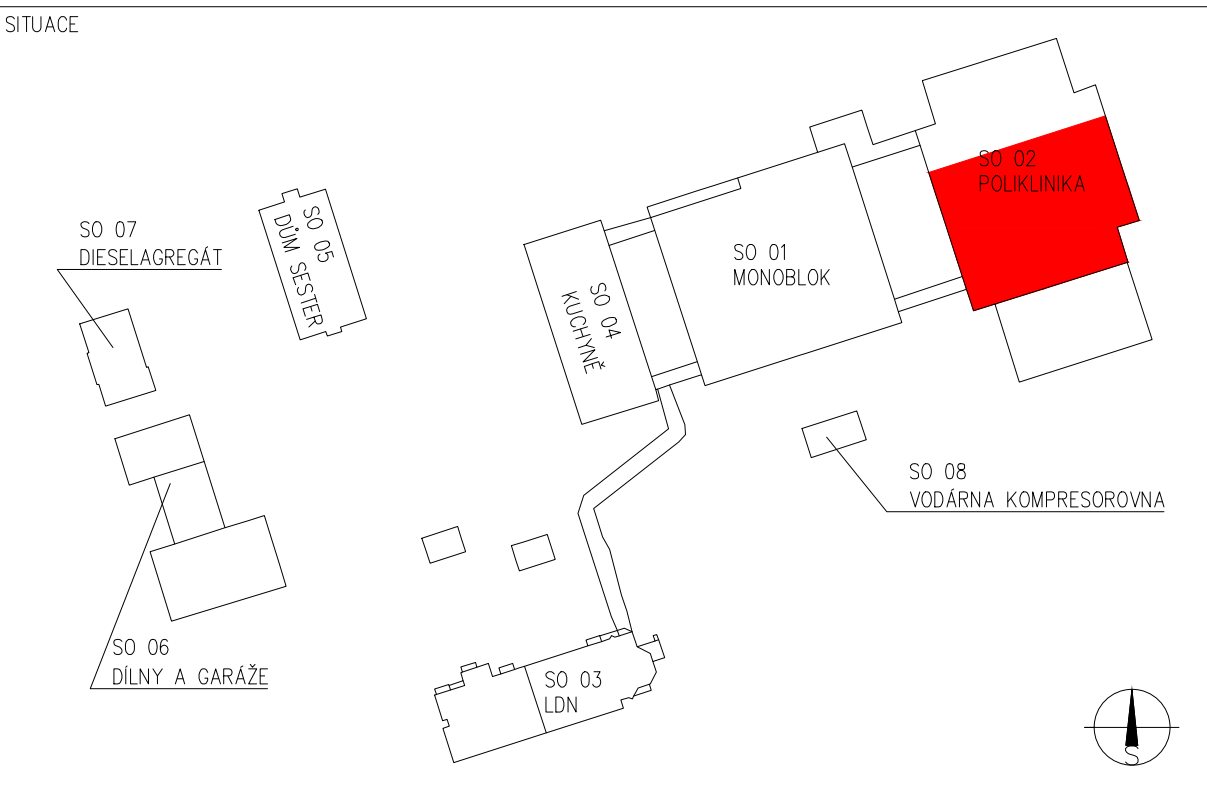

Vypracoval <b>BLAŽEK</b>	Kontroloval <b>ING. CZERNIK</b>	Zodpovědný projektant <b>ING. CZERNIK</b>	<b>ENERGETING.CZ, s.r.o.</b> <small>sídlo: 739 58 Brno a. 252 provoz: Praha 6 127115 137 01 Český Těšín IČ: 25871862, DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080</small>		
Investor <b>NSP KARVINÁ-RÁJ, P.O., VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ</b>			Č. zakázky <b>017/19</b>	Změna <b>A</b>	Datum vydání <b>2019-07-02</b>
Místo <b>MASARYKOVA TRÁDA 900, LUTYNĚ, 735 14 ORLOVÁ</b>					
Stavba <b>OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ S HLAVICEMI</b>					
Profesní část <b>SO 02 POLIKLINIKA</b>					
Účel vydání <b>VYTÁPĚNÍ</b>		Druh dokumentu	Účel vydání <b>DPS</b>	Číslo dokumentu <b>CZ-1-031-19</b>	
Název <b>POLIKLINIKA - PŮDORYS 3.NP</b>			Měřítko <b>1:100</b>	List <b>D.1.4 b)319</b>	