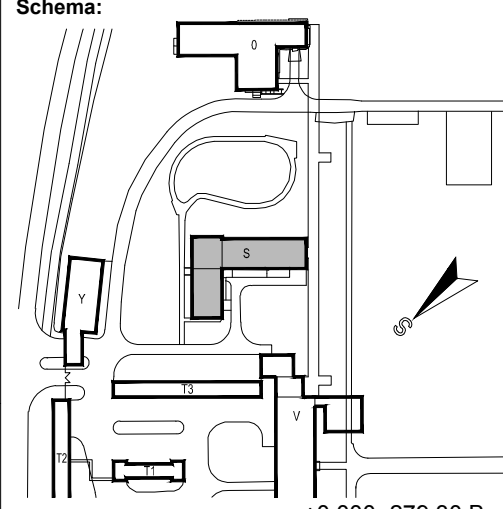



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP						
Č.M.	NÁZEV	SKUPINA ZDRAV. PROSTOR	OSVĚTLENOST (lx)	UGR	Uo	Ra
201	SCHODIŠTĚ	–	100	25	0,4	80
202	CHODBA	–	100	22	0,4	80
203	DATOVÝ ROZVADĚČ	–	200	25	0,4	60
204	CHODBA	–	100	22	0,4	80
205	JÍDELNA	–	300	22	0,4	80
206	VÝŠETŘOVNA	1	500	19	0,6	90
207	HYGIENA PACIENTI	–	200	25	0,4	80
208	PŘEDSÍŇ	–	200	25	0,4	80
209	SPRCHA ZAMĚŠTNANCI	–	200	25	0,4	80
210	WC ZAMĚŠTNANCI	–	200	25	0,4	80
211	VÝŠETŘOVNA	1	500	19	0,6	90
212	DMZ	–	300	19	0,6	80
213	PRACOVNA SESTER	–	500	19	0,6	80
214	CHODBA	–	100	22	0,4	80
215	HYGIENA PACIENTI	–	200	25	0,4	80
216	POKOJ 1L	1	300	22	0,6	80
217	POKOJ 1L	1	300	22	0,6	80
218	LODŽIE	–	100	25	0,4	80
219	SKLAD	–	200	22	0,4	80
220	POKOJ 1L	1	300	22	0,6	80
221	BALKON	–	–	–	–	–
222	POKOJ 1L	1	300	22	0,6	80
223	BALKON	–	–	–	–	–
224	SKLAD	–	200	22	0,4	80
225	POKOJ 1L	1	300	22	0,6	80
226	BALKON	–	–	–	–	–
227	POKOJ 1L	1	300	22	0,6	80
228	BALKON	–	–	–	–	–
229	SKLAD	–	200	22	0,4	80
230	POKOJ 3L	1	300	22	0,6	80
231	BALKON	–	–	–	–	–
232	SKLAD	–	200	22	0,4	80
233	BALKON	–	–	–	–	–
234	WC PACIENTI	–	200	25	0,4	80
235	ČISTIČ MÍSTNOSTI	–	200	19	0,6	80
236	POKOJ 3L	1	300	22	0,6	80
237	HYGIENA PACIENTI	–	200	25	0,4	80
238	WC PACIENTI	–	200	25	0,4	80
239	BALKON	–	–	–	–	–
240	POKOJ 3L	1	300	22	0,6	80
241	BALKON	–	–	–	–	–
242	HYGIENA PACIENTI	–	200	25	0,4	80
243	WC PACIENTI	–	200	25	0,4	80
244	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	–	200	25	0,4	80
245	POKOJ 3L	1	300	22	0,6	80
246	HYGIENA PACIENTI	–	200	25	0,4	80
247	WC PACIENTI	–	200	25	0,4	80
248	BALKON	–	–	–	–	–
249	BALKON	–	–	–	–	–

- LEGENDA POSPOJENÍ:
- VL VÝŠETŘOVACÍ LAMPA
 - ZM ZDROJOVÝ MOST
 - LR LŮŽKOVÁ RAMPA
 - MP MEDICÁLNÍ PLYNY
 - VZT VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ
 - Z KOVOVÁ ZÁRUBEŇ DVEŘÍ
 - V VODA (V PŘÍPADĚ PLASTOVÝCH ROZVODŮ PŘIPOJIT KOVOVOU BATERII)
 - MP MEDICÁLNÍ PLYNY
 - U ZÁSUVKA SE DVĚMA SVORKAMI PRO POSPOJENÍ
 - DP DIALYZAČNÍ PANEL
 - UT ŮSTŘEDNÍ TOPENÍ
 - TV DRŽÁK TV
 - VS VENTILOVÁ SKŘÍŇ MED. PLYNŮ
 - A ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PODLAHA – KRABICE D68 v=200mm, Z
 - KRABICE ZALOŽIT INSTAL. TRUBKU D16 POD ÚROVEŇ PODLAHY
 - MX INSTALAČNÍ KRABICE S PŘÍPOJNICÍ, v. +0,3

- CY4 zžl
- CY6 zžl
- - - CY16 zžl

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov	Autorizační razítko:	Schema: 	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDĚK VACULA			
Akce: Rekonstrukce pavilonu psychiatrie NsP Havířov, p.o.			
Zpracovatel části: ING. DANIEL HAJZLER PROJEKCE ELEKTRO SEDLIŠTĚ 31 570 01 LITOMYŠL	Zodpovědný projektant Ing. Daniel Hajzler 	Vypracoval Ing. Daniel Hajzler	PARE:
Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie		DATUM:	LISTOPAD 2016
Část PD: Zařízení silnoproudé elektrotechniky		ZAKÁZK. ČÍSLO:	DPS-07-2016
		Formát	10A4
Příloha: Ochranné pospojování zdravotnických prostor 2NP		Stupeň	D.P.S.
		Měřítko	Číslo přílohy 1:50 D.1.6-17