



ŘEZ ŠACHTOU - NOVÝ STAV

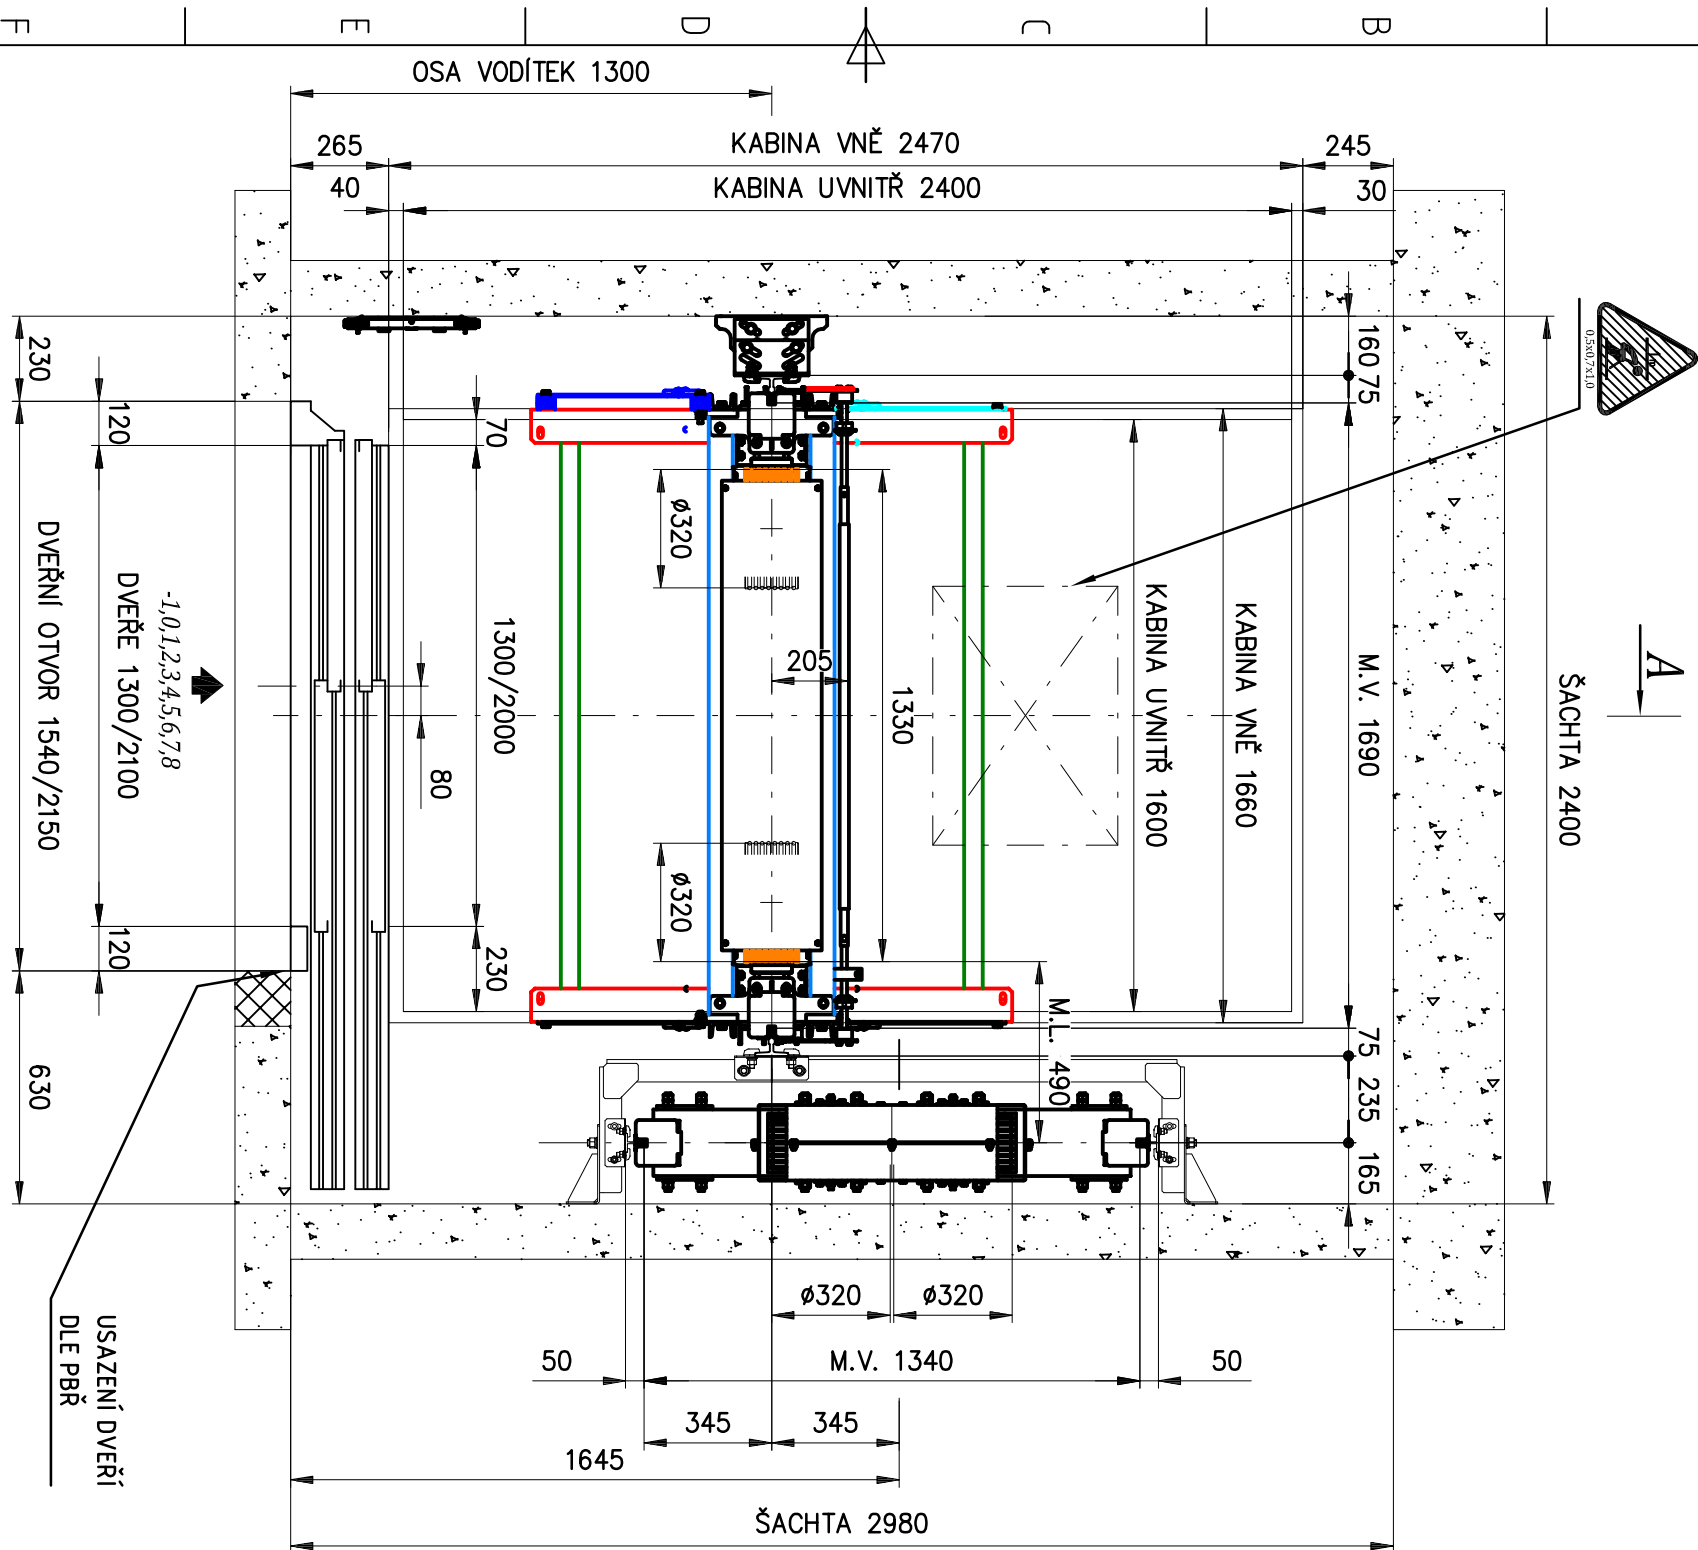

SÍLOVÉ ÚČINKY [kg]		
NOSNOST VÝTAHU	Q = 2000 kg	
HMOTNOST KLECE	K = 700 kg	
HMOTNOST RAMU	R = 500 kg	
HMOTNOST KABINOVÝCH DVEŘÍ	D = 130 kg	
HMOTNOST LAN	L = 164 kg	

SÍLY PŮSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI [N]		
HMOTNOST STROJE	ms = 6 377 N	
HMOTNOST ROŠTU STROJE	mr = 2 943 N	
SILA PŮSOBÍCÍ NA VODITKA KLECE VE SMĚRU OSY X-PŮSOBENÍ ZACHYCOVAČŮ/NORMALNÍ PROVOZ	Fx = 2908 N/1745 N	
SILA PŮSOBÍCÍ NA VODITKA KLECE VE SMĚRU OSY Y-PŮSOBENÍ ZACHYCOVAČŮ/NORMALNÍ PROVOZ	Fy = 2675 N/1605 N	
SILA PŮSOBÍCÍ NA VODITKA PROTIVÁHY VE SMĚRU OSY X-NORMALNÍ PROVOZ	Fxp = 67 N	
SILA PŮSOBÍCÍ NA VODITKA PROTIVÁHY VE SMĚRU OSY Y-NORMALNÍ PROVOZ	Fyp = 172 N	
SILA PŮSOBÍCÍ NA MOTOR NA STRANĚ PROTIVÁHY	Ra = 16 770 N	
SILA PŮSOBÍCÍ NA MOTOR NA STRANĚ PROTIVÁHY	Rb = 11 865 N	
SILA PŮSOBÍCÍ POD ZÁVĚSEM LAN KLECE	Rc = 16 770 N	
SILA PŮSOBÍCÍ POD ZÁVĚSEM LAN PROTIVÁHY	Rd = 11 865 N	
SILA POD VODITKY KLECE NA DNO PROHLUBNĚ PŘI VYBAVENÍ ZACHYCOVAČŮ	R2 = 42 937 N	
SILA PŮSOBÍCÍ POD VODITKY PROTIVÁHY	R3 = 1 331 N	
SILA PŮSOBÍCÍ POD NÁRAZNIKY KLECE	R4 = 66 208 N	
SILA PŮSOBÍCÍ POD NÁRAZNIKY PROTIVÁHY	R5 = 46 588 N	

DLE NORMY: ČSN EN 81-20		
NOSNÉ ORGÁNY	8 LAN Ø8, L= 8x82 m	PROSTŘEDÍ: AAS
VYVAŽ. PROSTŘEDKY	OCELOVÉ ZÁVAŽÍ	
STROJ	BEZPŘEVODOVÝ	
NOSNOST	2000 kg	NÁRAZNIKY KLECE 2 x POLYURETAN
POČET OSOB	26 OSOB	NÁRAZNIKY PROTIVÁHY 2 x POLYURETAN
RAM KLECE	TLKN 2000	VODITKA KLECE T 90x75x16
ZÁVĚS KLECE	PEVNÝ	VODITKA PROTIVÁHY T 50x50x5
ZÁVĚS VVV. ZÁVAŽÍ	PRŮŽINOVÝ	ELEKTRICKÁ INSTALACE V KORÝTKÁCH
ŠACHETNÍ DVEŘE	2PT 1300/2000	PROSTŘEDÍ AAS + 5 až + 40 °C
HMOT. KLECE + PŘÍSL.	1330 kg	BRZDOVÝ MAGNET 2x104V
HMOTNOST VVV. ZÁVAŽÍ	2330 kg	ČÍSLO ROZVADĚČE
KLADKY/TRAKCE	Ø320/Ø320	ŘÍZENÍ SBĚR DOLŮ
POČET STANIC	10	EL. MOTOR VÝKON 14,7 kW
POČET NÁST./NAKL.	10	PROUD JMENOVITÝ/ ZABĚHOVÝ 29/37 A
DOPRAVNÍ RYCHLOST	1,0 m/s	NAPÁJENÍ 3/N/PE AC 400/230 V, 50Hz
OBJEDNATEL:	TYP VÝTAHU: TOVS 2000	

UMÍSTĚNÍ VÝTAHU: Nemocnice Orlová - Lutyně, VÝTAH V4		
INDEX	ZMĚNA	DATUM
VYPRACOVAL:	Ing. Foberová I.	DATUM: 6.5.2019
STAVEBNÍ ČÁST:	OVĚŘIL: CHVASTEK P.	PODPS
NÁZEV:	DISPOZIČNÍ VÝKRES TOVS 2000/1,0	LIFT SERVIS WORK S.r.o. Závodní 542/53 735 06 Karviná-Nové Město Ieč 596 346 503 fax: 596 324 788
OPSL-2019-V4-DV-1		

Tento dokument a informace v něm uvedené jsou výhradním vlastnictvím společnosti LIFT SERVIS s.r.o. Zkopírování, reprodukování, kopírování nebo půjčování jako celek nebo jeho část, nebo použití k jinému účelu s výjimkou výhradní výlohy pro společnost LIFT SERVIS s.r.o. Přijetí tohoto dokumentu je chápáno jako souhlas příjemce s výše uvedenými podmínkami.