LEGENDA ZNAČEK

- VÝUSTKY VZDUCHOTECHNIKY
- VÝUSTKY VZDUCHOTECHNIKY
- VÝUSTKY VZDUCHOTECHNIKY
- VÝUSTKY VZDUCHOTECHNIKY
- OSVĚTLOVACÍ TĚLESA
- OSVĚTLOVACÍ TĚLESA
- TĚLESA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ
- REPRODUKTOR NOUZOVÉHO ZVUKOVÉHO SYSTÉMU
- ČÍDLO EPS
- SÁDROKARTONOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA, ROZMĚR 300/300 mm
- ZMĚNA VÝŠKY PODHLEDU

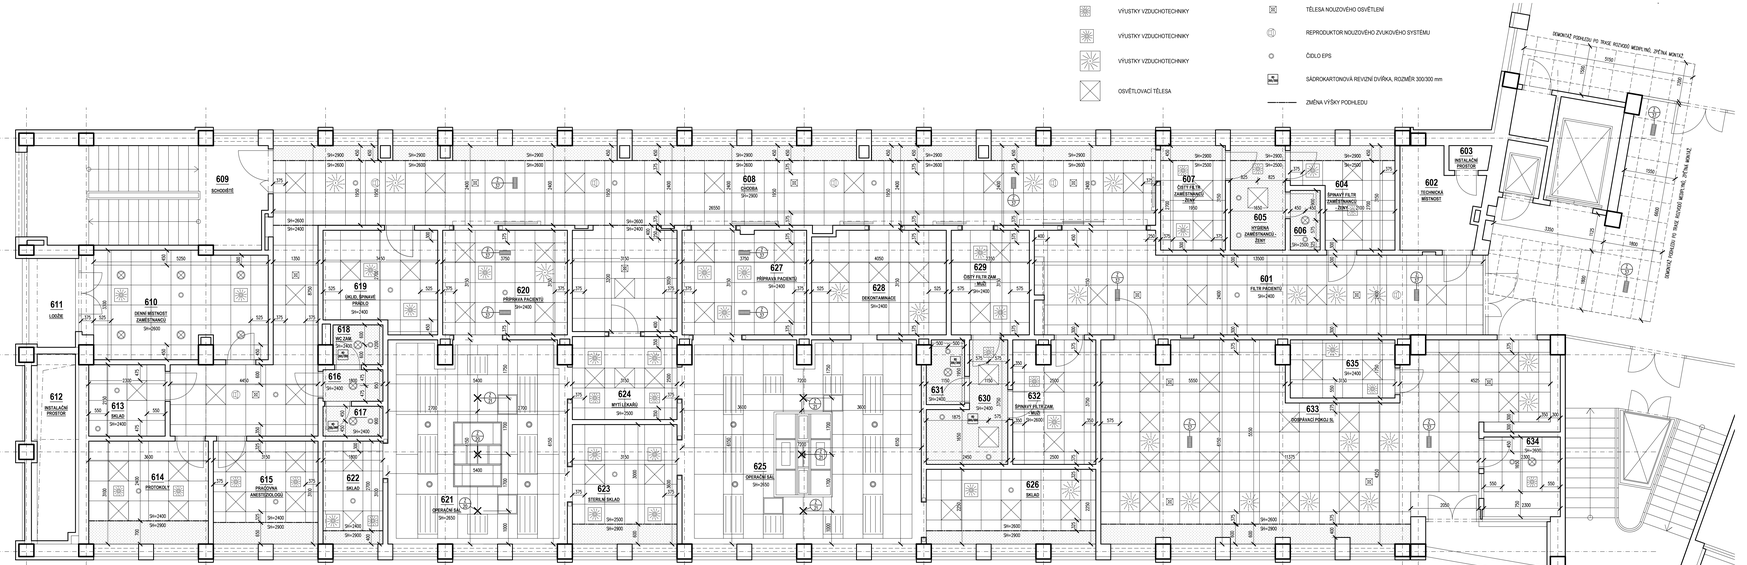

LEGENDA SÁDROKARTONOVÝCH PODHLEDŮ

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
CELISTVÝ PODHLED ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL. 15 mm STANDARDNÍCH NEBO IMPREGNOVANÝCH (VIZ LEGENDA MÍSTNOSTÍ).
MONTÁŽ NA ZAVĚŠENOU KOVOVOU JEDNOÚROVŇOVOU KONSTRUKCI (ROŠT V JEDNÉ ÚROVNI) NEBO DVOUÚROVŇOVOU KONSTRUKCI (ROŠT VE DVOU ÚROVNÍCH).
PODLE POTŘEBY BUDOU V PODHLEDU UMÍSTĚNA VESTAVĚNÁ REVIZNÍ DVÍŘKA A VÝUSTKY VZT. OSVĚTLOVACÍ TĚLESA BUDOU ZAPUŠTĚNÁ.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PODHLEDY BUDE OPATŘENY OMYVATELNÝM A DEZINFIKOVATELNÝM NÁTĚREM V MATNÉM PROVEDENÍ - POPS VIZ TECH. ZPRÁVA.

KAZETOVÝ PODHLED - TYP 1 - ČISTÉ PROSTORY
HYGIENICKY AKUSTICKÝ STROPNÍ SYSTÉM SE SOUČINITELEM ZVUKOVÉ ABSORPCE DLE KLASIFIKACE EN ISO 11654 $\alpha_w = 0,90$ ... (α1250Hz =0,40, KLASIFIKACE SYSTÉMU DLE OBSAHU TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH SLOUČENIN ISO 16000-6, TŘÍDA VOC A+. ZAJIŠTĚNÍ KAŽDÝ POHODLÍ HYGIENICKÝCH KLUPŮ DRŽÍCÍCH KAZETU V RASTRU PROTI JEJÍMU VYPADNUTÍ PŘI ČIŠTĚNÍ.
SYSTÉM JE MONTOVÁN A DEMONTOVÁN S HORNÍ INSTALACÍ DESEK. PANELY SYSTÉMU MAJÍ PLNÉ NATŘENOU ROVNOU BOČNÍ HRANU, TLOUŠŤKA PANELU 20 mm S ROZMĚRNÝM PANELU 600 x 600 mm. SYSTÉMOVÝ ROŠT S ROVNOU HRANOU A KOMPONENTY Z GALVANIZOVANÉ OCELI A SPLŇUJÍ POŽADAVKY KOROZIVNÍ TŘÍDY C3 DLE EN ISO 12944-2. PANELY MAJÍ NEHOŘLAVÉ VNITŘNÍ JÁDRO Z MINERÁLNÍ VLNY VYSOKÉ HUSTOTY S PODÍLEM NA ROSTLINNÉ BÁZI, TŘÍDY A2-s1,d0 DLE EN 13501-1. POVRCH KAZETY JE POKRYT OMYVATELNOU HYGIENICKOU SKÉNOU TVANNOU OCHUZUJÍCÍ PRACHOVÉ ČÁSTICE, V BÍLÉ BARVĚ, NEJBLÍŽŠÍ BAREVNÝ VZOREK NCS S 0502-Y. SVĚTELNÁ ODRAZIVOST 84 %. PANELY ODOLÁVAJÍ TRVALÉ RELATIVNÍ VLHKOSTI PROSTŘEDÍ DO 95 % PŘI 30°C DLE ISO 4611. POVRCH MÁ SCHOPNOST ODOLÁVAT NÍČIVOSTNÍM. JE ODOLNÝ PROTI BĚŽNÉMU HYGIENICKÉMU ČIŠTĚNÍ. ČIŠTĚNÍ PAROU A ODOLÁVÁ PÁRÁM PEROXIDU VODÍKU. SYSTÉM SPLŇUJE POŽADAVKY KLASIFIKACE ČISTÉ MÍSTNOSTI DLE TŘÍDY ISO 3. MIKROBIOLOGICKÁ REZISTENCE SYSTÉMU JE TŘÍDA 0 PODLE NORMY ASTM G 21-96. SYSTÉM JE KLASIFIKOVÁN DO TŘÍD B1, B5 A B10 PRO ZÓNU 4 DLE NORMY NF S 90-351.

KAZETOVÝ PODHLED - TYP 2 - OSTATNÍ PROSTORY
HYGIENICKY AKUSTICKÝ STROPNÍ SYSTÉM SE SOUČINITELEM ZVUKOVÉ ABSORPCE DLE KLASIFIKACE EN ISO 11654 $\alpha_w = 0,95$, (α 1250Hz =0,45, KLASIFIKACE SYSTÉMU DLE OBSAHU TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH SLOUČENIN ISO 16000-6, TŘÍDA VOC A+. ZAJIŠTĚNÍ KAŽETY POHODLÍ HYGIENICKÝCH KLUPŮ DRŽÍCÍCH KAZETU V RASTRU PROTI JEJÍMU VYPADNUTÍ PŘI ČIŠTĚNÍ.
SYSTÉM JE MONTOVÁN A DEMONTOVÁN S HORNÍ INSTALACÍ DESEK. PANELY SYSTÉMU MAJÍ JÁDRO HERMETICKY UZAVŘENO VE VODITELNÉ A PRACHOTĚSNÉ FÓLII ODPOVÍDAJÍCÍ NÍČIVOSTNÍ A ODOLÁVAJÍCÍ VĚTŠINĚ CHEMIKÁLIÍ. PANELY SYSTÉMU MAJÍ NATŘENOU ROVNOU BOČNÍ HRANU, TLOUŠŤKA PANELU 15 mm S OZMĚRNÝM PANELU 600x600 mm. SYSTÉMOVÝ ROŠT S ROVNOU HRANOU JE VYROBEN Z POZINKOVANÉ OCELI. VHODNÝ DO SCHOPNÝCH PROSTŘEDÍ. ZAŘAZEN DO KOROZIVNÍ TŘÍDY C1 DLE EN ISO 12944-2. PANELY MAJÍ NEHOŘLAVÉ VNITŘNÍ JÁDRO Z MINERÁLNÍ VLNY VYSOKÉ HUSTOTY S PODÍLEM NA ROSTLINNÉ BÁZI, TŘÍDY A2-S1 D0 DLE EN 13501-1. VIDITELNÝ POVRCH KAZETY JE POKRYT OMYVATELNOU HYGIENICKOU SKÉNOU TVANNOU V BÍLÉ BARVĚ, NEJBLÍŽŠÍ BAREVNÝ VZOREK NCS S 0502-Y. SVĚTELNÁ ODRAZIVOST 84 %. PANELY ODOLÁVAJÍ TRVALÉ RELATIVNÍ VLHKOSTI PROSTŘEDÍ DO 95 % PŘI 30°C DLE ISO 4611. POVRCH MÁ SCHOPNOST ODOLÁVAT NÍČIVOSTNÍM. JE ODOLNÝ PROTI BĚŽNÉMU HYGIENICKÉMU ČIŠTĚNÍ. ČIŠTĚNÍ PAROU A ODOLÁVÁ PÁRÁM PEROXIDU VODÍKU. SYSTÉM SPLŇUJE POŽADAVKY KLASIFIKACE ČISTÉ MÍSTNOSTI DLE TŘÍDY ISO 5. MIKROBIOLOGICKÁ REZISTENCE SYSTÉMU JE TŘÍDA 0 PODLE NORMY ASTM G 21-96. SYSTÉM JE KLASIFIKOVÁN DO TŘÍD B1 A B5 PRO ZÓNU 4 DLE NORMY NF S 90-351.

POZNÁMKA

1. VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ SH= SPODNÍHO LÍCE PODHLEDU OD ČISTÉ PODLAHY JE UVEDENA V MILIMETRECH.
2. KAŽDOU KAZETU PODHLEDU KOTVIT SPONAMI.
3. V MÍSTNOSTECH SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ BUDOU SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY PROVEDENY ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK IMPREGNOVANÝCH (VIZ LEGENDA).
4. V PŘÍPADĚ, ŽE SE LIŠÍ UMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL A VÝUSTEK VZT VE VÝKRESE PODHLEDU A VE VÝKRESECH DANÝCH PROFESÍ, PLATÍ UMÍSTĚNÍ VE STAVEBNÍM VÝKRESE PODHLEDU.
5. VEŠKERÉ SDK PODHLEDY BUDOU OPATŘENY OMYVATELNÝM A DESINFIKOVATELNÝM NÁTĚREM V MATNÉM PROVEDENÍ, POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
6. V MÍSTĚ ROZDÍLNÝCH VÝŠEK PODHLEDŮ BUDOU SVISLÁ PŘECHODOVÁ ČELA ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK.
7. SPODNÍ HRANA SDK PODHLEDŮ DOBÍHAJÍCÍCH K OKNŮM (KOTOVÁNO 2900) BUDE LÍCOVAT S OKENNÍM NADPRAŽÍM.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ODDĚL MÍSTNOSTI	m^2	PODHLED	S.H.	POZNÁMKA
603	FILTR PACIENTŮ	36,6	KAZETOVÝ – TYP 2	2600	
602	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,6	–	-	
622	INSTALAČNÍ PROSTOR	5,0	–	-	
604	ŠPINAVÝ FILTR ZAMĚSTNANCŮ – ŽENY	8,2	SÁDROKARTONOVÝ + KAZETOVÝ – TYP 2	2500, 2600	
605	HYGIENA ZAMĚSTNANCŮ – ŽENY	5,6	SÁDROKARTONOVÝ IMPREGNOVANÝ	2500, 2600	
606	WC ZAMĚSTNANCŮ – ŽENY	5,5	SÁDROKARTONOVÝ	2500	
607	ČISTÝ FILTR ZAMĚSTNANCŮ – ŽENY	6,4	SÁDROKARTONOVÝ + KAZETOVÝ – TYP 2	2500, 2600	
608	CHODBA	91,0	SÁDROKARTONOVÝ + KAZETOVÝ – TYP 2	2400, 2600, 2650	
609	SCHODIŠTĚ	21,6	–	-	
610	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	17,1	KAZETOVÝ – TYP 2	2600	
611	LOŽNICE	4,5	–	-	
612	INSTALAČNÍ PROSTOR	7,9	–	-	
613	SKLAD	5,1	KAZETOVÝ – TYP 2	2400	
614	PACIENTKA	11,5	SÁDROKARTONOVÝ + KAZETOVÝ – TYP 2	2400, 2600	
615	PŘÍPRAVNA ANESTEZIOLOGŮ	10,1	SÁDROKARTONOVÝ + KAZETOVÝ – TYP 2	2400, 2600	
616	PŘÍSTUP	2,0	SÁDROKARTONOVÝ	2400	
617	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,5	SÁDROKARTONOVÝ	2400	
618	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,8	SÁDROKARTONOVÝ	2400	
619	ÚKLID, ŠPINAVÉ PRÁDLO	10,0	KAZETOVÝ – TYP 2	2400	
620	PŘÍPRAVNA PACIENTŮ	12,0	KAZETOVÝ – TYP 1	2400	
621	OPERAČNÍ SÁL	33,8	TYP 3 – VLOŽENÁ ČISTÁ PROSTOR	2650	
622	SKLAD	5,7	SÁDROKARTONOVÝ + KAZETOVÝ – TYP 1	2400, 2600	
623	STERILNÍ SKLAD	11,7	SÁDROKARTONOVÝ + KAZETOVÝ – TYP 1	2500, 2600	
624	MYTÍ LÉKAŘŮ	8,0	KAZETOVÝ – TYP 1	2500	
625	OPERAČNÍ SÁL	44,9	TYP 3 – VLOŽENÁ ČISTÁ PROSTOR	2650	
626	SKLAD	12,0	SÁDROKARTONOVÝ + KAZETOVÝ – TYP 1	2600, 2900	
627	PŘÍPRAVA PACIENTŮ	12,0	KAZETOVÝ – TYP 1	2400	
628	DESKONTAMINACE	12,0	KAZETOVÝ – TYP 1	2400	
629	ČISTÝ FILTR ZAMĚSTNANCŮ – MUŽI	7,7	KAZETOVÝ – TYP 2	2400	
630	HYGIENA ZAMĚSTNANCŮ – MUŽI	6,7	SÁDROKARTONOVÝ IMPREGNOVANÝ	2400	
631	WC ZAMĚSTNANCŮ – MUŽI	2,0	SÁDROKARTONOVÝ	2400	
632	ŠPINAVÝ FILTR ZAMĚSTNANCŮ – MUŽI	9,1	KAZETOVÝ – TYP 2	2600	
633	ODDÝCHÁNÍ PO/OU SL	65,0	SÁDROKARTONOVÝ + KAZETOVÝ – TYP 2	2600, 2900	
634	ÚKLID KLOZETŮ	5,6	KAZETOVÝ – TYP 2	2600	
635	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	5,2	KAZETOVÝ – TYP 2	2400	

REVIZE - 07/2020

NSP KARVINÁ-RÁJ — DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Vydmuchov 2959/5, 734 12, Karviná Ráj

Autorizační razítko:

Schema:

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 43, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 430
medicoprojekt@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. VLADIMÍR KLINDERA
tel.: 541 211 430, 602 ...

Akce:
NsP Karviná
Výstavba operačních sálů a dospávacího pokoje

Zpracovatel části:	Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	PARE:
MEDICOPROJECT, s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 43, 616 00 BRNO, tel.: 541 211 430 E-mail: medicoprojekt@medicoproject.cz	Ing. VLADIMÍR KLINDERA	Ing. ANTONÍN RUŽIČKA	

Objekt (SO):	SO 01 - Stavební úpravy 6.NP křídla A	Datum:	Květen 2020
		Zakázkové číslo:	OPS-03-2020
Část PD:	Architektonicko-stavební řešení	Format:	1A4
		Stupeň:	D.P.S.
Příloha:	Půdorys 6.NP - podhledy	Měřítko:	1:50
		Číslo přílohy:	**D.1.1-5**