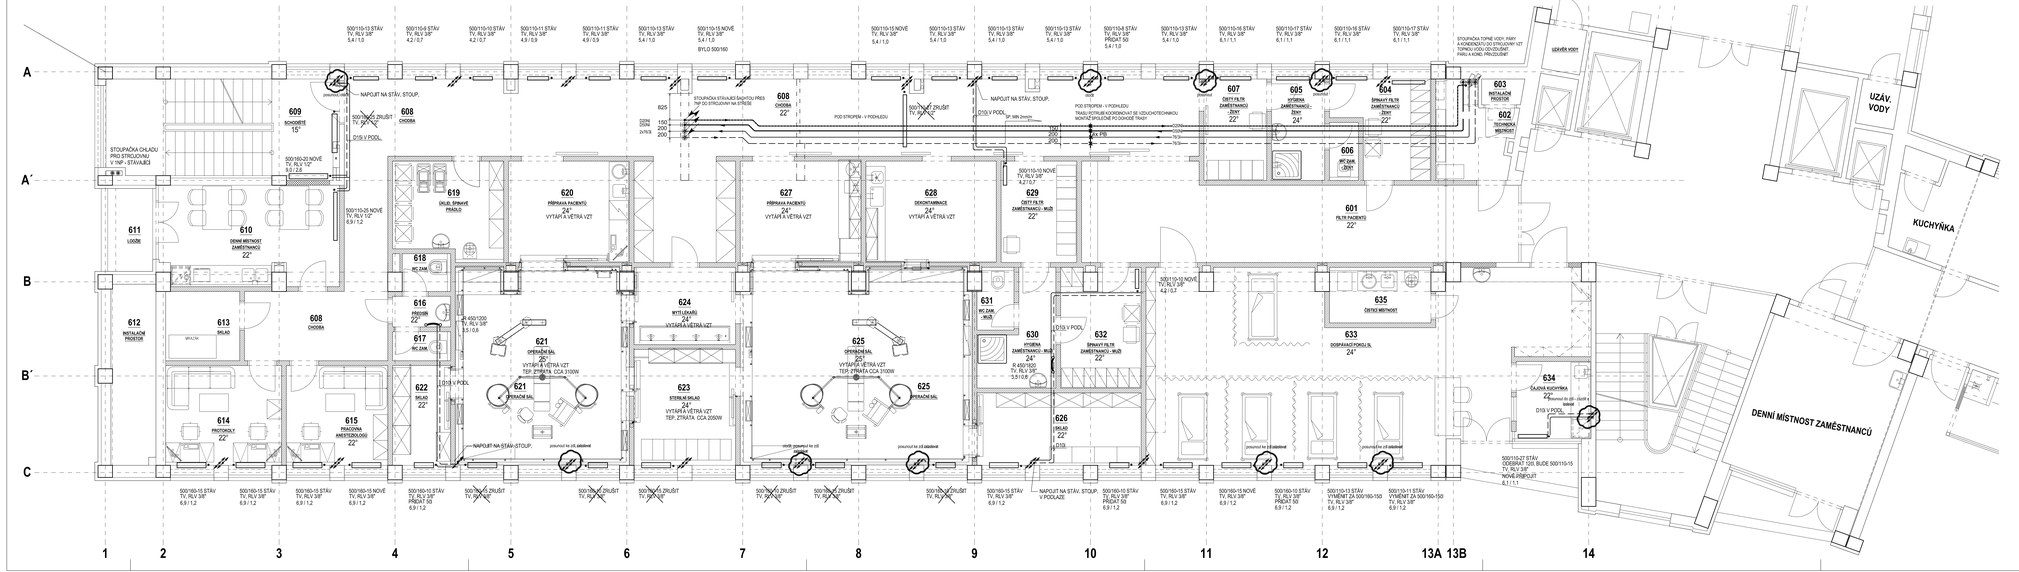

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	OZN. MÍSTNOSTI	m²
601	FILTR PACIENTŮ	39,0
602	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,6
603	INSTALAČNÍ PROSTOR	1,1
604	SPRAVNÝ FILTR ZAMĚSTNANCŮ – ŽENY	8,2
605	HYGIENA ZAMĚSTNANCŮ – ŽENY	5,6
606	WC ZAMĚSTNANCŮ – ŽENY	1,5
607	ČISTÝ FILTR ZAMĚSTNANCŮ – ŽENY	6,4
608	CHODBA	80,7
609	SCHODIŠTĚ	21,8
610	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	17,1
611	LOŽE	4,3
612	INSTALAČNÍ PROSTOR	7,8
613	SKLAD	5,1
614	PROTOKOLY	11,5
615	PRACOVNA ANESTEZIOLOGŮ	19,1
616	PŘEDSÍŇ	2,0
617	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,5
618	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,6
619	ÚKLID, ŠPINAVÉ PRÁDLO	19,0
620	PŘÍPRAVNA PACIENTŮ	12,0
621	OPERAČNÍ SÁL	33,8
622	SKLAD	5,7
623	STERILNÍ SKLAD	11,7
624	WYT. ÚSARU	3,7
625	OPERAČNÍ SÁL	44,9
626	SKLAD	12,0
627	PŘÍPRAVNA PACIENTŮ	12,0
628	DEKONTAMINACE	12,9
629	ČISTÝ FILTR ZAMĚSTNANCŮ – MUŽI	7,7
630	HYGIENA ZAMĚSTNANCŮ – MUŽI	6,7
631	WC ZAMĚSTNANCŮ – MUŽI	2,0
632	SPRAVNÝ FILTR ZAMĚSTNANCŮ – MUŽI	9,1
633	DOSPÍVÁNÍ POHOTOVÍ SL	68,8
634	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	5,6
635	ČISTÉ MÍSTNOSTI	5,3

powered

ÚPRAVA DENOČNÝCH STÁV. STOUPAČEK – V RÁMCI PODLAZÍ A PODHLEDU UŘEZAT A POSUNOUT KE ZDI - NAVÁŘET NOVÉ POTRUBÍ PŘÍPADNÉ OTVORY, ÚPRAVY I STÁVAJÍCÍ IMPLEMENTOVÁNÍ TĚLES. DENOČNÍ STOUPAČKY ZAKOLÍNOVAT DO GIPSOVÉHO PLIŠŤ 0,3m

SYSTÉM VYTÁPĚNÍ JE STÁVAJÍCÍ, 2-OKRUHY - SZ, JV, TOPNÁ VODA CENTRÁLNĚ REGULOVANÁ PRO CELÝ OBJEKT, SYSTÉM MAX. 80/60°C.
NA TĚLESECH 75/65°C.
PŘI MONTÁŽI NOVÝCH ROZVODŮ STÁVAJÍCÍ ÚTLUMOVÉ RADIÁTORY 500/110 A 500/160, VŽDY NOVÁ DEKONTOVAT, OPRAVIT, OZDOUŘIT. NOVÉ NAVŘÍT A NAMONTOVAT ZPĚT - PO STAVEBNÍ ÚPRAVĚ STĚNY.
NEKTERÁ TĚLESA V OSI DEKONTOVAT BEZ NAPOJENÍ - VYTÁHT VZT, ČLÁNKY POUŽÍT NA ÚPRAVU/VÝMĚNU TĚLESA, PŘÍPADNĚ NA NOVÉ DOPLNĚNÁ.
NEKTERÁ TĚLESA UPRAVIT (V ČNÁ/ČNÁ) ODZTUHOST, PŘÍPADNĚ PŘEVÁT ČLÁNKY.
NEKTERÁ TĚLESA VYTMÁČNÁ(JSOU NOVÁ STÁVAJÍCÍ TYPU - ROUŽÍT DEMONTOVANÉ ČLÁNKY.
NA VŠECH TĚLESECH SVOU TERMOSTATICKOU HLAVICI, STÁVAJÍCÍ ZATÁHNOUT NA NOVÁ TĚLESA, TV I ŠROUBENÍ STEJNÝCH TYPŮ OVENTROP

ROZVOD POTRUBÍ BUDE ČÁSTEČNĚ ÚPRAVEN, NEKTERÉ ODBOČKY K TĚLESŮM JSOU NOVÉ, POTRUBÍ ODZELENÉ, SPOJE SVAŘOVÁNÍM.
POTRUBÍ V PODLAHOVÉ SESTAVĚ 3cm MINERALNÍ PLŠŤ, UZAVŘENÁ SESTAVA

PO MONTÁŽI SYSTÉM PROPLACHOVAT, TLAKOVÉ OZKOUŠET A SEŘÍDIT, PROVEST TOPNOU ZKOUŠKU 72h.

TRASY ROZVODŮ KOORDINOVAT DLE KOORDINAČNÍHO VÝKRESU DOLOŽENÉHO GP

LEGENDA ČAR :

———	OT-TOPNÁ VODA MAX. 75°C
- - - - -	OT-ZPĚTNÁ VODA MAX. 55°C
—·—·—	CHL. VODA NÁBĚH 9°C
— — —	CHL. VODA ZPĚTNÁ 12°C
———	PÁRA 2,0bar
▬▬▬▬	KONDENZÁT Z PÁRY

VZDÁLENOSTI ULOŽENÍ :

POTRUBÍ MAX. (VODOROVNÝ ROZVOD)
TŘMENY: 24-65m

D15 - 1,2m	
D20 - 1,6m	
D25 - 1,8m	
D32 - 2,3m	
D40 - 2,9m	
D50 - 69 - 3,5m	
D65 - 89 - 4,5m	

OZNAČENÍ TĚLES:

500/160-15 STÁV — VÝKON/TLOUŠŤKA/POČET ČL. STÁVAJÍCÍ/NOVÉ/OPRAVA
TV, RLV 3/8" — TERMOSET/VENTIL STÁV./OVENTROP RF V6 (RF V9)
5,4 / 1,0 — SROUBENÍ REGULACNÍ OVENTROP COMBI 3
PŘIZNAČENÝ/NOVÉ REGULACE TV / ŠROUB. DOREGULOVAT PŘI TOPNÉ ZKOUŠCE

REVIZE - 07 / 2020

NSP KARVINÁ-RÁJ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Vybrežní 595/3, 734 01 Karviná Ráj

Autorizační razítko:

Schema:

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kotlova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 420
medicoprojekt@medicoprojekt.cz
http://www.medicoprojekt.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. VLADIMÍR HLADEŠA
Ing. LUBOŠ HAVEL

Akce: **NsP Karviná**
Výstavba operačních sálů a dospávacího pokoje

Zpracovatel části:	Zodpovědný projektant	Vypracoval	PARE:
TOPNÁ KLIMA, spol. s r.o.	ING. IVO ŠTASTNÝ	ING. IVO ŠTASTNÝ	
Objekt (SO):	SO 01 - Stavební úpravy 6NP křídla A	Datum	Květen 2020
		Základové čísla:	DPS-03-2020
Část PD:	Zařízení pro vytápění staveb	Formát:	12A4
		Stupeň:	D.P.S.
Příloha:	PŮDORYS 6NP	Měřítko:	Tato výkresu:
		1:50	**D.1.5-02**