


MS

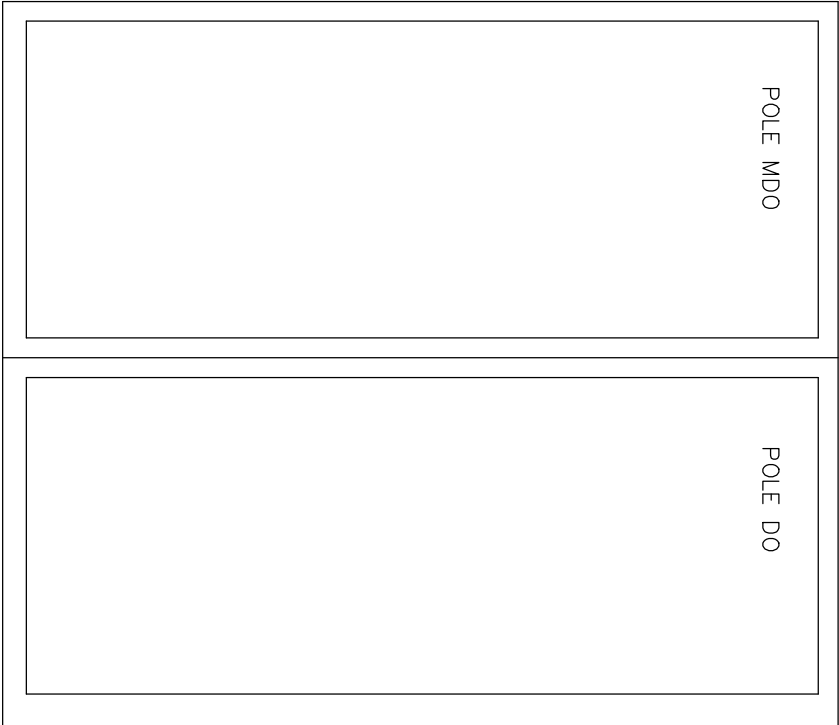

Druh rozvaděče
Rozměry rozvaděče
Zkratová odolnost
Krytí
Přívod
Vývod
Barva
Požární odolnost dveří

oceloplechový skříňový PO s EI 15 SmdP1
595x1880 + 810x1880
Iks 10kA
IP41/21
vrchem
vrchem
bílý komaxit
EI 15 SndP1

Proudová soustava 3NPE AC 50Hz 400V/TN–C–S
Navržená ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000–4–41ed.3
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí : izolací
kryty , přepážkami
Ochrana při poruše před dotykem neživých částí :
– při poruše automatickým odpojením
– doplňková ochrana – proudovými chrániči
– doplňujícím ochranným pospojováním
Prostředí dle ČSN 332000–5–51 ed.3 Z2 – samostatná příloha

UPOZORNĚNÍ :
přepínač sítí MDO–DO QM4 přepnout do příslušné polohy pouze v případě poruchy automatického
přínání sítí.
Přepnutí provést až po vypnutí vypínačů QM3.1,3.2,3.3. Po odstranění poruchy přepnout QM4 do nulové polohy
a teprve poté sepnout vypínače QM3.1,3.2,3.3. , tím se zprovozní automatické přepínání sítí.
Sítě MDO a DO musí být v poli DO sfázovány.

Bezpečnostní tabulky:
0102 – POZOR NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNĚ
4301 – NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝM PŘÍSTROJEM
0123 – POZOR, POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM QF01,02

Poznámka :
centrál stop tlačítko a signálky provozních stavů instalovat
do skřínky MS vedle rozvaděče.
Přístroje instalovat odděleně podle funkčních celků a v každé
skupině ponechat prostorovou rezervu pro dodatečnou montáž.
Mezi polem MDO a DO instalovat přepážku
Mezi polem MDO a DO budou přípojnice PE a N propojeny
rozebíratelnými proporcí.

GENERALNÍ PROJEKTANT: HAMPROZI s.r.o. www.hamrozi.cz		HAMROZI s.r.o., Třinec, Staré Město, Polní 411 sídlo: Polní 411, 739 61 Třinec provozovna: Jablunkovská 50, 737 01 Český Těšín telefon, e–mail: +420 558 324 154, info@hamrozi.cz		ČÍSLO PARÉ:
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing.David Šotkovský			DATUM: červenec 2020
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.Jiří Konečný			
VYPRACOVAL	Ing.Jiří Konečný			
INVESTOR STAVBY	Nemocnice s poliklinikou Karviná–Řd, příspěvková organizace, IČO: 00844853			
MÍSTO STAVBY	Masarykova třída 900, 735 14 Orlová			
NÁZEV STAVBY:	ROZŠÍŘENÍ GASTRO AMBULANCE ORLOVÁ			
STAVEBNÍ OBJEKT	S001 – LŮŽKOVÁ ČÁST a LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH			
ČÁST	D.1.4.d ELEKTROINSTALACE			
OBSAH:	Rozvaděč RH–G			
		ČÍSLO ZAKÁKY		2020t0766
		ČÍSLO ARCHIVU		142020
		POČET A4		20xA4
		STUPEŇ		PDSP + PDPS
		ČÍSLO DOKUMENTU		142020–s001–D.1.4.d. 07
		MĚŘÍTKO:		Číslo vykresu: D.1.4.d. 07