

VÝŠETŘOVNA 1


MYČÍ MÍSTNOST

VÝŠETŘOVNA 2

LEGENDA:

- EPS** ANALOGOVÁ ÚSTŘEDNA EPS
3072 adres
- B** TLAČÍTKO PRO ODBLOKOVÁNÍ DVEŘÍ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ ADRESOVATELNÝ
- OPTICKO-KOUŘOVÝ HLÁSIČ ADRESOVATELNÝ
- TEPELNÝ HLÁSIČ ADRESOVATELNÝ
- SIGNÁLNÍ SVÍTIDLO
- OPTICKO-AKUSTICKÁ SIGNALIZACE
- VSTUPNÍ / VÝSTUPNÍ PRVEK OSMINÁSOBNÝ
- ZÁLOHOVANÝ ZDROJ 24V-DC/5A
+ AKU. TYP: 2x ACC 12V/17Ah certifikát CPD
- KABEL 2x2x0,8 S FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU
S TŘÍDOU REAKCE NA OHĚŇ B2ca s1 d0.
- KABEL 2x2x0,8 S FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU
S TŘÍDOU REAKCE NA OHĚŇ B2ca s1 d0

ČÍSLOVÁNÍ HLÁSIČŮ

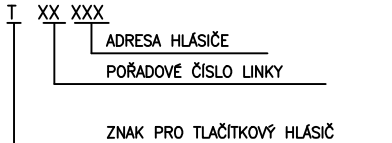


POZNÁMKA: 1K... OZNAČENÍ PRO 1 KRUHOVOU LINKU

POZNÁMKA:

ROZVODY K HLÁSIČŮM EPS NAVRŽENY KABELM 2x2x0,8 S FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU S TŘÍDOU REAKCE NA OHĚŇ B2ca s1 d0.
ROZVODY EPS K OVLÁDACÍM ZAŘÍZENÍM NAVRŽENY KABELM S FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU 2x2x0,8 S TŘÍDOU REAKCE NA OHĚŇ B2ca s1 d0. KABELY JSOU ULOŽENY V PŘEVÁŽNĚ MÍŘE V ELEKTRO-INSTALAČNÍCH ŽLABECH A TRUBKÁCH A POŽÁRNĚ-ODOLNÉ KABELY NA ÚLOŽNĚ (ZÁVĚSNĚ) OCEĽ KONSTRUKCI, KTERÁ ZAJISTÍ STABILITU KABELOVÉHO ROZVODU NEJMÉNĚ PO DOBU TŘÍDY JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOSTI.
TLAČÍTKO OZN. "B" JE PRO ODLOKOVÁNÍ DVEŘÍ V NOUZOVÉM PŘÍPADĚ. AUTOMATICKÉ HLÁSIČE EPS UMÍSTĚNY PŘÍMO NA STROPNÍ KONSTRUKCI RESP. NA PODHLEDU. TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE UMÍSTĚNY VE VÝŠÍ cca1,4m NAD PODLAHOU.
PROVEDENÍ EPS MUSÍ ODPOVÍDAT NÁVODUM PRO MONTÁŽ, UVEDENÍ DO PROVOZU A ÚDRŽBU VYDANÉ VÝROBCEM ZAŘÍZENÍ!
PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽOVÁNÍ EPS ROZVODŮ S OSTATNÍ EL. INSTAL. NUTNO DODRŽET ČSN 33 2000-5-52.

0,000 = PODLAHA 6NP

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		HAMROZI s.r.o., Třinec, Staré Město, Polní 411		ČÍSLO PARÉ:	
		sídlo: Polní 411, 739 61 Třinec			
		provozovna: Jablunkovská 50, 737 01 Český Tešín			
		telefon, e-mail: +420 558 324 154, info@hamrozi.cz			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. David ŠOTKOVSKÝ				
VYPRACOVAL	Valter Novák				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Martin Poloch				
INVESTOR STAVBY	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj příspěvková organizace, IČO: 00844853				
MÍSTO STAVBY	Masarykova třída 900, 735 14 Orlová				
NÁZEV STAVBY:					
ROZŠÍŘENÍ GASTRO AMBULANCE ORLOVÁ					
STAVEBNÍ OBJEKT	S001 – LŮŽKOVÁ ČÁST a LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH				
ČÁST	D.1.4.e ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE				
OBSAH:	PŮDORYS 6.NP-NOVÝ STAV				
			ČÍSLO ZAKÁKY	20Za10766	
			ČÍSLO ARCHIVNÍ	142020	
			POČET A4	A2 (630x420 mm)	
			STUPEŇ	PDSP + PDPS	
			ČÍSLO DOKUMENTU	142020-S001-D.1.4.e	
			MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	
			1:100	D.1.4.e.04	