

± 0,000 = 269,48 m n.m. BpV

TABULKA ZMĚN

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	././2017	-
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY

PAVILON "L" - STAVEBNÍ ÚPRAVY



HLAVNÍ PROJEKTANT ING. ARCH. TOMÁŠ JANČA		ARCHITKT ING. ARCH. Martin CHVÁLEK, MBA	PROJEKTANT ING. JOSEF NEZVAL	VYPRACOVAL ING. JOSEF NEZVAL	ATELIER 38 s.r.o. Pozbátova 142/20 702 00 OSTRAVA	ICO: 25669343 tel.: 608 814 526 email: atelier38@atelier38.cz	
OBJEDNATEL Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava			STAVEBNÍ OBJEKT SO 01 - Stavební úpravy pavilonu "L"		ČÁST D.1-01-5 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	STUPĚŇ DPS	DATUM 07/2018
					MĚŘITKO -	FORMAT A4 1x A4	

NÁZEV VÝKRESU


ROZVADĚČ RHD

ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍSLO ZAKÁZKY
ČÍSLO VÝKRESU REVIZE	17-035-5
D.1-01-5/12	


TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o., BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASÍ ODPŮVĚDNÉHO ZASTUPCE FIRMY ATELIER CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ K DALŠÍMU POUŽITÍ

Adresy a kontakty ATELIER38 KANCELÁŘ: POŘÁZKOVÁ 142/20, 702 00 OSTRAVA 1, TEL.: 608 814 526, E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ – ATELIER SOLNÁ 13, 746 01 OPAVA, TEL: 774 383 393, E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ

Adresy a kontakty CHVÁLEK ATELIER s.r.o. ADÁPKOVA 104/12, 702 00 OSTRAVA 1, TEL.: 999693250, E-MAIL: info@chvialekstudio.cz, IČO: 61726974

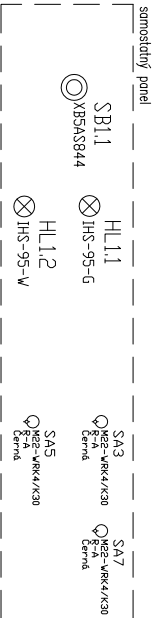




3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S



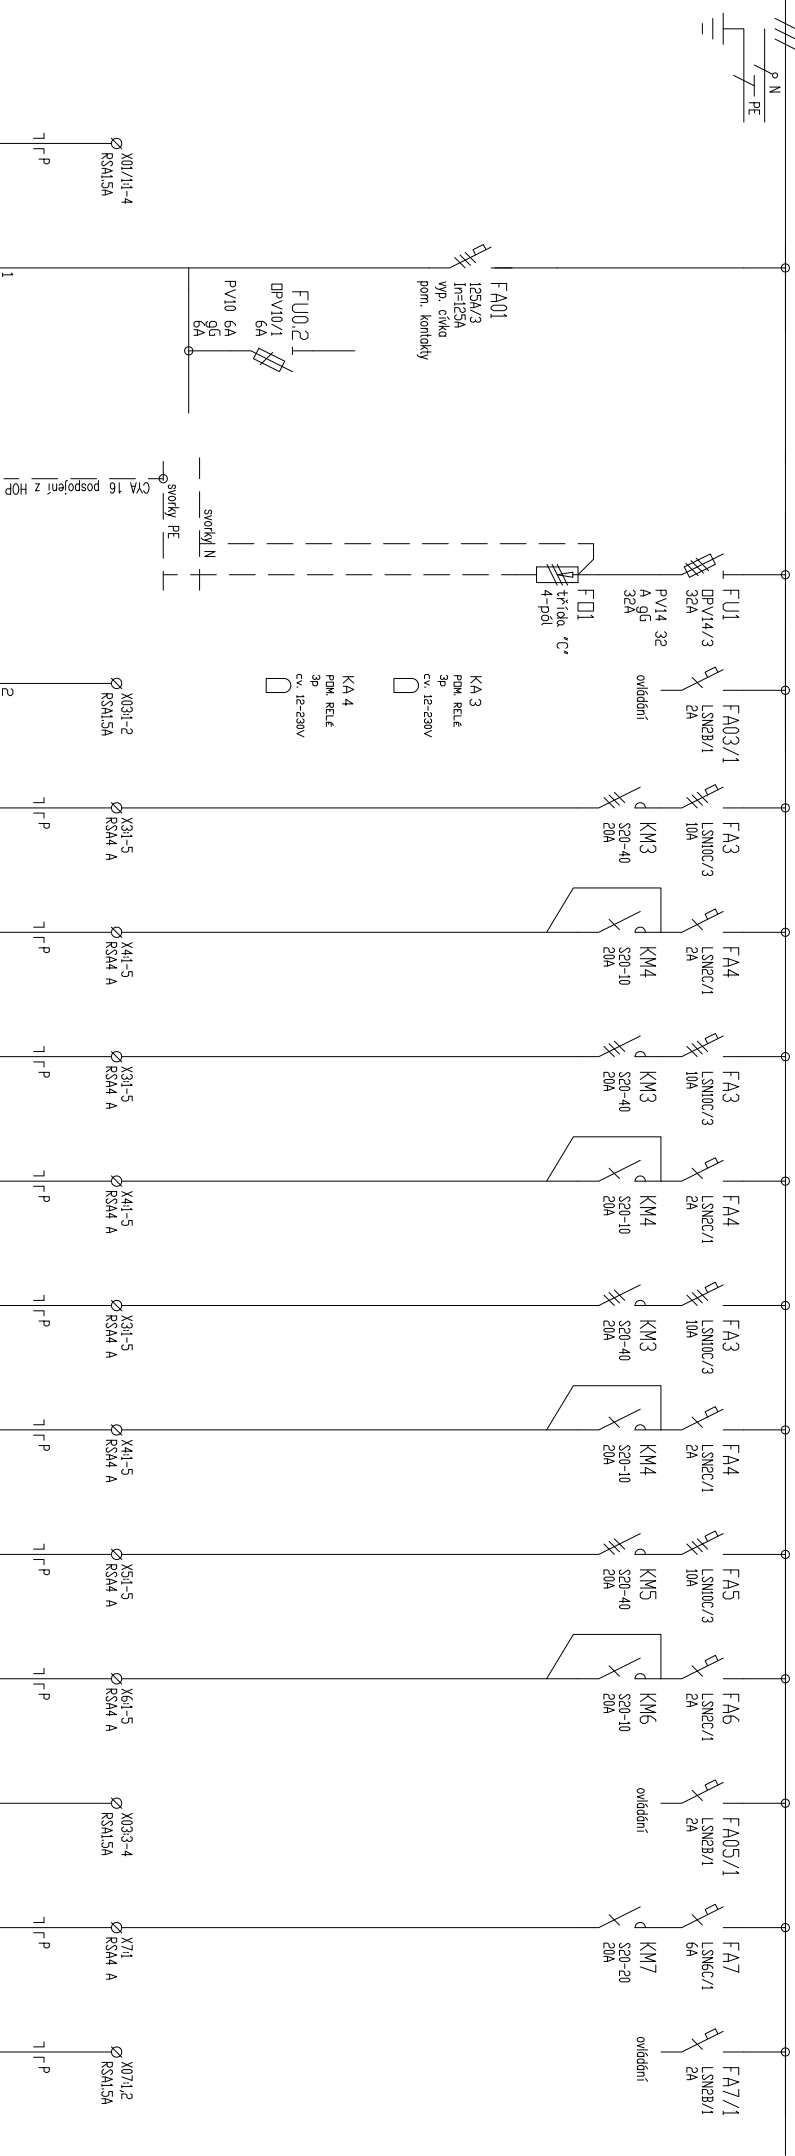


	02
WLS	WLS
2xPřátulár 2xLS	Přátulár 3x5x25
signál TOTAL STOP z RH	přívod z HR00 poutin N

	3	4	3	4	3	4	5	6		7	
WLS	WLS	WLS	WLS	WLS	WLS	WLS	WLS	WLS	WLS	WLS	
dod EPS	Přátulár 5xLS	Přátulár 5xLS	Přátulár 5xLS	Přátulár 5xLS	Přátulár 5xLS	Přátulár 5xLS	Přátulár 5xLS	Přátulár 5xLS	dod EPS	Přátulár 30x25	dod EPS
ovládní EPS	VZT pož. ventilátor 4mp	Klapka	VZT pož. ventilátor 4mp	Klapka	VZT pož. ventilátor 4mp	Klapka	VZT pož. ventilátor 3mp	Klapka u ventilátoru	ovládní EPS	VZT pož. ventilátor 3mp	ovládní EPS

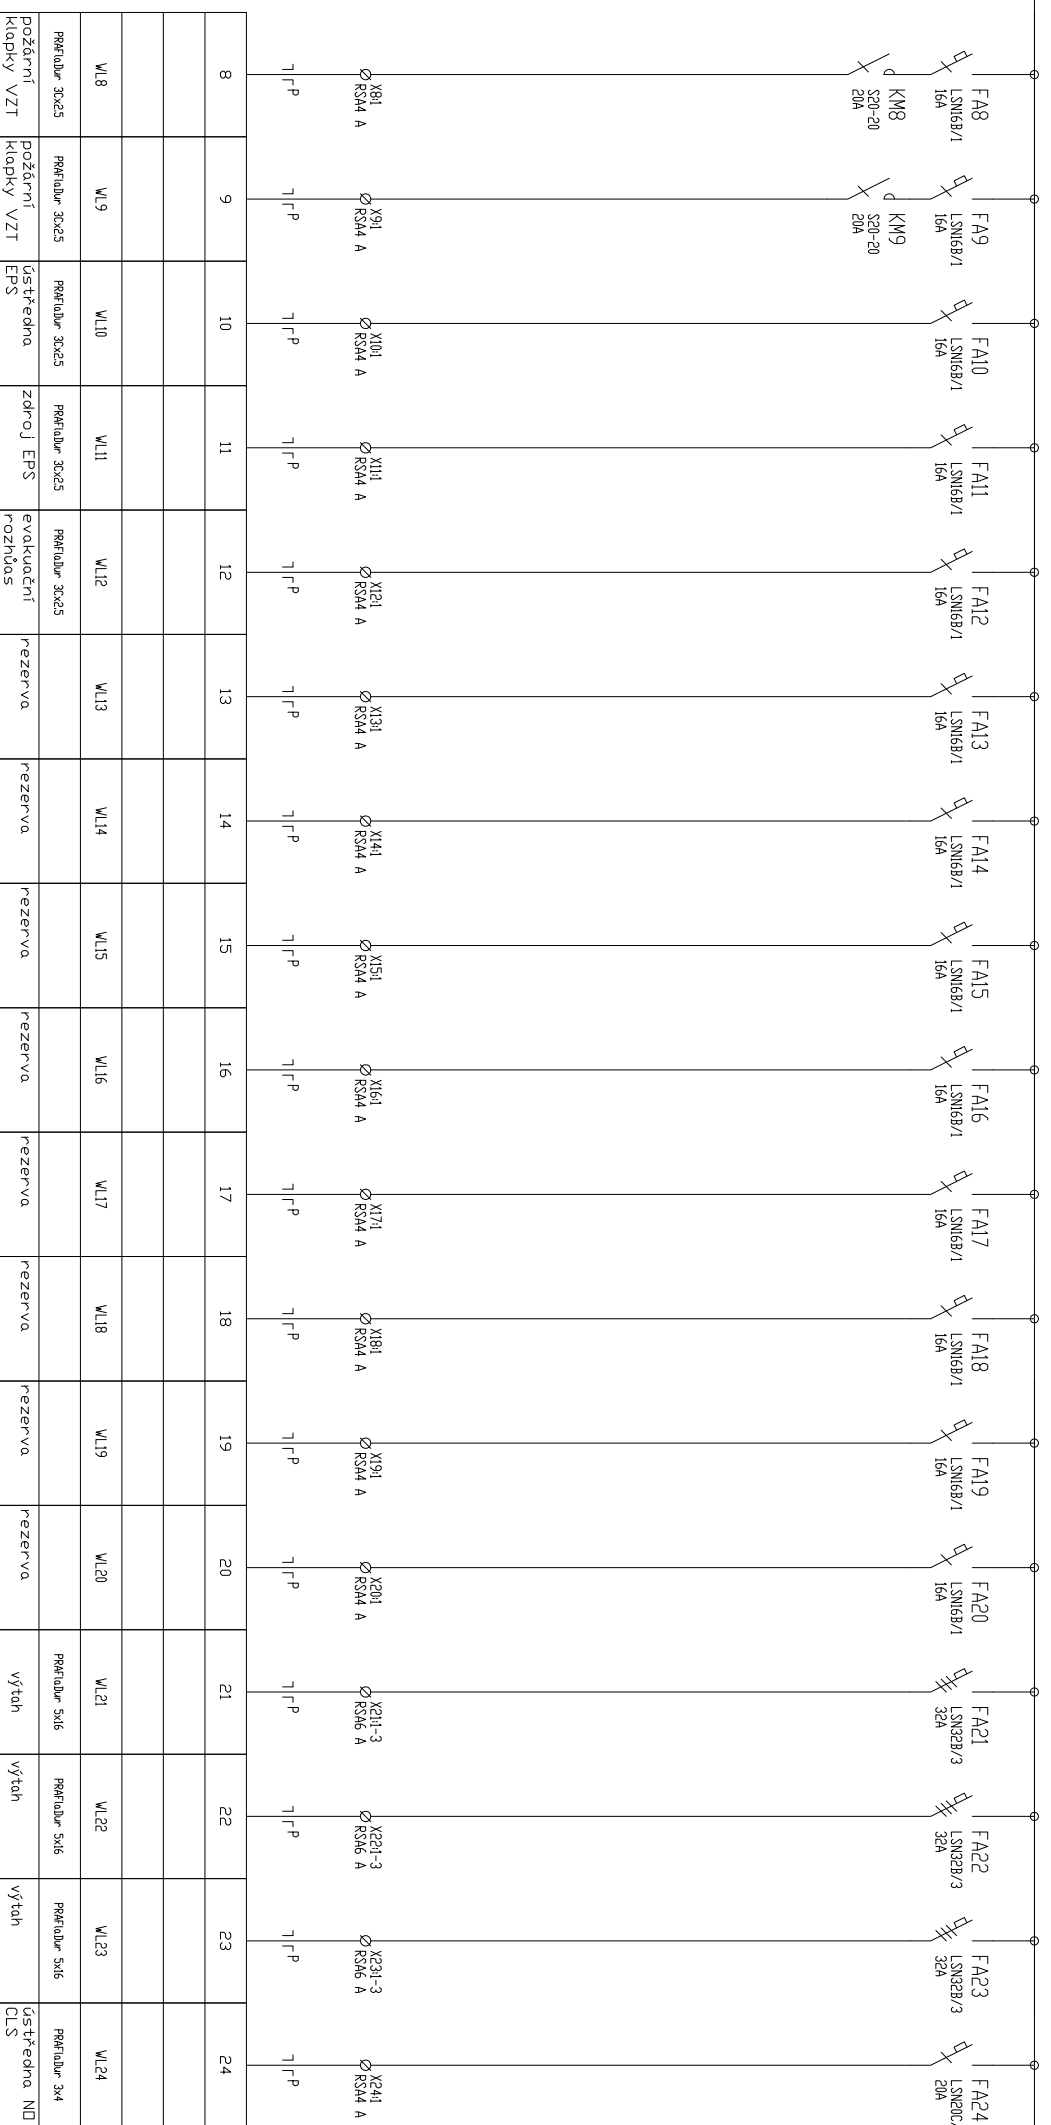

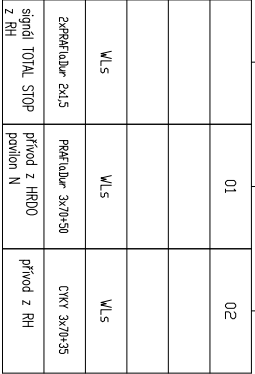[illegible]

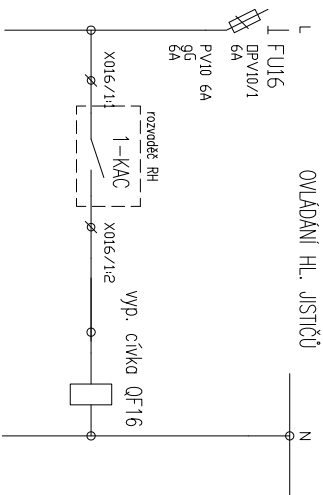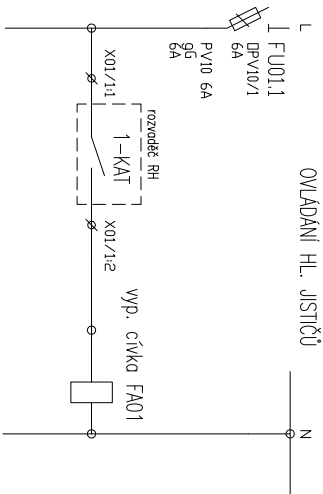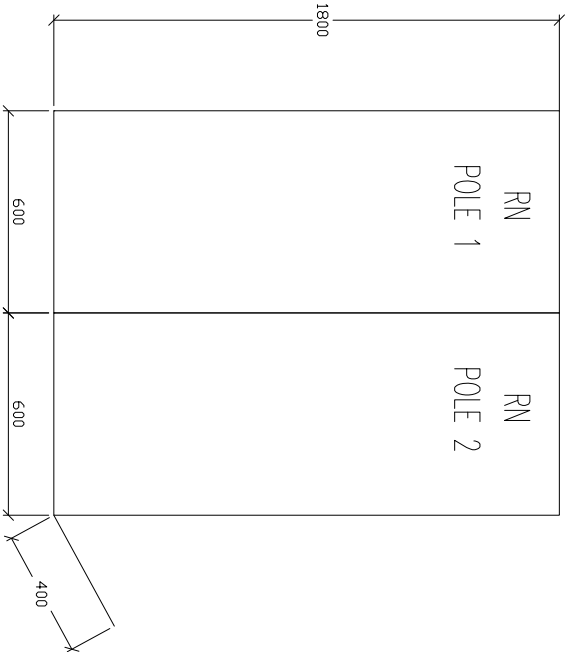

POZNÁMKA

PŘÍSTROJE OPATŘENY ŠTÍTKY POPISŮ POLOH A FUNKCÍ
PROTIPOŽÁRNÍ ODDĚLOUST POLE Č.1 EI30 DP1, DVEŘE EI15 DP1

TYP PROVEDENÍ:
KRYTÍ V UZAVR. STAVU:
KRYTÍ V OTEVR. STAVU:
ROZMERY:
DELENÍ:
NATER:
OBSLUHA:
PRIVODK(Y):
VÝVODY:

SKŘÍŇOVÝ V PROVEDENÍ EI 30DP1
IP 40
IP 20
2000x500x400 mm
1 POLE
TYPOVÝ – RAL 7035
PRAC. POUČENÝMI
SHORA
NAHORU