


ČÍSLOVÁNÍ HLÁSIČŮ

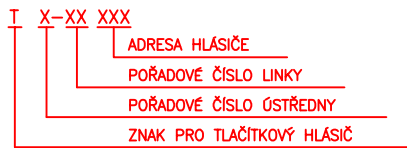

POZNÁMKA: 1K... OZNAČENÍ PRO 1 KRUHOVOU LINKU

ROZVODY K HLÁSIČŮM EPS NAVRŽENY KABLEM 1x2x0,8 BEZ FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU. KABELY JSOU ULOŽENY V PŘEVÁŽNÉ MÍŘE V PODHLEDECH. AUTOMATICKÉ HLÁSIČE EPS UMÍSTĚNY PŘÍMO NA STROPNÍ KONSTRUKCI RESP. NA PODHLEDU. PROVEDENÍ EPS MUSÍ ODPOVÍDAT NÁVODŮM PRO MONTÁŽ, UVEDENÍ DO PROVOZU A ÚDRŽBU VYDANÉ VÝROBCEM ZAŘÍZENÍ! PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽOVÁNÍ EPS ROZVODŮ S OSTATNÍ EL. INSTAL. NUTNO DODRŽET ČSN 33 2000-5-52.

- EPS** ANALOGOVÁ ÚSTŘEDNA EPS
ANALOGOVÁ – 512 adres
- NAHRADNÍ ZDROJ + KRYT**
TYP: ACC 2x 12V/38Ah
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ ADRESOVATELNÝ**
KRYTÍ: IP43
- OPTICKO-KOUŘOVÝ HLÁSIČ ADRESOVATELNÝ**
KRYTÍ: IP43
- TEPELNÝ HLÁSIČ ADRESOVATELNÝ**
KRYTÍ: IP43
- SIGNALNÍ SVÍTIDLO**
KRYTÍ: IP 40
- MAJÁK SE SÍŘENKOU, 24V, 6mA**
KRYTÍ: IP 54
- 925** VSTUPNÍ / VÝSTUPNÍ PRVEK ČTYŘNÁSOBNÝ
KRYTÍ: IP40
- ZD** ZÁLOHOVANÝ ZDROJ 24V-DC/5A
+ AKU. TYP: 2x ACC 12V/17Ah certifikát CPD

KABEL 1x2x0,8 BEZ FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: HAMROZI s.r.o., Třinec, Staré Město, Polní 411		ČÍSLO PARÉ:	
HAMROZI s.r.o. www.hamrozi.cz		sídlo: Polní 411, 739 61 Třinec provozovna: Jablunkovská 50, 737 01 Český Těšín telefon, e-mail: +420 558 324 154, info@hamrozi.cz	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. David ŠOTKOVSKÝ		
VYPRACOVAL	Valter Novák		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Valter Novák		
INVESTOR STAVBY	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ: 00844853	RAZÍTKO AUTORIZOVANÉ OSOBY	
MÍSTO STAVBY	Karviná – Ráj, Vydumchov 399/5, PSČ 734 01	ČÍSLO ZAKÁKY	21Za10752
NÁZEV STAVBY:	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO URGENTNÍHO PŘÍJMU	ČÍSLO ARCHIVNÍ	102021
STAVEBNÍ OBJEKT	S001– REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO URGENTNÍHO PŘÍJMU	POČET A4	A2 (594x420 mm)
ČÁST	D.1.7 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE	STUPĚŇ	PDOS + PDPS
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV	ČÍSLO DOKUMENTU	102021–S001–D.1.7.00
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1:100	D.1.7.03