


LEGENDA ČAR :


- CHL. VODA (SMĚS) NÁBĚH 7°C
- CHL. VODA (SMĚS) ZPĚTNÁ 12°C
- TOPNÁ VODA PRO VZT MAX. 80°C
- ZPĚTNÁ VODA PRO VZT 60°C

SCHEMA ZAPOJENÍ JEDNOTIEK VZT

DETAIL PŘIPOJENÍ VZT OHŘÍVAČE

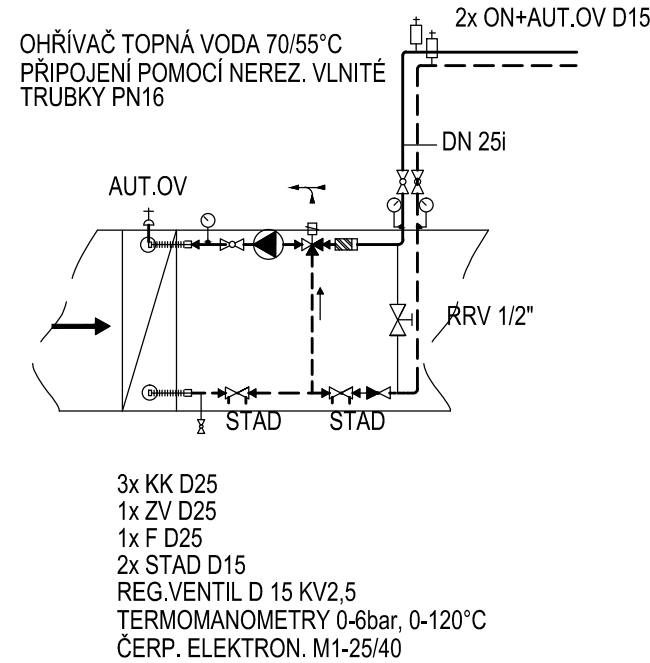


DETAIL PŘIPOJENÍ VZT CHLADIČE

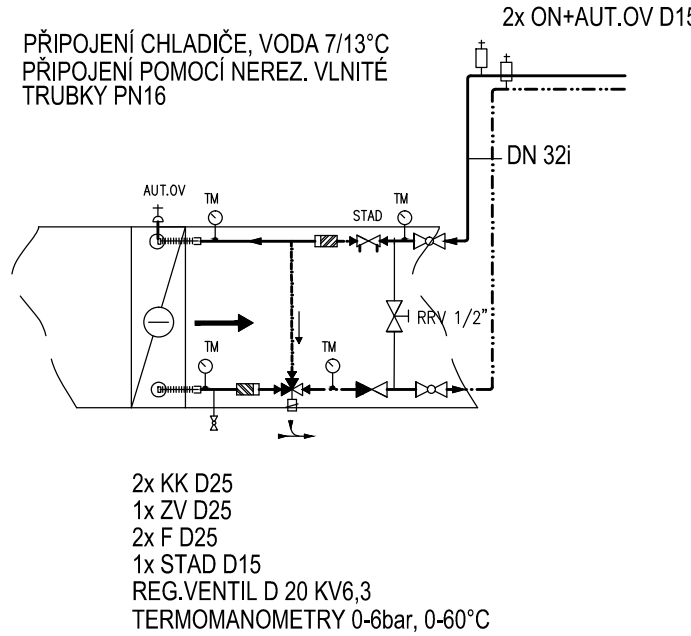

ROZDĚLOVAČ - SBĚRAČ

IZOLOVAT 5cm KAUCŮK - NALEPIT

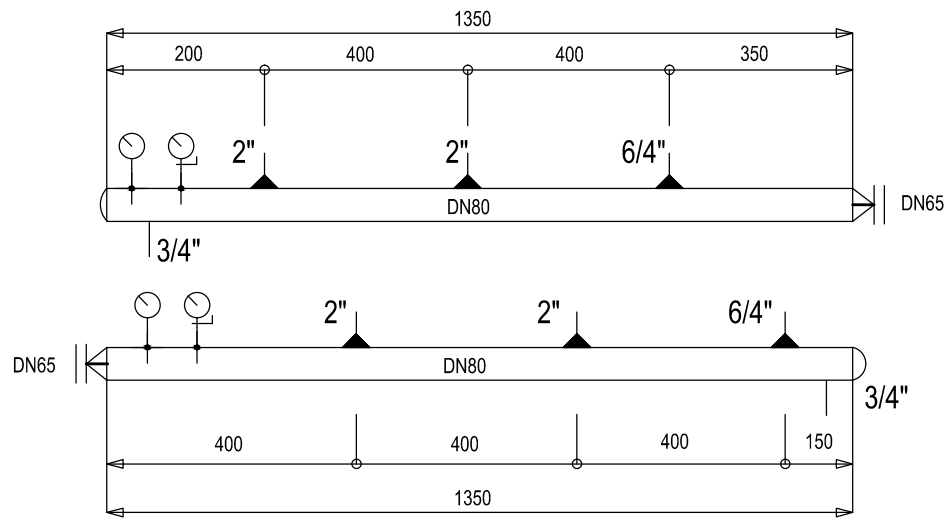

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník: NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov	Autorizační razítko:	Schema: ENERGOBLOK
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA		

Akce: NsP Havířov - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B	±0,000=276,94 Bpv
---	-------------------

Zpracovatel části: TOP-KLIMA, SPOL. S R.O. SKRYJOVA 4, 61400 BRNO	Zodpovědný projektant Ing. IVO ŠTÁSTNÝ	Vypracoval Ing. IVO ŠTÁSTNÝ	PARE:
Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B	DATUM: ZAKÁZK. ČÍSLO:	DATUM: ZAKÁZK. ČÍSLO:	Prosinec 2021 DPS-05-2021
Část PD: Zařízení pro vytápění staveb	Formát Stupeň	Formát Stupeň	5A4 D.P.S.
Příloha: SCHÉMATÁ	Měřítko Číslo přílohy	Měřítko Číslo přílohy	--- D.1.4-6