ATELIÉR EMMET, s.r.o.
Otická 317/32, 746 01 Opava, CZ
IČ: 277 89 594
DIČ: CZ 277 89 594

TABULKY
HLINÍKOVÉ VÝROBKY

Akce: list č. 01

Slezská nemocnice v Opavě

PAVILON T - ONKOLOGIE

POL.	SCHEMA	ROZMĚR – POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	EXTERIÉR	CELK.	POZNÁMKY
AI 01	 Ud = max 1,2 W/m2 K	**AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ DVEŘE TELESKOPICKÉ HLINÍKOVÉ** **STAVEBNÍ OTVOR: 2000/2285mm** min. světlost průchozího otvoru: 1100/2000mm ZVĚTŠENÝ OBVODOVÝ RÁM – KZS 160mm !! SKLO PRŮHLEDNÉ, POLEP SKLA OSTATNÍ PARAMETRY – viz OBECNÝ POPIS UZAMYKATELNÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO NAPOJENY NA EPS		1				1	BARVA RAL 5012 POLEP SKLA dle Vyhl. 398/2009 Sb. INTEGROVANÝ NÁHRADNÍ ZDROJ ZAJIŠŤUJÍCÍ PRŮCHOD TĚMITO DVEŘMI I V PŘÍPADĚ VÝPADKU PROUDU
AI 02	 Ud = max 1,2 W/m2 K	**AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ DVEŘE TELESKOPICKÉ HLINÍKOVÉ** **STAVEBNÍ OTVOR: 2000/2285mm** min. světlost průchozího otvoru: 1100/2000mm ZVĚTŠENÝ OBVODOVÝ RÁM – KZS 160mm !! SKLO PRŮHLEDNÉ, POLEP SKLA OSTATNÍ PARAMETRY – viz OBECNÝ POPIS UZAMYKATELNÉ, BEZPEČNOSTNÍ A IZOLAČNÍ SKLO NAPOJENY NA EPS		1				1	BARVA RAL 5012 POLEP SKLA dle Vyhl. 398/2009 Sb. INTEGROVANÝ NÁHRADNÍ ZDROJ ZAJIŠŤUJÍCÍ PRŮCHOD TĚMITO DVEŘMI I V PŘÍPADĚ VÝPADKU PROUDU
AI 03	 VNITŘNÍ DVEŘE	**AUTOMATICKÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE TELESKOPICKÉ HLINÍKOVÉ** **STAVEBNÍ OTVOR: 2000/2285mm** min. světlost průchozího otvoru: 1100/2000mm SKLO PRŮHLEDNÉ, POLEP SKLA OSTATNÍ PARAMETRY – viz OBECNÝ POPIS UZAMYKATELNÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO			1			1	BARVA RAL 5012 POLEP SKLA dle Vyhl. 398/2009 Sb. V PŘÍPADĚ VÝPADKU PROUDU SE DVEŘE AUTOMATICKY OTEVŘOU A ZŮSTANOU V OTEVŘENÉ POLOZE
AI 04	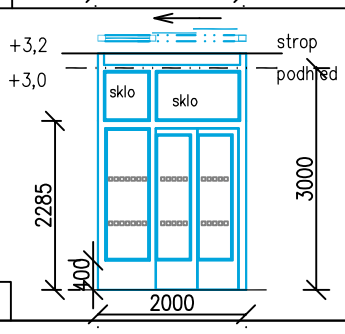 VNITŘNÍ DVEŘE	**AUTOMATICKÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE TELESKOPICKÉ HLINÍKOVÉ** **STAVEBNÍ OTVOR: 2000/3197mm** min. světlost průchozího otvoru: 1100/2000mm SKLO PRŮHLEDNÉ, POLEP SKLA OSTATNÍ PARAMETRY – viz OBECNÝ POPIS UZAMYKATELNÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO			1			1	BARVA RAL 5012 POLEP SKLA dle Vyhl. 398/2009 Sb. V PŘÍPADĚ VÝPADKU PROUDU SE DVEŘE AUTOMATICKY OTEVŘOU A ZŮSTANOU V OTEVŘENÉ POLOZE

ATELIÉR EMMET, s.r.o.
Otická 317/32, 746 01 Opava, CZ
IČ: 277 89 594
DIČ: CZ 277 89 594

TABULKY
HLINÍKOVÉ VÝROBKY

Akce: list č. 03

Slezská nemocnice v Opavě

PAVILON T - ONKOLOGIE

POL.	SCHEMA	ROZMĚR – POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	EXTERIÉR	CELK.	POZNÁMKY
AI 07	 Ud = max 1,1 W/m2 K	**OKNO PEVNÉ PROSKLENÉ HLINÍKOVÉ** **STAVEBNÍ OTVOR: 1750/2000mm** ZVĚTŠENÝ OBVODOVÝ RÁM – KZS 160mm !! SKLO PRŮHLEDNÉ OSTATNÍ PARAMETRY – viz OBECNÝ POPIS BEZPEČNOSTNÍ A IZOLAČNÍ SKLO		1				1	BARVA RAL 5012
AI 08	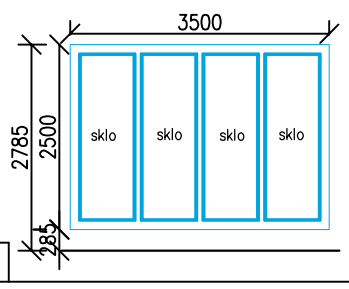 Ud = max 1,1 W/m2 K	**OKNO PEVNÉ PROSKLENÉ HLINÍKOVÉ** **STAVEBNÍ OTVOR: 3500/2500mm** ZVĚTŠENÝ OBVODOVÝ RÁM – KZS 160mm !! SKLO PRŮHLEDNÉ OSTATNÍ PARAMETRY – viz OBECNÝ POPIS BEZPEČNOSTNÍ A IZOLAČNÍ SKLO		1				1	BARVA RAL 5012
AI 09	 Ud = max 1,1 W/m2 K	**HLINÍKOVÉ VNĚJŠÍ DVEŘE STAVEBNÍ OTVOR: 1500/2260mm** DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ min. světlost: 1200/2000mm ZVĚTŠENÝ OBVODOVÝ RÁM – KZS 160mm !! SAMOZAVÍRAČ typ SLIM S ARETACÍ , STAVĚČ KŘÍDLA KOVÁNÍ: PANIKOVÁ KLIKA(PANIKOVÉ KOVÁNÍ) – KOULE SKLO PRŮHLEDNÉ, BEZPEČNOSTNÍ A IZOLAČNÍ OSTATNÍ PARAMETRY – viz OBECNÝ POPIS DVEŘE V M.Č. 1.25 NAPOJENY NA EPS		2				2	BARVA RAL 5012
AI 10	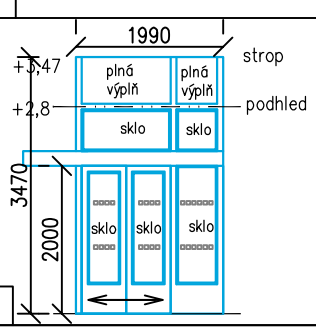 VNITŘNÍ DVEŘE	**VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI** **DVEŘE AUTOMATICKÉ POSUVNÉ HLINÍKOVÉ** **STAVEBNÍ OTVOR: 1990/3470mm** min. světlost průchozího otvoru: 1200/2000mm SKLO PRŮHLEDNÉ, POLEP SKLA OSTATNÍ PARAMETRY – viz OBECNÝ POPIS UZAMYKATELNÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO		1				1	BARVA RAL 5012 POLEP SKLA dle Vyhl. 398/2009 Sb. V PŘÍPADĚ VÝPADKU PROUDU SE DVEŘE AUTOMATICKY OTEVŘOU A ZŮSTANOU V OTEVŘENÉ POLOZE