PŮDORYS - NOVÝ STAV

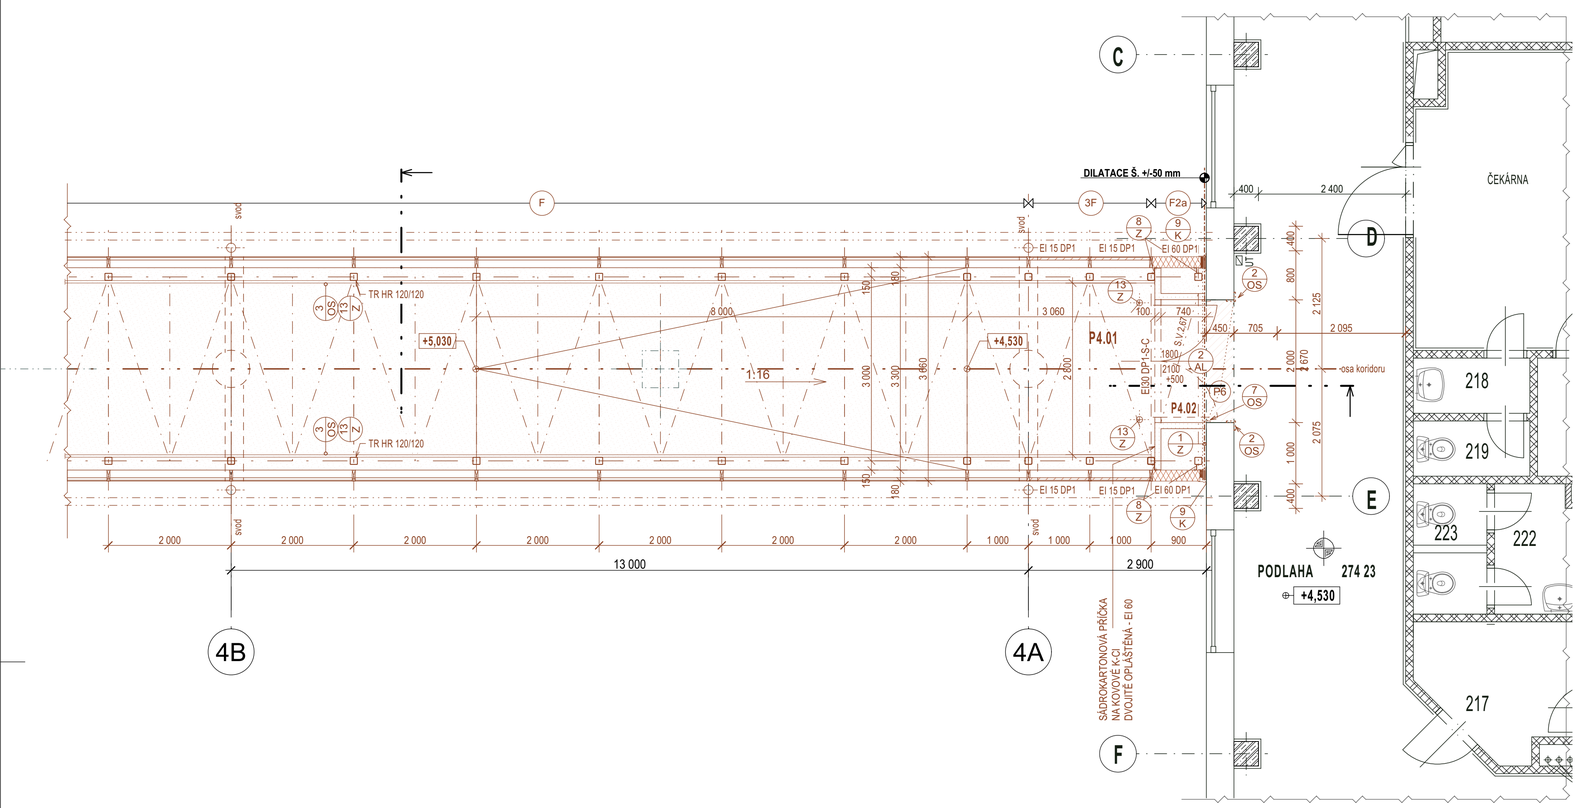

PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE

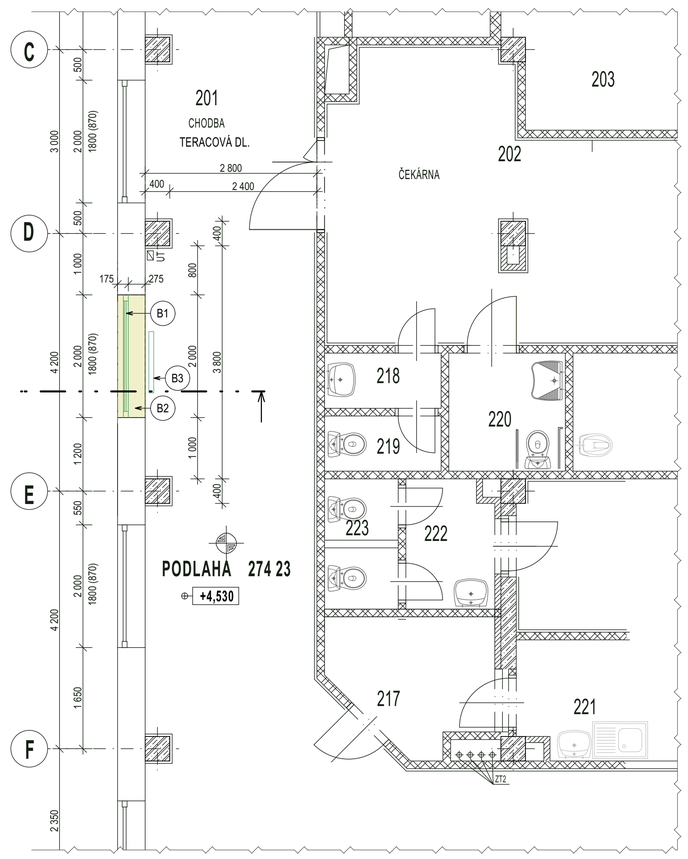

ŘEZ PODÉLNÝ - NOVÝ STAV

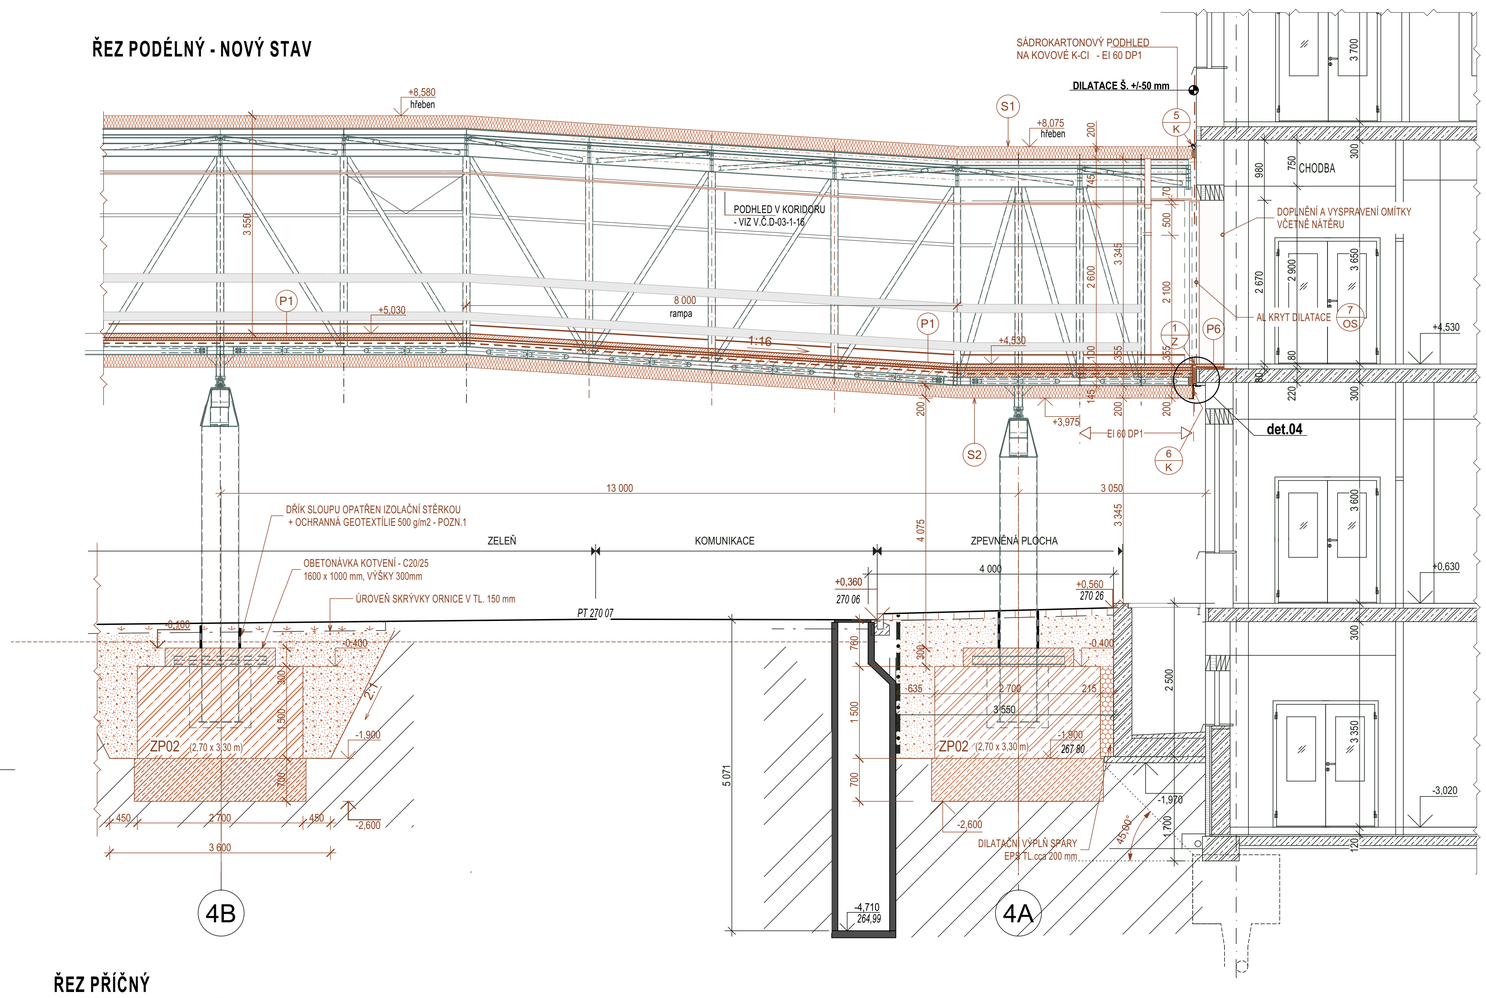

ŘEZ - BOURACÍ PRÁCE

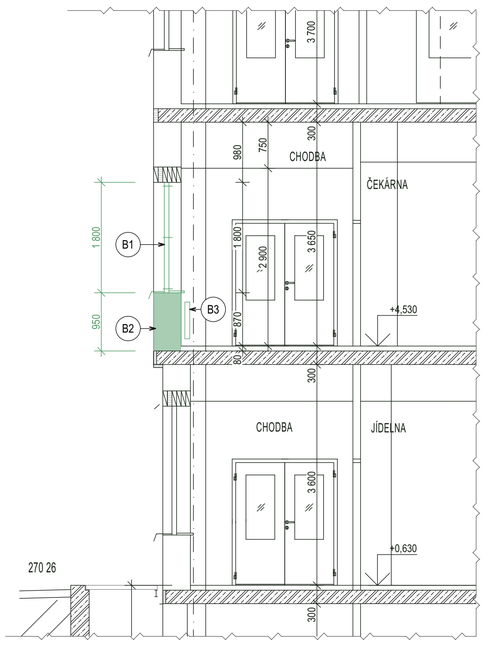

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- B1 DEMONTÁŽ PLASTOVÉHO OKNA VEL.2000x1800 mm VČETNĚ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU
- B2 VYBOURÁNÍ ZDĚNÉHO PARAPETU VEL.2000x970 mm VČETNĚ VENKOVNÍ A VNITŘNÍ OMÍTKY
- B3 DEMONTÁŽ DESKOVÉHO RADIÁTORU 1000/600/60

LEGENDA HMOT

- OCELOVÁ KONSTRUKCE VIZ - ČÁST SO 03-3 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - OK
- RASTROVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA S VYKLÁPĚCÍMI OKNY
- RASTROVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA - PEVNÁ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VYBOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC VEL.599x200/200/100 x249 mm
- LEHČENÝ BETON
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- HUTNĚNÝ PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI fr. 0/32 (63) mm
- ZÁSYP VÝKOPU NEPROPUSTNOU ZEMINOU
- STÁVAJÍCÍ TERÉN
- TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI POLYSTYRENU λ_D=0,036 W/(m.K)
- TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI MINERÁLNÍ VLNY λ_D=0,039 W/(m.K)
- TEPELNÁ IZOLACE Z PIR DESEK λ_D=0,022 W/(m.K)

ŘEZ PŘÍČNÝ

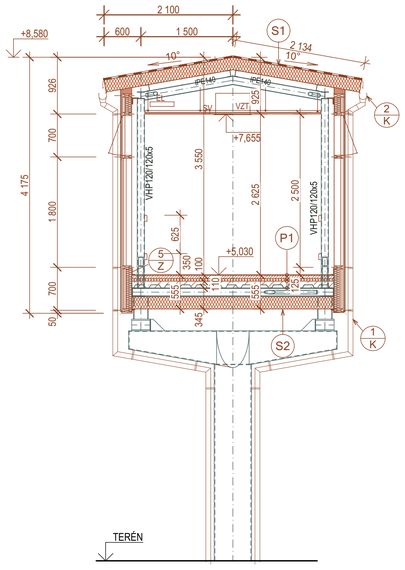

DET. "04" M 1:10

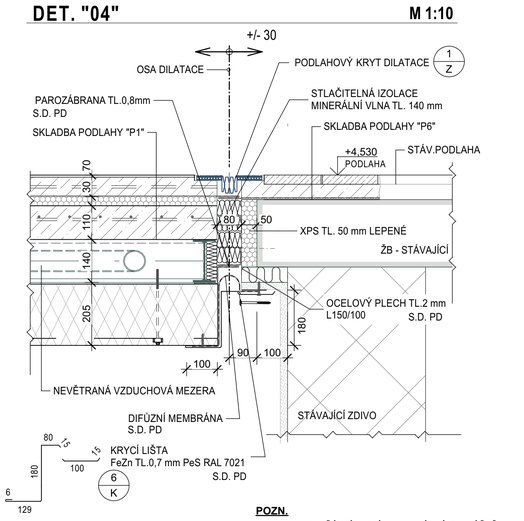

POZN.
S.D. LOP - SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ
S.D. ST - SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
S.D. PD - SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODHLEDOVÉHO PLÁŠTĚ

LEGENDA

- F LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ (LOP) RASTROVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA - specifikace viz v.č. D-03-1 / 08
- S1 STŘEŠNÍ PANEL S VRCHNÍ HI POVLAKOVOU VRSTVOU - MINERÁLNÍ VLNA tl. 200 mm (200+4,5mm) - A2-s1, d0 - specifikace viz v.č. D-03-1 / 10
- S2 FASÁDNÍ PANEL - MINERÁLNÍ VLNA tl. 200 mm - A2-s1, d0 - specifikace viz v.č. D-03-1 / 07

SKLADBY PODLAH

P1
- 2 mm POLYURETANOVÁ STĚRKA SE VSYPEM BAREVNÝCH CHIPSŮ - systémová skladba dle výrobce (např. epox. základ, epoxid+křemičitý písek, PUR, barevný vsyp, ochranný nátěr) - otěruvzdorná, samonivelační, odolná vůči olejům a chemikáliím - povrch matný, základ hnědá + béžové chipsy (cca 70 % plochy) - rekce na oheň podle EN 13501-1 Bfl-s1 - protiskluznost skupiny R 9 dle BGR 181, μ ≥ 0,5 (rampy μ ≥ 0,5+tg α) - včetně úpravy podkladu broušením nebo pískováním - typ a barevný odstín určí architekt před objednáním dle konkrétního dodavatele
- 70 mm CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR C25-F - odchylka od roviny povrchu 2 mm
- PE FÓLIE
- 30 mm DESKY Z ELASTIFIKOVANÉHO EPS PRO KROČEJOVÝ ÚTLUM DO TĚŽKÝCH PLOVOUCÍCH PODLAH - desky pro zatížení 5,0 kN/m2 - dynamická tuhost (20 MN/m3) - po obvodu použít izolační pásky tl.10 mm do výše potěru
- 110 mm ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, BETON C25/30(XC3), VYZTUŽENÁ SVAŘOVANOU SÍTÍ 8/100-8/100 - B500 B - provedení smršťovacích spár po 6,0 x 6,0 m - odchylka od roviny povrchu 3 mm PROVEDENA DO TRAPÉZOVÉHO PLECHU NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

P6
- 30 mm TERACOVÁ DLAŽBA 30/30/3 cm VČETNĚ IMPREGNANCE nasákavost 7%, otěruvzdornost min. PEI 1, skluznost R 9, μ ≥ 0,5, spárování spárovací hmotou, barevné provedení dtto jako stávající
- 5 mm FLEFIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL NA BÁZI CEMENTU TYPU C2 v souladu s normou EN 12 004
- 40 mm SAMONIVELAČNÍ LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR tř. C25-F po obvodu použít izolační pásky tl.10 mm do výše potěru
- 5 mm KROČEJOVÁ IZOLACE - elastický pás extrudovaného polyetylenu, s uzavřenou buněčnou strukturou
- PENETRAČNÍ NATĚR
- 220 mm STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ STROPNÍ DESKA - přebrousit, zbavit prachu a jiných nečistot

POZNÁMKA

- PŘED PROVÁDĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO VYKLIZENÍ PROSTOR MAJITELEM OBJEKTU, DISTRIBUČNÍ PRVKY TZB BUDOU ODPOJENY OD ZDROJŮ NAPÁJENÍ.
- BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZA PŘEDPOKLADU ŘÁDNÉHO PODCHYCENÍ STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ POPŘ. PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NAD NIMI.
- VYBOURANÝ MATERIÁL BUDE ODVEZEN NA PŘÍSLUŠNOU SKLÁDKU, POPŘÍPADĚ BUDE USKLADNĚN PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ.
- BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY ŠETRNĚ S OHLEDEM NA OSTATNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE TAK, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.
- SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ NENÍ PROVEDENÍ PROSTUPU A DRÁŽEK PRO NOVÉ ROZVODY TZB, TY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY JENOTLIVÝCH PROVESÍ VČETNĚ ZAPRAVENÍ.
- BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY V KOORDINACI S NEPŘETRŽITÝM PROVOZEM NEMOCNICE, DLE ZVOLENÉHO POSTUPY VÝSTAVBY DODAVATEL ZAHRNE DO CENY PŘÍPADNÉ PROVIZORNÍ OCHRANNÉ KONSTRUKCE ČI POUŽITÍ SPECIÁNÍ TĚŽKÉ TECHNIKY.
- PROJEKTANT VYCHÁZEL Z DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A VIZUÁLNÍCH PROHLÍDEK S LOKÁLNÍM DOMĚŘENÍM.
- ZHOTOVITEL JE POVINEN ZMĚNY A ÚPRAVY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- ZHOTOVITEL JE POVINEN SKUTEČNÉ ROZMĚRY A STAV ZKONTROLOVAT NA STAVBĚ.
- PŘI DEMOLIČNÍCH PRACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTECH MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘÍSLUŠNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A NAŘÍZENÍ POJEDNÁVAJÍCÍ O BOURÁNÍ A REKONSTRUKCI OBJEKTŮ. FIRMA, KTERÁ BUDE PROVÁDĚT DEMOLIČNÍ PRÁCE, MUSÍ MÍT PŘÍSLUŠNÁ OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ DEMOLIČNÍCH PRACÍ.

± 0,000 = 269,70 m n. m. Bpv

TABULKA ZMĚN

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY
Výstavba nadzemních koridorů Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
Dokumentace pro změnu stavby před dokončením

CHVÁLEK ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Milan Konkol	ARCHITEKT: Ing. arch Martin Chválek, MBA	PROJEKTANT: Ing. Jitka Jelínková	VYPRACOVAL: Iva Sotolová

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., Kořenová 1564/12, 702 00 OSTRAVA, IČO: 05725674, tel.: 595 693 280, email:info@chvalekatelier.cz

OBJEDNATEL: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
STUPEŇ: **ZSPD** DATUM: 05. 2022
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 03 - Nadzemní koridory
ČÁST: Architektonicko - stavební řešení
MĚŘÍTKO: 1:50 FORMÁT A4: 12 A4

NÁZEV VÝKRESU: **NAPOJENÍ NA PAVILON "V/B"**
ARCHIVNÍ ČÍSLO: **16-112-5.1**
ČÍSLO VÝKRESU: **D-03-1-12** REVIZE:

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽÍT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ K DALŠÍMU POUŽITÍ