


N1.1/N2-II.

△ RE 30 ⊗ NOSNÉ R 30

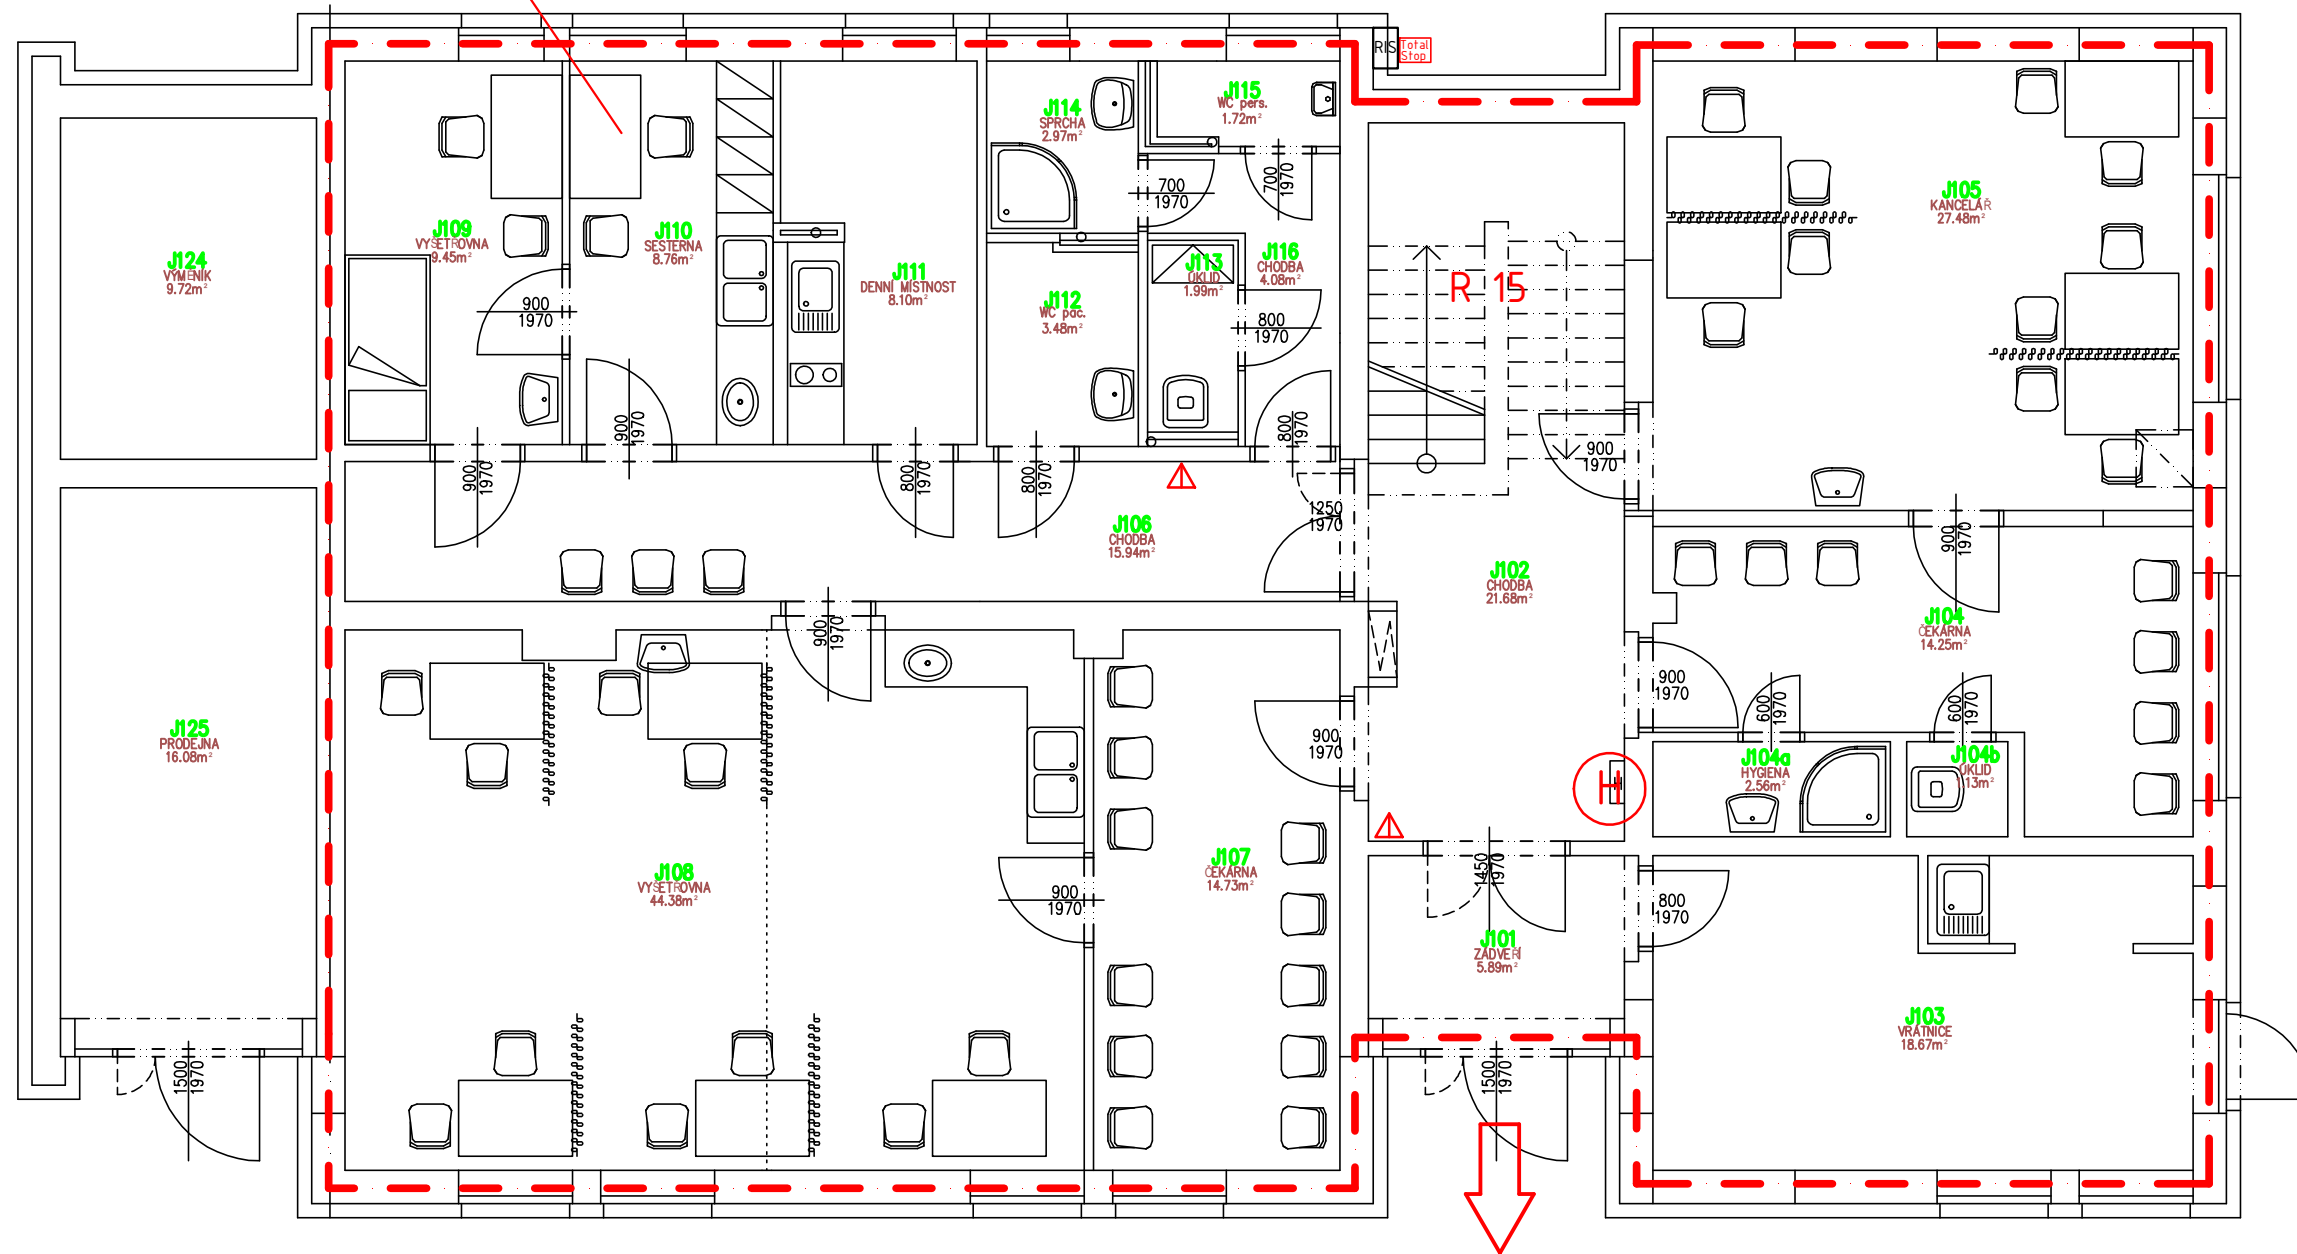

LEGENDA PO

- N 1.1/N2-II. číslo požárního úseku-SPB
- požární uzávěr-požární odolnost
- (H) hadicový systém DN 25/20 m hadice
- △ přenosný hasící přístroj PG6 (min. 21A)
- EI 30 požární odolnost stěnových konstrukcí
vyznačení požárního úseku (bez označení EI 30)
- △ REI 30 požární odolnost stropních konstrukcí
- ➡ únikový východ
- ⊗ požární úsek vybavený nouzovým osvětlením (NO)

DSP, 6/2022, M 1:80 (A3)



ABY NEHOŘELO - Ing. Miroslav Sopůšek
Telefon : +420 608771375
e-mail : sopusek@tiscali.cz
Skotnice 271, 742 58, Czech republic

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Stavební úpravy budovy J pro umístění zubní ambulance
areál nemocnice ve Frýdku-Místku, ul. El. Krásnohorské 321