


REI 15 ~~NOSNÉ R 15~~

PUDORYS PO-2.NP

Nově navržené místnosti:

Číslo	Název	Plocha [m ²]	Výška [m]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
J 2.06	RECEPCE	5,48	2,7	PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ZÁVĚSNÝ PODHLED	SOKLÍK Z KRYTINY S PŘECHODOVÝM FABIEMEM
J 2.07	VÝŠETŘOVNA	19,32	2,7	PVC ANTISTATIC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ZÁVĚSNÝ PODHLED	SOKLÍK Z KRYTINY S PŘECHODOVÝM FABIEMEM
J 2.08	KANCELÁŘ	30,17	2,7	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
J 2.11	VÝŠETŘOVNA	14,43	2,7	PVC ANTISTATIC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ZÁVĚSNÝ PODHLED	SOKLÍK Z KRYTINY S PŘECHODOVÝM FABIEMEM
J 2.12a	CHODBA	8,25	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ZÁVĚSNÝ PODHLED	SOKLÍK v.100
J 2.12b	CHODBA	12,20	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ZÁVĚSNÝ PODHLED	SOKLÍK v.100
J 2.13	VÝŠETŘOVNA	12,28	2,7	PVC ANTISTATIC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ZÁVĚSNÝ PODHLED	SOKLÍK Z KRYTINY S PŘECHODOVÝM FABIEMEM

Celková plocha [m²]: 101.93

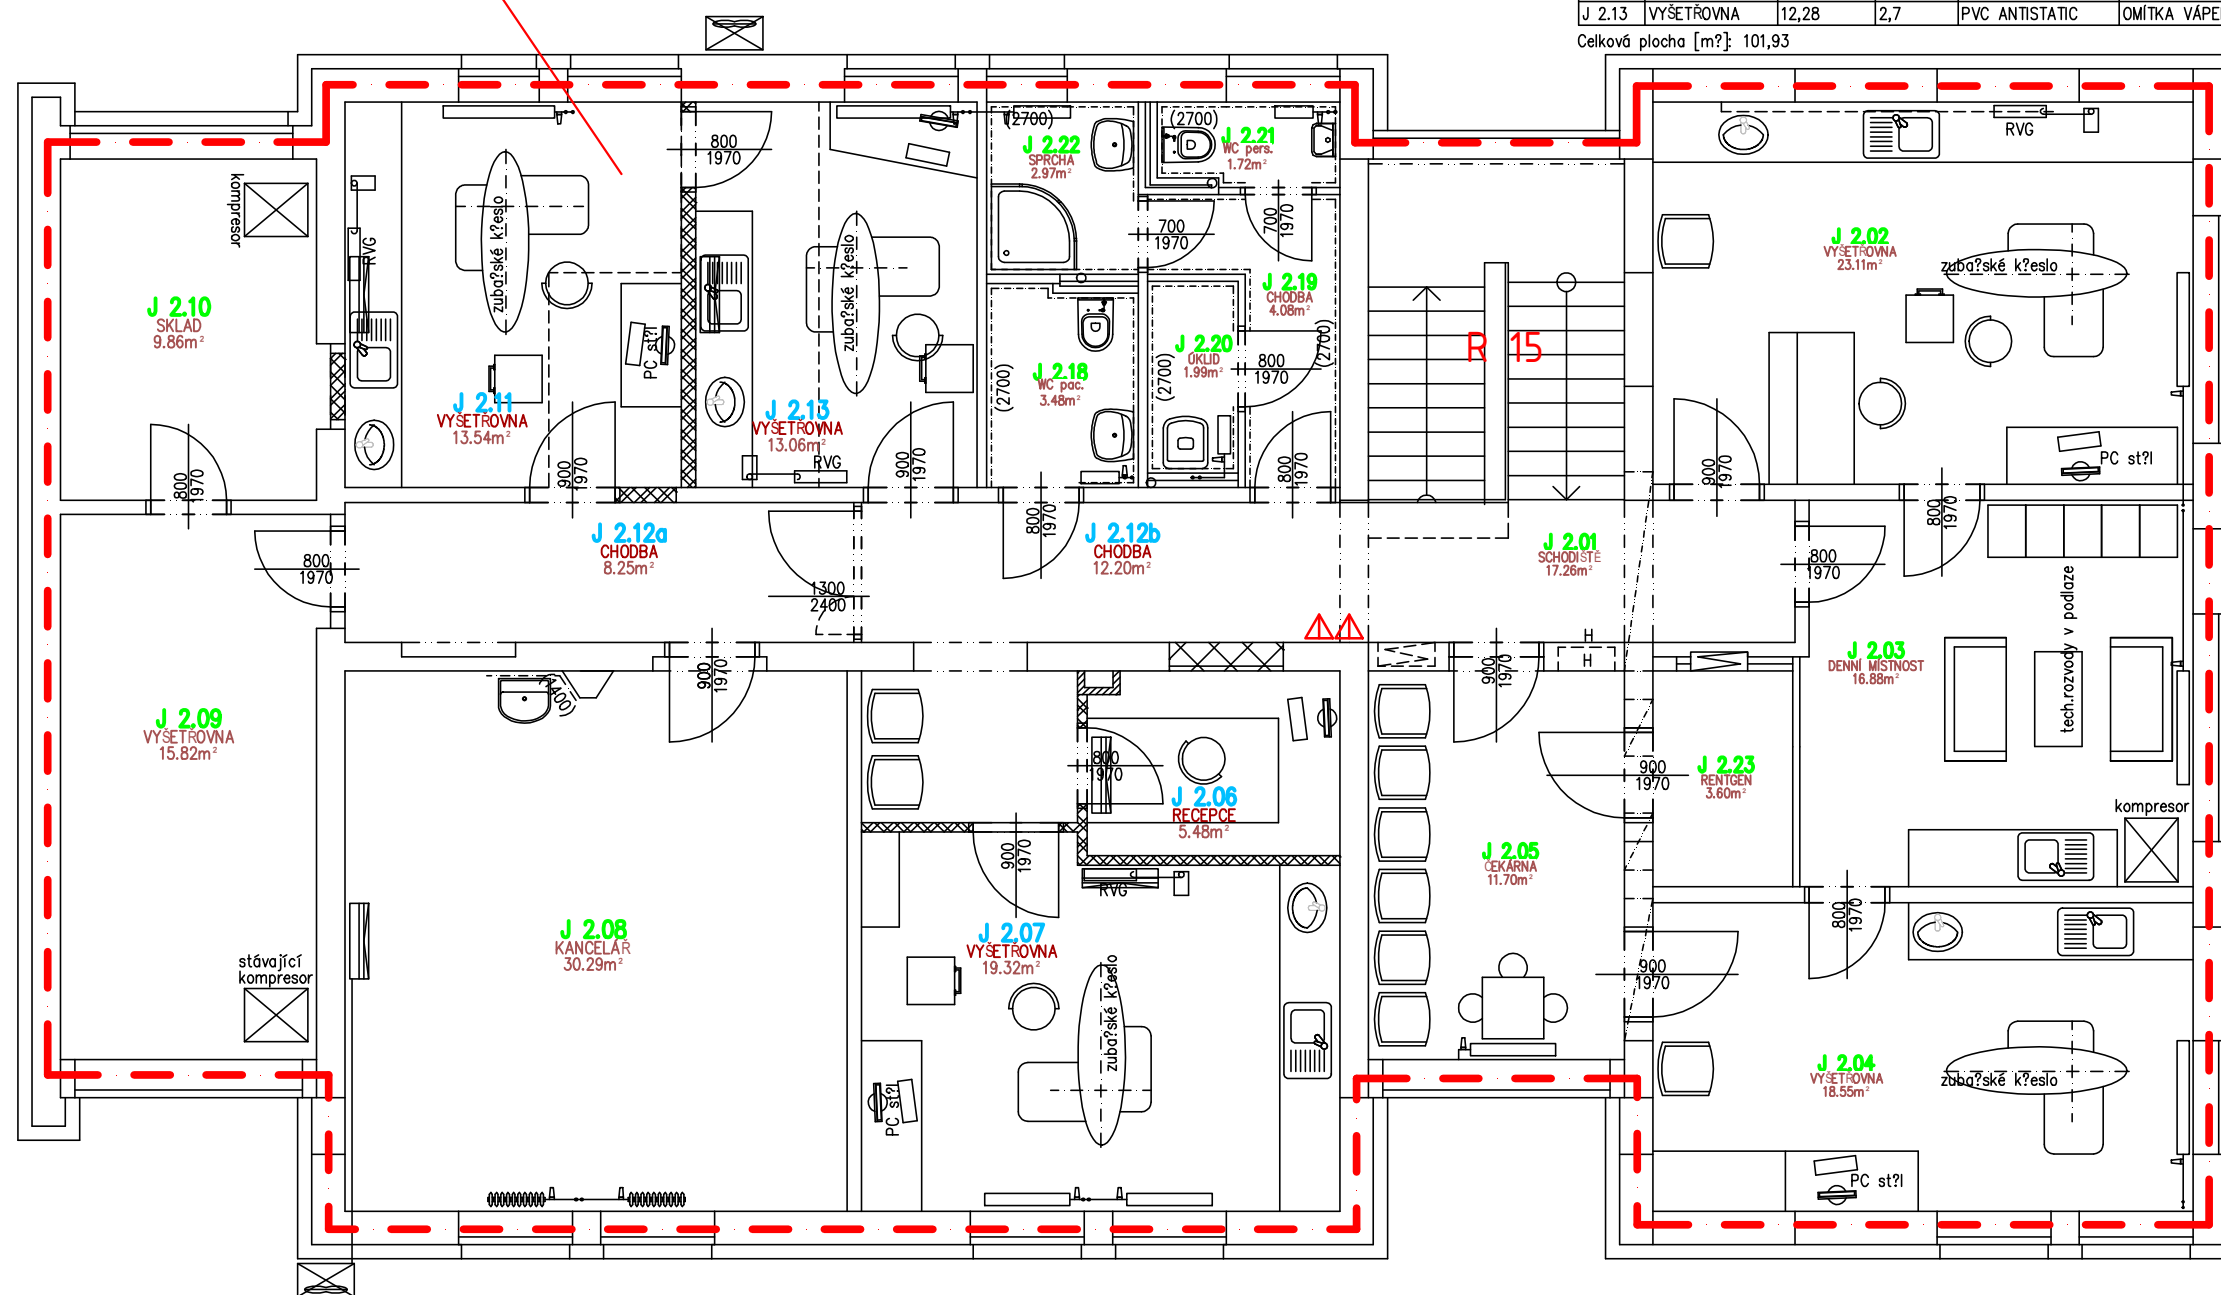

LEGENDA PO

N 1.1/N2-II.

číslo požárního úseku-SPB




požární uzávěr-požární odolnost



hadicový systém DN 25/20 m hadice



přenosný hasicí přístroj PG6 (min. 21A)



požární odolnost stěnových konstrukcí
vyznačení požárního úseku (bez označení EI 30)



požární odolnost stropních konstrukcí



únikový východ



požární úsek vybavený nouzovým osvětlením (N0)

DSP, 6/2022, M 1:80 (A3)



ABY NEHOŘELO - Ing. Miroslav Sopůšek

Telefon : +420 608771375

e-mail : sopusek@tiscali.cz

Skotnice 271, 742 58, Czech republic

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Stavební úpravy budovy J pro umístění zubní ambulance
areál nemocnice ve Frýdku-Místku, ul. El. Krásnohorské 321