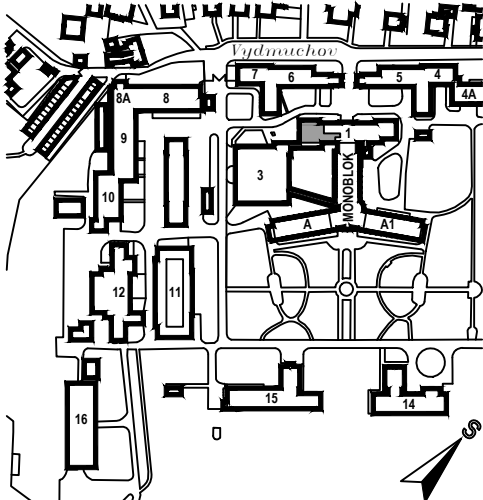


LEGENDA:

- SEB - Svorkovnice doplňující ekvipotenciální pospojování
- Ekvipotenciální zásuvka - PA přípojnice
- CXKE-R-J 1x4 žz
- CXKE-R-J 1x6 žz
- CXKE-R-J 1x16 žz
- CXKE-R-J 1x25 žz
- FeZn 10mm
- Doplňující pospojování CXKE-R-J 1x4 žz
- vedení uloženo v podhledu v drátovém žlabu 50/50
- vedení uloženo v podhledu v drátovém žlabu 200/100
- vedení uloženo kabelovým žebříku - lávce 200/60
- vedení uloženo v parapetním kanále
- požární ucpávka

Pro doplňující pospojování budou navrženy uzemňovací skříňky SEB s přípojnici PA. Přípojnice pospojování PA v rozváděči a přípojnice PA v SEB jsou vzájemně propojeny měděným vodičem CY16/ZZ. Z uzemňovacích skříňek SEB přípojnice PA se paprskovitě připojí všechny pevné okolní vodivé části – potrubí vody, potrubí medicánálních plynů, ocelové zábrubné, svorky na vyrovnání potenciálů, elektrostaticky vodivá podlaha, atd.

Polohy tras na stavbě koordinovat s ostatními profesemi

NSP KARVINÁ-RÁJ			DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník:  Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj Vydmuchov 399/5, 734 12, Karviná-Ráj		Autorizační razítko:		Schema:
Generální projektant:  MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz				
Hlavní inženýr projektu:  Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA		<b>NsP Karviná - magnetická rezonance</b>		
Akce:				
Zpracovatel části: <b>MARTIN SYNEK</b> <b>PROJEKCE ELEKTRO</b> Blanenská 10, 621 00, Brno mob.: +420 608 745 861 email: synek@mspe.cz		Zodpovědný projektant Martin Synek	Vypracoval Martin Synek	PARE:
Objekt (SO): SO 01 - Magnetická rezonance			Datum	Srpen 2022
Část PD: Zařízení silnoproudé elektrotechniky			Zakázkové číslo	DPS-05-2022
Příloha: Kabelové trasy, uzemnění 1.NP			Formát	3A4
			Stupeň	D.P.S.
			Měřítka	Číslo přílohy
			1:75	<b>D.1.5-08</b>