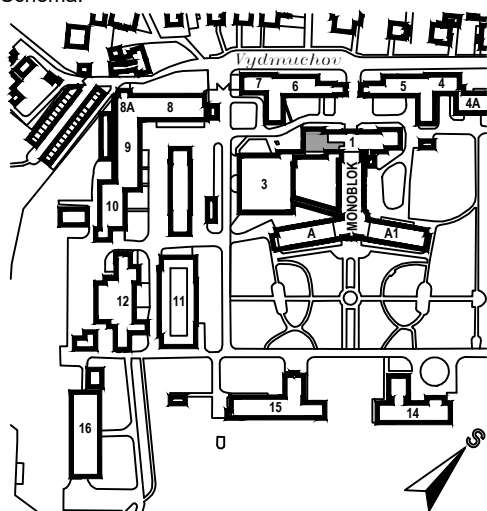


LEGENDA:

- SEB - Svorkovnice doplňující ekvipotenciální pospojování
- vývod pro ekvipotenciální zásuvku - PA přípojnicí
- Ekvipotenciální zásuvka - PA přípojnice
- CYA 1x4 žž
- CYA 1x6 žž
- CYA 1x16 žž
- CYA 1x25 žž
- FeZn 10mm
- Doplňující pospojování CXKE-R-J 1x4 žž
- vedení uloženo v drátěném žlabu 50/50
- vedení uloženo v drátěném žlabu 200/100
- vedení uloženo kabelovém žebříku - lávce 200/60
- vedení uloženo v parapetním kanále
- požární ucpávka

Pro doplňující pospojování budou navrženy uzemňovací skřínky SEB s přípojnicí PA. Přípojnice pospojování PA v rozváděči a přípojnice PA v SEB jsou vzájemně propojeny měděným vodičem CY16/ZZ. Z uzemňovacích skříněk SEB přípojnice PA se paprskovitě připojí všechny pevné okolní vodivé části – potrubí vody, potrubí medicijnálních plynů, ocelové zábrunně, svorky na vyrovnání potenciálů, elektrostaticky vodivá podlaha, atd.

Polohy tras na stavbě koordinovat s ostatními profesemi

NSP KARVINÁ-RÁJ		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Stavebník: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj Vydumchov 399/5, 734 12, Karviná-Ráj		Autorizační razítko:		
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz				
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA		Schema: 		
Akce: NsP Karviná - magnetická rezonance				
Zpracovatel části: MARTIN SYNEK PROJEKCE ELEKTRO Blanenská 10, 621 00, Brno mob.: +420 608 745 861 email: synek@mspe.cz		Zodpovědný projektant Martin Synek	Vypracoval Martin Synek	PARE:
Objekt (SO): SO 01 - Magnetická rezonance				
Část PD: Zařízení silnoproudé elektrotechniky			Datum Srpen 2022	
Příloha: KABELOVÉ TRASY, UZEMNĚNÍ 1.PP			Zakázkové číslo DPS-05-2022	
			Formát 3A4	
			Stupeň D.P.S.	
			Měřítko 1:75	Číslo přílohy D.1.5-05