


# RPO rozváděč požární ochrany

Typ ....oceloplechová DZ 54-3505-EI30S  
instalovat pod omítku do zdi Tř1 IP54/20  
instalace dle pokynů výrobce  
Rozváděč s požární odolností

Typ	Název výrobku	ks	Poznámka
DZ54-3505-EI30S	Oceloplechová rozvodnicová skříň zapuštěná, požární odolnost EI30S	1	Rozvodnicová skříň, pro zapuštěnou montáž, jednokřídlové dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 750x710, počet řad 5, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 35, krytí IP54, materiál : ocel-plech, požární odolnost EI30S
LTN-16B-3	Jistič LTN	1	Jistič, In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA
LTN-2B-1	Jistič LTN	1	Jistič, In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA
LTN-16B-1	Jistič LTN	2	Jistič, In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA
MSN-32-3	Spínač MSN	1	Vypínač, In 32 A, Ue AC 230/400 V, 3pól
	stykač 25A/cívka 24V AC	1	
	stykač 20A/cívka 24V AC	2	
	jiný materiál potřebný ke kompletaci dle ČSN		

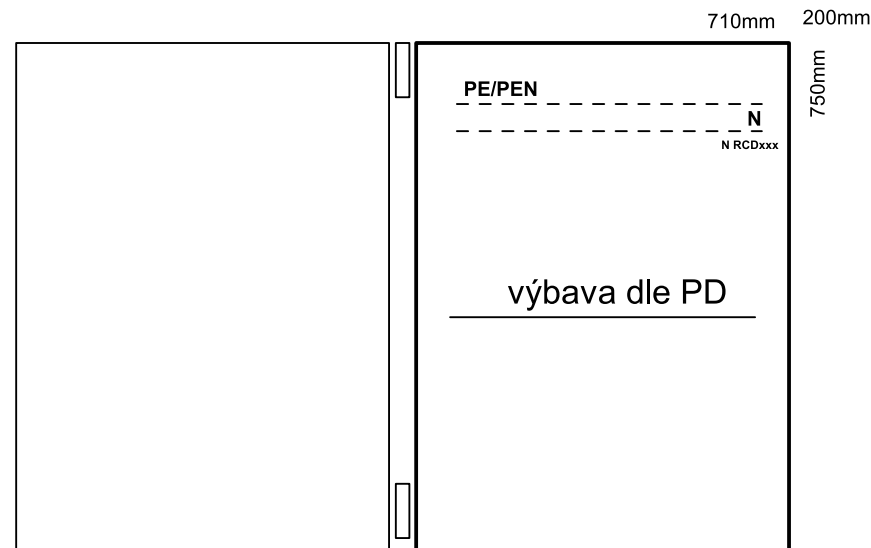

Instalovaný Pi rozváděče RPO	Den kW	Noc kW
ventilátor CHÚC	4	
DU dveřní uzávěr	0,2	
OU okenní uzávěr	0,1	
jiné	0,1	
<b>Celkem Pi</b>	<b>4,4</b>	

**NAPÁJENÍ :** 3x240/400V + PE + N, 50Hz AC  
**OCHRANA :** automatické odpojení od zdroje TN - S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant: Ing.Miroslav Geryk & Ing.Jiří Gényk	Vypracoval: 	Kreslil: 	
Investor: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspě. org., I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov		Stupeň : DPS	
Datum: 3/2022		Měřítko:	
Název akce: Město Albrechtice - Stavební úpravy a přístavba budovy LDN Nemocniční č.p. 492, 793 95 Město Albrechtice, kat. ú. Město Albrechtice, parc.č. 1370 a 1371/3		Formát: A4	
Výkres: ELEKTROINSTALACE - montážní schéma RPO		Č.výkr.: D.1.4.7.05	