




Púdorys 1.PP

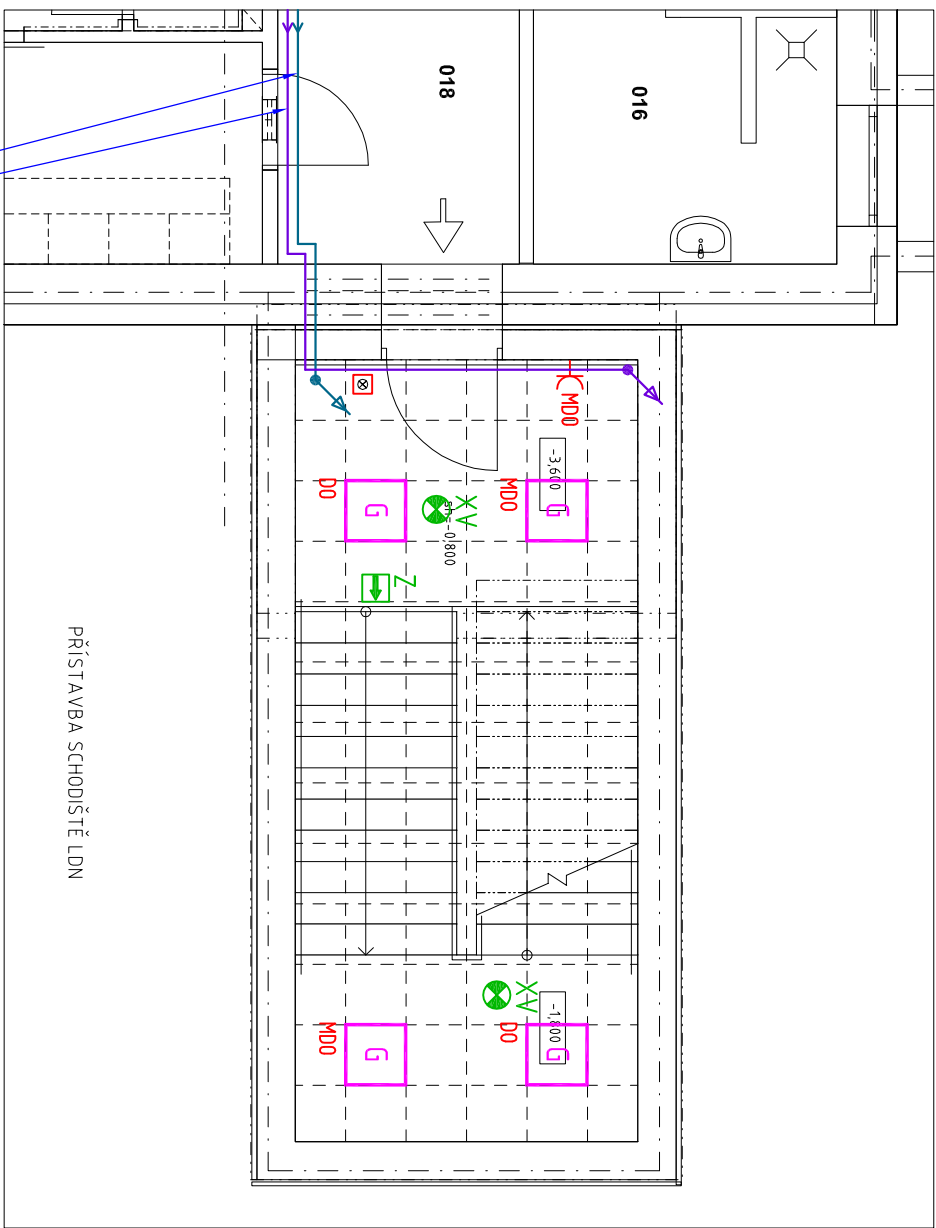


Púdorys 3.NP

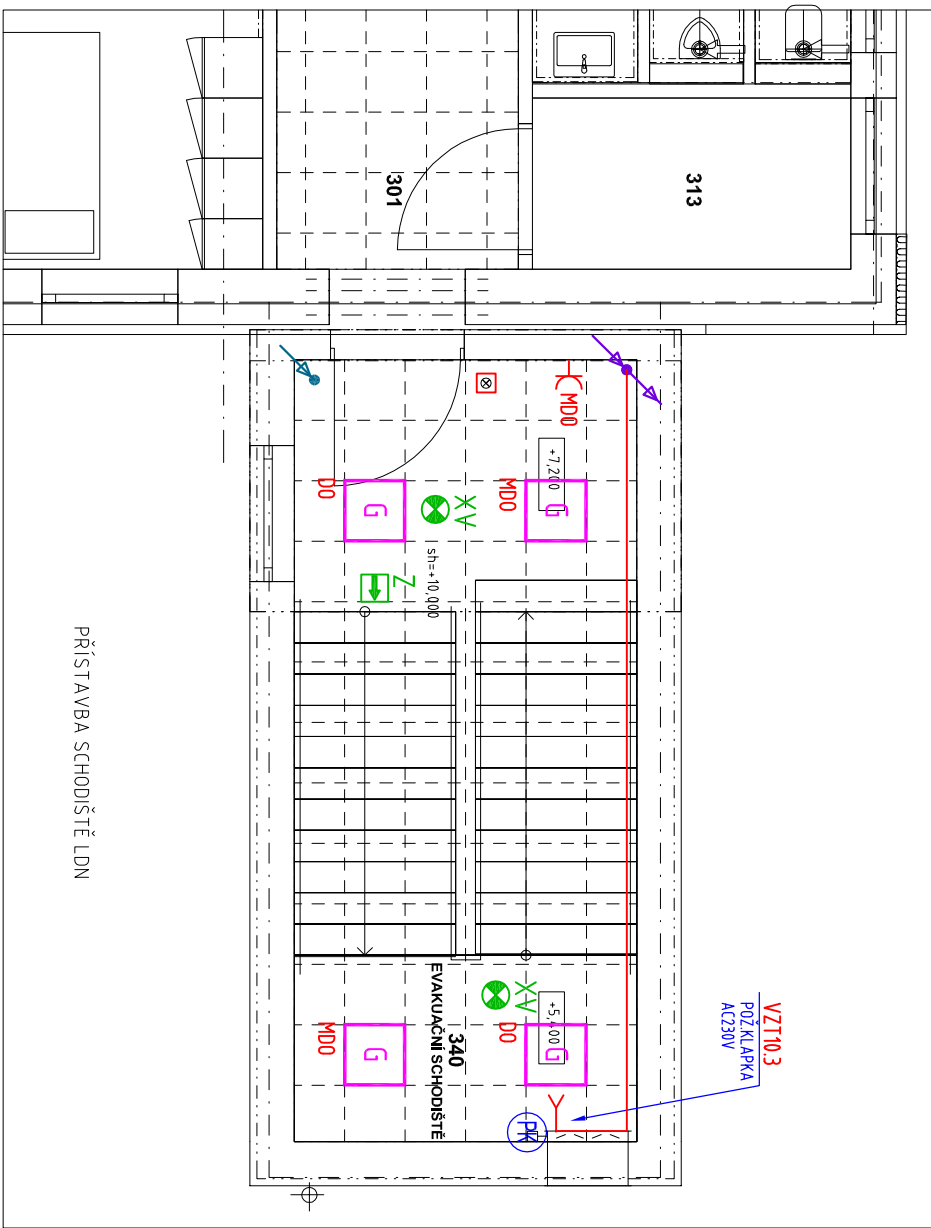

Pudorys 1.NP

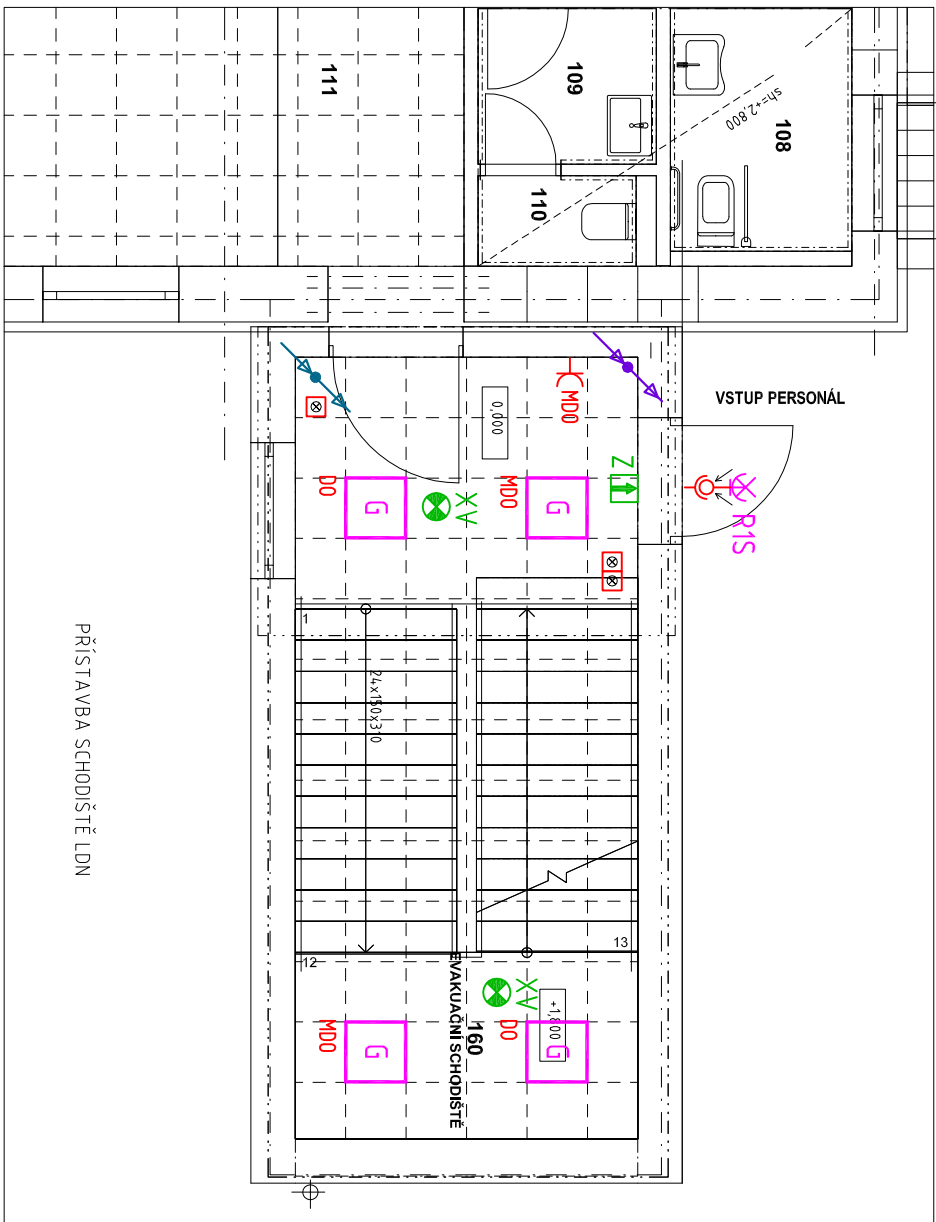


Pudorys střechy

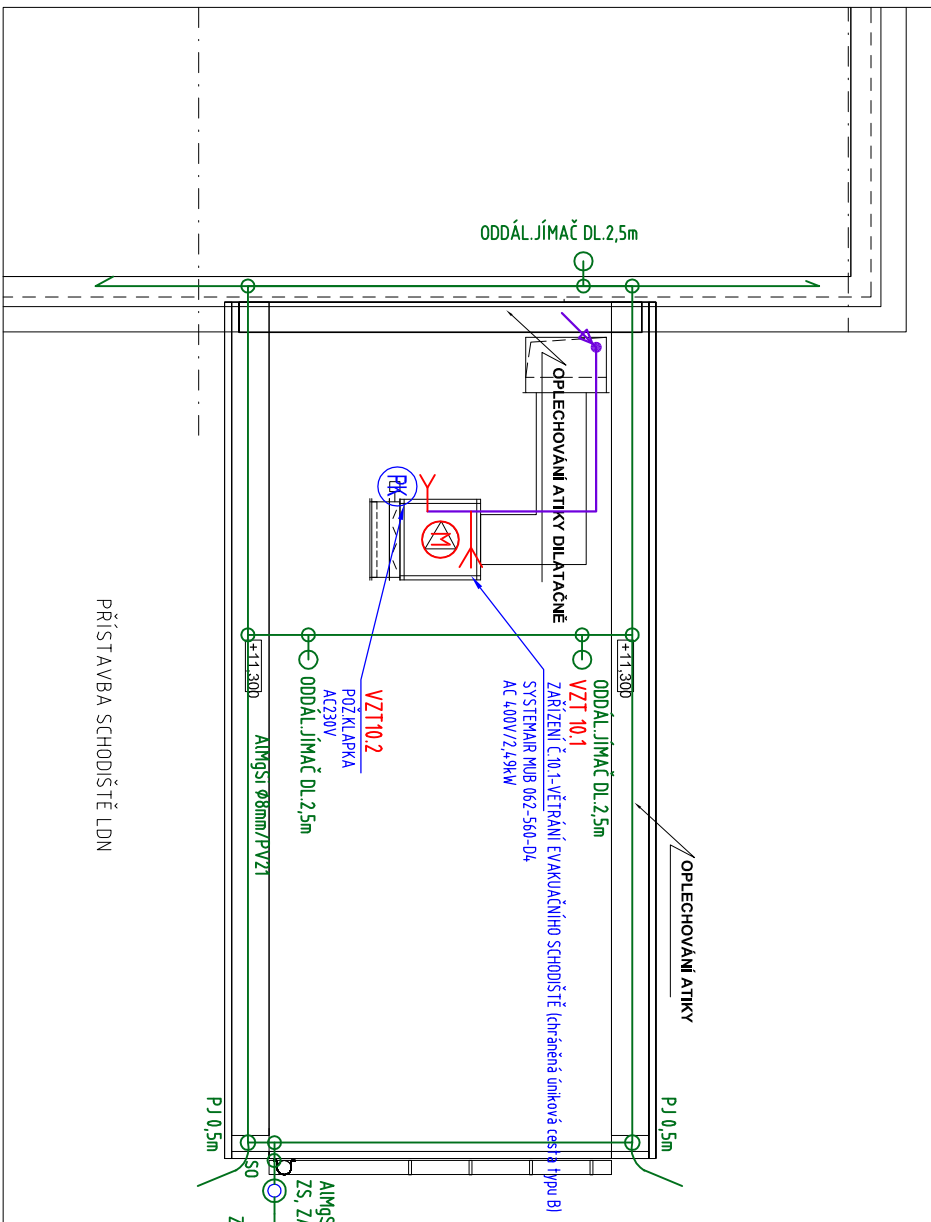

Púdorys 2.NP



1.np-přístavba rampy

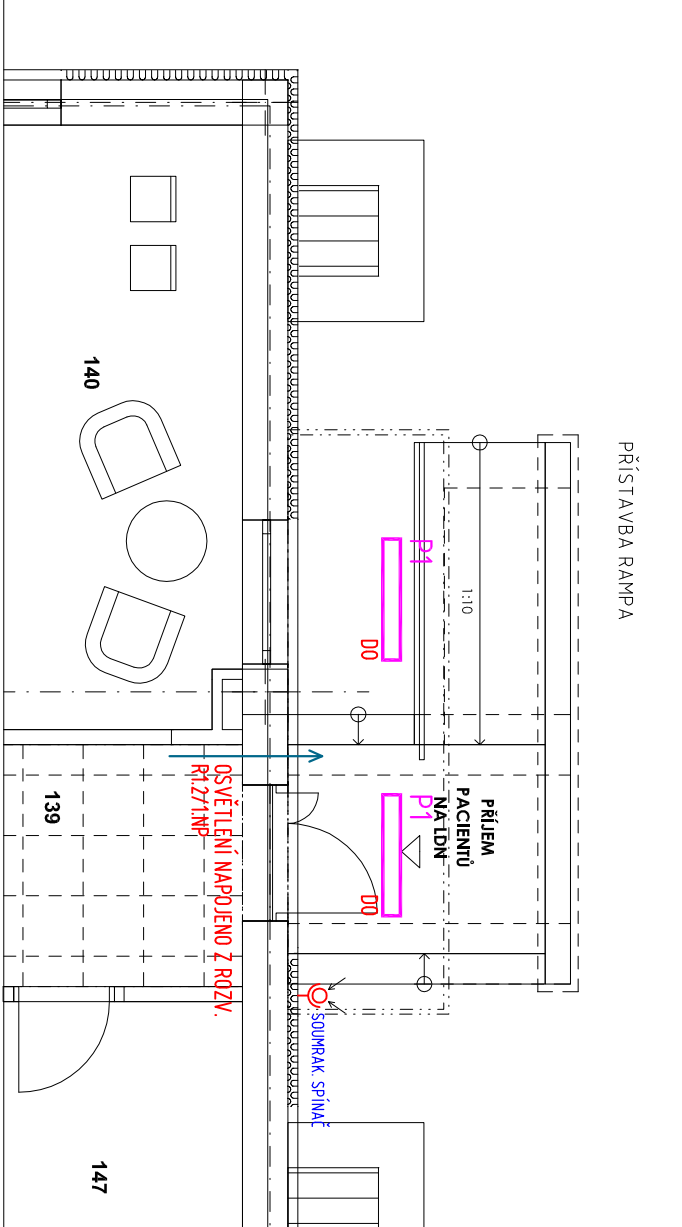

SPECIFIKACE SVÍTIDEL VIZ KNIHA SVÍTIDEL VE TECH. ZPRÁVĚ.	
Rozvodný systém/zdroj	Návrhací soustava/orchraná před úrazem el. proudem 3NPE AC 50 Hz 400/230V/TN-S Hřbitovní soustava s uzemňovacím nulovým bodem a samostatným ochranným PE a středním NI udozem. Orchraná opatření pro zajištění bezpečnosti: - orchraná před úrazem el.proudem (CSN EN 6140 ed3) - Základní orchrana před dotykem živých částí) -le CSN 33 2000-4-41 ed3, 4.14.2 -Základní izolaci živých částí; přezážkami, kryty, zabudov. položku Orchranu při poruchách před dotykem neživých částí) -le CSN 33 2000-4-41 ed3, 4.14.13; - automatickým odpojením od zdroje
Nouzové osvětlení	Napájecí soustava / zdroj / rozv.syst.v Orchranu před nebezpečným dotyken živých a neživých částí) - le CSN 33 2000-4-41 ed3 mají napětím

[illegible]