




KŘÍDLO I
ODDĚLENÍ REHABILITACE

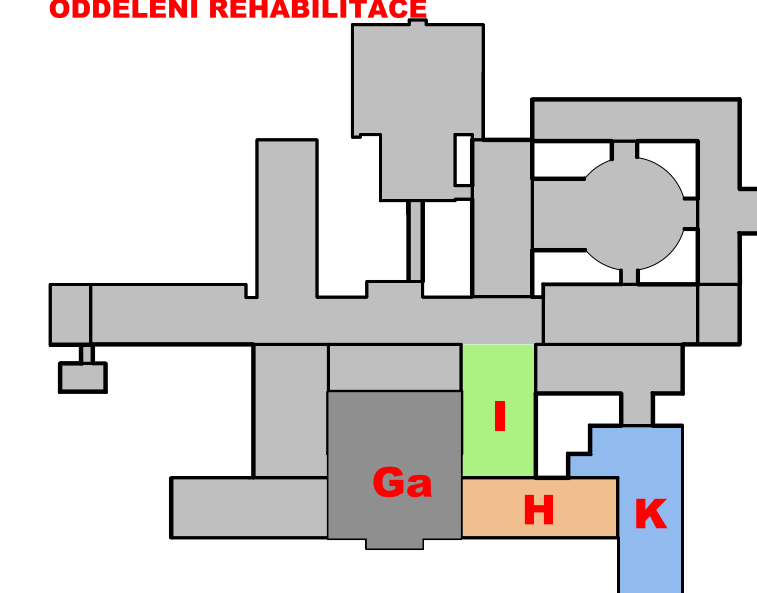


PŮDORYS



ŘEZ A-A




KŘÍDLO I
ODDĚLENÍ REHABILITACE



Nerezový vnitřní bazén

-objem 17,8m3
-rozměry 3,85x3,85x1,2m
-výměna vody co 2,0hod.

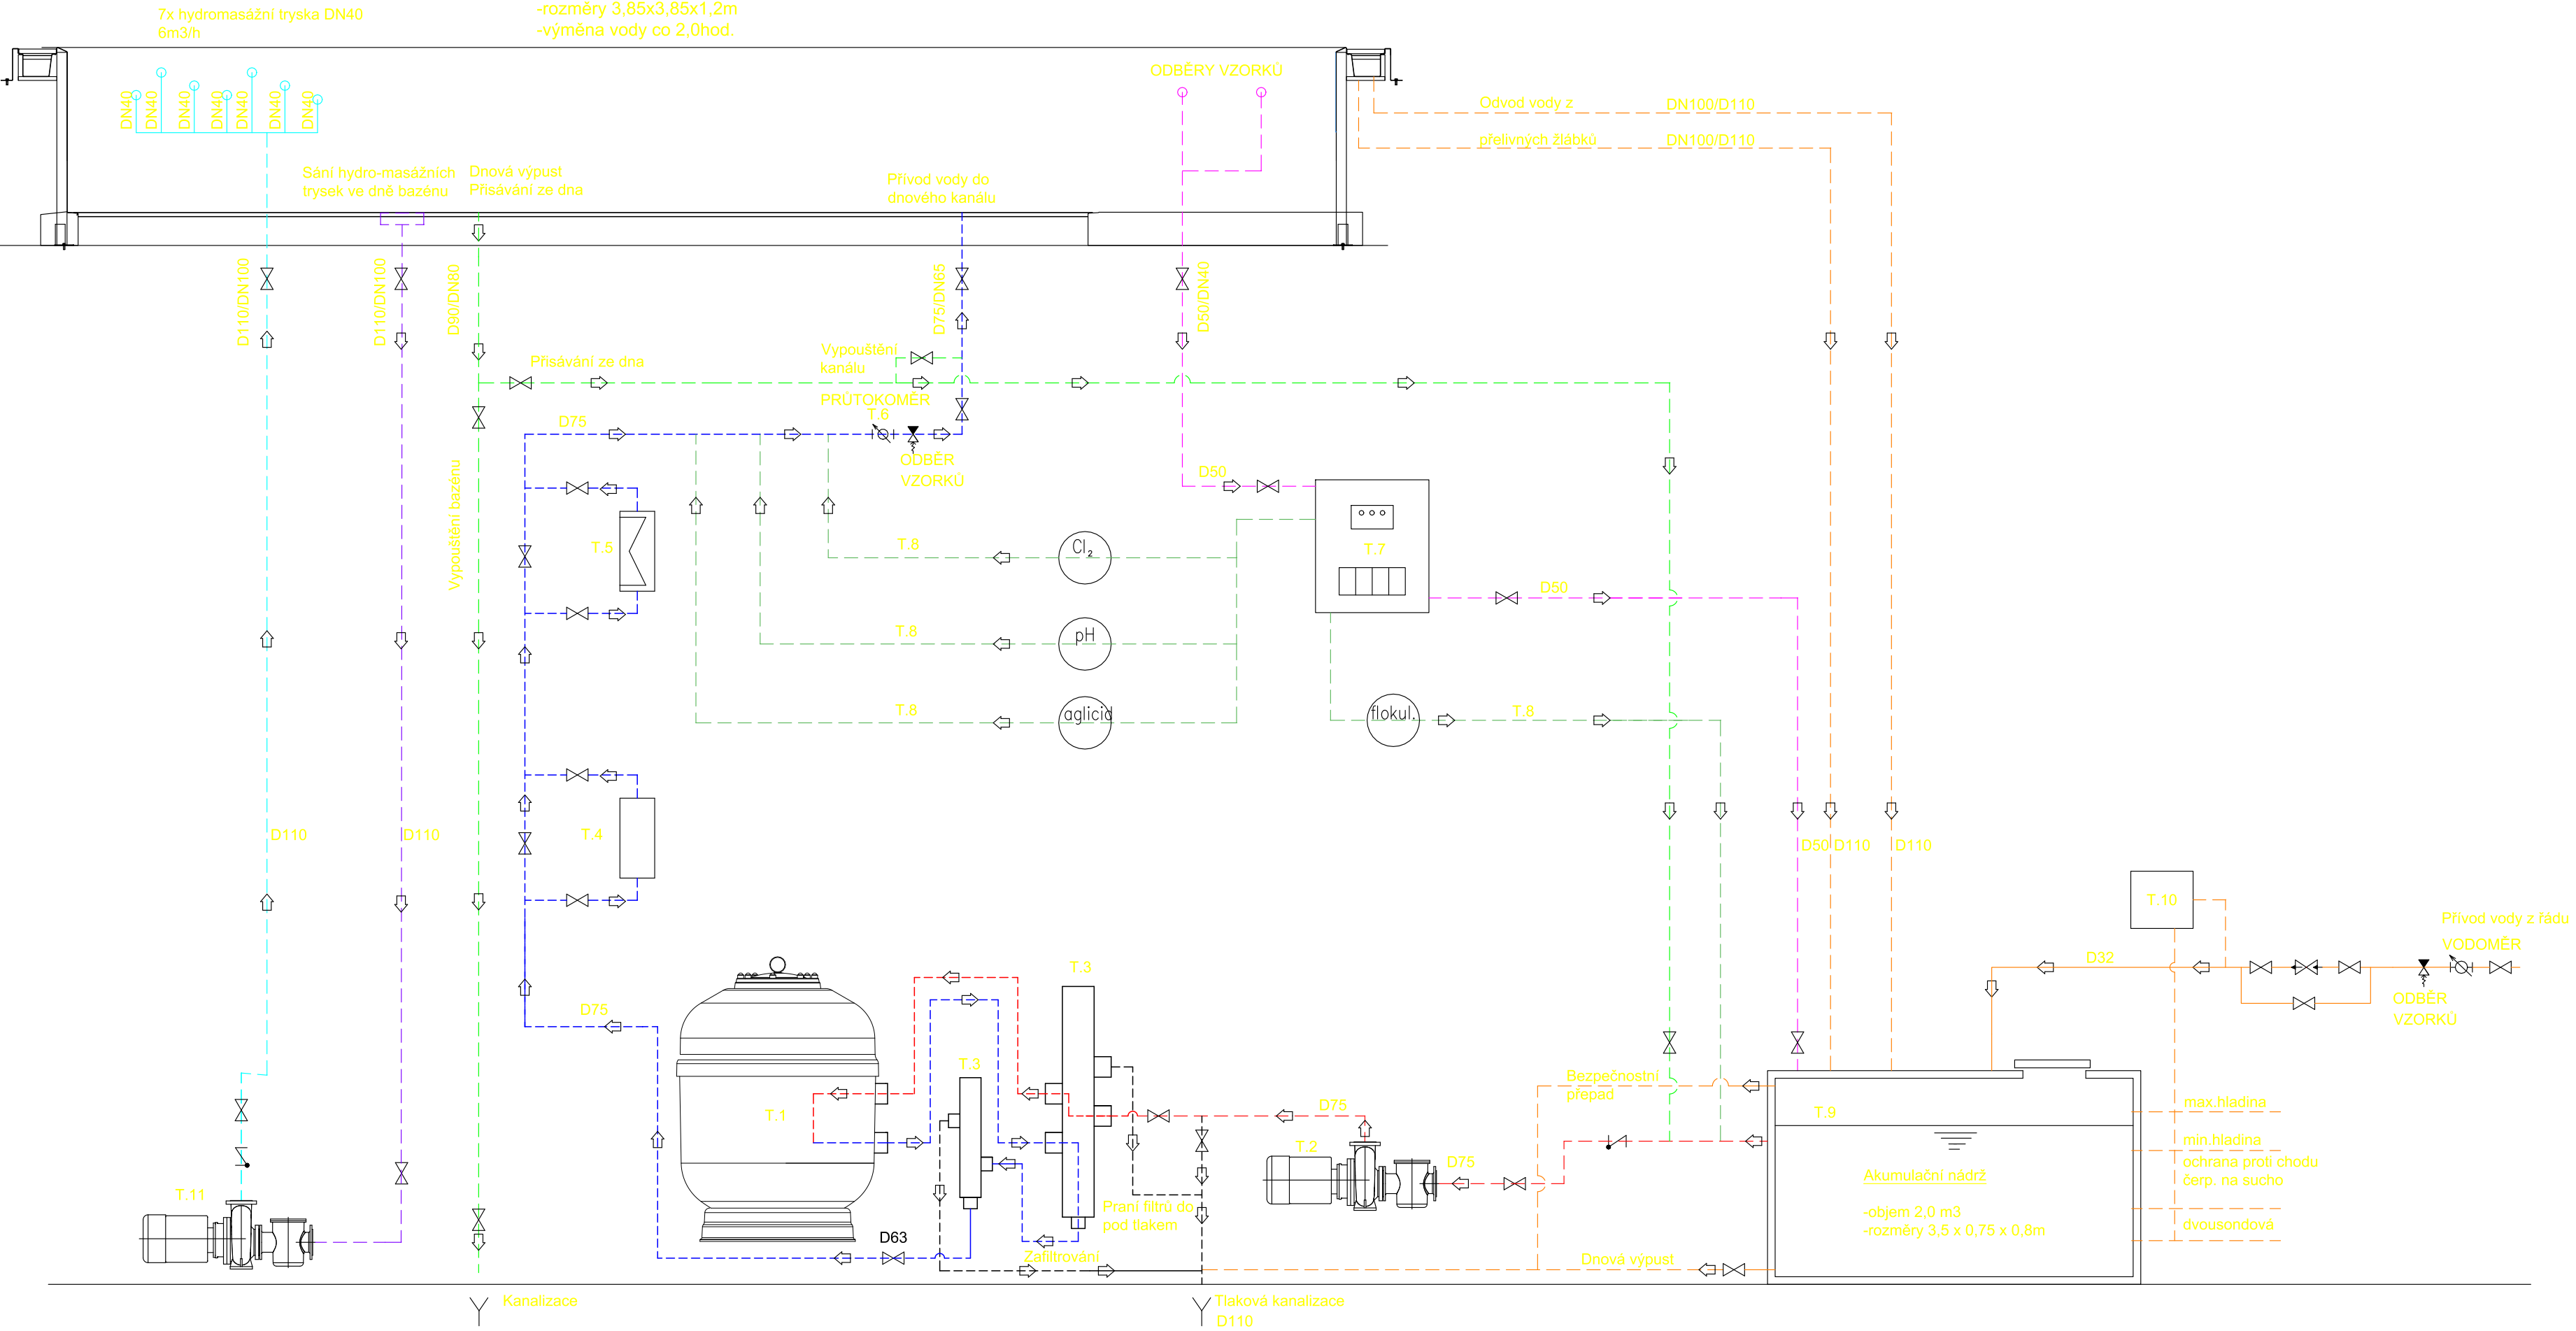

TRUBNÍ ROZVODY

Nerezové potrubí bude vyvedeno 500mm za konstrukci bazénu, do dimenze DN80 včetně je zakončení vnitřním závitem tzv. muřinou, od dimenze DN100 zakončení nerezovým límcem a plastovou přírubou. Další trubi vedení probíhá v plastovém provedení PVC.

- cirkulační oběh – větev výtlaču
- cirkulační oběh – větev sací
- vypouštění bazénu, dnové přísávání
- výtlač hydromasážních trysek
- sání hydromasážních trysek
- odběr vzorků
- odvod vody ze žlábků, dopouštění

TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY – STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

- T.1 Písková filtrační stanice s 1,0m filtrační l62i, D=650mm, Q=13,3m3/h, připojení 1 1/2"
- T.2 Oběhové čerpadlo, příkon 0,63kW
- T.3 Sestava ventilů
- T.4 UV lampo
- T.5 Tepelný výměník
- T.6 Průtokoměr
- T.7 Dávkovací stanice
- T.8 Nádrže s chemikáliemi v PP vaničkách
- T.9 Akumulační nádrž
- T.10 Systém dopouštění vody
- T.11 Čerpadlo hydromasážních trysek, příkon 4,0kW
- T.12 Bazénový rozvaděč