



VÝSTAVBA NADZEMNÍCH KORIDORŮ, SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o.

Napojení na Pavilony L-N

Půdorys 2.NP

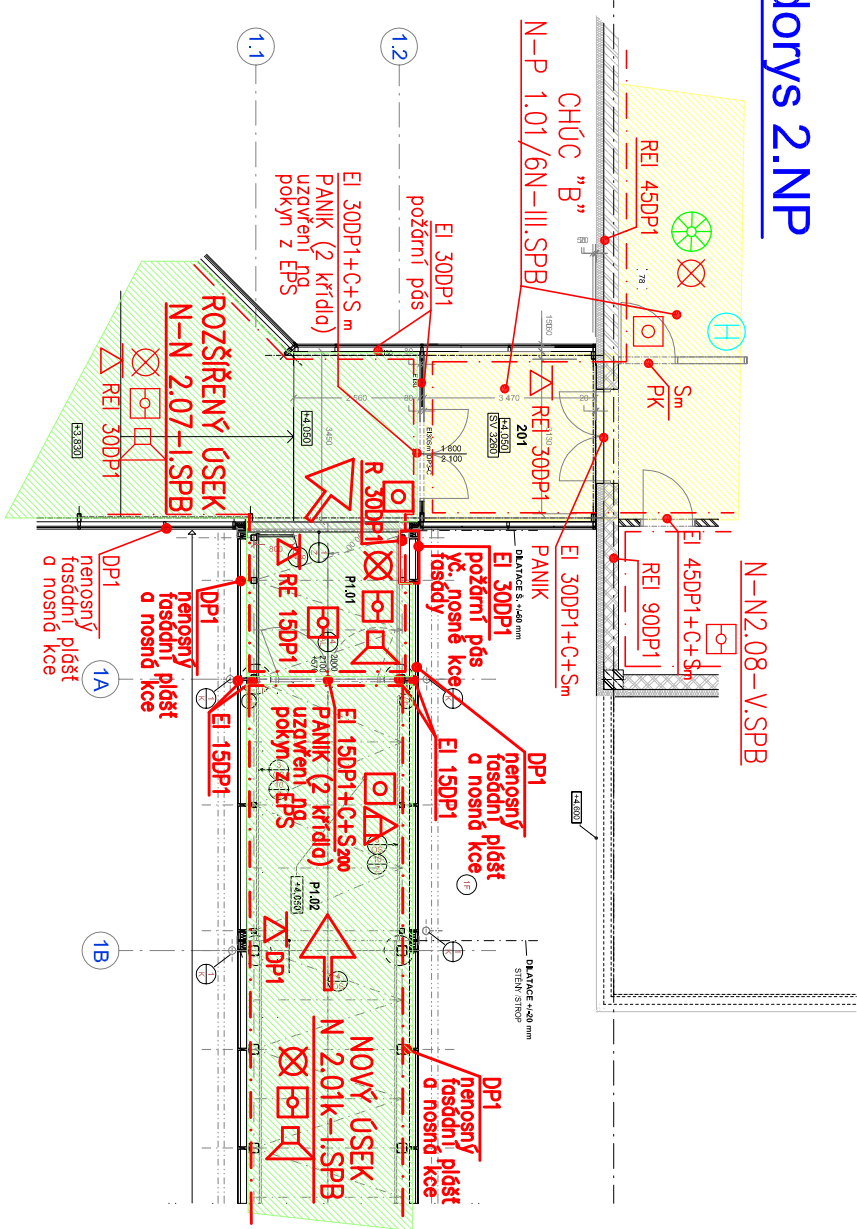

Řez podélný

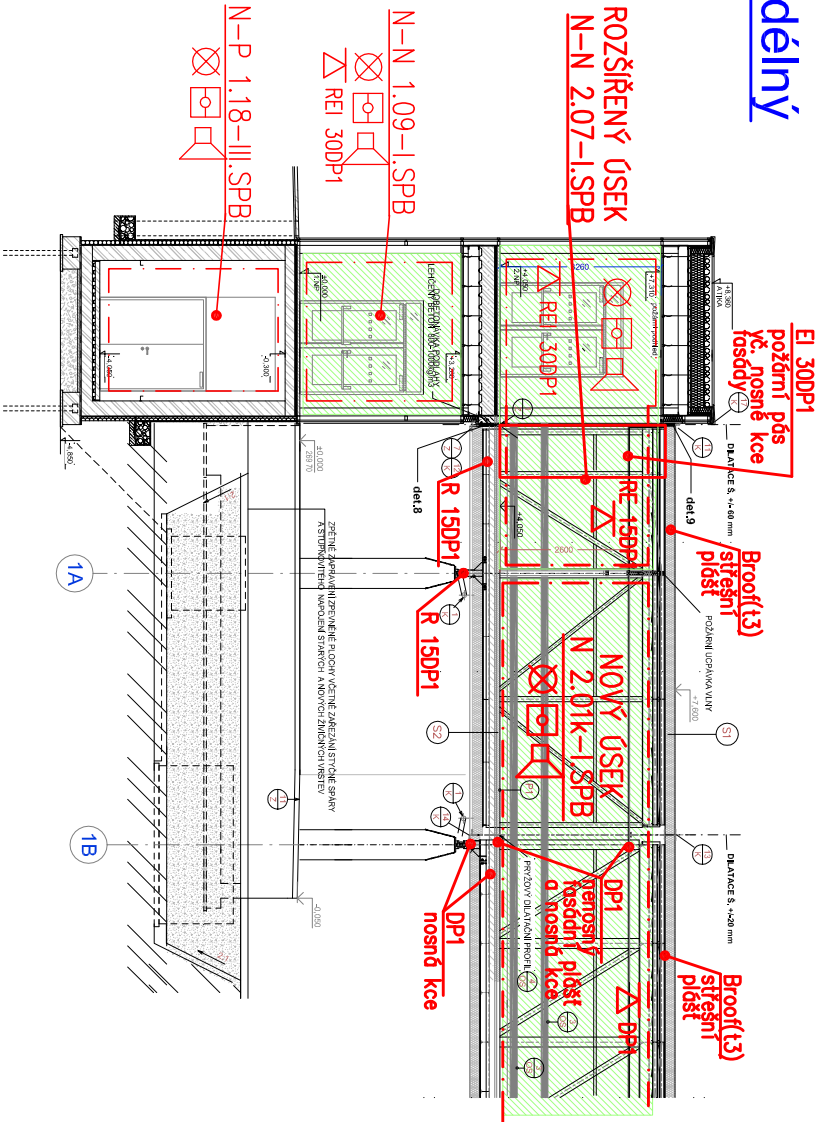

LEGENDA ZNAČEK PO

- — — — — Hranice požárního úseku (s požární odolností)
- N 2.01k-I.SPB Nadzemní požární úsek ve 2.NP s pořad.č. 01k, stupeň požární bezpečnosti I
- REI 300P1+C+S<sub>sm</sub> Požární uzávěr typu EI s odolností 30 min, konstrukce druhu DP1, samozavír.zařízení kouřotěsná funkce
- EW 15DP1+C Požární uzávěr typu EW s odolností 15 min, konstrukce druhu DP1, samozavír.zařízení
- REI 45DP1 Požadovaná požární odolnost svíslé konstrukce pro mezní stavy R, E, I 45 min, konstrukce druhu DP1
- PAK Dveře s panikovým kováním ČSN EN 1125
- PK Dveře s kováním pro nouzové otevření ČSN EN 179 vgr.A
- REI 15DP1 Požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I 15 min, konstrukce DP1

- ☐ Požární úsek chráněný elektrickou požární signalizací (EPS)
- ☐ Tlačítkový hlásič požáru
- ⊗ Nouzové osvětlení
- △ Přenosný hasicí přístroj práškový (6 kg)
- △ Přenosný hasicí přístroj sněhový (5–6 kg)
- ☐ Akustické signalizační zařízení (rozhlas)
- ☐ Směr úniku
- ☐ Únikový východ
- ☐ Chráněná úniková cesta B (CHÚC B)
- ☐ Nechráněná úniková cesta (požární úsek bez rizika)
- ☐ Přetlakové požární větrání
- ☐ Vnitřní hadicový systém typu D (hadice 30 m)

NOVÉ ČÁSTI A POŽADAVKY  
V RAMCI POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVBY  
STÁVAJÍCÍ-NEMĚNĚNÉ ČÁSTI A OPATŘENÍ  
V RAMCI POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVBY