
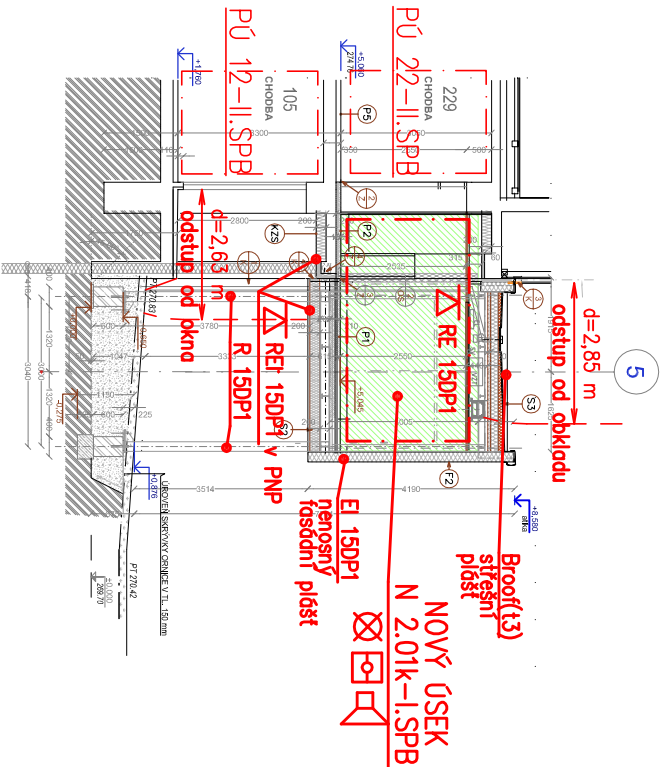


VÝSTAVBA NADZEMNÍCH KORIDORŮ, SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o.

Napojení na Pavilon S

Půdorys 2.NP

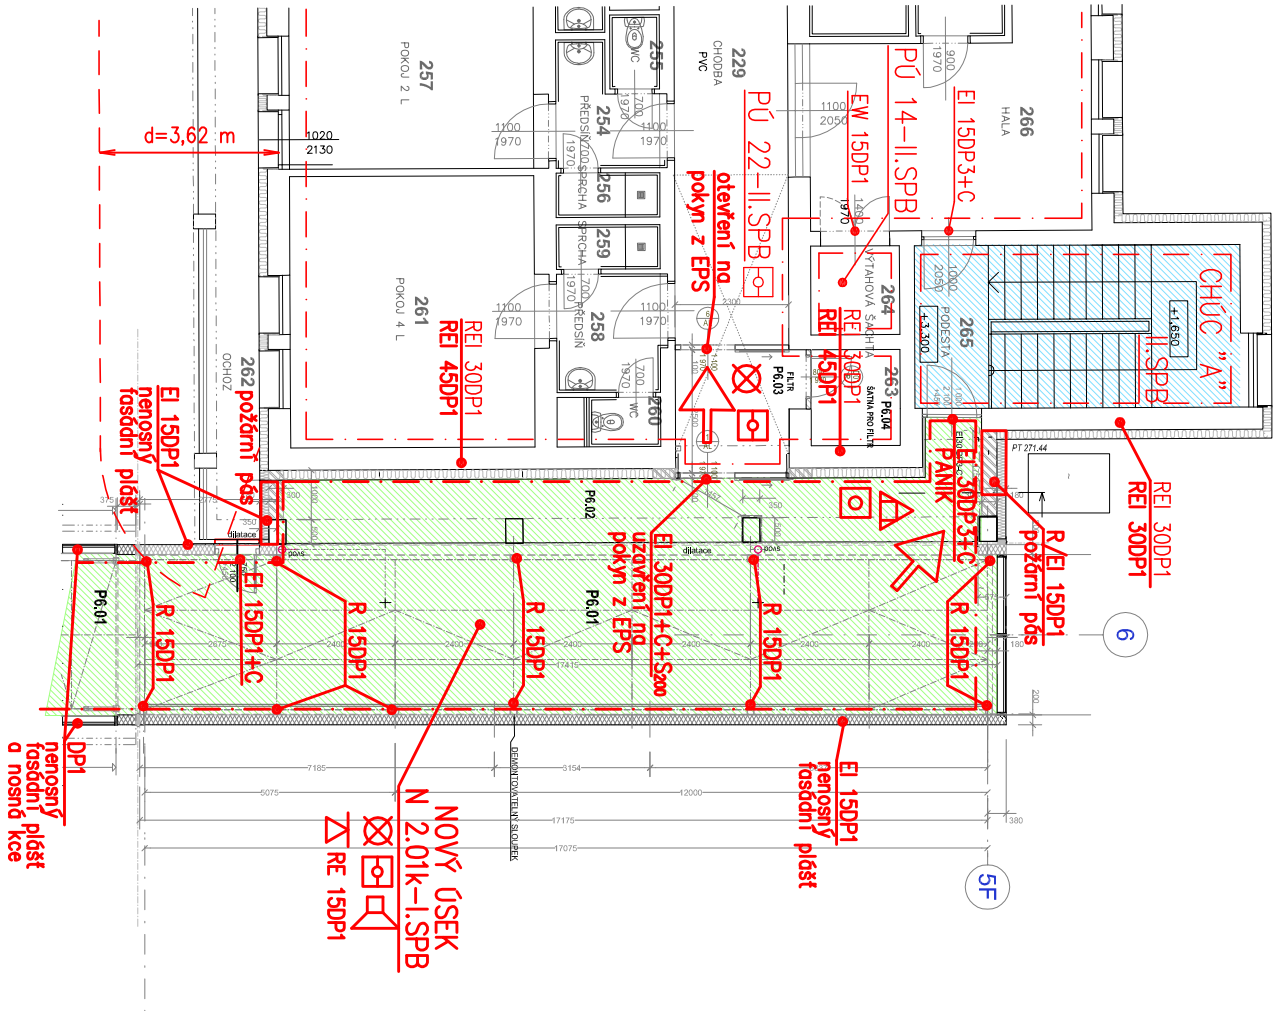

LEGENDA ZNAČEK PO

- · — · — Hranice požárního úseku (s požární odolností)
- · — · — Nadzemní požární úsek ve 2.NP s pořad.č. 01k, stupeň požární bezpečnosti I
- · — · — Požární uzávěr typu EI s odolností 30 min, konstrukce druhu DP1, samozavír.zařízení kouřotěsná funkce
- · — · — Požární uzávěr typu EW s odolností 15 min, konstrukce druhu DP1, samozavír.zařízení
- · — · — Požadovaná požární odolnost svíslé konstrukce pro mezní stavy R, E, I 45 min, konstrukce druhu DP1
- · — · — Dveře s panikovým kováním ČSN EN 1125
- · — · — Dveře s kováním pro nouzové otevření ČSN EN 179 var.A
- · — · — Požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I 15 min, konstrukce DP1
- · — · — Požární úsek chráněný elektrickou požární signalizací (EPS)
- · — · — Tlačítkový hlásič požáru
- · — · — Nouzové osvětlení
- · — · — Přenosný hasicí přístroj práškový (6 kg)
- · — · — Přenosný hasicí přístroj sněhový (5–6 kg)
- · — · — Akustické signalizační zařízení (rozhlas)
- · — · — Směr úniku
- · — · — Únikový východ
- · — · — Chráněná úniková cesta A (CHÚC A)
- · — · — Nechráněná úniková cesta (požární úsek bez rizika)

NOVÉ ČÁSTI A POŽADAVKY  
V RÁMCI POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVBY  
STÁVAJÍCÍ – NĚMĚNĚNÉ ČÁSTI A OPATŘENÍ  
V RÁMCI POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVBY