

2.NP - URGENTNÍ PŘÍJEM
- UMĚLÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ – PŘÍSTAVBA

Označení	Účel místnosti	Plocha m2	Osvětlení dle ČSN EN 12464-1 Lx	článek č.	Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
2.01a	KOMUNIKACE	50,40	250	neurčen	AB5, AD1
2.01b	KOMUNIKACE	33,04	250	neurčen	AB5, AD1
2.02	PŘÍPRAVNA GASTRO/ENDO	18,20	500	neurčen	AB5, AD2
2.03	POKŮJ SESTER	13,20	300	neurčen	AB5, AD1
2.04	KOUPELNA POKŮJ SESTER	4,00	300	neurčen	AB5, AD2
2.05	POKŮJ 1	13,20	300	neurčen	AB5, AD1
2.06	KOUPELNA 1	4,00	300	neurčen	AB5, AD2
2.07	POKŮJ 2	13,20	300	neurčen	AB5, AD1
2.08	KOUPELNA 2	4,00	300	neurčen	AB5, AD2
2.09	POKŮJ 3	13,20	300	neurčen	AB5, AD1
2.10	KOUPELNA 3	4,00	300	neurčen	AB5, AD2
2.11	POKŮJ 4	13,20	300	neurčen	AB5, AD1
2.12	KOUPELNA 4	4,00	300	neurčen	AB5, AD2

LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ – PŘÍSTAVBA

Označení	Účel místnosti	Plocha m2	Osvětlení dle ČSN EN 12464-1 Lx	článek č.	Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
S2.01	GASTROSKOPIE/ENDOSKOPIE	33,91	500	neurčen	AB5, AD1
S2.13	CHODBA	36,00	250	neurčen	AB5, AD1

LEGENDA SVÍTEL

- A** – LED svítidlo vestavné, 1x28W, 60x60cm, 3500lm, 4000K, IP54, předřadník DALI, hliník/plast, bílé
B – LED svítidlo vestavné, 1x28W, 60x60cm, 3500lm, 4000K, IP54, el. předřadník, hliník/plast, bílé
C – LED svítidlo vestavné, kruhové, 1x12W, 210mm, 1200lm, 4000K, IP54, plech/plast, bílé
D – LED svítidlo stěnové přisazené, 1x16W, 1750lm, 4000K, IP44, senzor pohybu, plast / plast, bílé
E – LED svítidlo orientační, 1x3W, 900lm, 4000K, IP40, noční svícení, plast / polykarbonát
F – LED svítidlo nouzové, 1x3W, 900lm, 4000K, IP40, pro CBS, plast / polykarbonát
G – LED svítidlo orientační, 1x0,5W, 150lm, 3000K, IP40, do stěny, kov / polykarbonát

POZNÁMKA :

ELEKTRONSTALACE VĚST V SOUSTAVĚ TN-S, KABELY S MĚDĚNÝMI JÁDRY, SPŮJKAČMI VYHLÁŠKA Č.23/2008 Sb. A VÝHL. Č. 268/2011 Sb. KABELY ULOŽIT V KABELOVÝCH ŽLABECH V MEZISTROPECH A V PLASTOVÝCH CHEMICKÝCH TRUBKÁCH V PŘÍČKÁCH A MEZISTROPECH.

ROZVODY "VDO" A "MDO" VĚST V SAMOSTATNĚ ODDĚLENÝCH TRÁSÁCH, STEJNĚ TAK DATOVÉ ROZVODY. V LÉKÁRSKÝCH MÍSTNOSTECH EL. ONSTALACE PROVĚST DLE ČSN 33 2000-7-710.

ROZVODY A UMÍSTĚNÍ SVÍTEL KOORDINOVAT PŘI MONTÁŽI S ROZVODY OSTATNÍCH PROFESÍ. V MÍSTNOSTECH SE SPRCHOU A UMÝVADELM PŘÍP. DŘEZEM PROVĚST ELEKTRONSTALACE DLE POŽADAVKŮ ČSN 33 2000-7-710 ed.2 A ČSN 33 2130 ed.2 PRO PŘÍSLUŠNÉ ZÓNŮ A UMÝVAČ PROSTORY. V TĚCHTO MÍSTNOSTECH PROVĚST POCHRANÉ DOPŮRAČKY POSPOJOVÁNÍ KOVÝCH ČÁSTÍ A POTRUBÍ A PŘÍPOJIT JE NA OCHRANNÝ VODIČ ROZVODNÉ SOUSTAVY.

KABELOVÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLIČMI KONSTRUKCEM PROVĚST DLE ČSN 73 0810, ČL. 6.2 NA DOBY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, STANOVENÉ ZPRÁVOU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ.

(X) – TYP MÍSTNOSTI A APLIKACE POŽADAVKŮ V MÍSTNOSTECH PRO LÉKÁRSKÉ ÚČELY DLE ČSN 33 2000-7-710 PŘÍLOHA B TAB. B.1

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3NPE, 400/230V, 50Hz stř./TN-S

2PE, 230V, 50 Hz stř./IT s HLUŠENÍM IZOLAČNÍHO STAVU

OCHRANA DLE ČSN 33 2000- 4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-7-710 :

OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :

- IZOLACE

- PŘEPÁŽKAMI A KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠĚ PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :

NORMÁLNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (P0)

DOPLNĚNÁ – OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM (P1)

DOPLNĚNÁ – OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍ (P2)

DOPLNĚNÁ – OMEZENÍM DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ (P3)


DOPLNĚNÁ – PROUDOVÝM CHRÁNICEM (P4)

DOPLNĚNÁ – ZDRAVOTNICKOU IZOLOVANOU SOUSTAVOU (P5)

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2+Z1, ČSN 33 2000-5-51 ed.3 : VIZ. PROTOKOL

URČENÍ TYPU MÍSTNOSTI PRO LÉKÁRSKÉ ÚČELY : VIZ. PROTOKOL

VYPRACOVAL Martin KOČIÁN	ZODP. PROJEKTANT Martin KOČIÁN	HIP Ing. arch. Martin JANDA	QALT servis PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY Martin KOČIÁN Trávníčková 237, Frenštát p.R., 744 01 TEL: 582 283 581, FAX: 582 883 770 ICO: 689 28 581, IČO: 180110347
STAVEBNÍ ÚŘAD : KRNŮV	KATASTR. ÚZEMÍ : KRNŮV – HORNÍ PŘEDMĚSTÍ	Investor : SZZ KRNŮV, p.o., I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezučovým vrchem, KRNŮV, 794 01	FORMÁT : 6 x A4 DATUM : 06/2023 ÚČEL : DPS ČÍSLO ZAKÁZKY : R-2023/25
PAVILON A – STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA – URGENTNÍ PŘÍJEM NEMOCNICE KRNŮV na parc.č. 1854, 1867, a 1867/10			MĚŘÍTKO : 1:50 PARÉ :
ODDĚL : D OBJEKT : D1 ČÁST : D1.4 PROFESE : D.1.4.4 OBSAH :			ČÍSLO VÝKRESU : D.1.4.A-6

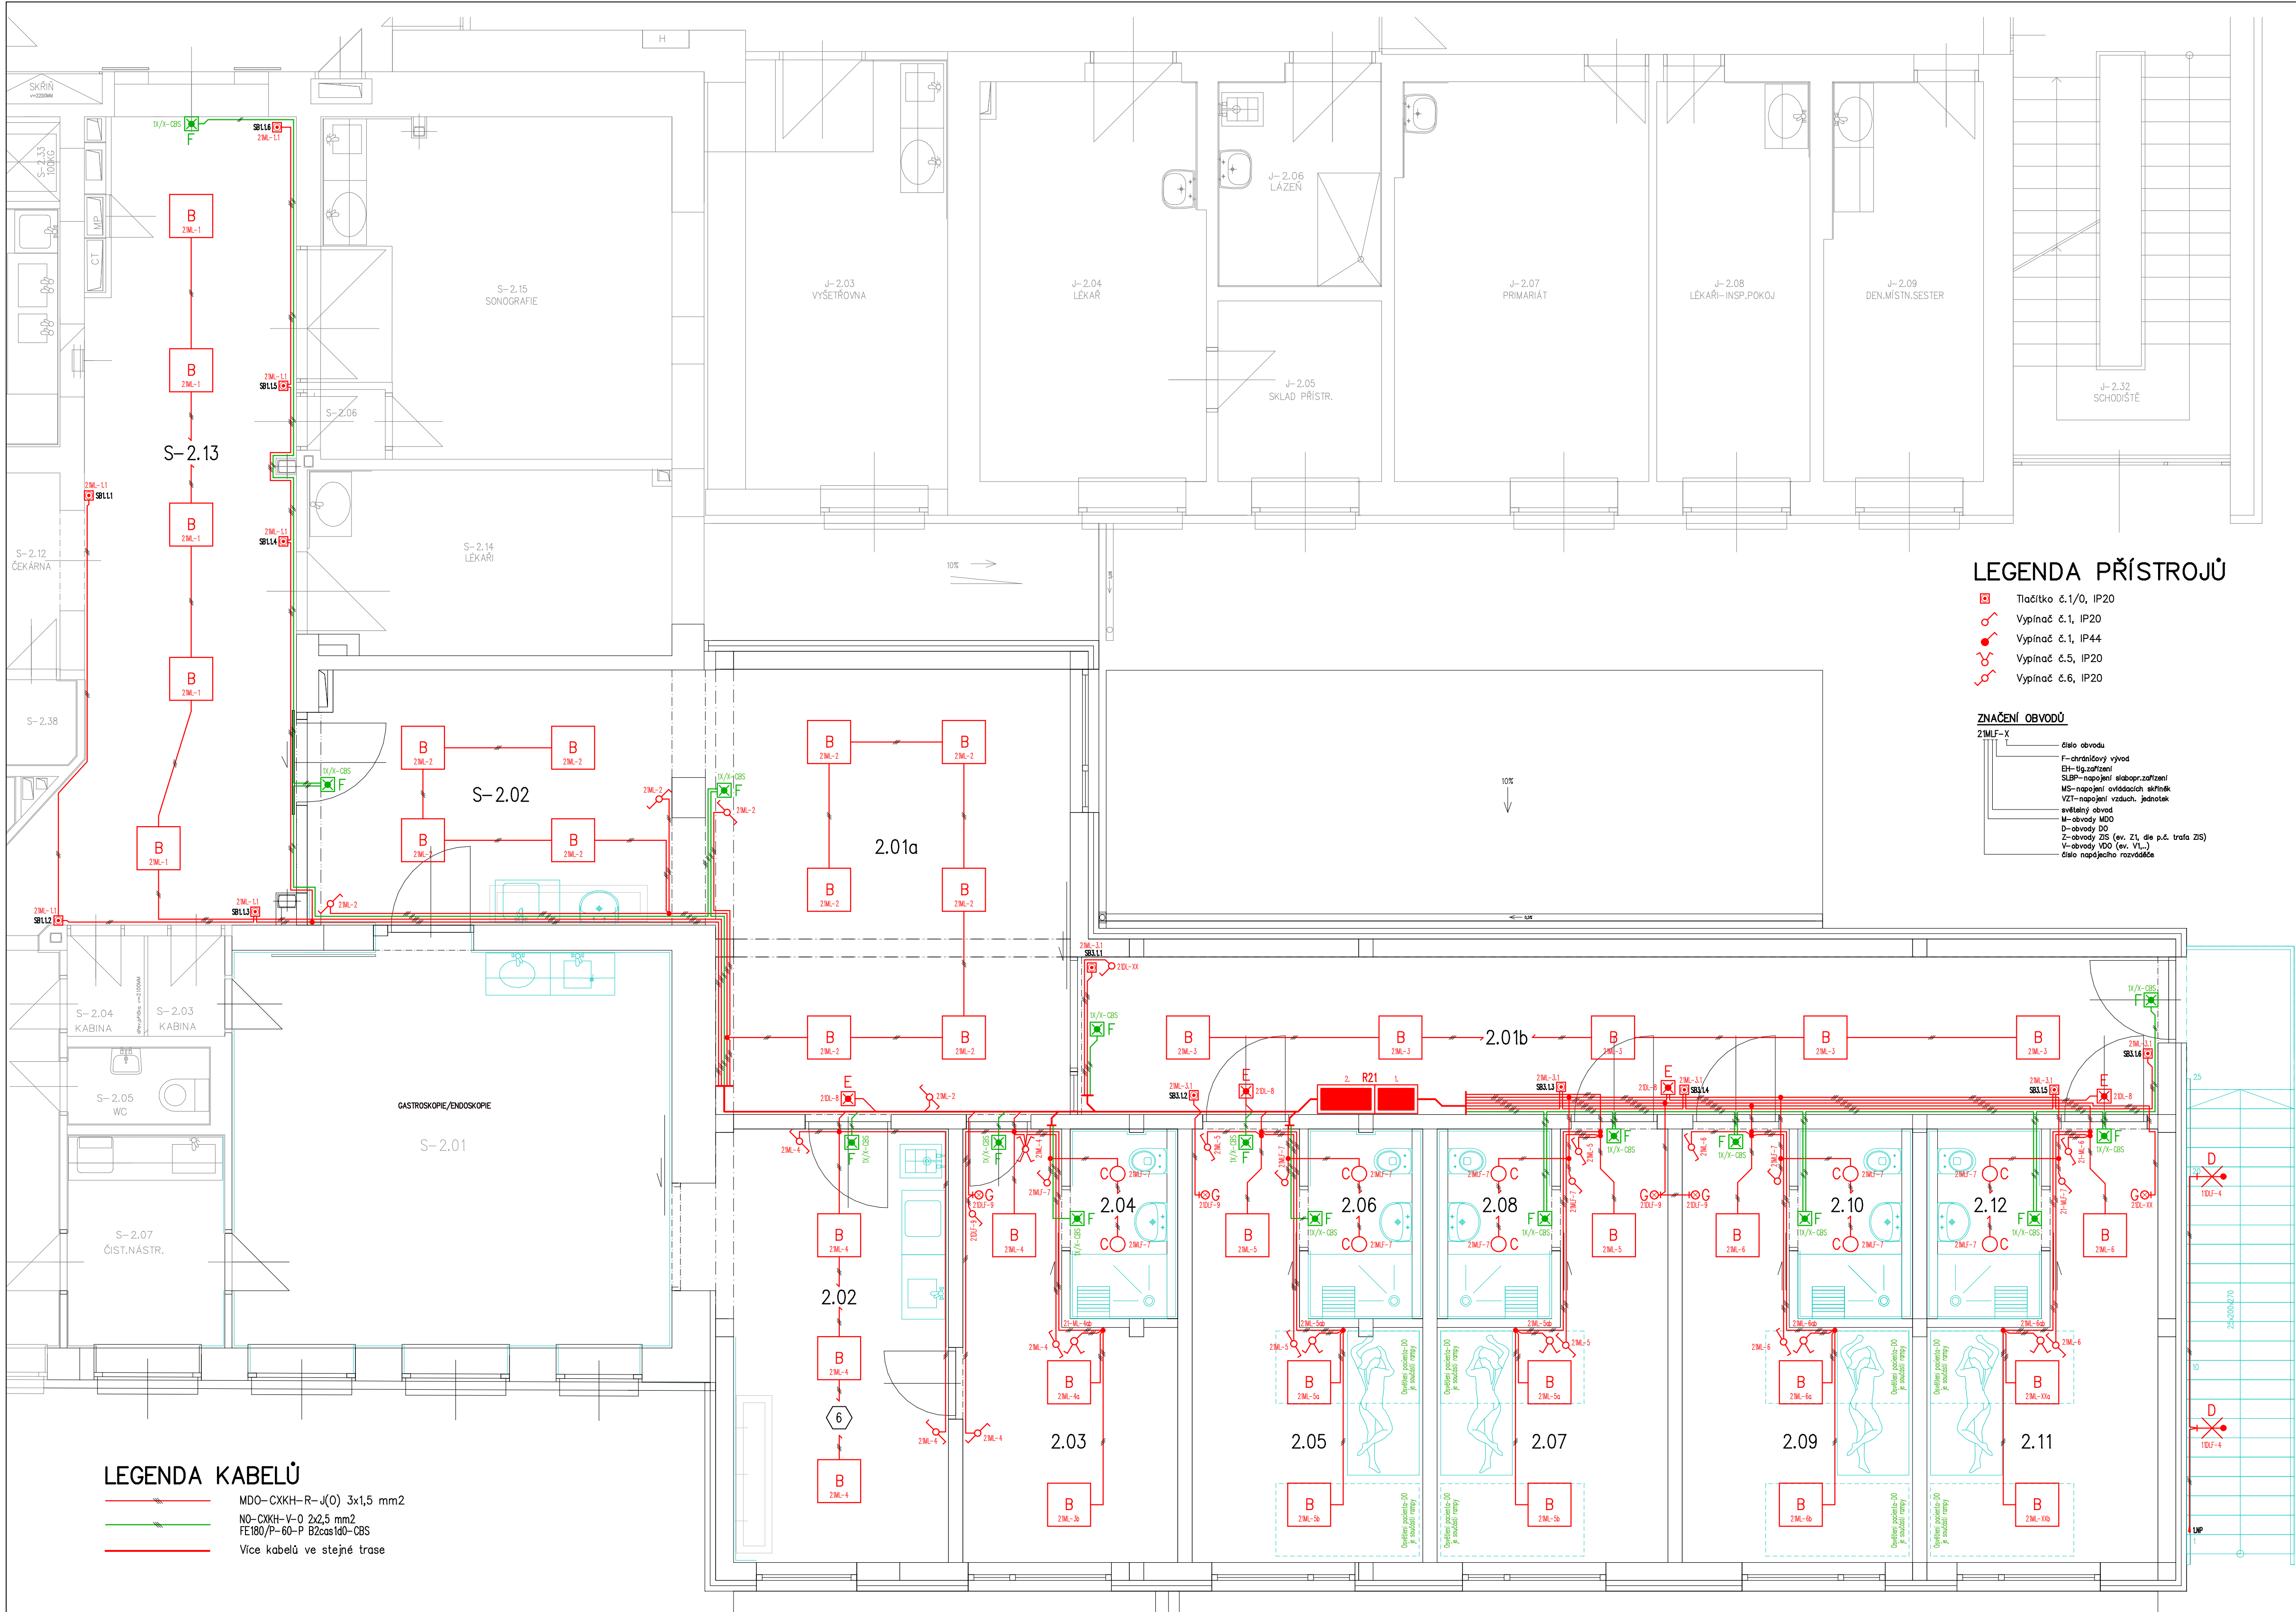

LEGENDA KABELŮ

- MDQ-CXKH-R-(0) 3x1,5 mm2
NO-CXKH-V-0 2x2,5 mm2
FE180/P-60-P B2cas1d0-CBS
Více kabelů ve stejné trase