



PŘEPÍNÁNÍ MDO-DO

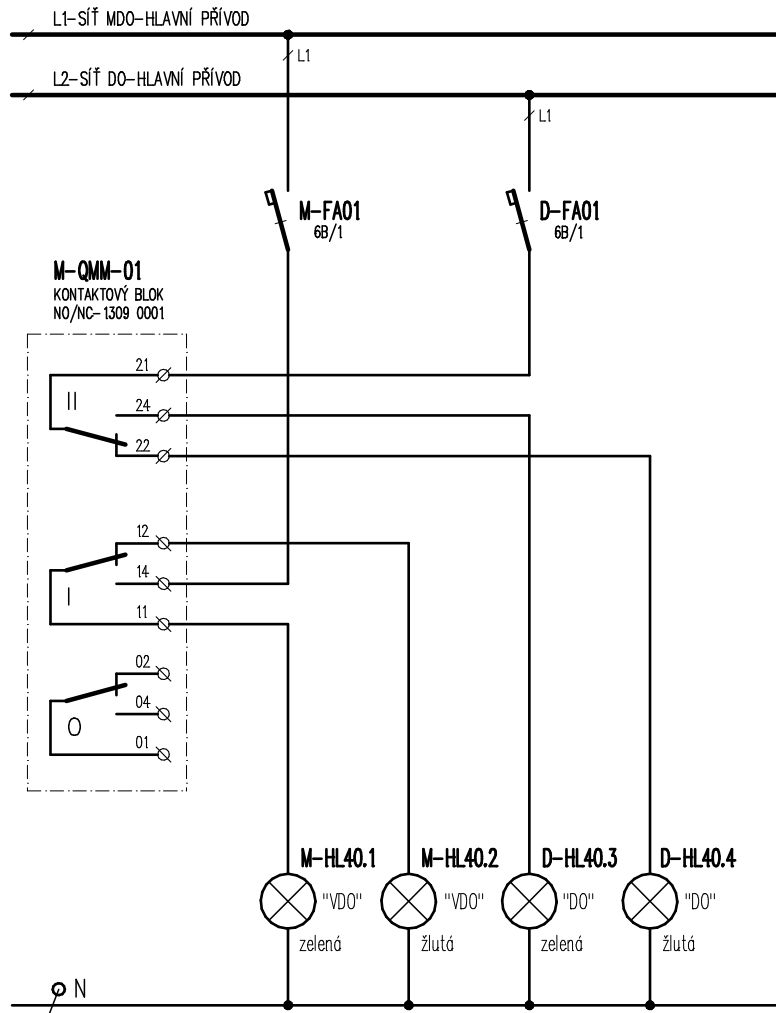

SYSTÉM PŘEPÍNÍ SÍŤE MDO-DO

PŘEPÍNÁNÍ SÍŤE MDO A SÍŤE DO PŘI VÝPADKU NAPĚTÍ NA SÍŤI MDO.
SÍŤ MDO JE PŘEDNOSTNĚ NAPÁJENA Z AREÁLOVÉHO ROZVODU ZÁKLADNÍ
ZÁLOHOVANÉ MDO SÍŤE. PŘI ZTRÁTĚ NAPĚTÍ SÍŤE MDO SE PŘEPÍNÁ NA SÍŤ DO,
NAPÁJENÉ CENTRÁLNÍM DIESELAGREGÁTEM.

PŘEPÍNÁNÍ VDO-DO

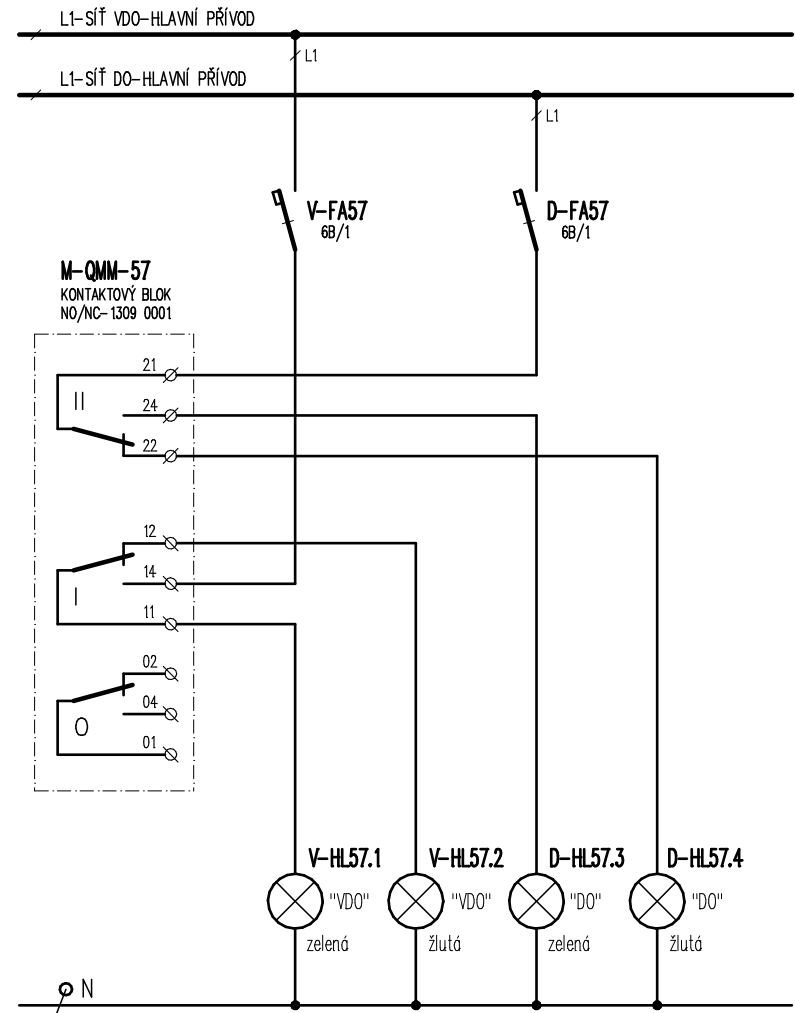

SYSTÉM PŘEPÍNÍ SÍŤE VDO-DO

PŘEPÍNÁNÍ SÍŤE VDO A SÍŤE DO PŘI VÝPADKU NAPĚTÍ NA SÍŤI VDO.
SÍŤ VDO JE PŘEDNOSTNĚ NAPÁJENA Z AREÁLOVÉHO UPS ROZVODU ZÁKLADNÍ
ZÁLOHOVANÉ VDO SÍŤE. PŘI ZTRÁTĚ NAPĚTÍ SÍŤE VDO SE PŘEPÍNÁ NA SÍŤ DO,
NAPÁJENÉ CENTRÁLNÍM DIESELAGREGÁTEM.

VÝVOD Č.
Č. KABELU
TYP KABELU
ZAŘÍZENÍ
Pi (kW)

QALT servis
PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000 V A HROMOSVODŮ

Martin KOCIÁN Ev.č. : 380407-23561
Trojanovice 237, Frenštát P/R, 744 01
Tel.: 732 283 585, Fax: 556 883 770
IČO: 669 28 591, DIČ: CZ-6801130347

Název :

ROZVADĚČ R11 – PŘEPÍNÁNÍ SÍTÍ

Listů :

15

List č. :

14

Zak. číslo :

R-2023/25

Číslo výkresu :

D.1.4.4A-12