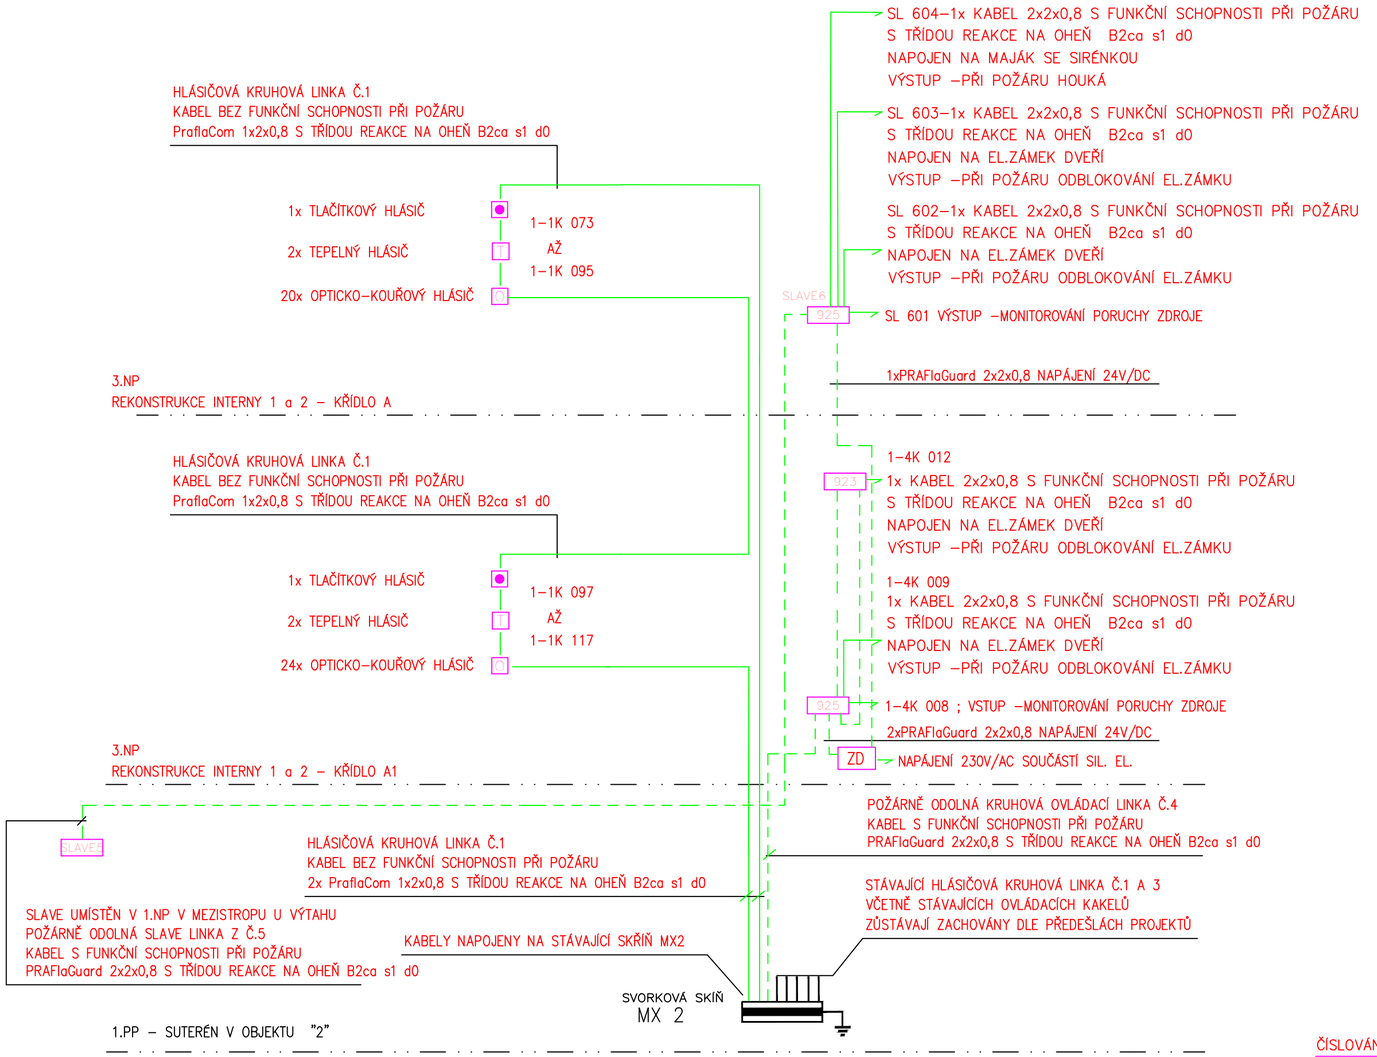

LEGENDA:

- ANALOGOVÁ ÚSTŘEDNA EPS
  ANALOGOVÁ – 3072 adres MHU 117
- NÁHRADNÍ ZDROJ + KRYT
  TYP: ACC 2x 12V/38Ah
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ ADRESNÝ
  KRYTÍ: IP43
- OPTICKO–KOUŘOVÝ HLÁSIČ INTERAKTIVNÍ
  KRYTÍ: IP43
- TEPELNÝ HLÁSIČ INTERAKTIVNÍ
  KRYTÍ: IP43
- VSTUPNÍ / VÝSTUPNÍ PRVEK
  KRYTÍ: IP40
- ZÁLOHOVANÝ ZDROJ 24V–DC/5A
  + AKU. TYP: 2x ACC 12V/17Ah certifikát CPD
- MAJÁK SE SIRÉNKOU, 24V, 6mA
  KRYTÍ: IP 54
- KABEL 1x2x0,8 BEZ FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU
  S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0.
- KABEL 2x2x0,8 S FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU
  S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0

POZNÁMKA

NOVÉ ROZVODY K HLÁSIČŮM EPS (KRUHOVÁ LINKA Č.1) NAVRŽENA KABELEM 1x2x0,8 BEZ FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0.
ROZVODY K OVLÁDACÍM ZAŘÍZENÍM EPS (SLAVE linka č.6) NAVRŽENA KABELEM S FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU 2x2x0,8 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0. KABELY JSOU ULOŽENY V PŘEVÁŽNÉ MÍŘE V ELEKTRO- INSTALAČNÍCH ŽLABECH A TRUBKÁCH A POŽÁRNĚ -ODOLNÉ KABELY NA ÚLOŽNÉ (ZÁVĚSNÉ) OCEL. KONSTRUKCI, KTERÁ ZAJISTÍ STABILITU KABELOVÉHO ROZVODU NEJMÉNĚ PO DOBU TŘÍDY JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOSTIDLE PBŘ.
AUTOMATICKÉ HLÁSIČE EPS UMÍSTĚNY PŘÍMO NA STROPNÍ KONSTRUKCI RESP. NA PODHLEDU. TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE UMÍSTĚNY VE VÝŠI cca1,4m NAD PODLAHOU.
PROVEDENÍ EPS A ROZHLASU MUSÍ ODPOVÍDAT NÁVODŮM PRO MONTÁŽ, UVEDENÍ DO PROVOZU A ÚDRŽBU VYDANÉ VÝROBCEM ZAŘÍZENÍ!
PŘI SOUBĚHU A KŘIŽOVÁNÍ EPS ROZVODŮ S OSTATNÍ EL. INSTAL. NUTNO DODRŽET ČSN 33 2000-5-52.

OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41ed.3:
1. (ROZVODY EPS): MALÝM NAPĚTÍM
2. (SÍŤOVÁ ČÁST ZDROJE EPS): SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

PROUDOVÁ SOUSTAVA:
1. (ROZVODY EPS): 20V impuls.
2. (SÍŤOVÁ ČÁST ZDROJE EPS): 1NPE, AC, 50Hz, 230 V/TN-S

0,000 = ČISTÁ PODLAHA 3NP, MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM

ČÍSLOVÁNÍ HLÁSIČŮ

T X–XX XXX
- ADRESA HLÁSIČE
- POŘADOVÉ ČÍSLO LINKY
- POŘADOVÉ ČÍSLO ÚSTŘEDNY
- ZNAK PRO TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ

POZNÁMKA: 1K... OZNAČENÍ PRO 1 KRUHOVOU LINKU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	HAMROZI s.r.o., Třinec, Staré Město, Polní 411 sídlo: Polní 411, 739 61 Třinec provozovna: Jablunkovská 50, 737 01 Český Těšín telefon, e-mail: +420 558 324 154, info@hamrozi.cz		ČÍSLO PARÉ:
HAMROZI s.r.o. www.hamrozi.cz			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. David ŠOTKOVSKÝ		
VYPRACOVAL	Valter Novák		DATUM: Únor 2023
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Valter Novák		
INVESTOR STAVBY	Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace, IČ: 00844853	RAZÍTKO AUTORIZOVANÉ OSOBY	
MÍSTO STAVBY	Karviná – Ráj, Vydmuchov 399/5, PSČ 734 01	ČÍSLO ZAKÁKY	23Za10052
NÁZEV STAVBY:	"Vestavba sociálních zařízení interna 1 a 2 Karviná"	ČÍSLO ARCHIVNÍ	012023
		POČET A4	(4x210x297 mm)
		STUPEŇ	PDSP + PDPS
STAVEBNÍ OBJEKT	S001 – "Vestavba sociálních zařízení interna 1 a 2 Karviná"	ČÍSLO DOKUMENTU	012023–S001–D.1.7.04
ČÁST	D.1.7 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE	MĚŘÍTKO: /	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.7.04
OBSAH:	BLOKOVÉ SCHÁMA EPS		