



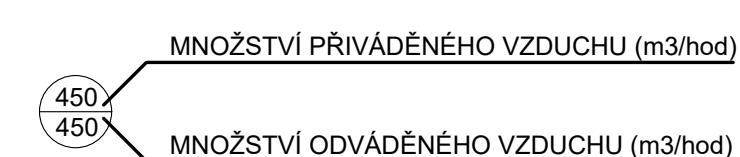

DISPOZICE 2.NP

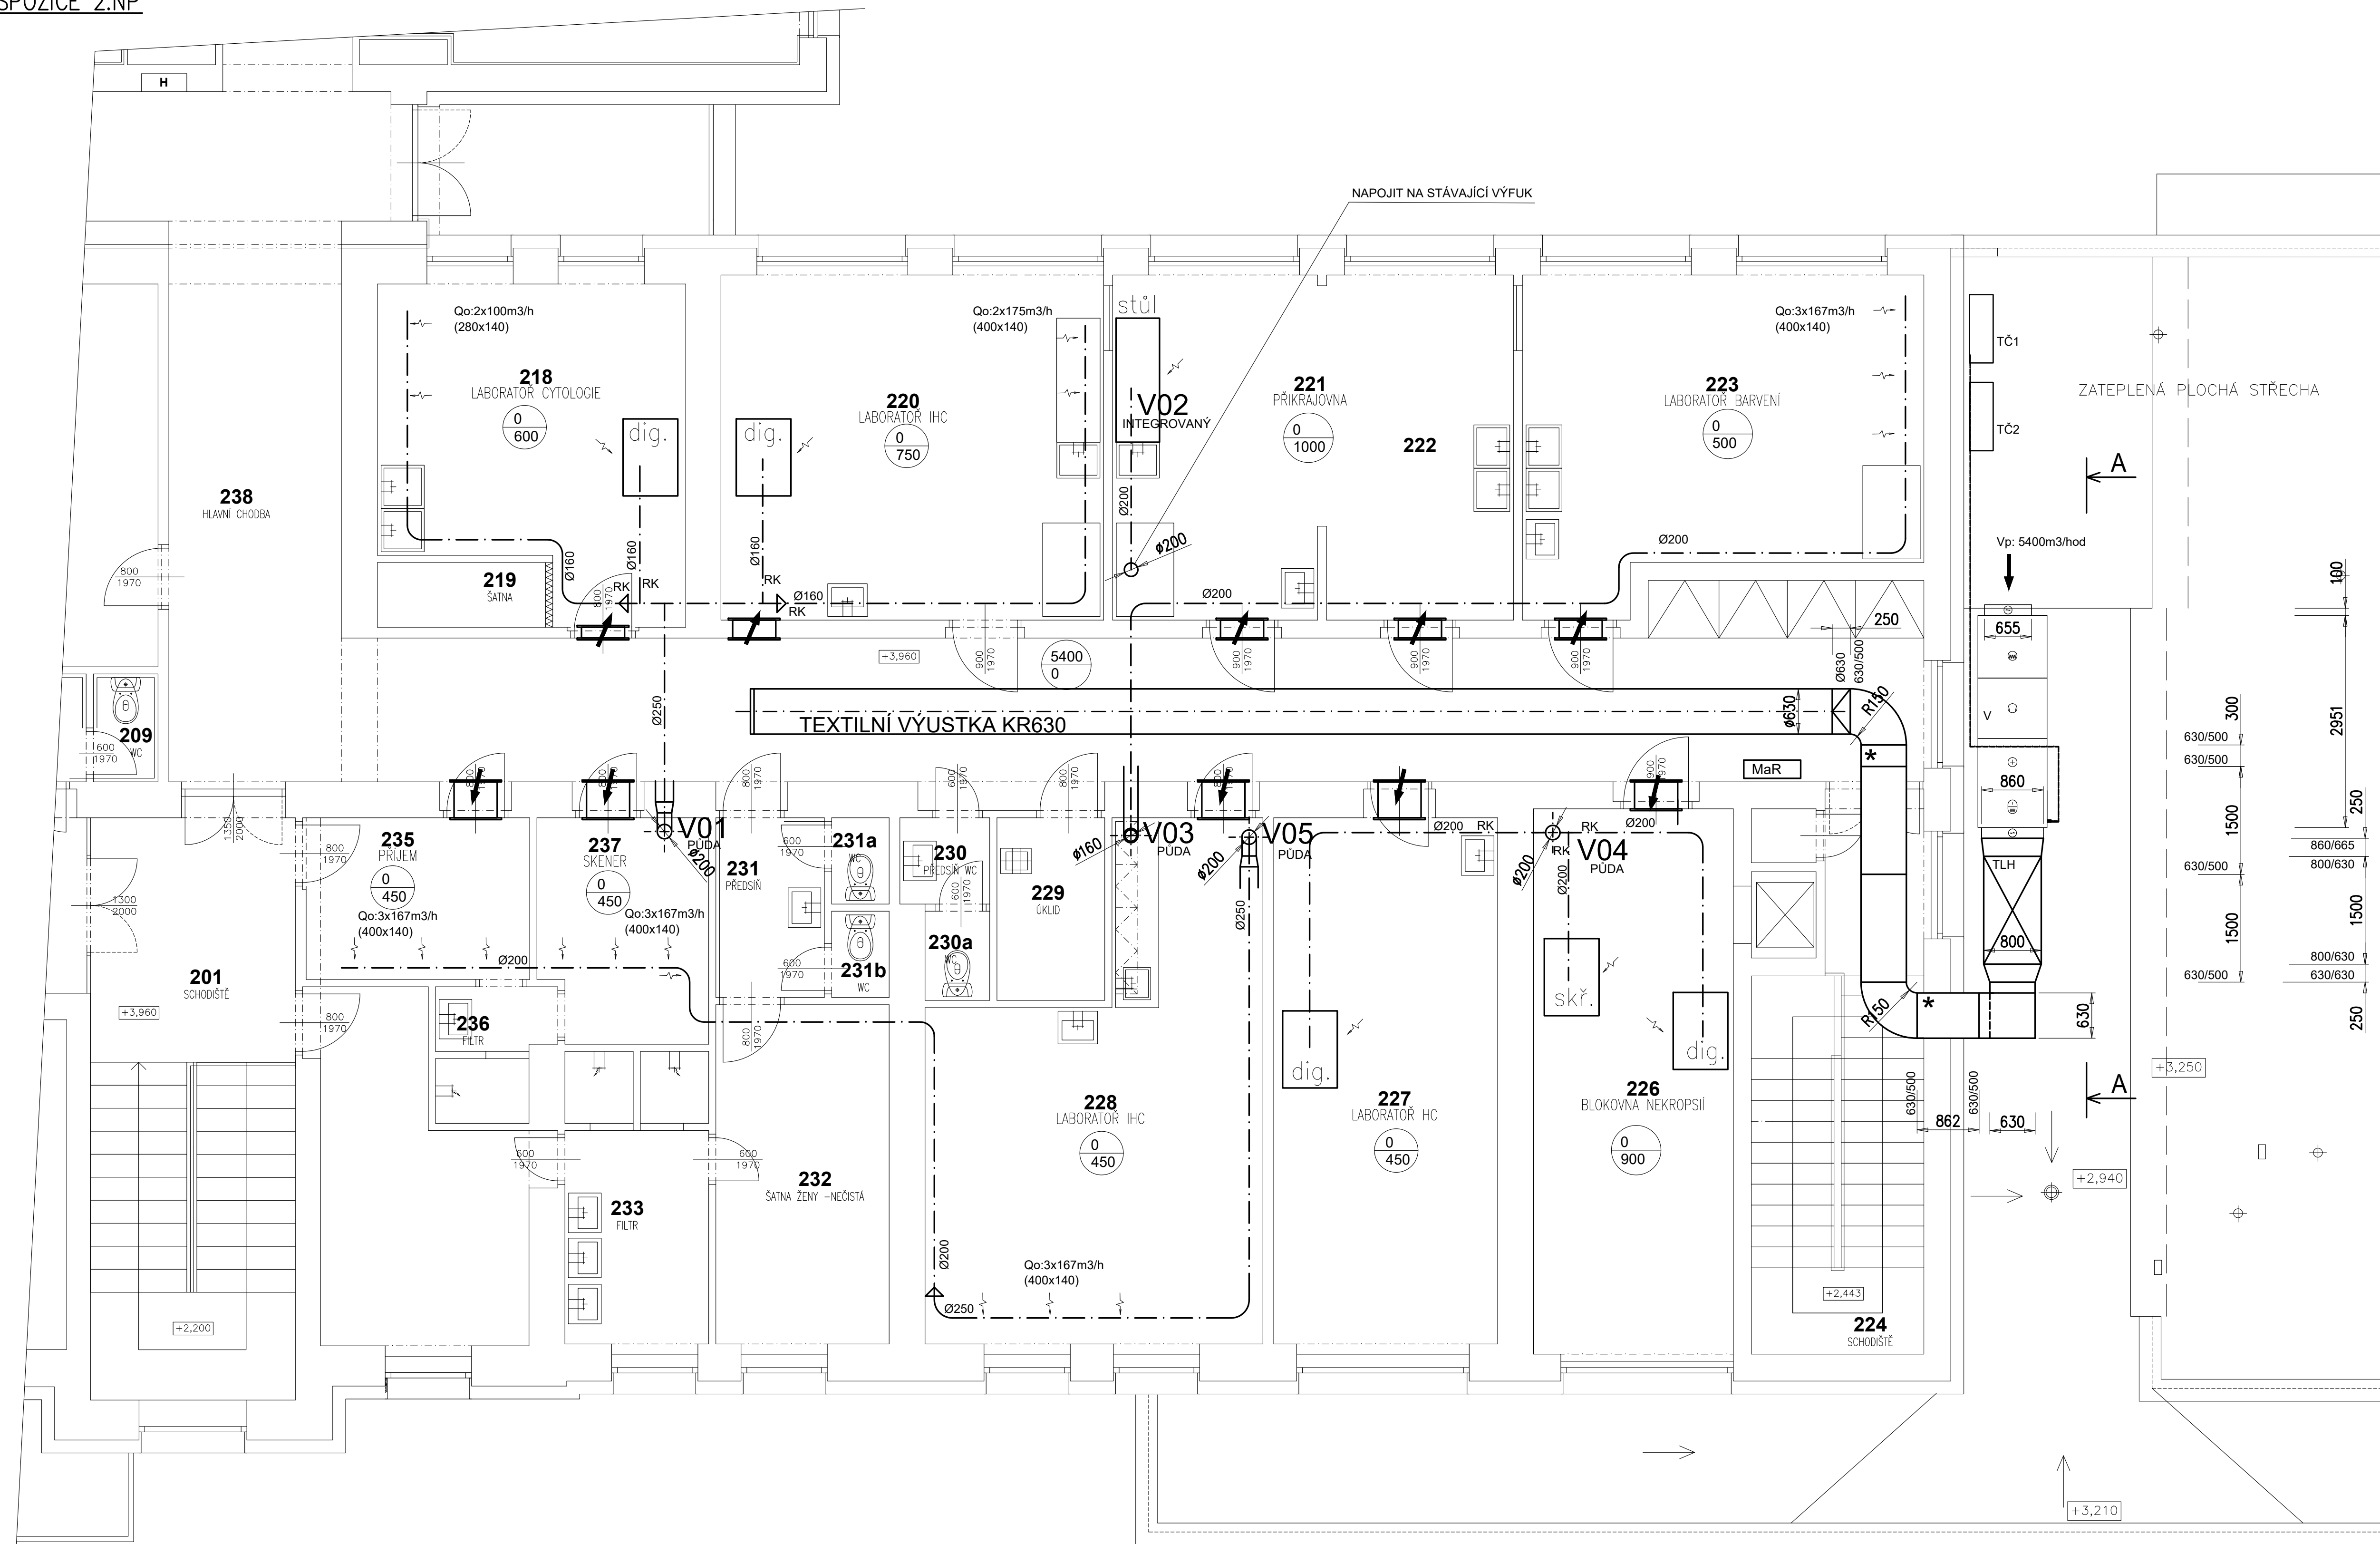

- | | |
|-----|--|
| * V | VOLNÁ PŘÍRUBA
VZT JEDNOTKA / VENTILÁTOR |
| TLH | TLUMIČ HLUKU |
| RK | REGULAČNÍ KLAPKA |

— . — . — POTRUBÍ CHLADIVA

Vypracoval:	Ing. Jan Špunda		Zakázkové číslo:	21z23051
Zodpovědný proj.:	Ing. Ondřej Cíčák			
Investor:	Slezská nemocnice v Opavě			
Stupeň:	DPS			
Stavba:	Větrání laboratoří v části 2.NP, objekt Patologie		spol.s.r.o. Erbenova 19, 703 00 Ostrava	
Část:	Vzduchotechnika	Datum:	09/2023	Číslo výkresu:
Obsah výkresu:	DISPOZICE 2.NP	Měřítko:	1:50	H-21z23051-05-3